




proj. Szafka oświetleniowa S0

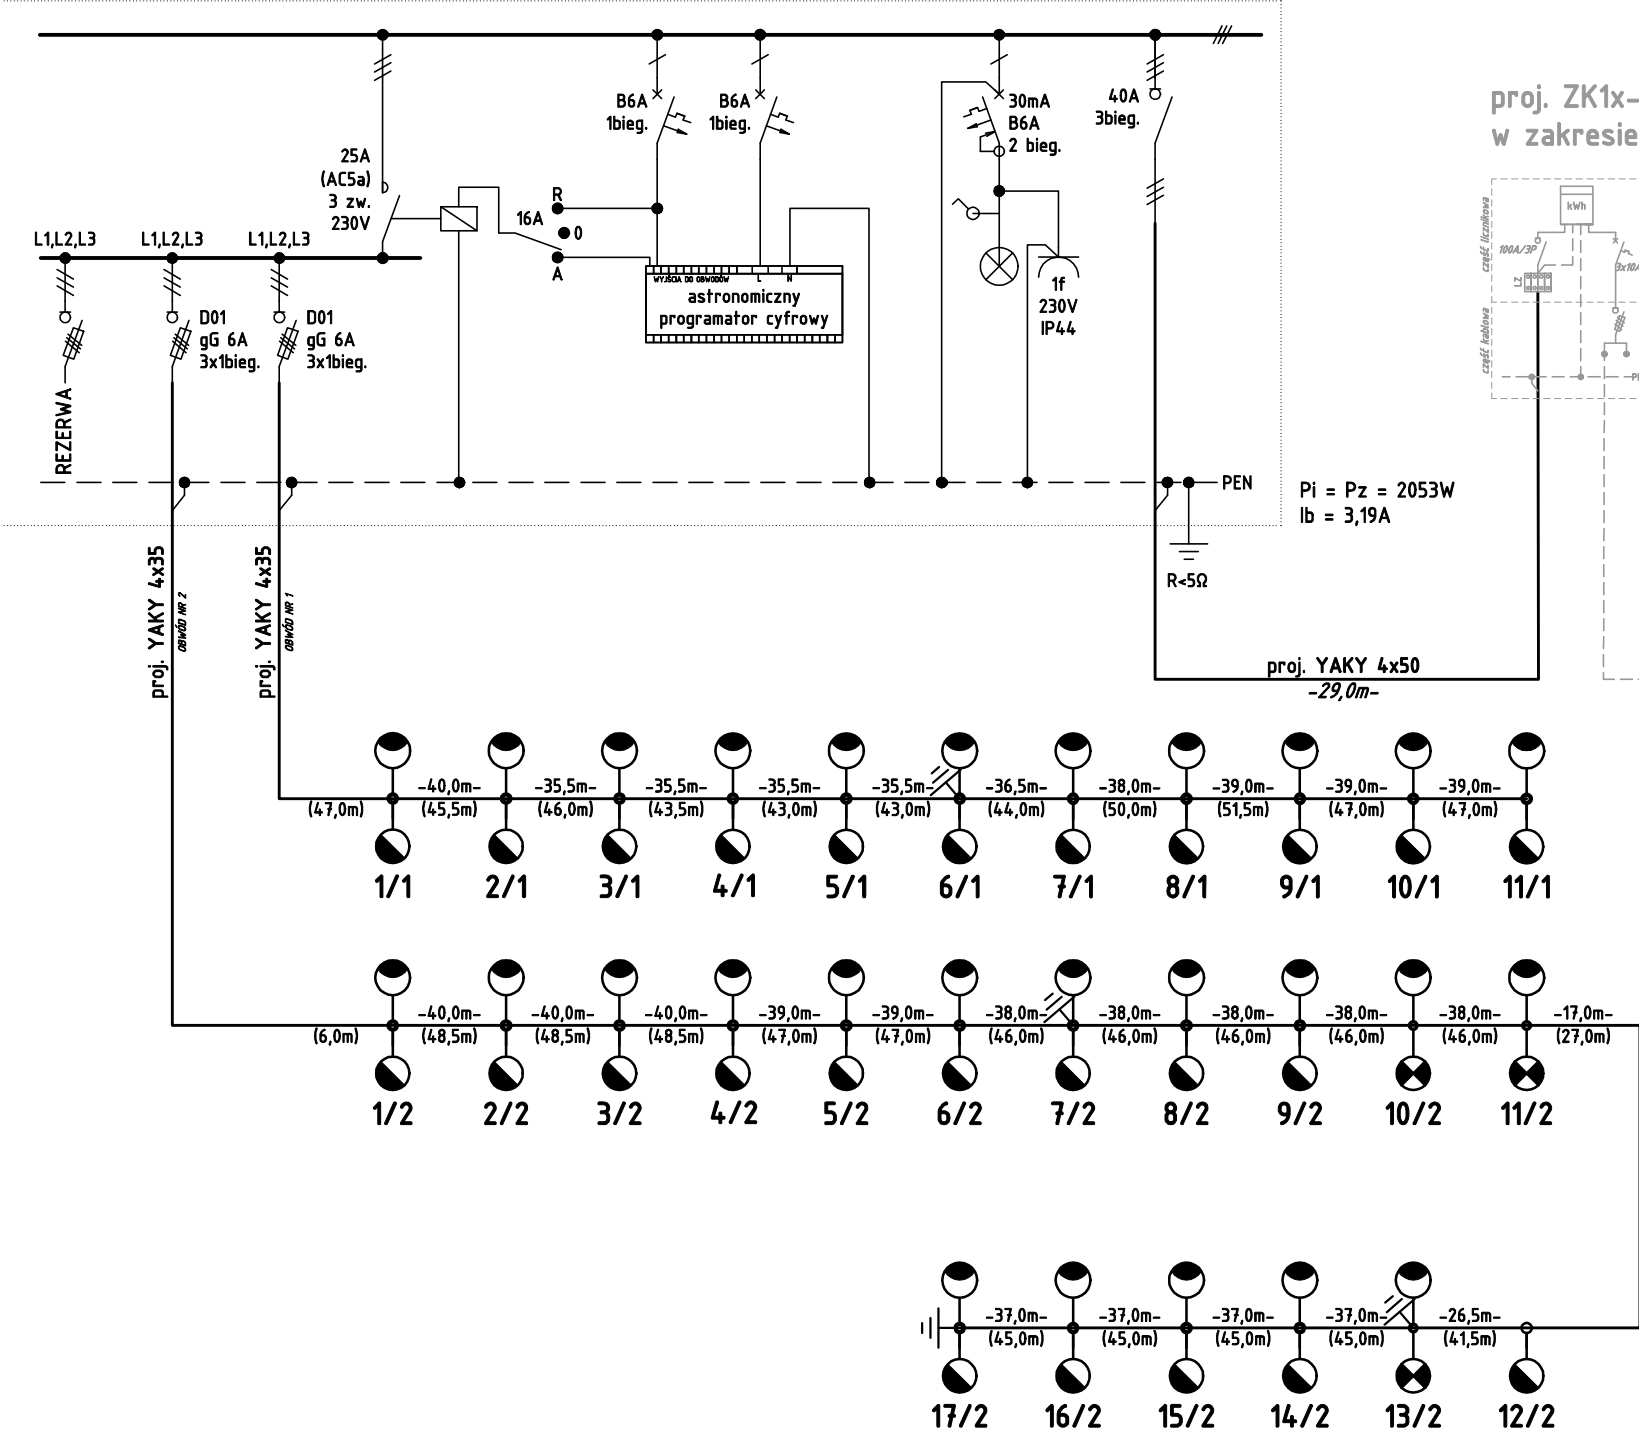

proj. ZK1x-1P  
w zakresie Enea Operator



Stacja 31474  
"Gacnik Wiatrak"

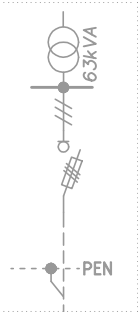

Pi = Pz = 2053W  
Ib = 3,19A

proj. YAKY 4x50  
-29,0m-

NAYY-J 4x150  
390m

LEGENDA

- PROJ. OPRAWA LED 47W (optyka 5306)
- PROJ. OPRAWA LED 28W (optyka 5302)
- PROJ. OPRAWA LED 28W (optyka 5307)
- PROJ. UZIOM PIONOWY

ochrona przeciwporażeniowa:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA  
URZĄDZENIA W II KLASIE OCHRONNOŚCI

układ sieci:  
TN-C

UWAGI:  
1. Równolegle z kablami prowadzić bednarke ocynkowaną Fe/Zn 25x4. Do bednarki przyłączyć wszystkie słupy.

ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr 60-161 Poznań tel. kom. 508 243 620, 502 720 550 NIP: 7792512592 REGON: 385245401 e-mail: biuro@stanluks.pl www.stanluks.pl				
<b>STANLUKS s.c.</b>				
Inwestor	GMINA BRUSY ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy			
Nazwa inwestycji	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235 polegająca na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Gacnik.			
Lokalizacja inwestycji	obręb 0001 Brusy, dz. ewid. nr 88/6; obręb 0023 Zalesie, dz. ewid. nr 457, 490/2.			
Treść rysunku	Schemat ideowy. Zasilanie oświetlenia.			
Stadium	Projekt budowlano-wykonawczy			
Branża	Elektryczna			DATA
Projektował	Jakub Wróblewski	WK/P/0255/POOE/15 58/20 sieci i instalacje elektryczne	26.11.2020	E-2
Opracował	Bartosz Pieprzka		SKALA	
			---	
Sprawdził	Tomasz Hibner	WK/P/0212/POOE/19 sieci i instalacje elektryczne		