


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKALU			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia podłogi [m²]	Powierzchnia użytkowa [m²]
1.1	WIATROŁAP	3.81	3.81
1.2	SKŁAD SPRZĘTU OPERACYJNEGO	137.63	137.63
1.3	MAGAZYN	8.86	8.86
1.4	PRZEDSIONEK	2.19	2.19
1.5	POMIESZCZENIE SOCJALNE	22.75	22.75
1.6	TOALETY	4.01	4.01
1.7	KORYTARZ	12.92	12.92
1.8	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	2.95	2.95
1.9	PRZEDSIONEK	2.45	2.45
1.10	TOALETY	1.86	1.86
1.11	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	1.95	1.95
1.12	KLATKA SCHODOWA	5.61	0.00
Razem powierzchnia podłogi [m²]			-
Razem powierzchnia użytkowa [m²]			

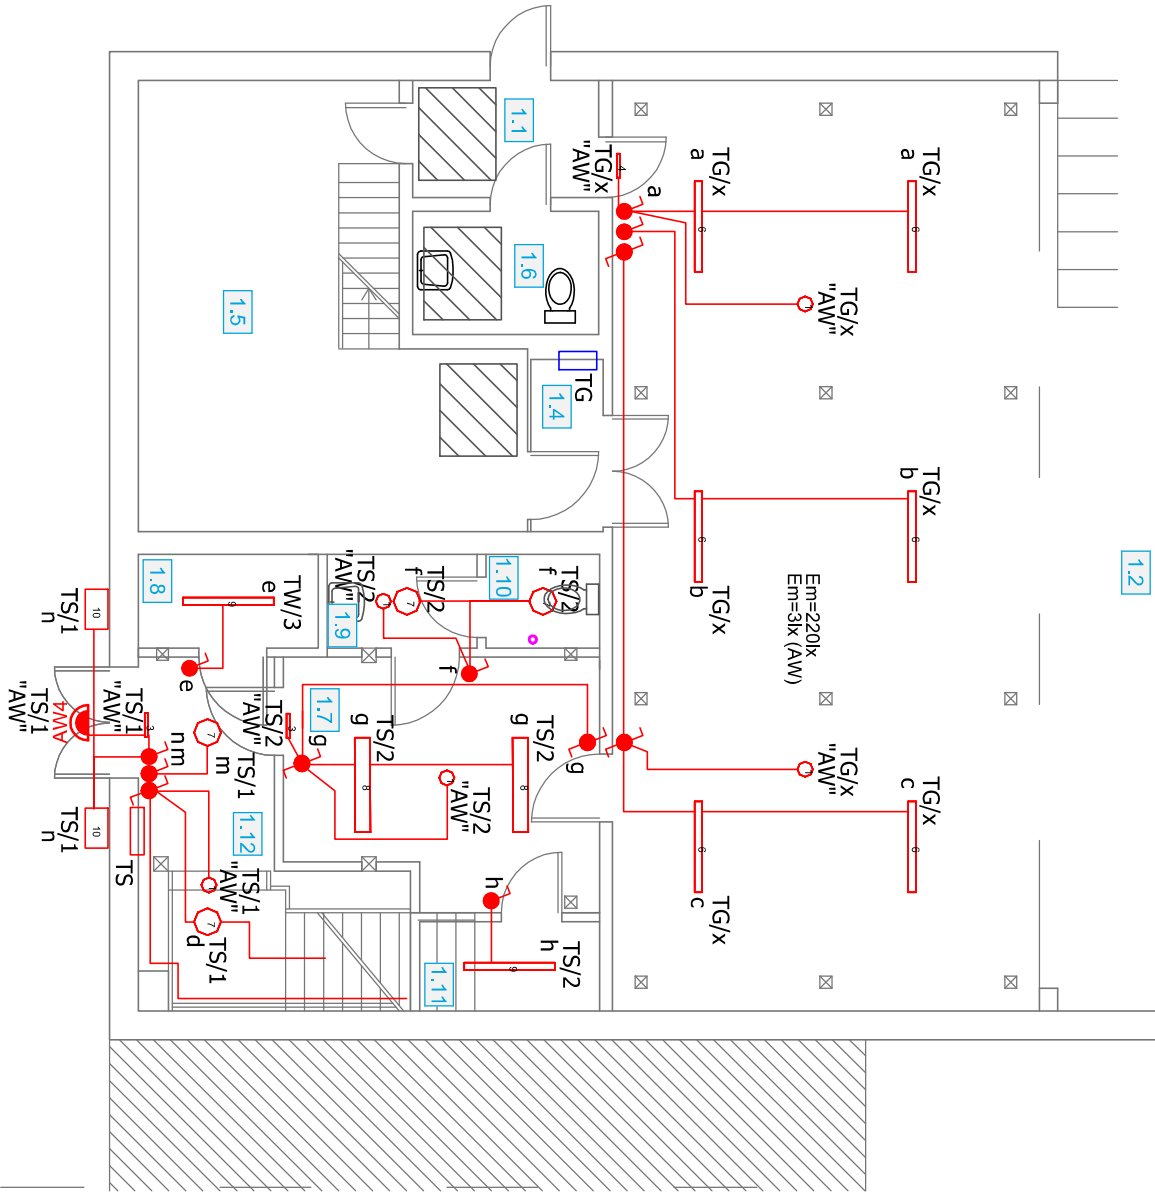

LEGENDA:

nr obwodu w tablicy np. TS z którego zasilona jest np.oprawa

TS/2 nazwa tablicy z której zasilona jest np.oprawa

TS - tablica podtynkowa TS 3x18 moduły

- wyłącznik oświetleniowy schodowy, świecznikowy, jednoklawiszowy IP20 pom. suche, IP44 pom. wilgotne

- projektowana trasa okablowania zasilającego 230V

"AW" - oznaczenie oprawy awaryjnej, ewakuacyjnej

TG - istniejąca tablica OSP

j - oznaczenie styku wył. ośw. zał/wył daną oprawę

- pomieszczenie nie objęte zakresem opracowania

WYKAZ OPRAW :

- OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA Z OPTYKĄ DO OTWARTYCH PRZESTRZENI, 1W, 1H, ATEST CNBOP NP. AWEX AXN AXNO_1W_B LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA Z OPTYKĄ DO OTWARTYCH PRZESTRZENI, 2W, 1H, ATEST CNBOP NP. AWEX AXNO_2W_B AXNO_2W_B LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA EWAKUACYJNA NATYNKOWA 1,2W, 1H, ATEST CNBOP NP. AWEX SK8_1,2W_B SK8_1,2W_B LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA EWAKUACYJNA NATYNKOWA 3,2W, 1H, ATEST CNBOP NP. AWEX SK8_3,2W_B SK8_3,2W_B LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA NASTROPOWA OŚWIETLENIA POŚREDNIEGO NP. LUXIONA Troil 01RDIL2AAAML RUBIN POS LED 2600 MICRO-LINE E 840 / 600X600 LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA NASTROPOWA PRZEMYSŁOWA NP. LUXIONA Troil 0D4BNL2BA9H50 NEPTUN LED V1 INDUSTRIY 4400 PC OPAL E IP65 840 / L-1200 HT50 LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA NASTROPOWA NP. LUXIONA Troil AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW LED 2000LM PC E IP65 840 LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA NASTROPOWA NP. LUXIONA Troil MELEDXXXOPAL METEOR LUX LED 2600LM OPAL E 840 LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA NASTROPOWA PRZEMYSŁOWA NP. LUXIONA Troil NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E IP65 NEPTUN LED V1 2600LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA AWARYJNA NAŚCIENNA ZEWNĘTRZNA Z TERMOSTATEM NP. LUXIONA Troil UPDOOR LED AWARYJNA 1500LM SHM E IP65 LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA ELEWACYJNA KINKIETOWA IP65, E27, MOC MAX 60W, PODŚWIETLENIE GÓRA-DÓŁ - NP BRICK LUB ÓWNOWAŻNA

Zadanie:	PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	Numer rysunku:
Adres:	Dz. o nr. ewid. gr. 458/14, 458/15 obręb 1 Mysłibórz	E 2
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIA	
Inwestor:	Gmina Mysłibórz, ul. Rynek Im. Jana Pawła II 1, 74-300 Mysłibórz	
IMIĘ I NAZWISKO	DATA:	
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Markowski	
	LIPIEC 2020	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Paweł Markowski	