


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKALU		
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia podłogi [m²]
2.1	BIURO	21.25
2.2	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	3.44
2.3	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	4.01
2.4	SZATNIA	16.09
2.5	PRZEDSIÓNEK	1.80
2.6	TOALETA	1.80
2.7	ŚWIETLICA	69.55
2.8	KŁATKA SCHODOWA	4.30
Razem powierzchnia podłogi [m²]		-
Razem powierzchnia użytkowa [m²]		

Em=223lx
Em=4lx (Aw)
Em=203lx
Em=5lx (Aw)
Em=203lx
Em=334lx
Em=4lx (Aw)
Em=134lx
Em=6lx (Aw)

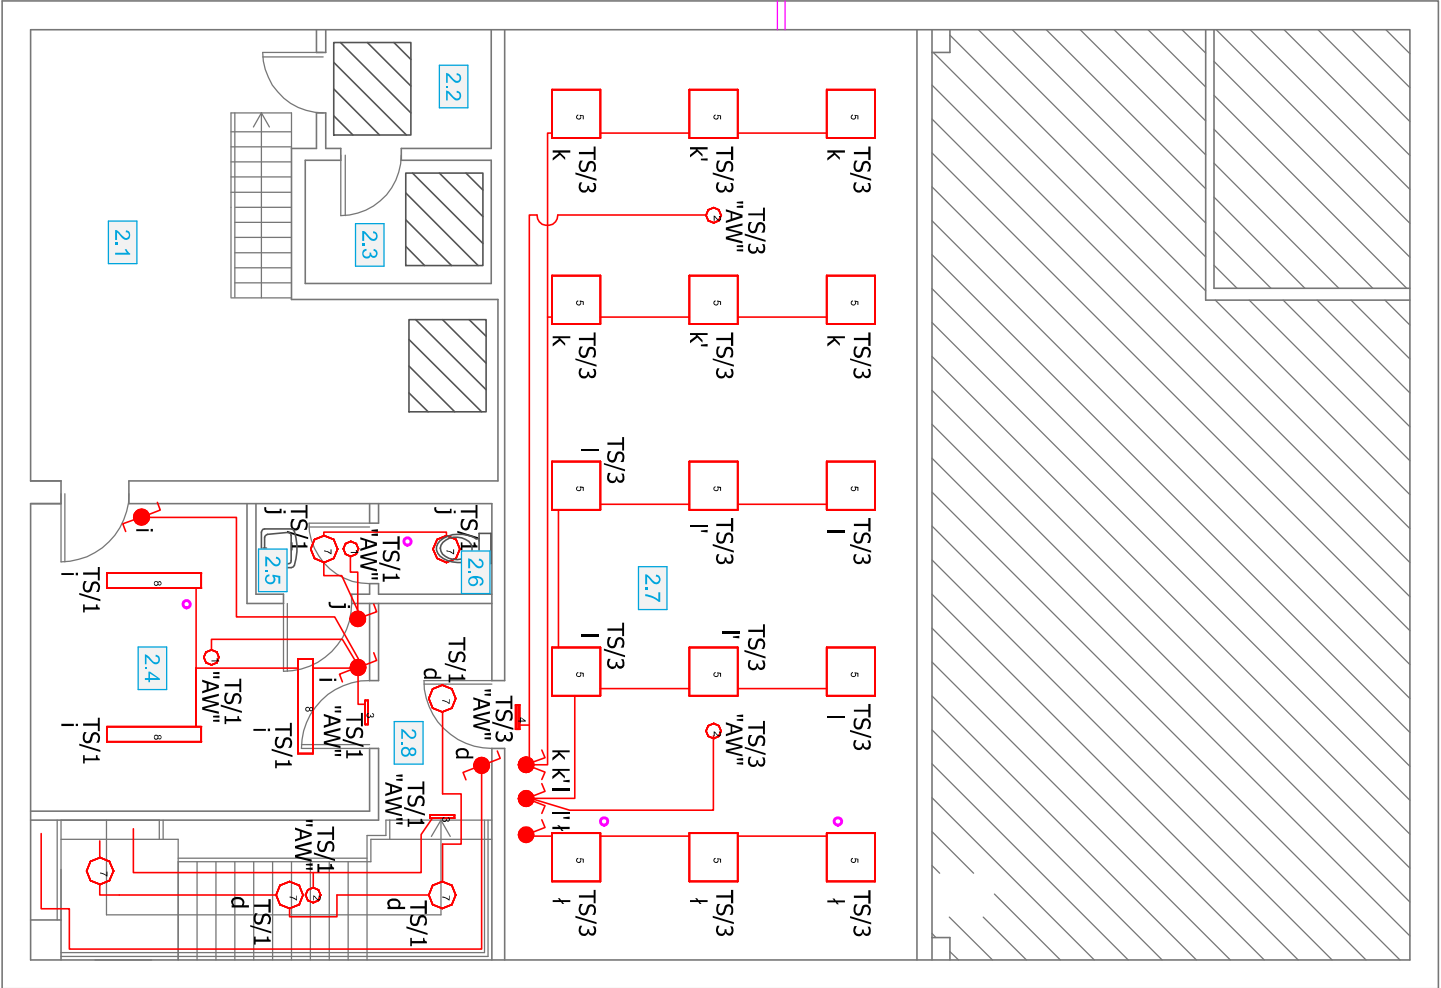

LEGENDA:

- nr obwodu w tablicy np. TS z którego zasilona jest np.oprawa
- TS/2 nazwa tablicy z której zasilona jest np.oprawa
- wyłącznik oświetleniowy schodowy, świetlnikowy, jednoklawiszowy JP20 pom. suche, IP44 pom. wilgotne
- projektowana trasa okablowania zasilającego 230V
- "AW" - oznaczenie oprawy awaryjnej, ewakuacyjnej
- j - oznaczenie styku wył. ośw. zał/wył daną oprawę
- pomieszczenie nie objęte zakresem opracowania

WYKAZ OPRAW :

- OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA Z OPTYKĄ DO OTWARTYCH PRZESTRZENI, 1W, 1H, ATEST CNBOP NP .AWEX AXN AXNO_1W_B LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA Z OPTYKĄ DO OTWARTYCH PRZESTRZENI, 2W, 1H, ATEST CNBOP NP .AWEX AXNO_2W_B AXNO_2W_B LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA EWAKUACYJNA NATYNKOWA 1,2W, 1H, ATEST CNBOP NP .AWEX SK8_1,2W_B SK8_1,2W_B LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA EWAKUACYJNA NATYNKOWA 3,2W, 1H, ATEST CNBOP NP . AWEX SK8_3,2W_B SK8_3,2W_B LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA NASTROPOWA OŚWIETLENIA POŚREDNIEGO NP. LUXIONA Troil 01RDL2AAAML RUBIN POS LED 2600 MICRO-LINE E 840 / 600X600 LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA NASTROPOWA PRZEMYSŁOWA NP. LUXIONA Troil 0D4BNL2BA9H50 NEPTUN LED V1 INDUSTRY 4400 PC OPAL E IP65 840 / L-1200 HT50 LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA NASTROPOWA NP .LUXIONA Troil AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW LED 2000LM PC E IP65 840 LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA NASTROPOWA NP. LUXIONA Troil MELEDXXXOPAL METEOR LUX LED 2600LM OPAL E 840 LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA NASTROPOWA PRZEMYSŁOWA NP. LUXIONA Troil NEP_LED_V1_XXX_PC-O_E IP65 NEPTUN LED V1 2600LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 LUB RÓWNOWAŻNA
- OPRAWA AWARYJNA MĄSCIENNA ZEWNĘTRZNA Z TERMOSTATEM NP. LUXIONA Troil UPDOOR LED AWARYJNA 1500LM SHM E IP65 LUB RÓWNOWAŻNA



Zadanie: PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ		Numer rysunku:	
Adres: Dz. o nr. ewid. gr. 458/14, 458/15 obręb 1 Mysłibórz		E 4	
Nazwa rysunku: RZUT PIĘTRA - INSTALACJA OŚWIETLENIA		Skala:	
Inwestor: Gmina Mysłibórz, ul.Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Mysłibórz		1:100	
IMIE I NAZWISKO		NUMER UPRAWNIEN	
PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Markowski		ZAP/0218/POOE/11	
DATA:		PODPIS:	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Markowski		LIPIEC 2020	