

**Kamienna  
Góra**

Tajemnicze Pogranicze

Urząd Miasta  
Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1  
58-400 Kamienna Góra

Kamienna Góra, dn. 26 lipca 2024 r.

ZIF.271.13.2024

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację infrastruktury sportowej w obiektach krytej pływalni i boiska sportowego w Kamiennej Górze (3)**

Gmina Miejska Kamienna Góra, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ze zmianami) dalej „Pzp”, niniejszym informuje, że 23 lipca 2024 roku wpłynęło zapytanie w postępowaniu na modernizację infrastruktury sportowej w obiektach krytej pływalni i boiska sportowego w Kamiennej Górze (3), na które udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1.** Ze względu na konieczność wymiany tras rurociągów basenowych prosimy o wskazanie ich aktualnych tras, długości, wysokości oraz o udzielenie informacji jak daleko od niecki basenowej znajduje się pomieszczenie filtrów i pomp. Powyższe ma istotny wpływ na kalkulację.

**Odpowiedź na pytanie 1.** Pomieszczenie pomp i filtrów znajduje się na parterze (pom. 0.29 WENTYLATOROWNIA / STACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ) dostępnym od zewnątrz poprzez wejście zlokalizowane od zachodniej strony budynku. Na dokumentacji fotograficznej będącej załącznikiem PFU w folderze pn. Wentylatornia\_uzdatnianie\_wody widoczny jest istniejący system filtracji wody basenowej.

Rurociągi instalacji technologii basenowej znajdujące się w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody basenowej zlokalizowane są na ścianie dzielącej halę basenową z pom. 0.29. Z pomieszczenia rurociągi wchodzi do kanału okalającego nieckę basenową oraz pod płytę denną niecki basenowej. Zgodnie z zapisami PFU istniejące instalacje technologii basenowej w obrębie niecki basenowej pozostają bez zmian (poza zakresem). W zakresie prac należy uwzględnić wymianę rurociągów w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody basenowej oraz doszczelnienie istniejących odpływów i przejść instalacyjnych rynny przelewowej.

Istniejąca długość rurociągów technologii basenowej w samym pomieszczeniu SUWB to ok. 20 metrów jednak może się ona różnić w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych.

**Sprawę prowadzi i pismo sporządziła:**

**Katarzyna Kwiatkowska**


Inspektor ds. zamówień publicznych

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych - Urząd Miasta Kamienna Góra

pok. 308

tel. +48 75 645 51 25

e-mail: katarzyna.kwiatkowska@kamiennagora.pl

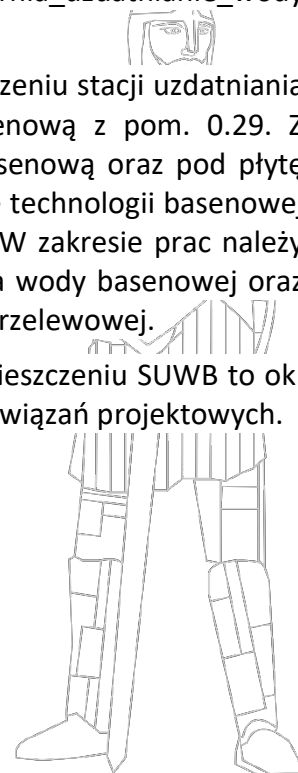

+ 48 75 645 51 10  
+ 48 75 645 55 40

kamiennagora.pl  
sekretariat@kamiennagora.pl