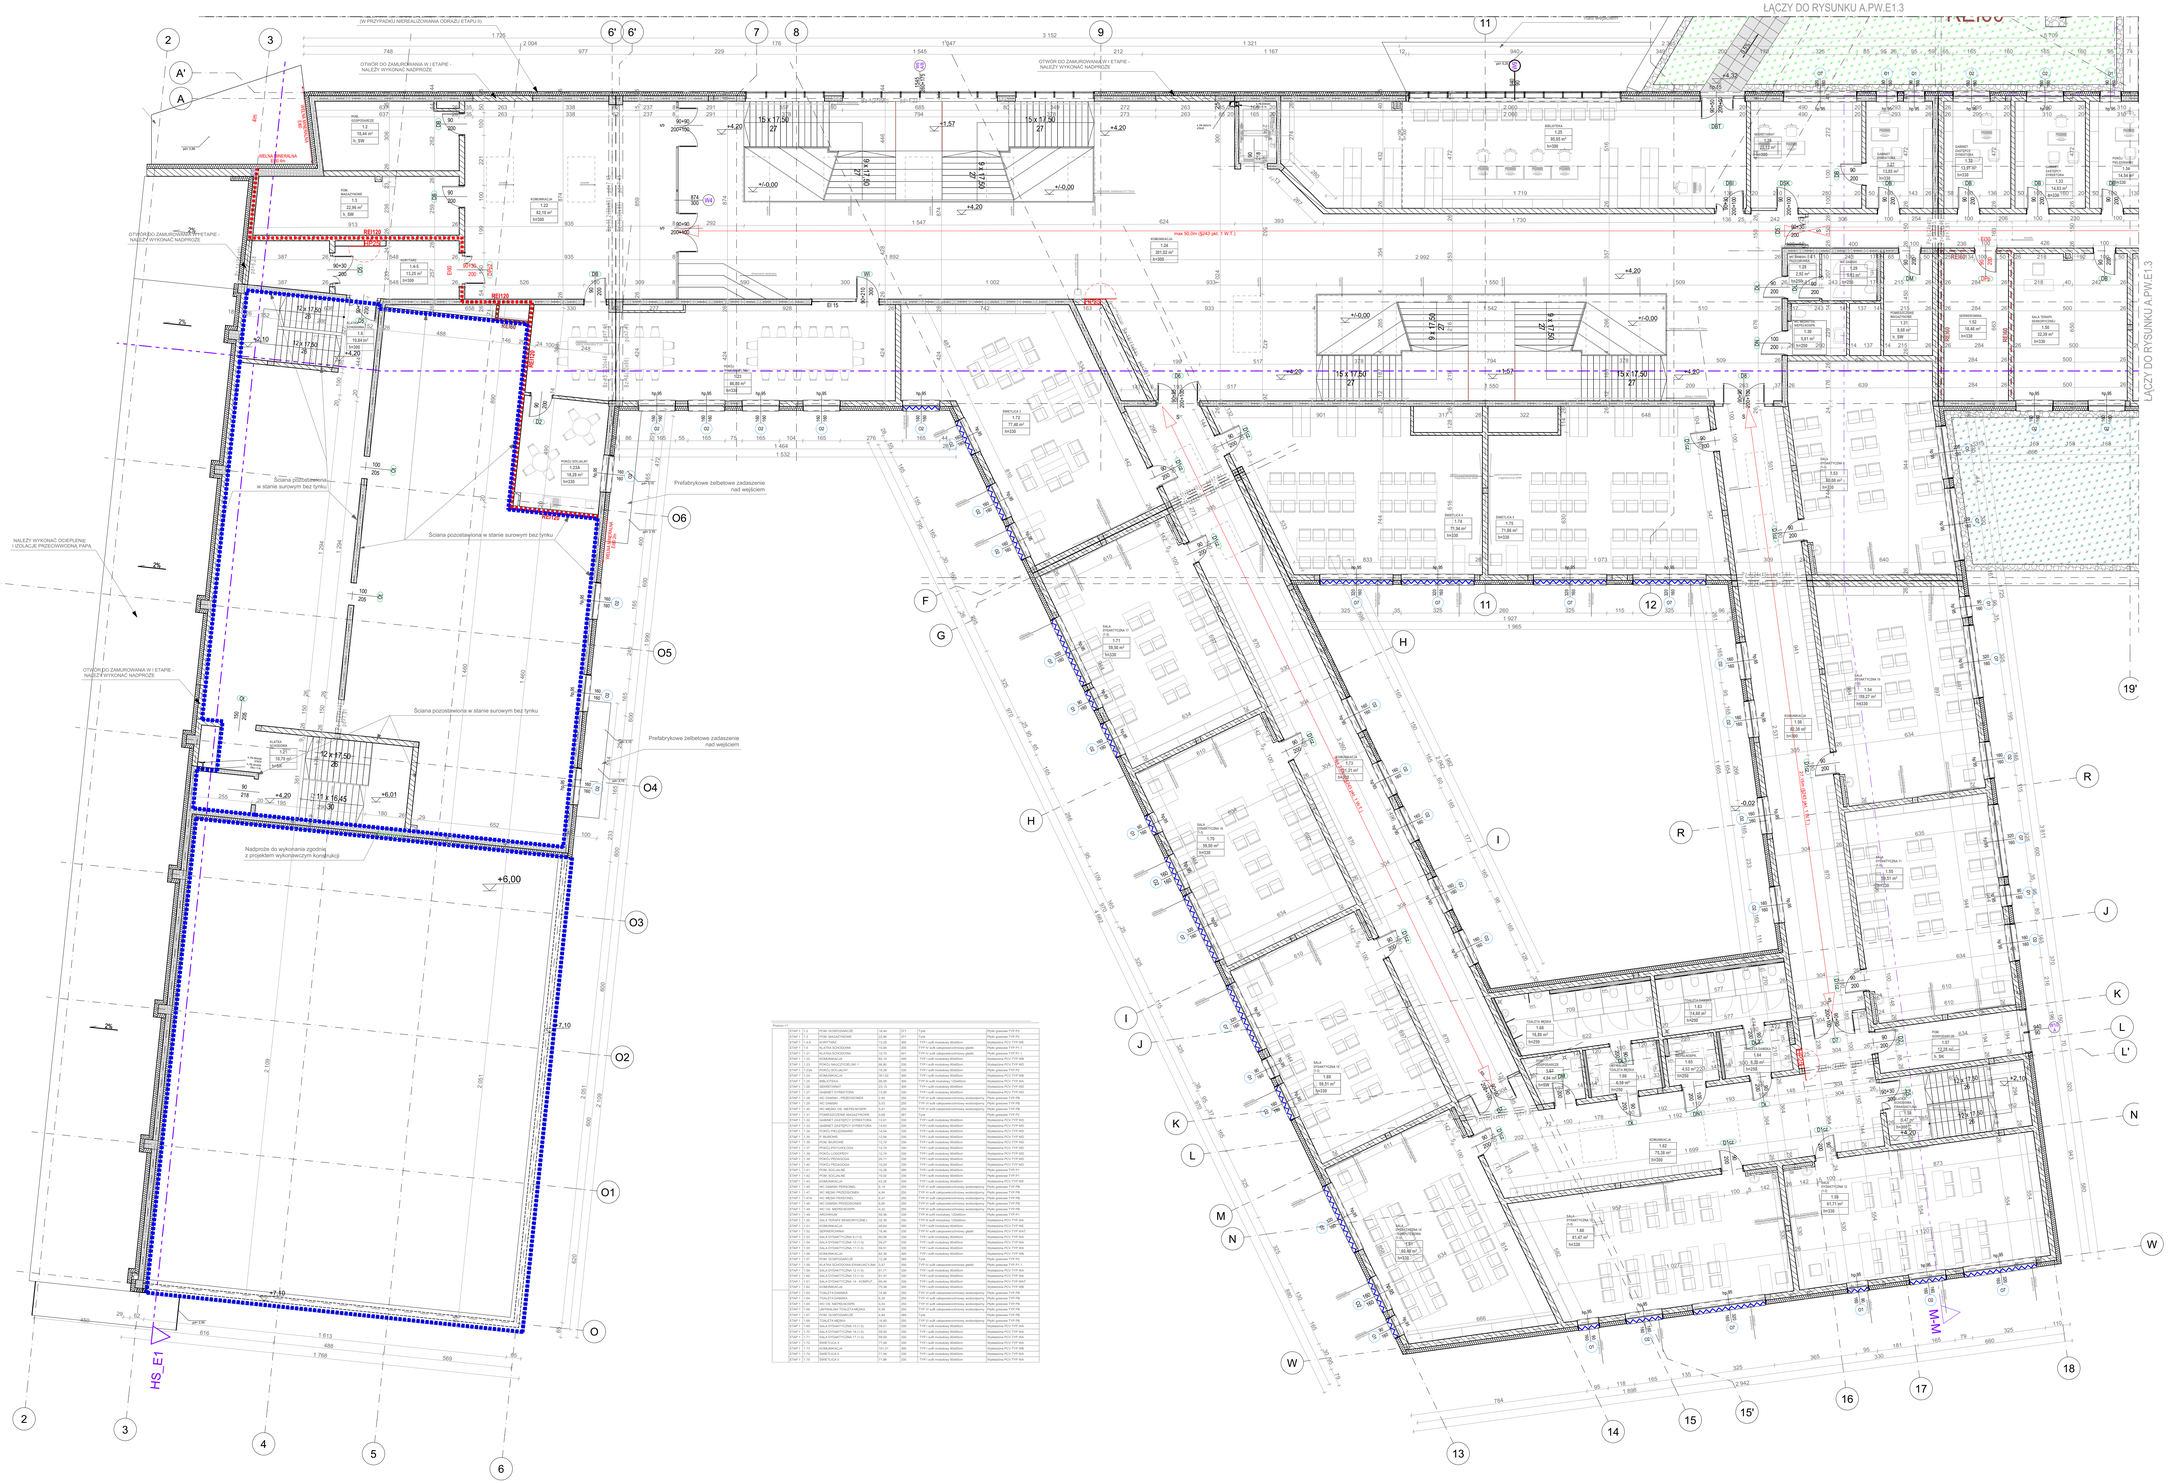
ŁĄCZY DO RYSUNKU A.PW.E1.3
ŁĄCZY DO RYSUNKU A.PW.E1.3
(W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA ODRAZU I ETAPU II)
- OTWÓR DO ZAMURowANIA W I ETAPIE - NALEŻY WYKONAĆ NADPROŻE
- OTWÓR DO ZAMURowANIA W I ETAPIE - NALEŻY WYKONAĆ NADPROŻE
- OTWÓR DO ZAMURowANIA W I ETAPIE - NALEŻY WYKONAĆ NADPROŻE
- OTWÓR DO ZAMURowANIA W I ETAPIE - NALEŻY WYKONAĆ NADPROŻE
- OTWÓR DO ZAMURowANIA W I ETAPIE - NALEŻY WYKONAĆ NADPROŻE
NALEŻY WYKONAĆ OCIEPLENIE I IZOLACJE PRZECIWWODNĄ PAPĄ
Ściana pozostawiona w stanie surowym bez tynku
Ściana pozostawiona w stanie surowym bez tynku
Ściana pozostawiona w stanie surowym bez tynku
Prefabrykowe żelbetowe zadaszenie nad wejściem
Prefabrykowe żelbetowe zadaszenie nad wejściem
Nadproże do wykonania zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji
Max 50,0m (§243 pkt. 1 W.T.)
HS_E1
HS_E1
M-M
+6,00
+7,10
+7,10
+4,20
+1,57
+/-0,00
-0,02
+2,10
15 x 17,50 27
12 x 17,50 24
11 x 16,45 23
90x90 200/150
90x30 200
100 205
90 200
160 160
160 200
160 80
160 120
160 200
160 160
160 200
160 80
160 120
160 200
160 160
160 200
160 80
160 120
160