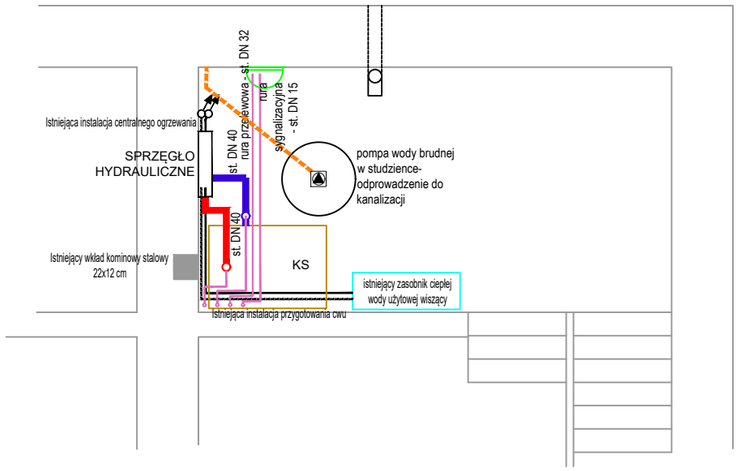

POMIESZCZENIE KOTŁOWNI

LEGENDA

- ZASILANIE INSTALACJI C.O. Z KOTŁA DO SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO
- POWRÓT Z INSTALACJI C.O. ZE SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO DO KOTŁA
- PROJ. POŁĄCZENIE NOWYCH INSTALACJI ZASILANIA Z ISTNIEJĄCYMI
- PROJ. POŁĄCZENIE NOWYCH INSTALACJI POWROTU Z ISTNIEJĄCYMI
- RURA OTWARTEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI C.O.
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
- RURA TŁOCZNA WODY BRUDNEJ (STUDZIENKA –> KANALIZACJA)

UWAGI

- Wszystkie przejścia przewodów przez wydzielenia pożarowe kotłowni należy wykonać z zastosowaniem ogniochronnych mas uszczelniających firmy HILTI typu CP601S lub równoważną o odporności ogniowej EI60

INWESTOR: *Nadleśnictwo Ciechanów ul. Płocka 21c, 06-400 Ciechanów*	
ADRES INWESTYCJI: *Sujki 1, 06-445 Strzegowo, gm. Strzegowo, dz. Nr ew. 3208, obręb 0015*	
TEMAT OPRACOWANIA: *Wymiana źródła ciepła w budynku leśniczówki*	FAZA PROJEKTOWA: PROJ. BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU: *RZUT KOTŁOWNI - PROJEKTOWANE URZĄDZENIA I ICH ROZMIESZCZENIE*	BRANŻA: SANITARNA
	DATA: 01.04.2022

AUTORZY:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Rutkowski	MAZ/0077/PBS/21		1:50	2