


# ideowy schemat zasilania obiektu

Projektowana sala sportowa

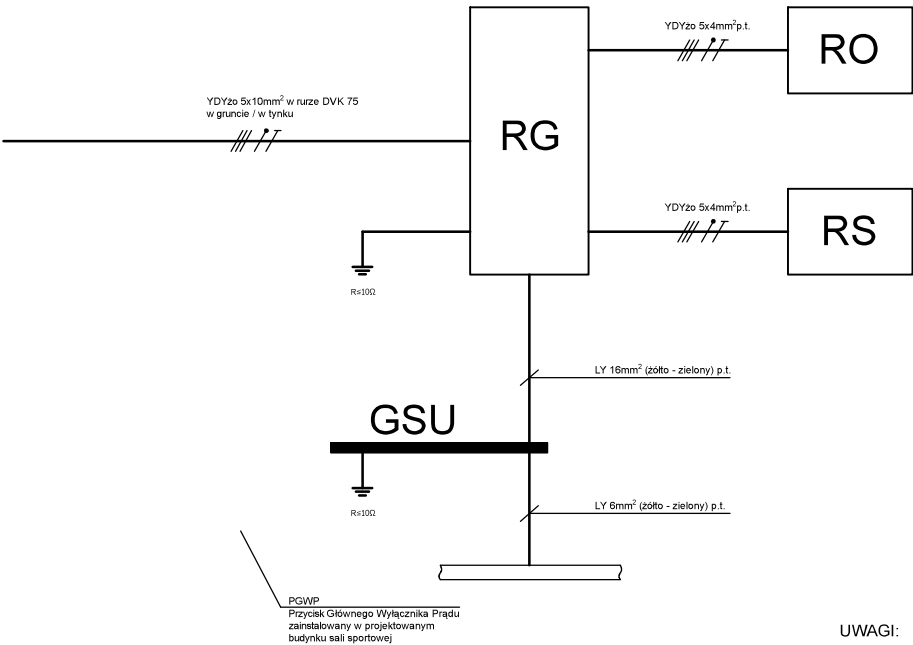

UWAGI:

1. Dopuszcza się zmianę wyposażenia tablic na osprzęt innego typu lub producenta pod warunkiem zachowania parametrów.
2. Tablice montować na takiej wysokości, aby ich górne krawędzie nie przekraczały wymiaru 1,8m od poziomu posadzki.