

ZDW.TU/5330/1090-1/2022

Olsztyn dn. 20.12.2022 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a pkt 1 i 3, ust. 5, art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), działając z upoważnienia Zarządcy Drogi tj. Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.12.2022 roku (otrzymanego dnia 12.12.2022 roku), złożonego przez Gminę Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno, z pełnomocnictwa której działa Pan Adam Wardęcki, dotyczącego uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej

ZEZWALA SIĘ WNIOSKODAWCY

na lokalizację sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 508 Jedwabno – Wielbark (dz. nr 85, obręb Rekownica, gm. Jedwabno), według lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 (załącznik nr 1), stanowiącej integralną część niniejszej decyzji na niżej podanych warunkach:

1. Trasa przebiegu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, ma być zgodna z mapą stanowiącą integralną część niniejszej decyzji (załącznik nr 1).
2. Niniejsza decyzja ważna jest tylko z ostemplowanym i podpisanym załącznikiem nr 1.
3. Droga wojewódzka nr 508 objęta jest projektem pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica”. Prace związane z budową w/w sieci należy wykonać przed lub podczas prac związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 508.
4. Przekroczenia poprzeczne drogi wojewódzkiej należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego na całej szerokości pasa drogowego drogi wojewódzkiej, w rurze osłonowej odpornej mechanicznie, zgodnie z profilami (załącznik nr 2). Rurę osłonową zastosować na całej szerokości przekroczenia. Zabrania się wykonywania podkopów pod nawierzchnią jezdni.
5. Prace w pasach zieleni wykonane metodą wykopu otwartego zasypywać warstwami o grubości 0,2 m, zieleni odtworzyć zgodnie ze sztuką ogrodnictwa.
6. Teren po wykonaniu robót w pasie drogowym należy przywrócić do stanu pierwotnego.
7. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r., *jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia poniesie jego Właściciel*.
8. ZDW w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkowników.
9. Umieszczenie w pasie drogowym w/w sieci nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.
10. Po wykonaniu w/w sieci, w okresie 24 miesięcy od daty odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego (potwierdzonego przez przedstawiciela zarządu drogi) inwestor zobowiązany jest usunąć ujawniające się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót w wyznaczonym przez zarząd drogi terminie. W razie zwłoki w usunięciu wad zarząd drogi może wykonać niezbędne roboty na koszt Właściciela w/w sieci.

11. W przypadku stwierdzenia przez tutejszy Zarząd, że przedmiotowa inwestycja powoduje niszczenie lub uszkodzenie drogi, a w szczególności zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, Inwestor zobowiązany będzie – natychmiast po wezwaniu – przywrócić poszczególne elementy zagospodarowania pasa drogowego drogi wojewódzkiej do stanu pierwotnego.
12. Utrzymanie w/w sieci należeć będzie do ich właściciela.
13. Warunki zawarte w niniejszej decyzji są ważne przez okres trzech lat, nie stanowią pozwolenia na budowę, ani zezwolenia na wejście z robotami na teren pasa drogowego.
14. Zgodnie z art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), niniejsze uzgodnienie stanowi dla Inwestora podstawę do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem pasa drogowego oznaczonym jako dz. nr 85, obręb Rekownica, gm. Jedwabno na cele budowlane.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości interes stron.

POUCZENIE

1. Wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenia robót w pasie drogowym oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Inwestor lub Wykonawca działający z upoważnienia Inwestora winien złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica, na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót.
2. Do wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć:
 - harmonogram robót,
 - zatwierdzony przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego - Biuro ds. dróg, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89/512-58-12 projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót,
 - kopię niniejszej decyzji.
3. Za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót zostaną naliczone opłaty zgodnie z:
 - art. 40 ust. 2 pkt. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1693),
 - uchwałą nr XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko – mazurskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2004 r. Nr 139, poz. 1726 z dnia 11 października 2004 r.),
4. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy corocznie uiszczać opłatę zgodnie z:
 - art. 40 ust. 2 pkt 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1693) oraz w/w uchwałami Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
5. W przypadku stwierdzenia, że prowadzone są roboty w pasie drogowym bez decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym organ rozpocznie postępowanie administracyjne i wymierzy stronie karę pieniężną za

zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych.

6. Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351).
7. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12 za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
8. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia ZDW w Olsztynie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia do WSA. Po złożeniu oświadczenia nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Oplaty skarbowej za wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej nie pobrano. Podstawa prawna - Część III ust. 44 pkt 2 ppkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1923 ze zm.).

W załączeniu:

1. Mapa w skali: 1:500
2. Profil przekroczenia drogi wojewódzkiej (arkusz nr 1 – 6)

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania Siecią

Tomasz Raczkowski

Otrzymuje:

1. Gmina Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno

Adres do korespondencji: Pan Adam Wardęcki, Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno (zpo)

Do wiadomości:

1. IP
2. RDW Nidzica
3. a/a

Sporządził: Paweł Kazio Tel. (89) 526 19 26 e-mail: pawel.kazio@zdw.olsztyn.pl

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b
Załącznik do decyzji na lokalizację
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
drogi wojewódzkiej nr 508
nr pisma: ZDW.TU/ 5380/1090-1 / 2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania Siecią
Tomasz Raczkowski

1/19

131,80
129,55 S47

HP

Rzeczna dna rury = 129,73 m n.p.m.

Współrzędne X, Y:

X: 5926695.21

Y: 7487132.69

r.o. stalowa

1; L=16,0m

1%

e X, Y:

69

39

rury = 129,83 m n.p.m.

NR "6"

85

86/4

LEGENDA:

- projektowana sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 SN8
- projektowany przecisk- rura osłonowa stalowa Ø329,9x7,1 mm
- projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø160 SN8
- projektowana sieć wodociągowa PE100 SDR17 PN10 Ø90/110
- projektowany przewiert sterowany- PE100 SDR11 PN 16 Ø200
- projektowane przyłącza wodociągowe PE100 SDR17 PN10 Ø40
- SO studnie rewizyjne wjazdowe Ø1000/1200
- S• studnie rewizyjne niewjazdowe Ø425
- zasuw
- HP projektowane hydranty nadziemne Ø80
- w1, 2 węzły
- zasięg aktualizacji mapy do celów projektowych

Biurowo Projektów Inżynierskich
Sp. z o.o.
12-100 Szczepno
ul. B. Chrobrego 1
tel. 503-153-643

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI
REKOWNICA, GM. JEDWABNO

Nr rys.
DW 508

Przedmiot rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu - przejście pod drogą wojewódzką 508
od nr "1" do nr "6"

skala:
1:500

Inwestor:
Gmina Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno

data:
17.10.2022


Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06	
Asystent projektanta	mgr inż. Angelika Jurczak		
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	

Załącznik nr 2 do decyzji

znak: 20W.TU/5330/1090-1/2022

z dnia: 20 grudnia 2022

Pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 508
relacji Jedwabno- Wielbark
Dz. nr ewid. 85, obr. Rekownica

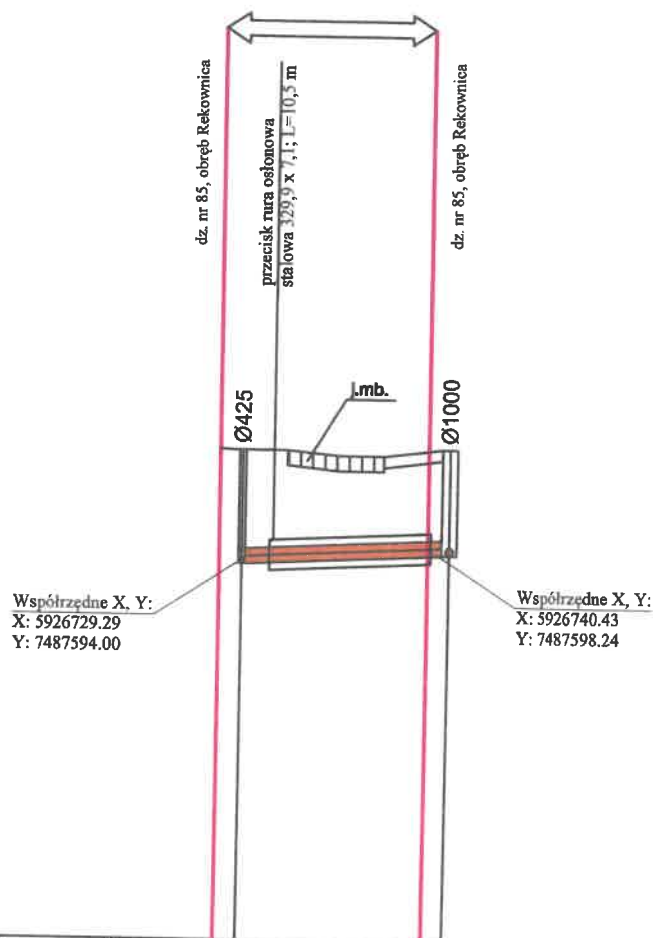

p.p 124,00 m n. p. m.

Studnia	-	S12	S13
Rzędna terenu	m n.p.m.	130,47	130,50
Rzędna dna kanału	m n.p.m.	128,97	129,10
Zagłębienie kanału	m	1,50	1,40
Rzędna dna studni	m n.p.m.	128,97	129,10
Zagłębienie studni	m	1,50	1,40
Długość odcinka	m	12,60	
Spadek			1,0
Materiał i średnica	-	PCV Ø200 SN8	
Hektometr	m	0,00	12,60


Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI REKOWNICA, GM. JEDWABNO			Nr rys. RW-1
	Przedmiot rysunku: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej 508- nr "1"			skala: 1:100/1:500
	Inwestor: Gmina Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno			data: 17.10.2022
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06		
Asystent projektanta	mgr inż. Angelika Jurczak			
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14		

Załącznik nr 2 do decyzji

znak: 20.VI.V/5330/1090-1/2022

z dnia: 20 grudnia 2022r.

Pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 508
relacji Jedwabno- Wielbark
Dz. nr ewid. 85, obr. Rekownica




Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI REKOWNICA, GM. JEDWABNO		Nr rys. RW-2
	Przedmiot rysunku: Sieć wodociągowa w pasie drogi wojewódzkiej 508- nr "2"		skala: 1:100/1:500
	Inwestor: Gmina Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno		data: 17.10.2022
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06	
Asystent projektanta	mgr inż. Angelika Jurczak		
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	

Załącznik nr 2 do decyzji

znak: 20W.TV/5330/1090-1/2022

z dnia: 20 grudnia 2022 r.

Pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 508
relacji Jedwabno- Wielbark
Dz. nr ewid. 85, obr. Rekownica

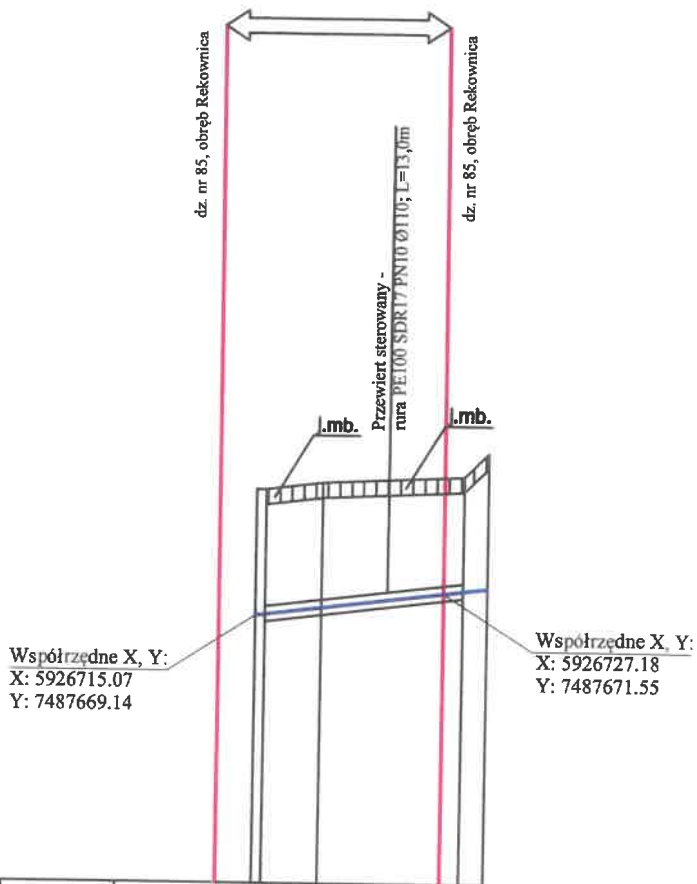

p.p. 126,00 m.n.p.m.

Węzeł	-	w5			
Rzędna terenu	m n.p.m.	131,20	131,20	131,30	131,39
Rzędna osi rurociągu	m n.p.m.	129,54	129,56	129,66	129,85
Zagłębienie osi rurociągu	m p.p.t.	1,66	1,64	1,64	1,54
Długość odcinka	m	0,65	3,75	9,27	1,57
Spadek	%	0,65	3,75	9,27	1,57
Materiał i średnica	-	PE100 SDR17 PN10 Ø110			
Hektometr	m		4,40	13,67	
		0,65			15,24
		0,00			


Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI REKOWNICA, GM. JEDWABNO			Nr rys. RW-3
	Przedmiot rysunku: Sieć wodociągowa w pasie drogi wojewódzkiej 508- nr "3"			skala: 1:100/1:500
	Inwestor: Gmina Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno			data: 17.10.2022
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardecki		WAM/0046/PWOS/06	
Asystent projektanta	mgr inż. Angelika Jurczak			
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran		WAM/0035/POOS/14	

Załącznik nr 2 do decyzji

znak: 20.W.TU/5330/1090-1/2022

z dnia: 20 grudnia 2022 r.

Pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 508
relacji Jedwabno- Wielbark
Dz. nr ewid. 85, obr. Rekownica



Studnia	-	S32	S33
Rzędna terenu	m n.p.m.	129,11	131,44
Rzędna dna kanału	m n.p.m.	129,03	129,11
Zagłębienie kanału	m	2,26	2,33
Rzędna dna studni	m n.p.m.	129,03	129,11
Zagłębienie studni	m	2,26	2,33
Długość odcinka	m	16,00	
Spadek			0,5
Materiał i średnica	-	PCV Ø200 SN8	
Hektometr	m	0,00	16,00


Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI REKOWNICA, GM. JEDWABNO	Nr rys. RW-4
		Przedmiot rysunku: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej 508- nr "4"	skala: 1:100/1:500
		Inwestor: Gmina Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno	data: 17.10.2022
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardecki	WAM/0046/PWOS/06	
Asystent projektanta	mgr inż. Angelika Jurczak		
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	

Załącznik nr 2 do decyzji

znak: 20W.TU/5330/1090-1/2022

z dnia: 20 grudnia 2022 r.

**Pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 508
relacji Jedwabno- Wielbark
Dz. nr ewid. 85, obr. Rekownica**



p.p. 126,00 m.n.p.m.

Węzeł	-	w9					
Rzędna terenu	m n.p.m.	131,80	131,96	132,00	132,03	131,84	131,82
Rzędna osi rurociągu	m n.p.m.	130,14	130,20	130,23	130,26	130,28	130,29
Zagłębienie osi rurociągu	m p.p.t.	1,66	1,76	1,77	1,77	1,56	1,53
Długość odcinka	m	6,80	3,31	3,73	2,98	1,80	1,80
Spadek	%						
Materiał i średnica	-	PE100 SDR17 PN10 Ø110					
Hektometr	m	0,00	6,80	10,11			18,40

16,80

13,84


Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI REKOWNICA, GM. JEDWABNO		Nr rys. RW-5
		Przedmiot rysunku: Sieć wodociągowa w pasie drogi wojewódzkiej 508- nr "5"		skala: 1:100/1:500
		Inwestor: Gmina Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno		data: 17.10.2022
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień		podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06		
Asystent projektanta	mgr inż. Angelika Jurczak			
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14		

Załącznik nr 2 do decyzji

znak: ZDW.TU/5330/1090-1/2022

z dnia: 20 grudnia 2022 r.

Pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 508
relacji Jedwabno- Wielbark
Dz. nr ewid. 85, obr. Rekownica



p.p 126,00 m n. p. m.

Studnia	-	S47	S65
Rzędna terenu	m n.p.m.	131,80	131,95
Rzędna dna kanału	m n.p.m.	129,55	129,81
Zagłębienie kanału	m	2,25	2,14
Rzędna dna studni	m n.p.m.	129,55	129,81
Zagłębienie studni	m	2,25	2,14
Długość odcinka	m	26,00	
Spadek			1,0
Materiał i średnica	-	PCV Ø200 SN8	
Hektometr	m	0,00	26,00

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI REKOWNICA, GM. JEDWABNO			Nr rys. RW-6
	Przedmiot rysunku: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej 508- nr "6"			skala: 1:100/1:500
	Inwestor: Gmina Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno			data: 17.10.2022
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardecki		WAM/0046/PWOS/06	
Asystent projektanta	mgr inż. Angelika Jurczak			
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran		WAM/0035/POOS/14	

