



# SCHEMAT NAWIETRZAKA OKIENNEGO



Wymiary otworów montażowych	
163,5	10 163,5
383	
Wymiary nawlewnika	

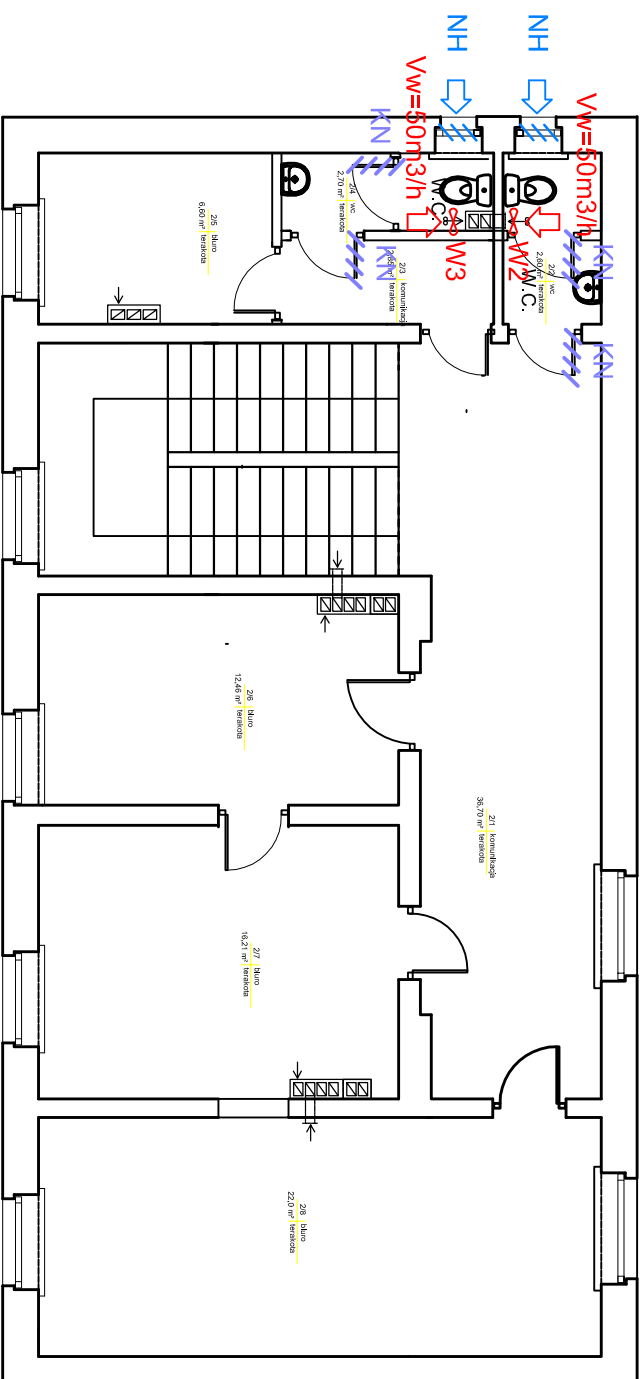

## OZNACZENIA

- proj. wentylator wywiewny osiowy typu ściennego  
typ wg zestawienia powietrza
- proj. nawiewnik okienny z okapem standardowym  
instalowany w górnej ramie okiennej,  
wydajność powietrza: 22–32 [m<sup>3</sup>/h]
- proj. typowa kratka (lub otwory wyrównawcze)  
u dołu drzwi

RZUT II PIĘTRA – WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.		SKALA 1:100	DATA: 09.2019r.	RYS. NR:  SW-09
INWESTOR:	Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz	BRAŹKA SANIT.		
OBIEKT	Budynek "C" Administracyjny			PODPIS:
ADRES:	dz. nr 30/2, obr. 161, ul. Ratuszowa 1, Gmina Miasto Grudziądz			
PROJEKTANT:	tech. Wiesław Schmidt nr ew. uprawnień: GP.1.7342/26/10/93, GP.1.7342/126/10/94 specjalność: sieci i instalacje sanitarne			
OPRACOWAŁ:	inż. Jacek Wojtakowski			

