


KOTŁOWNIA

H = 2,54 m

V = 34,0 m³

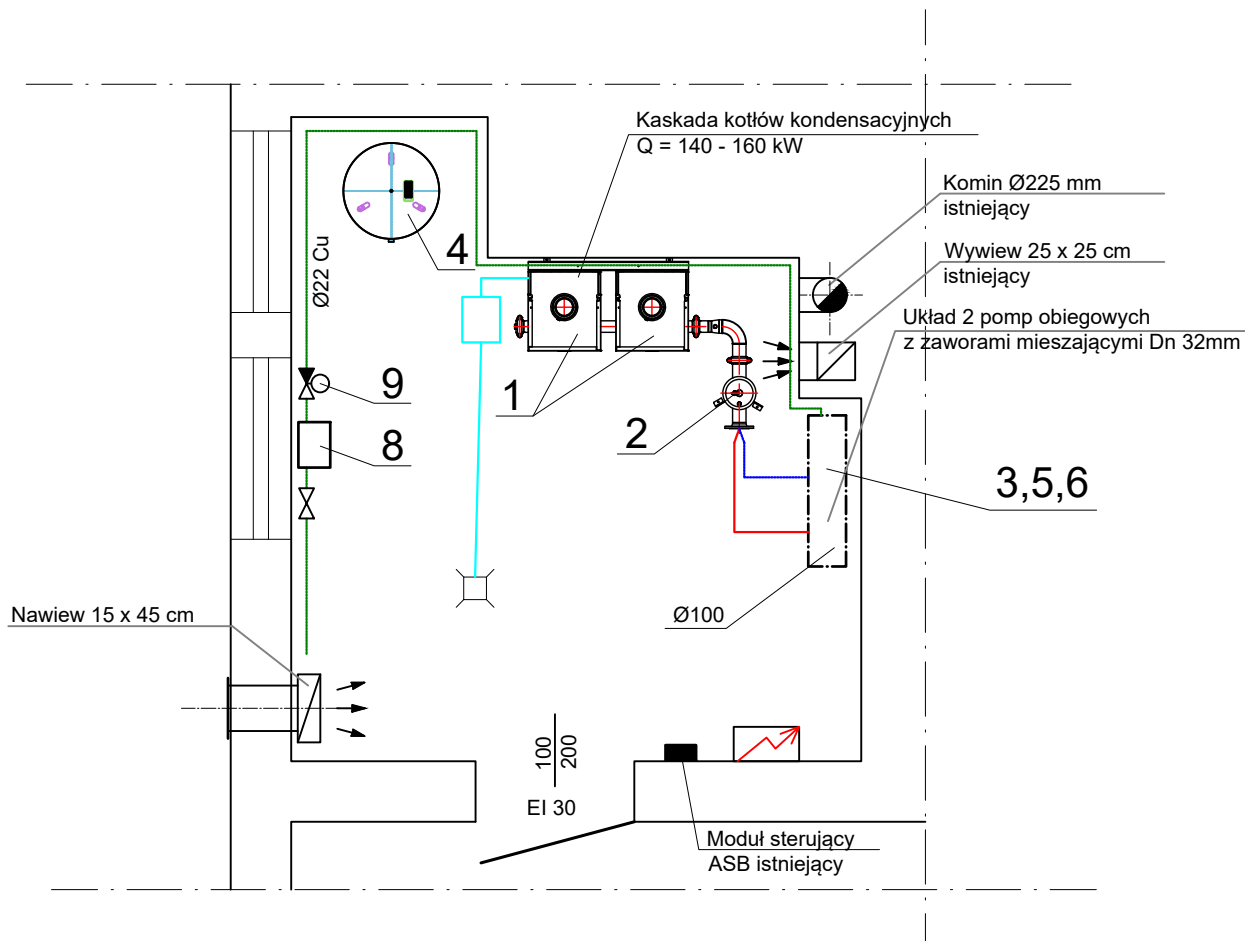

"ENERO" S.c. Usługi Projektowe Włodzimierz Pietraszek, Ewa Pietraszek 38-200 Jasło; ul Kwiatowa 8L, tel. 4485446, 605056250				
Tytuł	Przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn			
Inwestor	Gmina Skołyszyn; Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn			
Temat rysunku	Rzut kotłowni - technologia			
Projektant	Branża	Podpis	Skala	Data
mgr inż. Włodzimierz Pietraszek Nr upr. ANB.V.7342-221/94 GP-I-VA-7342/91/91	sanitarna		1/50	09.2020
			Rys. nr 2	