


PRZYCISK PWP

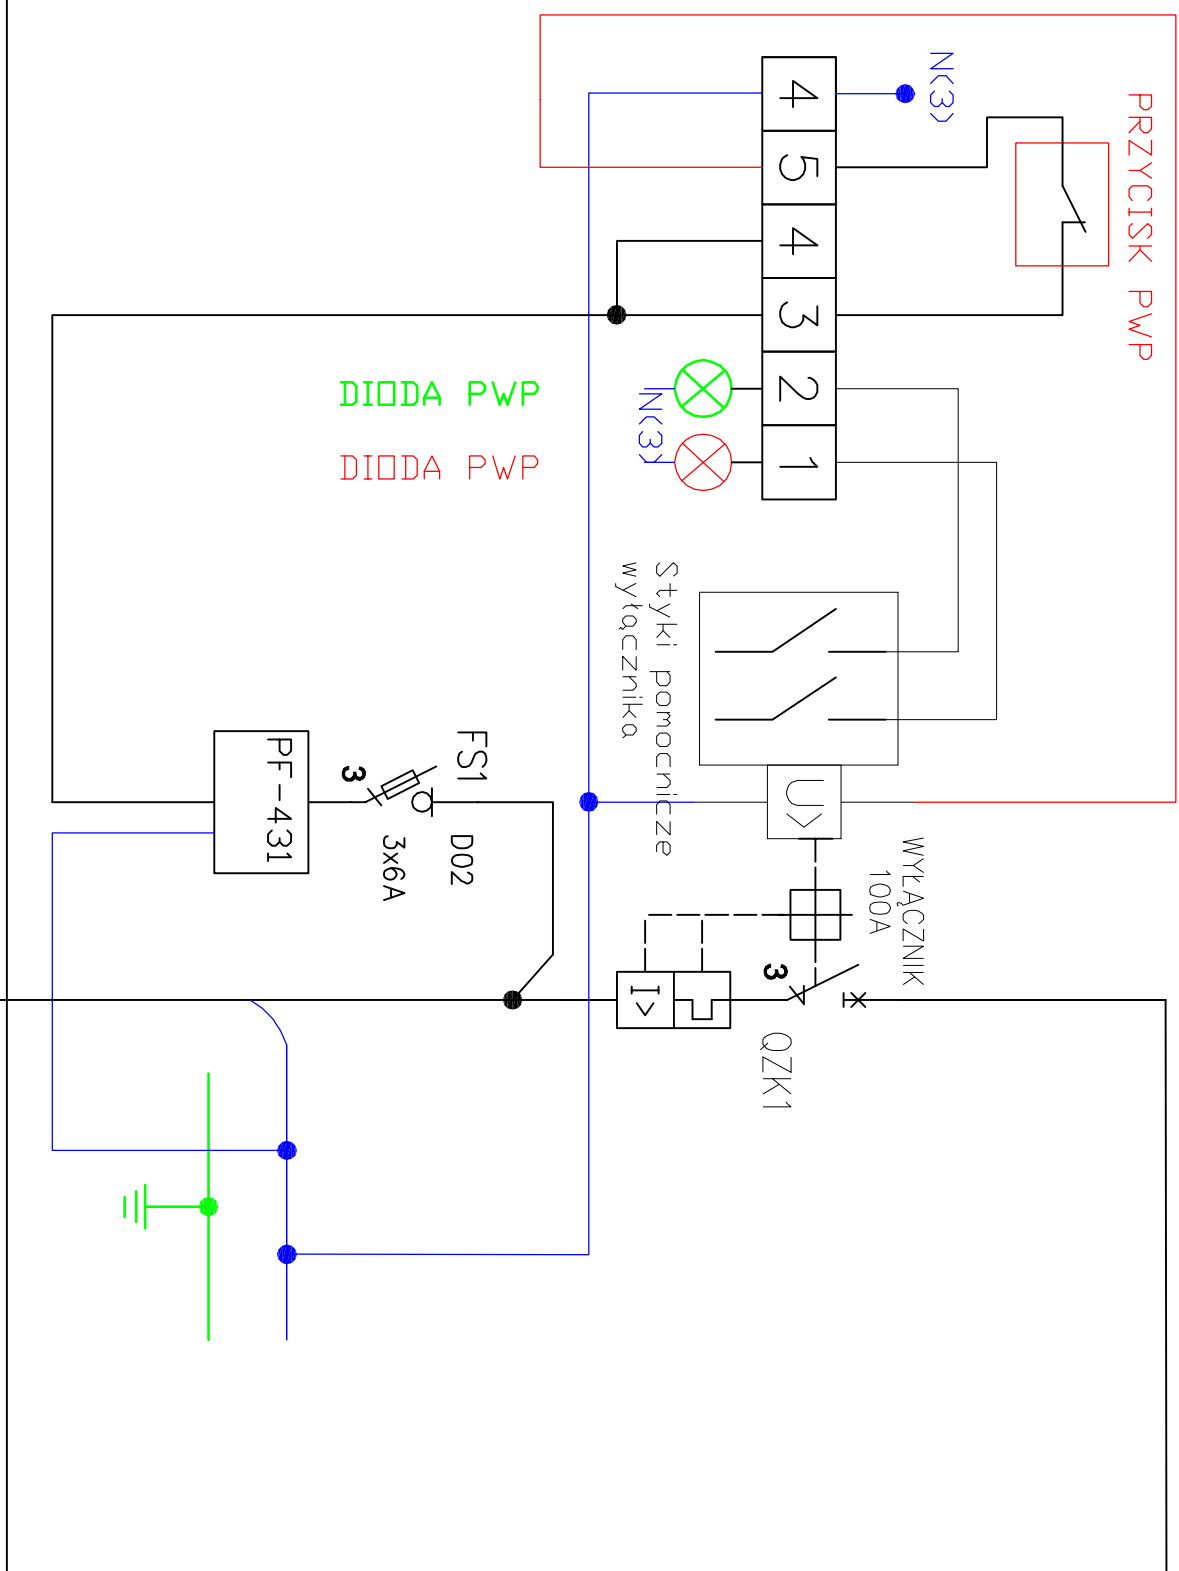

ISTNIEJĄCY WLZ
MIN. YAKY 5x35

ISTNIEJĄCY WLZ
MIN. YAKY 5x35

PRZYCISK PWP
NA ELEWACJI ZŁĄCZA
OKABLOWANIE PWP
KABEL TYPU NHHH

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

$\pm 0.00\text{m} = 83.35\text{m}$ n.p.m. zgodnie ze stanem istniejącym

obiekt, adres, tytuł

Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu”, ul. Podgórna 47, położonego na działce nr 113/2, obręb Białosławie, 89-340 Białosławie

investor.

Gmina Białośliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

| | |
|-------------------------|--|
| projektował / opracował | |
|-------------------------|--|

| | | |
|--|---------------|---------|
| | nr uprawnień: | podpis: |
|--|---------------|---------|

SCHEMAT ZŁĄCZA Z-PWF

05

ELEKTRYCZNA

| | | |
|----|------|---------|
| PW | 1:50 | 05.2024 |
|----|------|---------|

2