



Klatka schodowa A

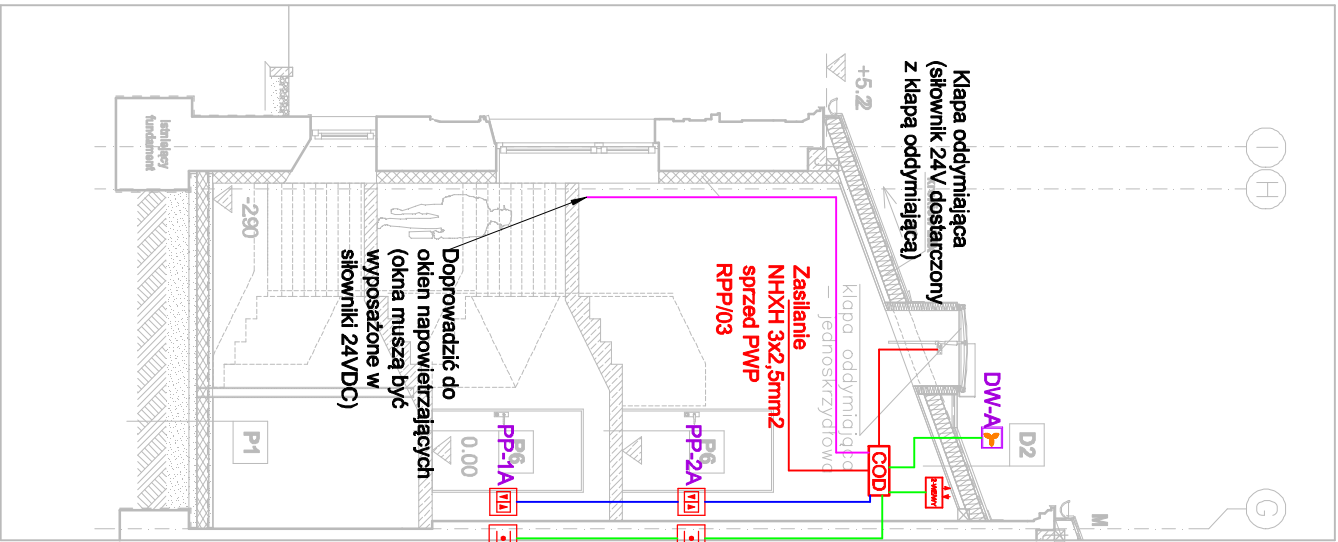

Klatka schodowa B

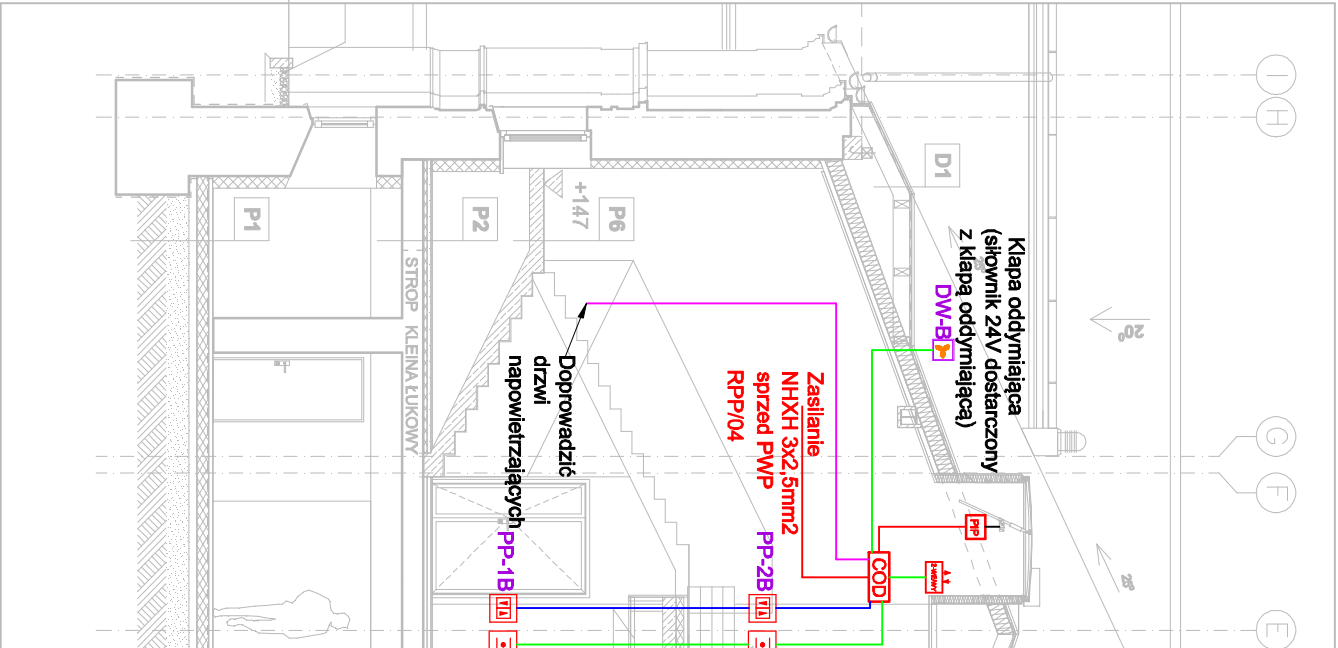

Uwaga:  
Drzwi nie mogą być ryglowane mechanicznie, należy zapewnić ryglowanie/odryglowanie drzwi; montaż urządzeń należy uzgodnić/skoordynować z producentem/dostawcą stolarki. Zestawienie nie obejmuje wyposażenia drzwi w elektrozanek rewersyjny  
Okna napowietrzające muszą być wyposażone w siłowniki 24VDC, montaż urządzeń należy uzgodnić/skoordynować z producentem/dostawcą stolarki

LEGENDA		
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY	
	Centrala oddymniania	
	Przycisk alarmowy	
	Przycisk przewietrzania	
	Czujnik deszcz-wiatr	
	Puszka przyłączeniowa PIP ppoż	
	Element sterujący sterujący 2-wyjścia, 2-wyjścia systemu SSP	
	Przewód HDGs PH90 3x1,5mm2	
	Przewód HDGs PH90 3x2,5mm2	
	YnTKSyekw 4x2x0,8	
	YnTKSyekw 3x2x0,8	

PPSIANISŁAWSKI

ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794  
NIP: 6211556341 REGON: 386496393

projekt: Budynek Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie.

adres: 63-604 Grębanin,

dz. nr 666, obręb Baranów, gm. Żary

projektant: mgr inż. Wojciech Gąsior, upr. nr WKP/0392/PWOE/12

podpis:

asystent: inż. Karol Maląg

podpis:

sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09

podpis:

temat rysunku:

Instalacja oddymniania - Schemat

branża:	elektryczna	data:	kwiecień 2024	stadium:	PT	rewizja:		skala:	1:100	nr rys.:	IE-15
---------	-------------	-------	---------------	----------	----	----------	--	--------	-------	----------	-------