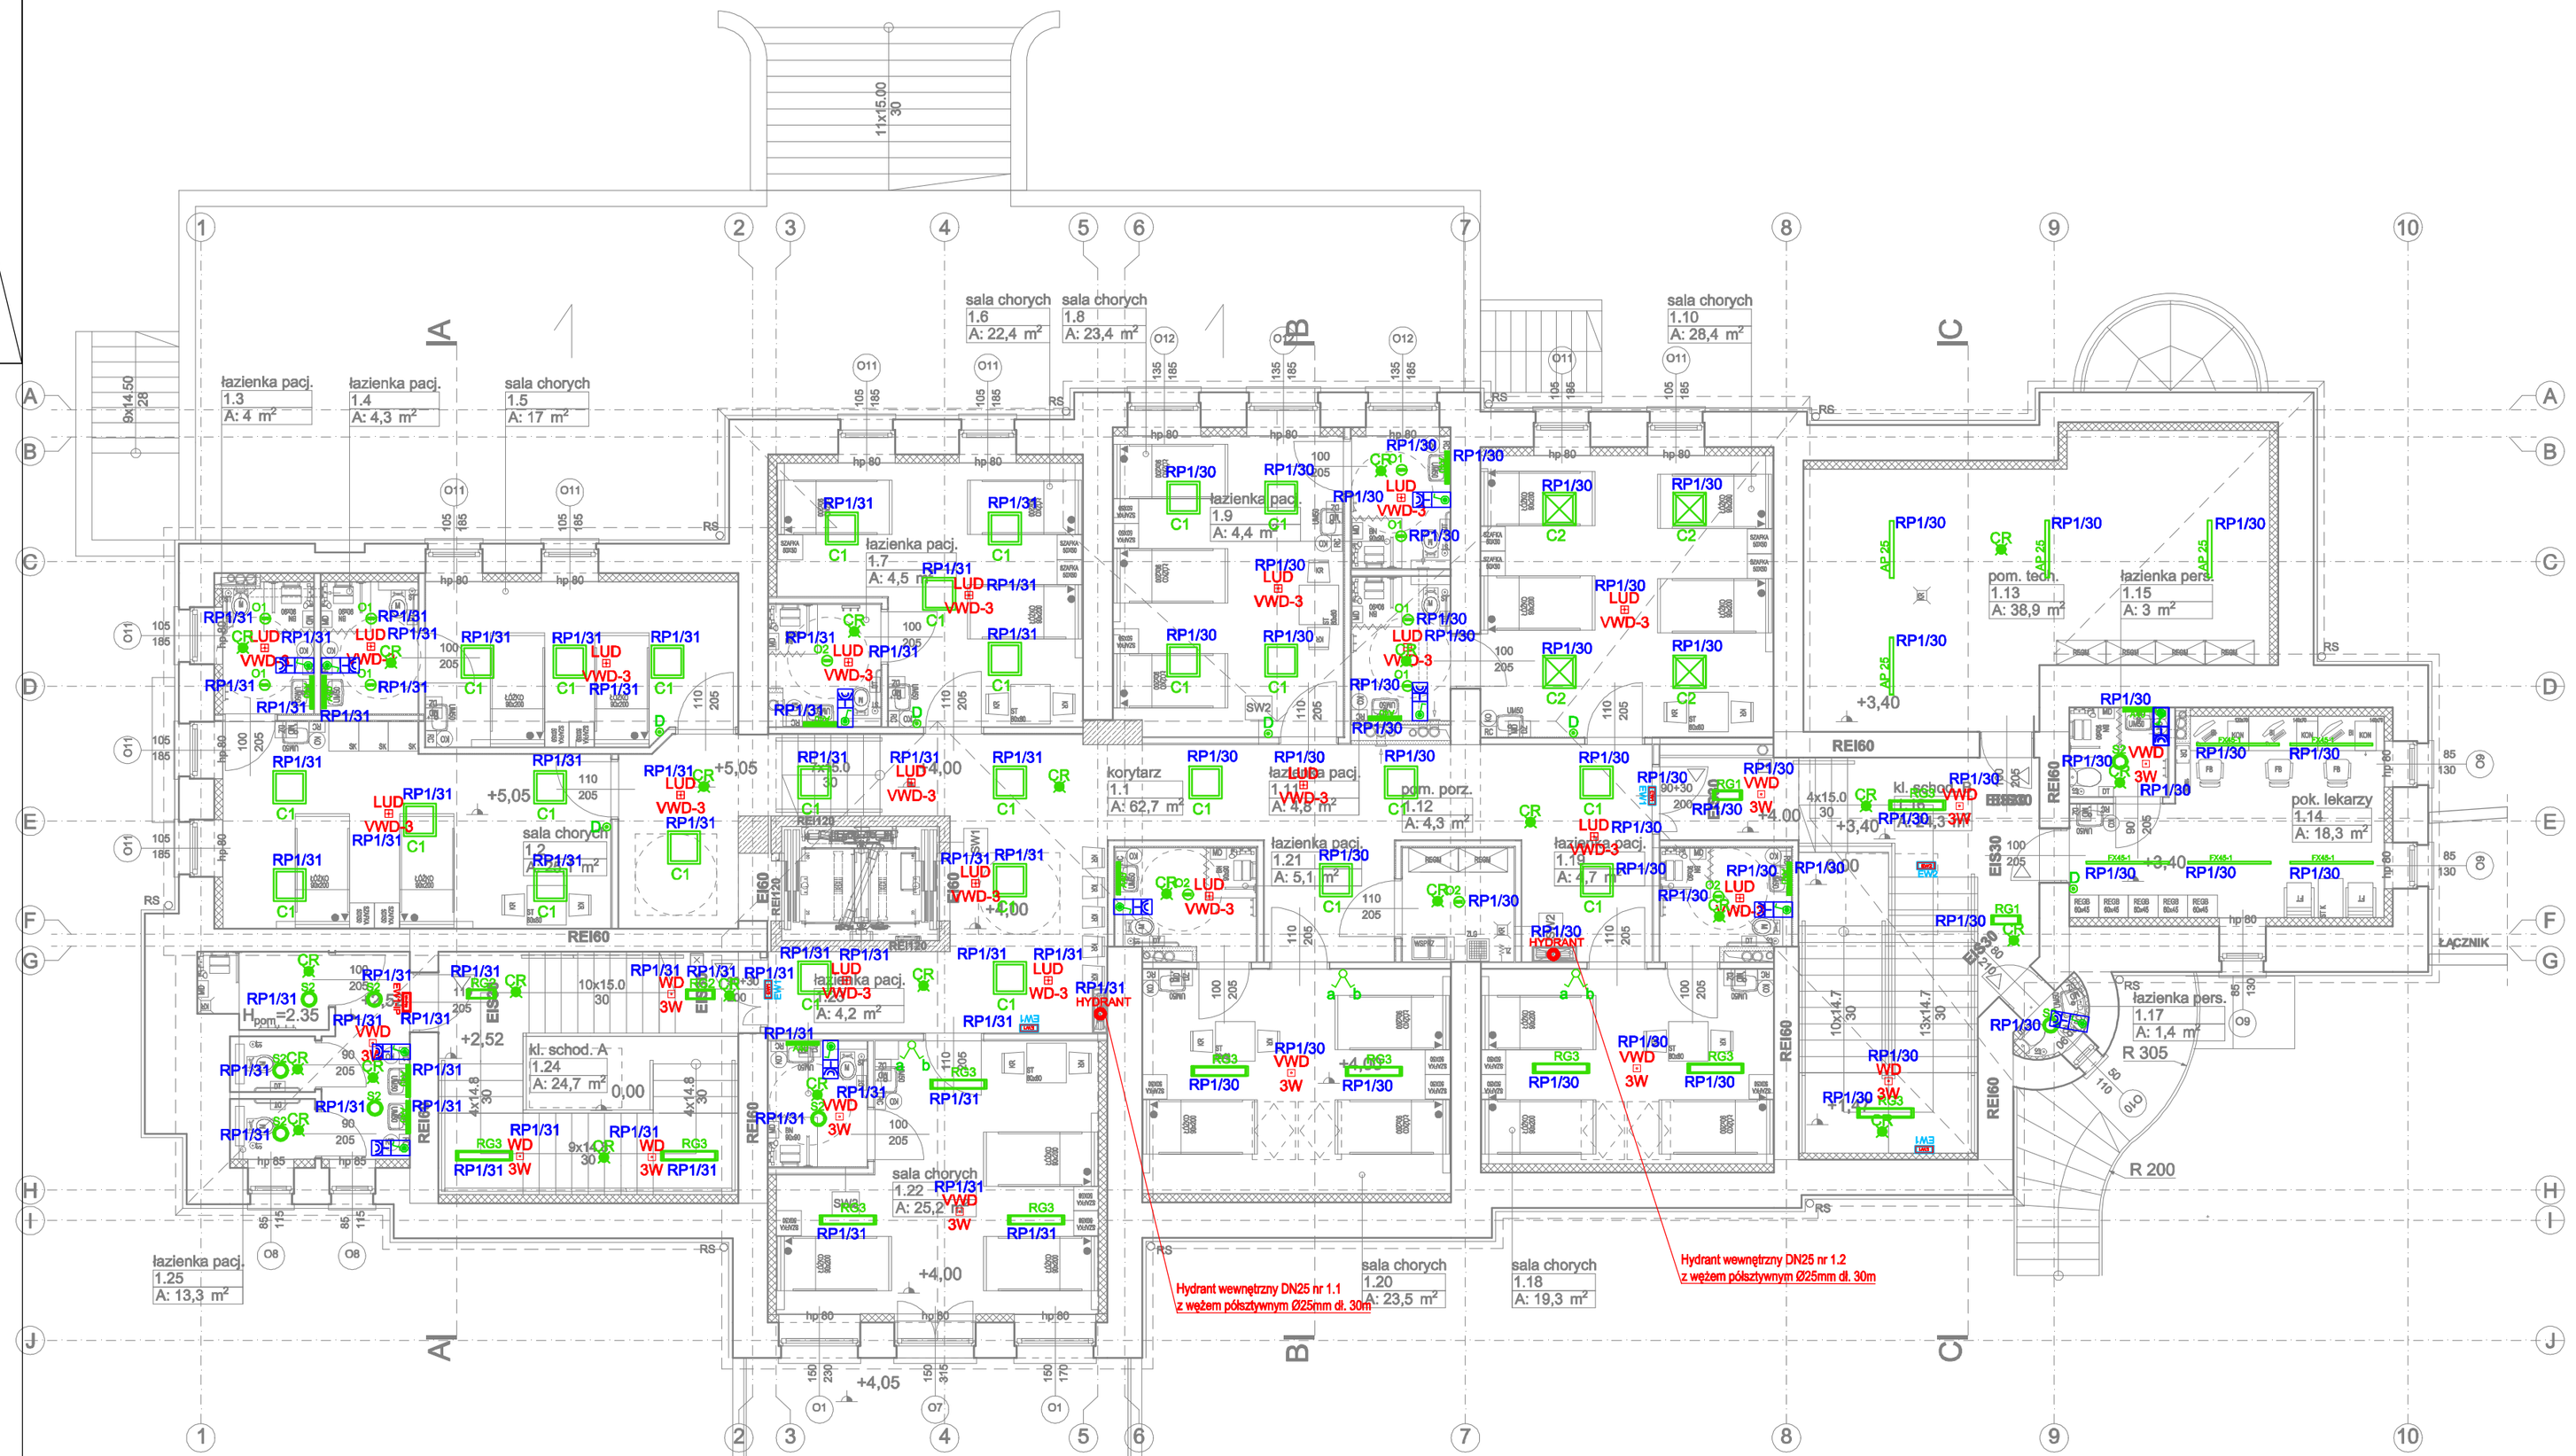

LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
Osprzęt oświetlenia	
	łącznik pojedyńczy (hermetyczny IP44)
	łącznik podwójny (hermetyczny IP44)
CR	czujnik ruchu i obecności sufitowy 360 stopni
D	przycisk monostabilny (dzwonek)
Oświetlenie podstawowe	
C1	Oprawa dostropowa LED 4000K, 3000lm, IP65/20, DALI
C2	Oprawa dostropowa LED 4000K, 3500lm IP65/20, DALI
FX44-1	Oprawa oświetleniowa LED nastropowa 4000K, IP20, 3000lm, 27W
S2	Oprawa nastropowa LED 4000K, IP54, 2500lm, 24W
O1	Oprawa Downlight LED dostropowa 4000K, IP44/20, 12W
O2	Oprawa Downlight LED dostropowa 4000K, IP44/20, 18W
AP 25	Oprawa nastropowa LED, 4000K, IP66, 4000lm, 25W
AP 40	Oprawa nastropowa LED, 4000K, IP66, 6300lm, 40W
RG1	Oprawa nastropowa LED, 4000K, IP20, 3200lm 20W
RG2	Oprawa nastropowa LED, 4000K, IP20, 4300lm, 36W
RG3	Oprawa nastropowa LED, 4000K, IP20, 38W
AW	Oprawa naścienna LED, 4000K, IP44, 1420lm, 9W
Oświetlenie awaryjne/ ewakuacyjne	
AW1N	Oprawa awaryjna naścienna LED 1h jednostronna IP65 z CNBOP z grzałką(przyst. do ujemnych tem.) DALI
WD 3W	Oprawa awaryjna LED 1h, 3W DALI
VWD 3W	Oprawa awaryjna LED 1h, 3W
CR 1W	Oprawa awaryjna LED 1h, 1W
EWT-HP	Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. z zankiem kierunkowym LED 1h IP65 z CNBOP
EW1	Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. z zankiem kierunkowym LED 1h IP40 z CNBOP
EW2	Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. z zankiem kierunkowym dwustronna LED 1h IP44 z CNBOP
HYDRANT	Oprawa nastropowa LED, 4000K, IP20, 994lm, 9W np: D70-R70 G2 900 HF 840 LI MB WM/WH
N	Oprwawa LED do wbudowania 3000K 420lm 15W IP65 IK09

PP STANISŁAWSKI
ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794
NIP: 6211556341 REGON: 386496393

projekt:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie					
adres:	dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów - obszar wiejski,					
projektant: specjalność sanitarna:	mgr inż. Wojciech Gąsiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12	podpis:				
asystent:	inż. Sebastian Drajer	podpis:				
sprawdzający: specjalność sanitarna:	mgr inż. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09	podpis:				
temat rysunku:	Instalacja oświetlenia- rzut poddasza					
branża: elektryczna	data: maj 2024	stadium: PT	rewizja:	skala: 1:100	nr rys.: IE-21	