










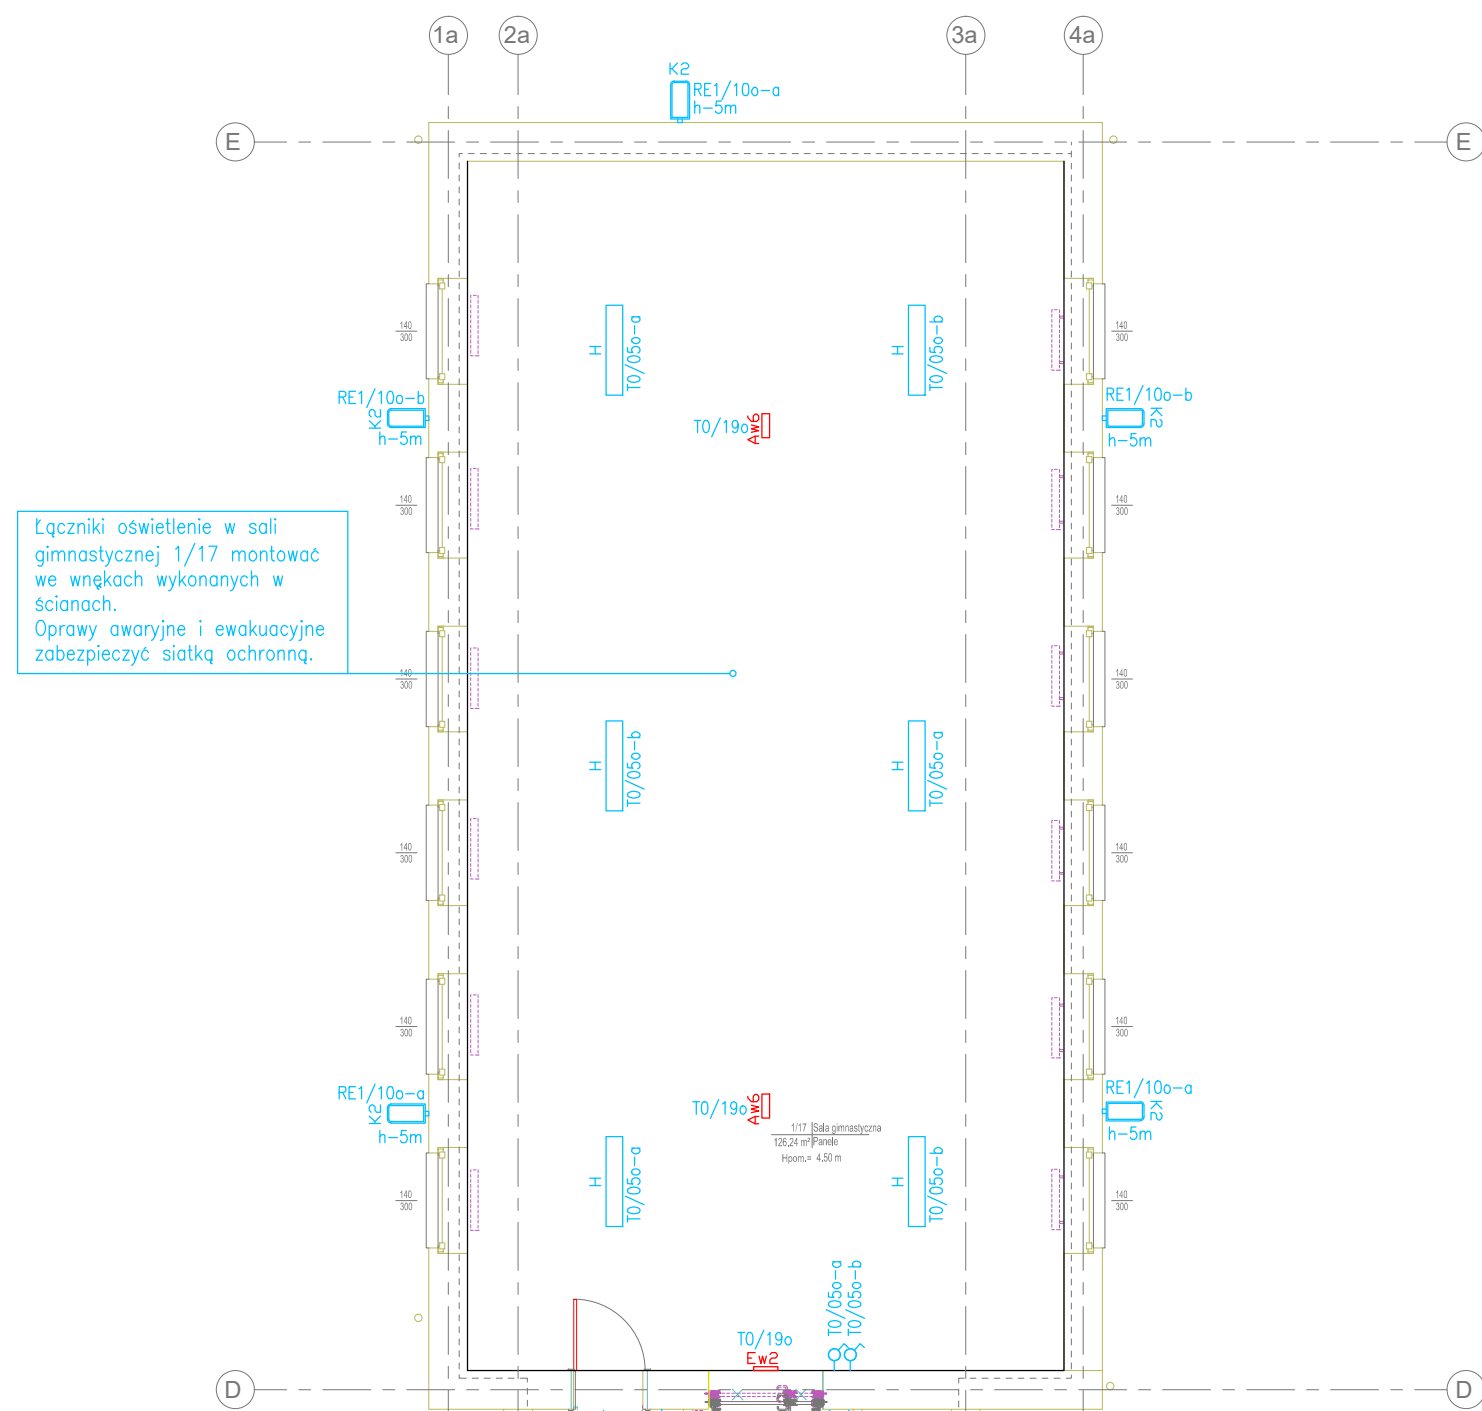








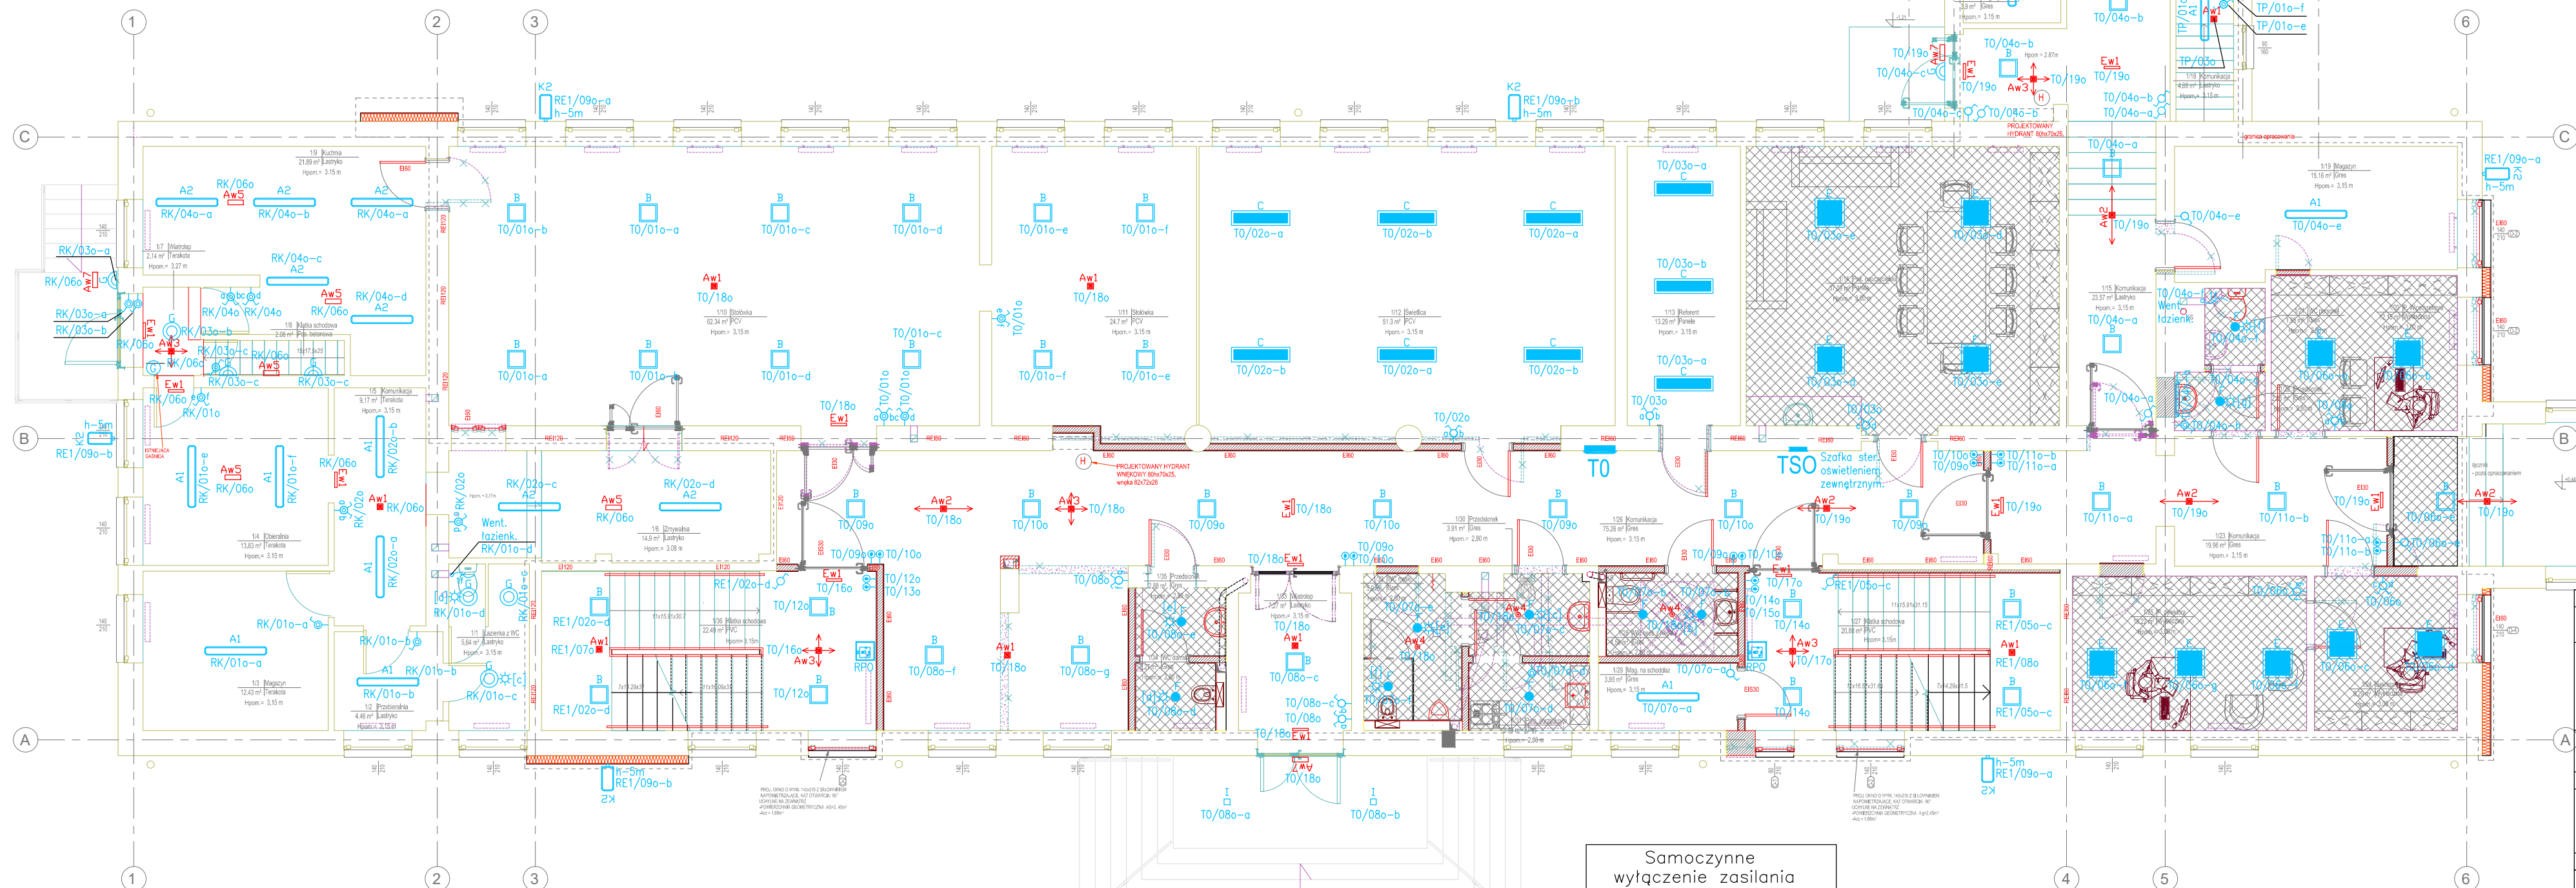


RZUT PARTERU
SKALA 1:100



LEGENDA

- | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|
|  | ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T |  | ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP44, |  | CENTRALA ODDYMIANIA |
|  | ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T |  | ŁĄCZNIK SCHODOWY, P/T, IP44 |  | ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA |
|  | ŁĄCZNIK SCHODOWY, P/T |  | ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, N/T, IP44, |  | ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA |
|  | ŁĄCZNIK KRZYŻOWY, P/T |  | ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, N/T, IP44, |  | SZAFKA STEROWANIA OŚWIETLENIEM |
|  | ŁĄCZNIK ZWIERNY, P/T |  | ŁĄCZNIK SCHODOWY, N/T, IP44 |  | WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ
ZAPAS PRZEWODU 1,0m |
|  | ŁĄCZNIK ZWIERNY, P/T, IP44 |  | CZUJNIK OBECNOŚCI, IP54, SUFITOWY |  | WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3-FAZ
ZAPAS PRZEWODU 1,0m |
|  | ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP44, | | | | |



Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

[illegible]