


NADPROŻE  
2 L19/120



- 1 21#10 co 150 L=1260
- 2 24#10 co 150 L=960

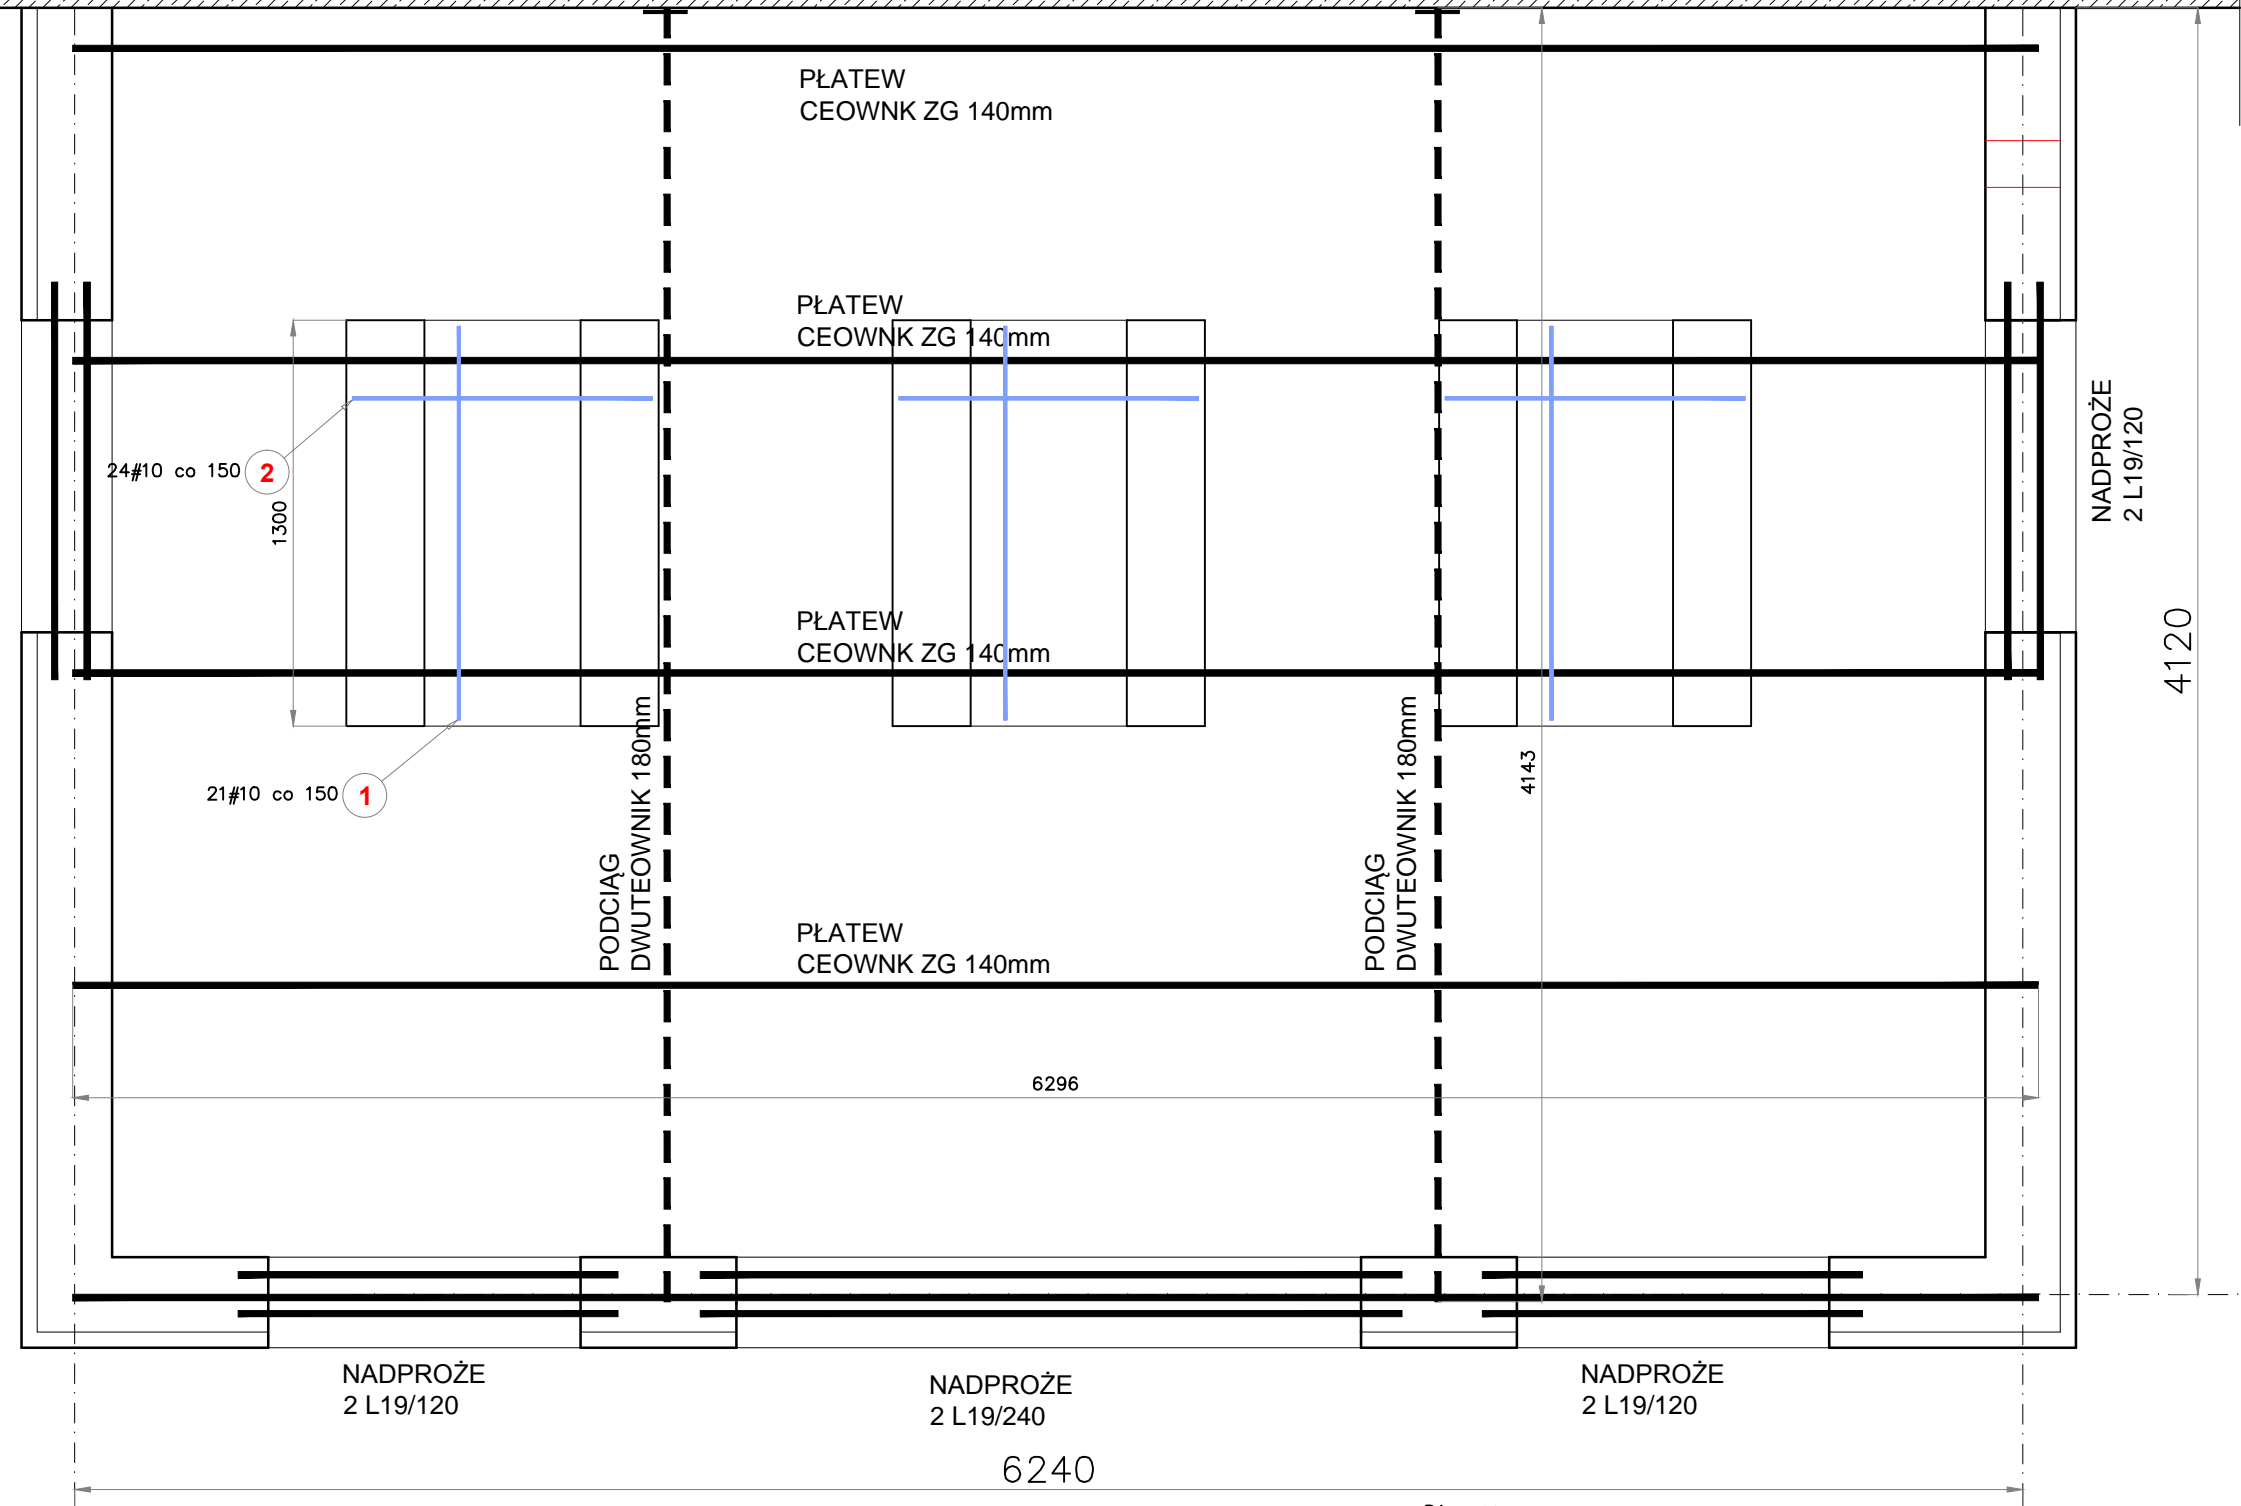

MXL4 Sp. z o.o.  
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A  
70-342 Szczecin  
tel/fax 91 488 43 64  
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Gmina Kamień Pomorski  
ul. Stary rynek 1, Kamień Pomorski

PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
WE WRZOSOWIE  
DZ. NR 252/49 OBRĘB WRZOSOWO

BRANŻA  
KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAŁ  
mgr inż. Henryk Demkowicz  
upr. Nr 160/SZ/91

SPRAWDZIŁ  
mgr inż. Mirosław Skup  
upr. Nr 62/87/GW

KREŚLIŁ

STADIUM PROJEKTU  
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU  
STACJA DMUCHAW - RZUT KONSTR.  
DACHU I PŁYT DMUCHAW

NR RYSUNKU  
K-11

SKALA  
1:25

Poz.	Stal	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)
	# A-IIIIN		w elementach	w elementach	ogółem	# 10
1	10	1260	42	1	42	52,92
2	10	960	24	1	24	23,04
Długość wg średnic (m)						75,96
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,62
Masa łączna wg średnic (kg)						46,87
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						46,87
Ogółem (kg)						46,87

PŁATEW CEOWNK ZG 140mm L= 6300 mm (5 szt)		
PODCIĄG DWUTEOWNIK 180mm L= 4200 mm (2 szt)		
NADPROŻE	2 L19/240	2 SZT
NADPROŻE	2 L19/120	8 SZT