


Budynek 141

instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej

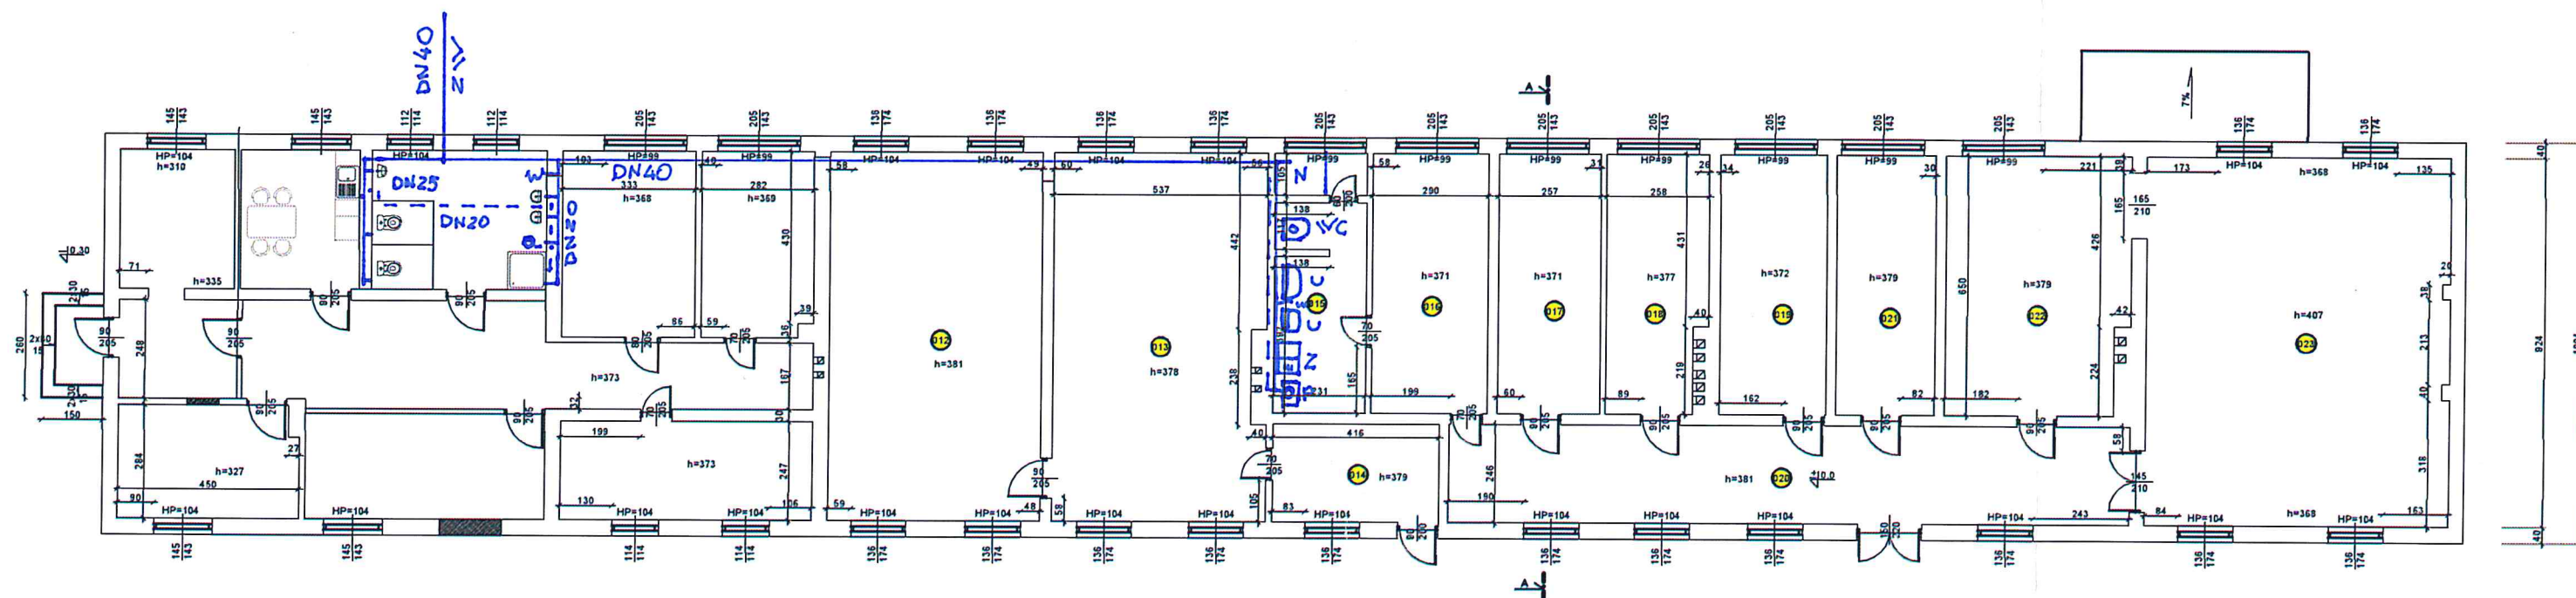

———— woda zimna
- - - - - ciepła woda użytkowa

- elektryczny podgrzewacz.
C.W.U. 100l.

Na wejściu przyłącza do budynku montaż
Zaworu odcinającego DN40

Zawór czerpakowy DN15 kaziemką cz. Administracyjną
cz. Warsztatową

Izolacja rurowciągów wodnych otulinami Thermalex
jednowarstwowe grzeczność.

Zawory odcinające i bezpieczeństwa oraz zwrotne
przy podgrzewaczach DN15

Rurowciągi wodne schowane pod sufitem podwieszanym.

W kaziemkach montaż zaworów wypływowych DN15

Budynek 141

instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej