


KONDYGNACJA "+VIII"

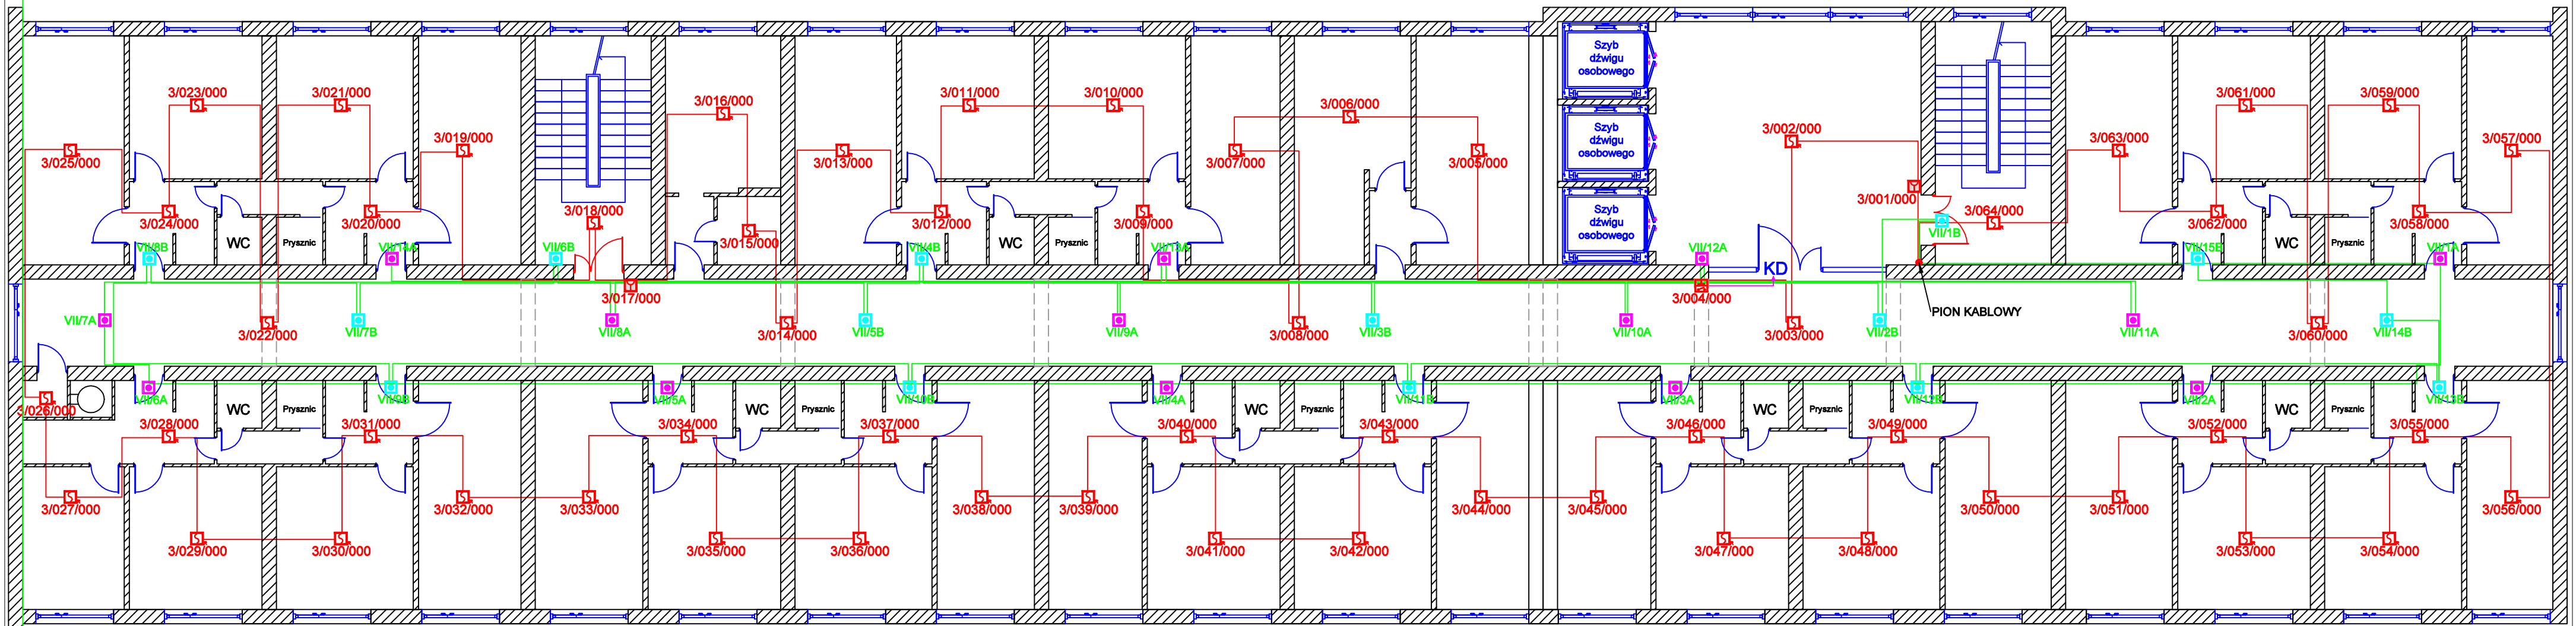

KONDYGNACJA "+VII"

- | | | |
|---|--|---|
| SYSTEM POLON6000: <ul style="list-style-type: none">Centrala SSP POLON6000 (W.główny)Czujka optyczna dymu DOR-4046Czujka dwusensorowa DPR-4046Czujka temperatury TUN-4046Wskaźnik zadziałania WZ-31Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001MModuł wej/wyj EKS-6022 (2wej/2wyj)Pion kablowy SSP/DSO | OKABLOWANIE: <ul style="list-style-type: none">Linia dozorowa:<ul style="list-style-type: none">- przewód YnTKSY 1x2x1mm- listwa instalacyjna PCV/rurka PCVZasilanie centrali SSP,DSO:<ul style="list-style-type: none">- przewód (N)HXH FE180/E30 3x2,5mm- uchwyt certyfikowany E30 np. BAKSLinia sterująca (od modułów):<ul style="list-style-type: none">- przewód HDGs FE180/E90 3x2,5mm- uchwyt certyfikowany E30 np. BAKSLinia sygnalizacyjna DSO:<ul style="list-style-type: none">- przewódHTKSH(ekw) FE180/E90 2x1mm- uchwyt certyfikowany E30 np. BAKS | SYSTEM DSO AMBIENT: <ul style="list-style-type: none">Jednostka centralna:<ul style="list-style-type: none">- menedżer systemu Multives- wzmacniacze strefowe- zasilacz systemowyMikrofon strażaka ABT-DFMSGłośnik ścienny/sufitowy linii redundantnej AGłośnik ścienny/sufitowy linii redundantnej B |
|---|--|---|

		86-300 Grudziądz ul. Składowa 8 tel. (56) 46-59-322 fax. (56) 64-11-931 e-mail: projekt@tele-servis.com.pl	
Obiekt:		Zespół Placówek Młodzieżowych "BURSA" ul. Gen. J. Hallera 37 86-300 Grudziądz	
Temat:		INSTALACJA SYSTEMU - SSP, DSO	
Projektant:		mgr Maciej Gehrke Upr. nr D-1478/13	
Nazwa rysunku:		Schemat instalacji - Kondygnacja +VII, +VIII	
Nr rys.:		RYS-5	