


Schemat 1

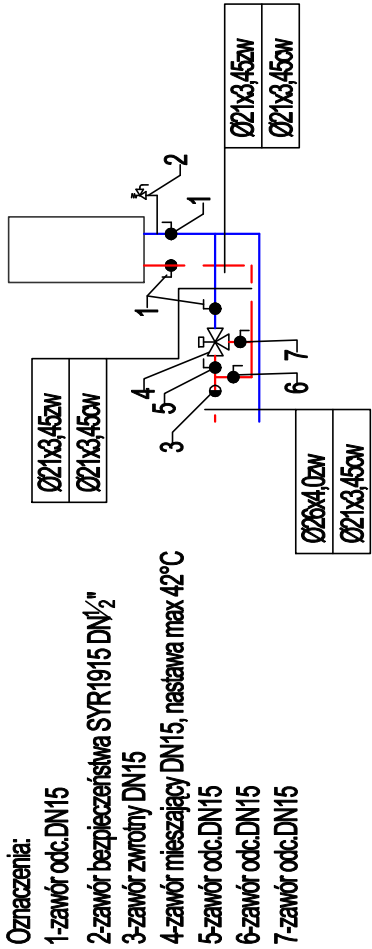


UWAGA:

Zawór 5 i 7 otwarte w czasie eksploatacji, zawór 6 zamknięty w czasie eksploatacji (temp. na wyjściu max.42°C).

Zawór 5 i 7 zamknięty w czasie wygrzewu instalacji, zawór 6 otwarty w czasie wygrzewu.

Schemat 2

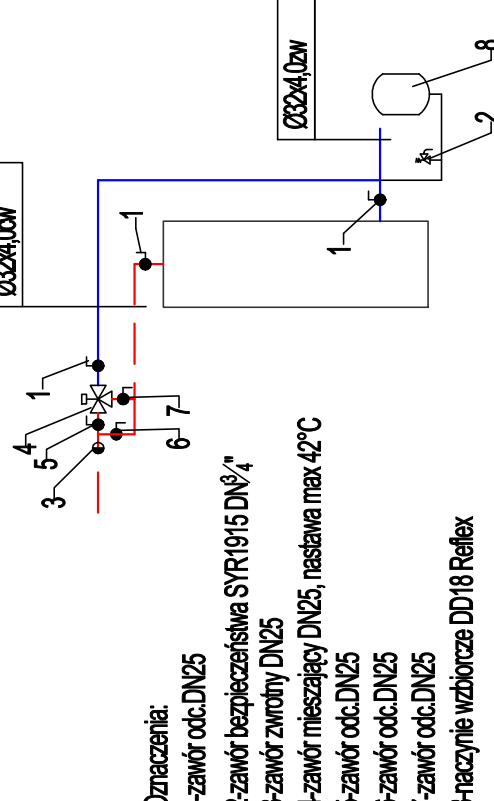


UWAGA:

Zawór 5 i 7 otwarte w czasie eksploatacji, zawór 6 zamknięty w czasie eksploatacji (temp. na wyjściu max.42°C).

Zawór 5 i 7 zamknięty w czasie wygrzewu instalacji, zawór 6 otwarty w czasie wygrzewu.

BUDYNEK INFRASTRUKTURY BOISKA				
Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. uż. [m <sup>2</sup> ]	Pow. pos. [m <sup>2</sup> ]
1/1	SZATNIA	PCV	----	0,00,0,00,0,00
2/1	ŁAZIENKA	PCV	----	0,00,0,00,0,00
3/1	SZATNIA	PCV	----	0,00,0,00,0,00
4/1	ŁAZIENKA	PCV	----	0,00,0,00,0,00
5/1	WC DLA NIEPEŁNOSP.	PCV	----	0,00,0,00,0,00
6/1	POM. GOSPODARCZE	PCV	----	0,00,0,00,0,00
7/1	POM. GOSPODARCZE	PCV	----	0,00,0,00,0,00
RAZEM			02B5C94204r22114 665992s44	02B5C94204r221146 86148s44

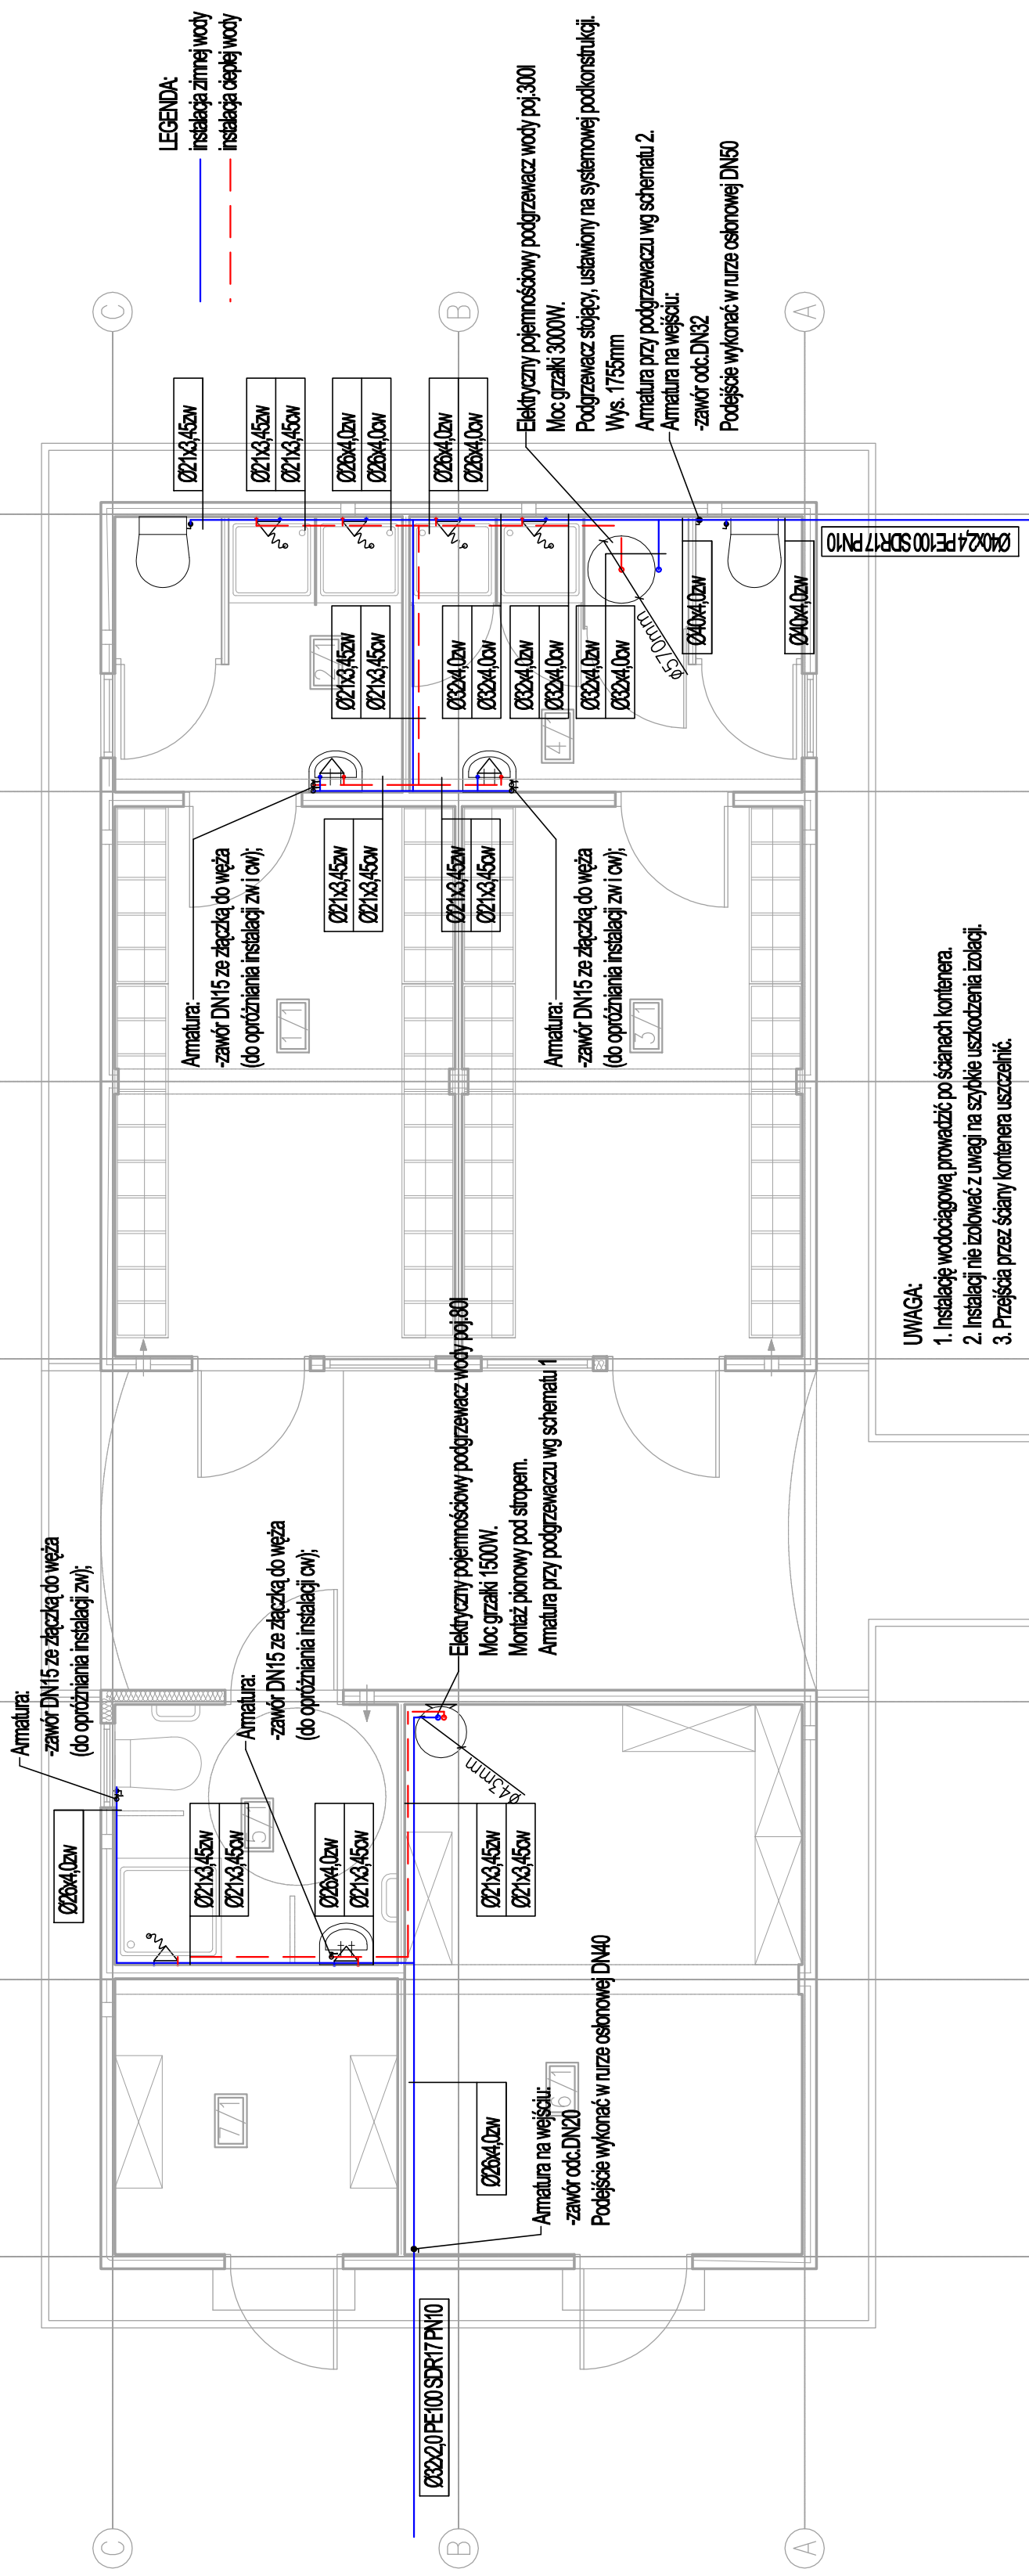

LEGENDA:

- instalacja zimnej wody
- - - instalacja ciepłej wody

UWAGA:

- Instalację wodociągową prowadzić po ścianach kontenera.
- Instalacji nie izolować z uwagi na szybkie uszkodzenia izolacji.
- Przejścia przez ściany kontenera uszczelniać.

**PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
**"GOYA" Sławomir Gierliński**  
Plac Niepodległości 32 | 62-035 Kórnik  
e-mail: [biuro@goj.pl](mailto:biuro@goj.pl), tel. 502 669 982

inwestor: Miasto i Gmina Kórnik  
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

obiekt: Budynek usługowy – Zespolecze usług sportu

branża: S A N I T A R N A

temat: INSTALACJA WODOCIĄGOWA – RZUT

rysownik: MGR INŻ. IRMINA ZIOŁKOWSKA

projektant – kosztorys: WKP/0356/P005/09

skala: 1:50

nr rys. S-4

imię i nazwisko: nr uprawnień: data: podpis:

nr upr. WKP/0356/P005/09 12.2021