Widok W2
(bez poz. 11, 12, 13)
1:16

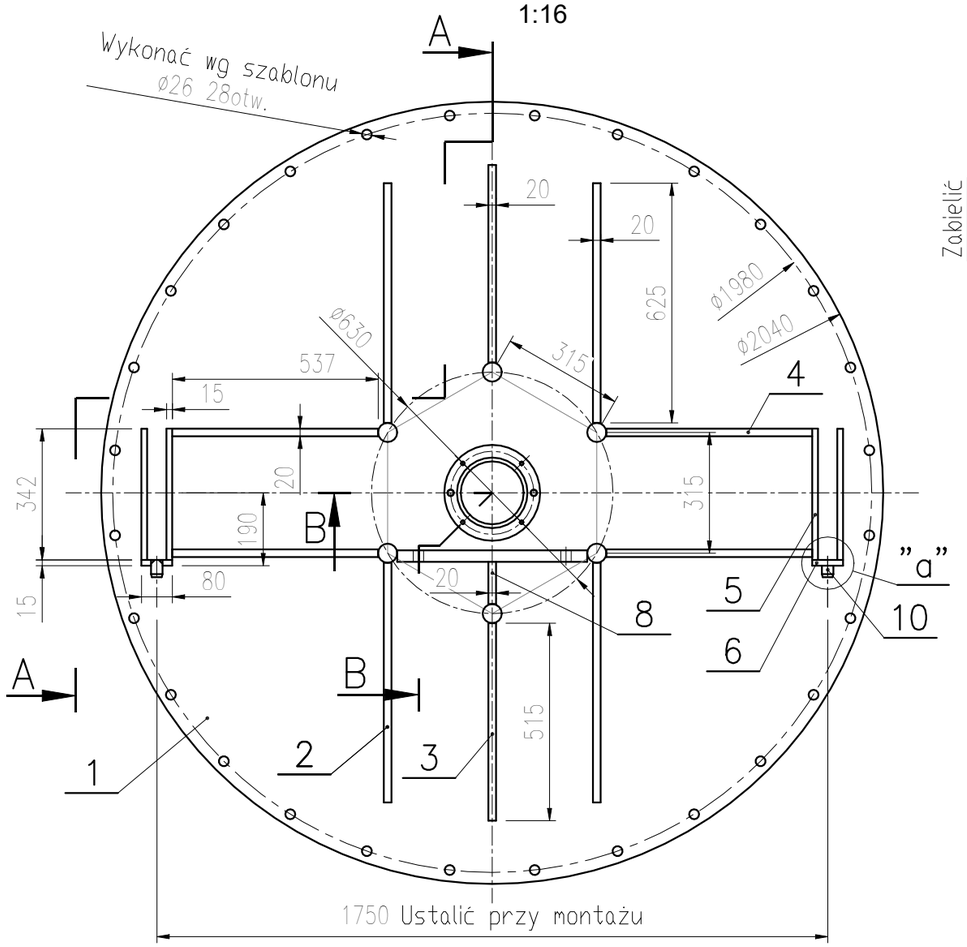

A-A
1:16

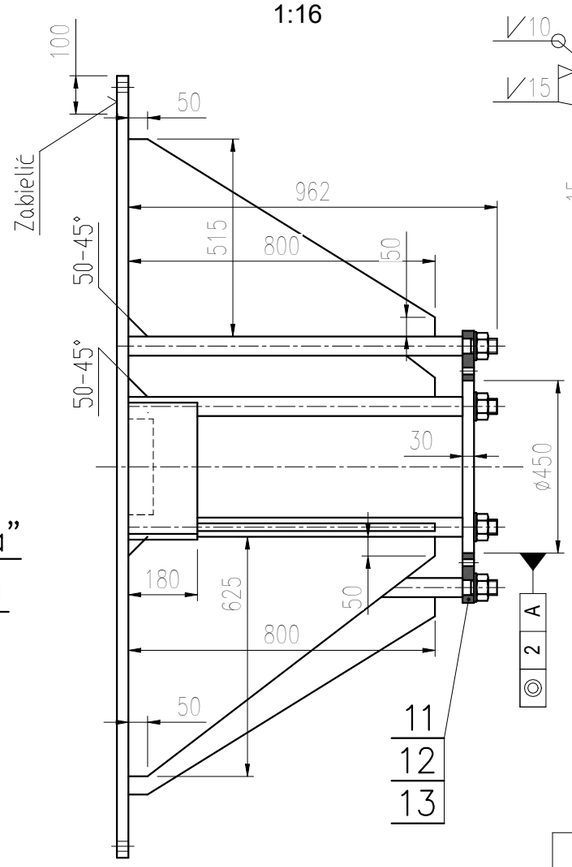

Szczegół "a"
1:5

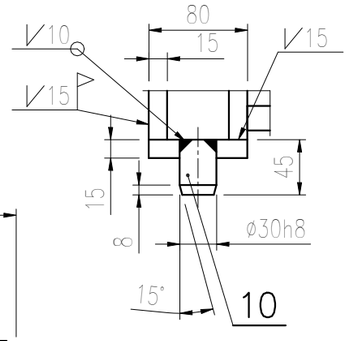

B-B
1:8

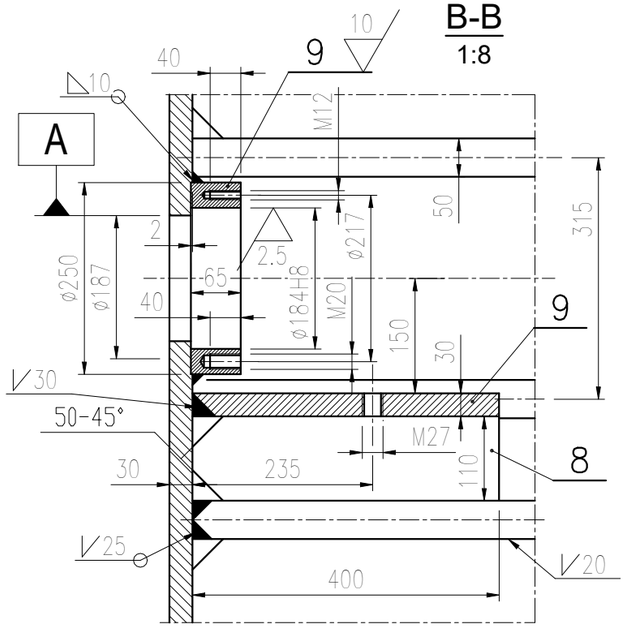

Widok W1
(bez poz. 11, 12, 13)
1:16

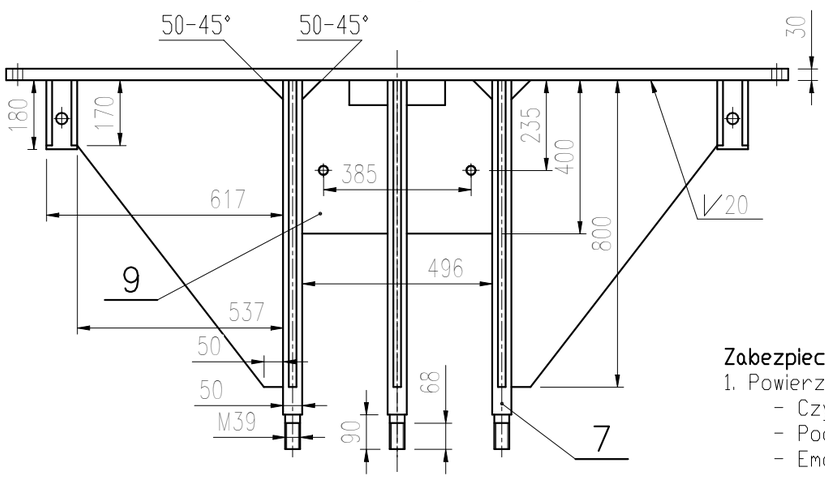

Poz. 11
1:16

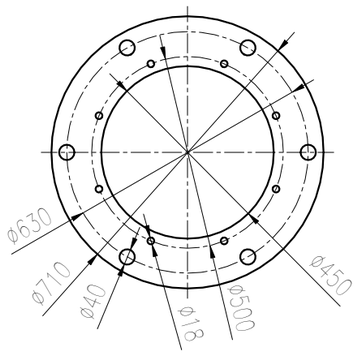

Uwagi:
1. Spoiny nieoznaczone wykonać doczołowo a=g i pachwinowo a=0,7g grubość cieńszego elementu
3. Dokładność spawania wg. PN-EN-ISO 13920 :2000 Wymiary liniowe kl. B Płaskość równoległość prostopadłość kl. E
4. Wykonać badanie spoin metodami VT wg PN EN 970,
5. Miejsca krzyżowania spoin badać metodami UT lub RT

Zabezpieczenie antykorozyjne
1. Powierzchnie zewnętrzne zabezpieczyć antykorozyjnie:
   - Czyszczenie SA 2,5 PN ISO 8501-1:96
   - Podkład SILUMINM I 40 µm SWA 7729-6840-400
   - Emalia SILUMINM II 40 µm SWA 7764-654-850

			CIĘŻAR CAŁKOWITY	1468	kg		
13	6	Podkładka 39	PN EN ISO 7091	wg normy	–	–	
12	6	Nakrętka M39 kl. 8	PN EN ISO 4033	wg normy	–	–	
11	1	Blacha A30 ø710/450	PN-EN 10025-2-05	235JRG2	53.20	53.2	
10	2	Pręt 30x45	PN-EN 10025-2-05	235JRG2	0.25	0.5	
9	1	Blacha A30 400x496	PN-EN 10025-2-05	235JRG2	46.70	46.7	
8	1	Blacha A20 400x110	PN-EN 10025-2-05	235JRG2	6.90	6.9	
7	6	Pręt 50x962	PN-EN 10025-2-05	235JRG2	15.30	91.8	
6	2	Blacha A15 80x180	PN-EN 10025-2-05	235JRG2	1.70	3.4	
5	4	Blacha A15 342x170	PN-EN 10025-2-05	235JRG2	6.80	27.2	
4	4	Blacha A20 537x800	PN-EN 10025-2-05	235JRG2	43.20	172.8	
3	2	Blacha A20 515x800	PN-EN 10025-2-05	235JRG2	37.10	74.2	
2	4	Blacha A20 625x800	PN-EN 10025-2-05	235JRG2	44.60	178.4	
1	1	Blacha A30 ø2040	PN-EN 10025-2-05	235JRG2	770.00	770.0	
Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Nr. rys Nr. normy	Materiał	Cięż. jedn.	Cięż. całk.	Uwagi

Adres inwestycji:
MZWIK OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
ul. Polna 51 34-400 Nowy Targ

Inwestor:
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ
720-01-000-00

Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował: JULIUSZ WOJNAR		
Projektował: PIOTR MOCEK		
Sprawdził: MAREK BIAŁECKI		

Tytuł opracowania:
WAŁ WEWNĘTRZNY SUSZARNI OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Branża technologiczno - mechaniczna

Nazwa rysunku:
POKRYWA SUSZARNI STRONA NAPĘDU

i4tech Spółka z o.o.
I4TECH Sp. z o.o.
41-506 Chorzów ul. 16 Lipca 14
tel. 32 784 18 00 fax. 32 784 18 10

Nr rysunku	Data				
720-01-001-00	03.2023				
Skala	Stadium	Format	Arkusz	Strona	
1:16	PW	A3	1/1	-	