


Szafka sterowania oświetleniem SO

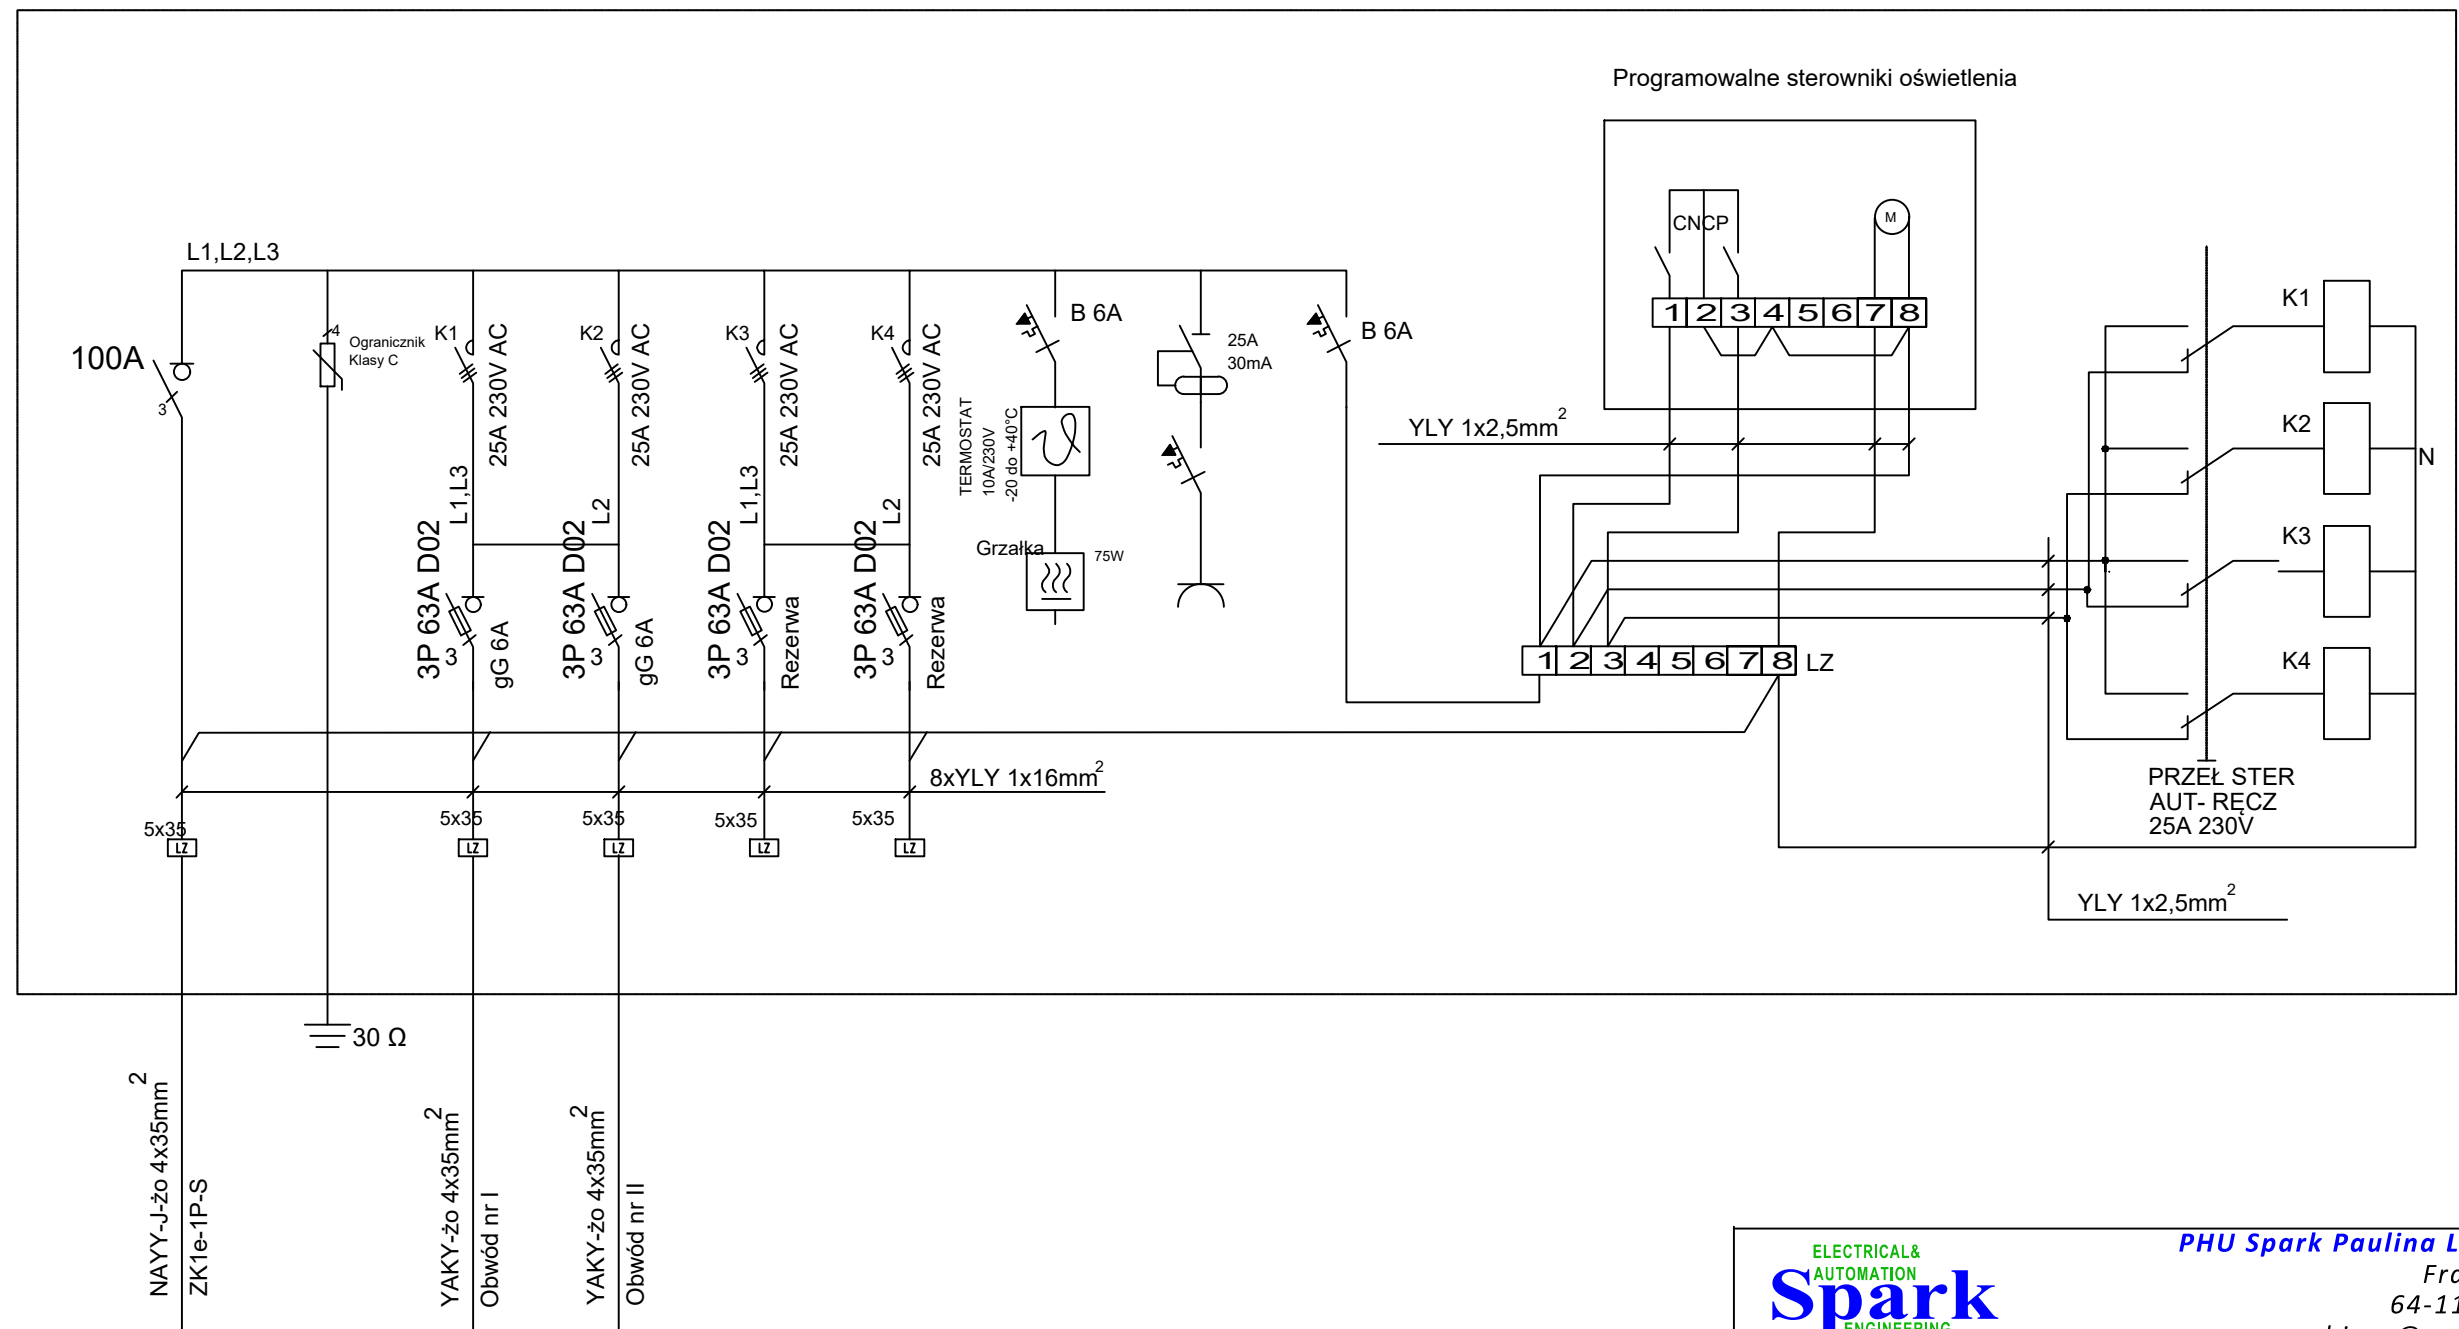

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

ELECTRICAL & AUTOMATION

Spark

ENGINEERING

PHU Spark Paulina Leciejewska

Frankowo 14a

64-113 Osieczna

biuro@grupaspark.pl

	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Paulina Leciejewska	instalacyjna	WKP/0444/ POOE/18	

Nazwa i adres inwestora Gmina Lubin ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin	Format A3
	Stadium PW
Nazwa i adres obiektu Rozbudowa oświetlenia ulicznego miejscowości Obora dz. 402, 404	Branża E
Tytuł rysunku Schemat szafki SO	Nr rys. E2
	Skala

Data

06.2021