

Nazwa projektu :

Numer projektu :

Budynek :

Przygotował : Agnieszka Laufer

Firma : .

Adres : alaufer@klima-therm.com

1.Wykaz urządzeń

1.1.Wykaz urządzeń

Seria: System VRF

Model	Ilość	Typ
AJY072LELDH	1	J-IVL Heat pump
Chłodnica DX	1	DX Kit-chłodnica DX
UTY-VDGX	1	Moduł zaworu rozprężnego
UTY-RNRYZ5	1	Wired RC(Touch) Z5
UTP-VX90A	1	Zestaw EEV

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury)

Seria: System VRF

Długość rury(m)		
	9,52	19,05
Suma	0,0	0,0

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego)

Seria: System VRF

Czynnik chł.	kg
R410A	0,00

1.4.Material List 4 (Locally purchased)

Seria: System VRF

Model	Ilość	Typ
9.52<-12.70	2	Reducer(Locally purchased)


2. Szczegółowe dane jedn. wewn.

2.1. Tabela skrótów

Nazwa	Nazwa własna urządzenia	HC	Rzeczywista wydajność grzewcza (z kompensacją odszraniania)
Model	Nazwa modelu urządzenia	Wydajność powietrza	Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i wysokiej prędkości wentylatora
RC C	Nominalna wydajność chłodnicza	ESP	Zewnętrzne ciśnienie statyczne
RC H	Nominalna wydajność grzewcza	Dźwięk	Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prędkości wentylatora
Temp. C	Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia (outside condition for AHU/OAU)	MCA	Minimalny pobór prądu
Rq TC	Wymagana wydajność chłodnicza	WxSxG	Wysokość x Szerokość x Głębokość
TC	Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza	Masa	Masa urządzenia
Rq SC	Wymagana jawna moc chłodnicza	T. naw. C	Temperatura nawiewu dla chłodzenia
SC	Rzeczywista jawna moc chłodnicza	T. naw. G	Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G	Temperatura wewnętrzna dla grzania (outside condition for AHU/OAU)	HE	Pojemność wymiennika ciepła
Rq HC	Wymagana wydajność grzewcza (z kompensacją odszraniania)	Rated	Rated current

2.2. Otdr1 (System VRF) – AJY072LELDH

Nazwa	Model	RC C (kW)	RC H (kW)	Temp. C (C/%)	Rq TC (kW)	TC (kW)	Rq SC (kW)	SC (kW)	Temp. G (C)	Rq HC (kW)	HC (kW)
DX1	Chłodnica DX	20,0	5,7	33,0/67,1	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7

Nazwa	Model	Wydajność powietrza (m3/h)	ESP (Pa)	Dźwięk (dB(A))	Rated (A)	MCA (A)	WxSxG (mm)	Masa (kg)	HE (cm3)	Obraz
DX1	Chłodnica DX	0-0	0	0-0			0x0x0	0,00	4584	

3. Szczegółowe dane jedn. zewn.


3.1. Tabela skrótów

Nazwa	Nazwa własna urządzenia	Temp. G	Temp. zewn. (termometru suchego) dla grzania
Model	Nazwa modelu urządzenia	HC	Wydajność grzewcza
EER/EER2	Wskaźnik efektywności energetycznej przy pojemności znamionowej/Capacity2	MCA	Minimalny pobór prądu
COP/COP2	Współczynnik efektywności energetycznej przy pojemności znamionowej/Capacity2	MFA	Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika obwodowego)
RC C	Nominalna wydajność chłodnicza	WxSxG	Wysokość x Szerokość x Głębokość
RC H	Nominalna wydajność grzewcza	Masa	Masa urządzenia
Komb.	Odsetek połączeń	Czynnik chł.	Fabrycznie napełniona ilość czynnika
Temp. C	Temp. zewn. (termometru suchego) dla chłodzenia	Rated C	Rated current Cooling
TC	Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza	Rated H	Rated current Heating


3.2. Szczegółowe dane jedn. zewn.

Seria: System VRF

Nazwa	Model	EER	EER2	COP	COP2	Komb. (%)	RC C (kW)	RC H (kW)	Temp. C (C)	TC (kW)	Temp. G (C)	HC (kW)
Otdr1	AJY072LELDH	3,56	–	4,82	–	89,3	22,4	22,4	35,0	20,0	7,0	5,7


Nazwa	Model	Zasilanie	Rated C (A)	Rated H (A)	MCA (A)	MFA (A)	WxSxG (mm)	Masa (kg)	Czynnik chł. (kg)	Obraz
Otdr1	AJY072LELDH	3N, 400V, 50Hz	10.8	8.4	18,9	20	1428x1080x480	170,00	7,00	

4.Schematy instalacji chłodniczej
4.1.Orurowanie Otdr1 (System VRF)

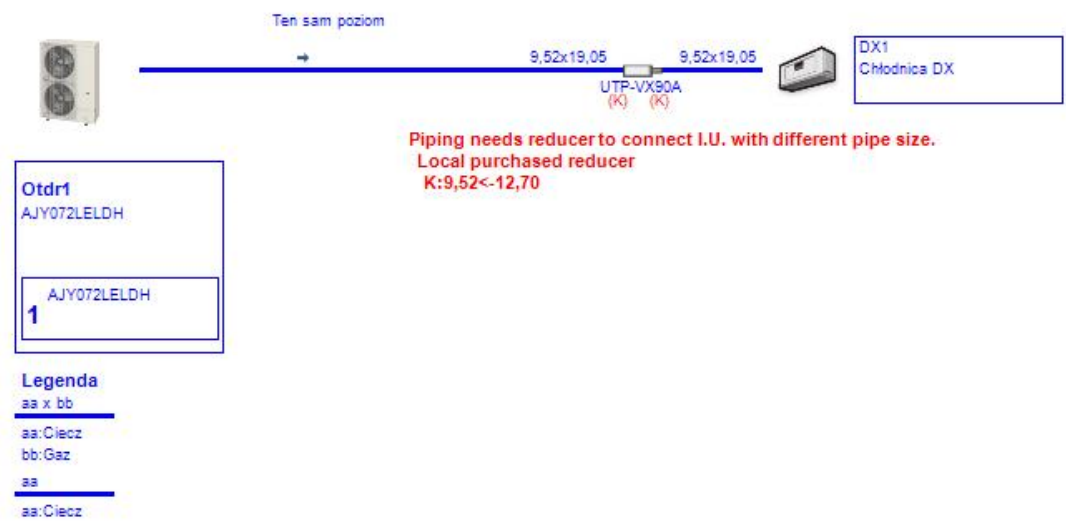


Refrig in OU (factory) R410A(kg)	7,00	Add Refrig (piping+extra OU) R410A(kg)	0,00	Total Refrig R410A(kg)	7,00
----------------------------------	------	--	------	------------------------	------

5.Schematy instalacji elektrycznej
5.1.Okablowanie Otdr1 (System VRF)

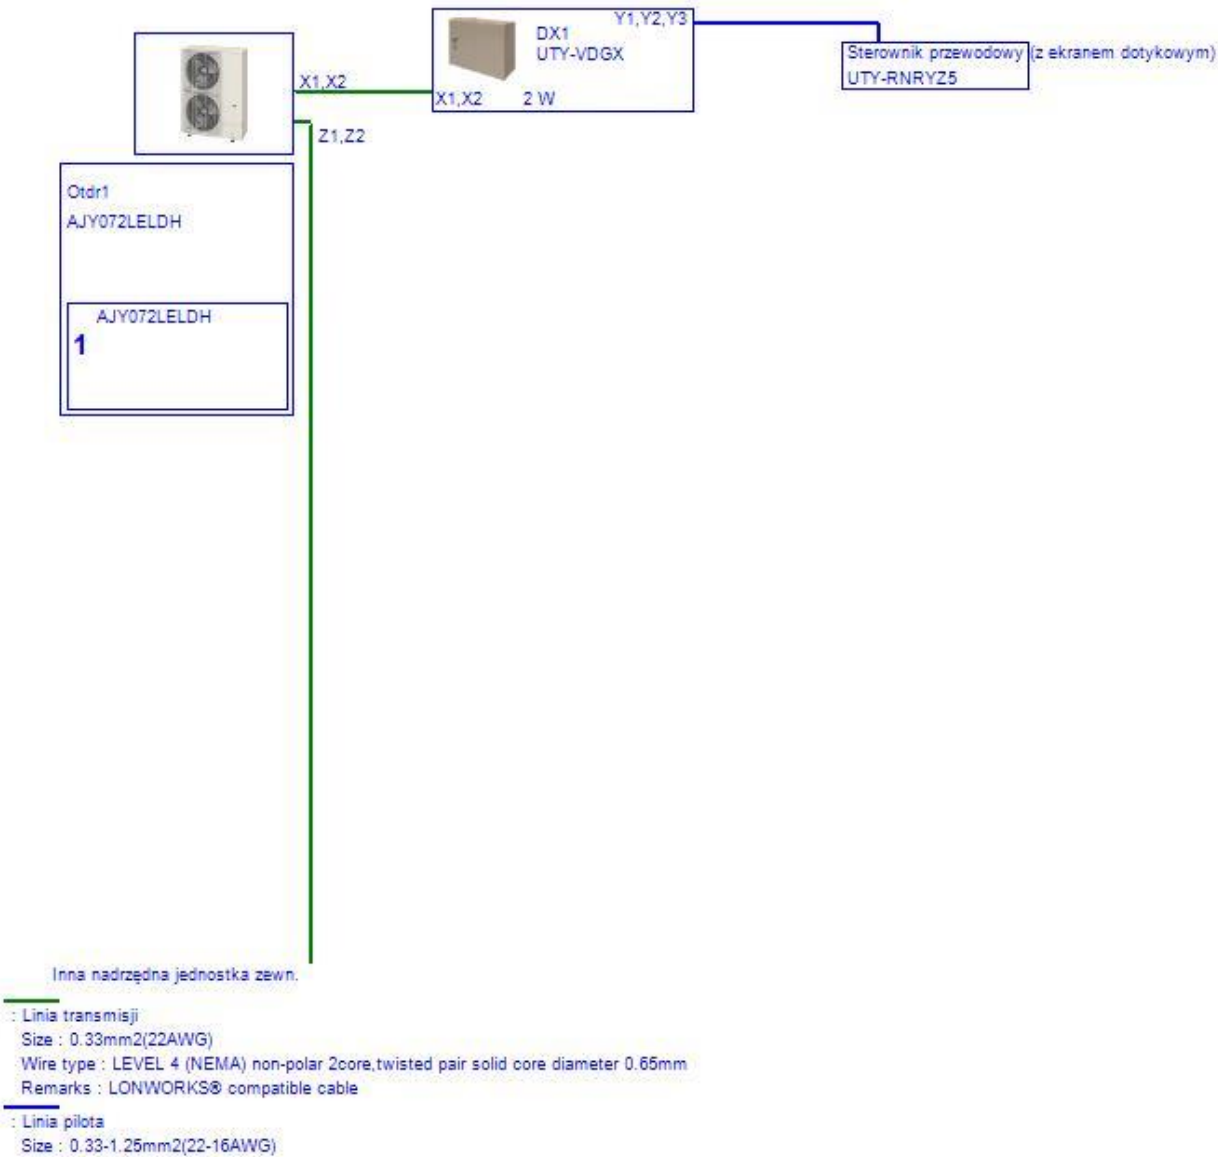

5.2.Okablowanie Otdr1 (System VRF)

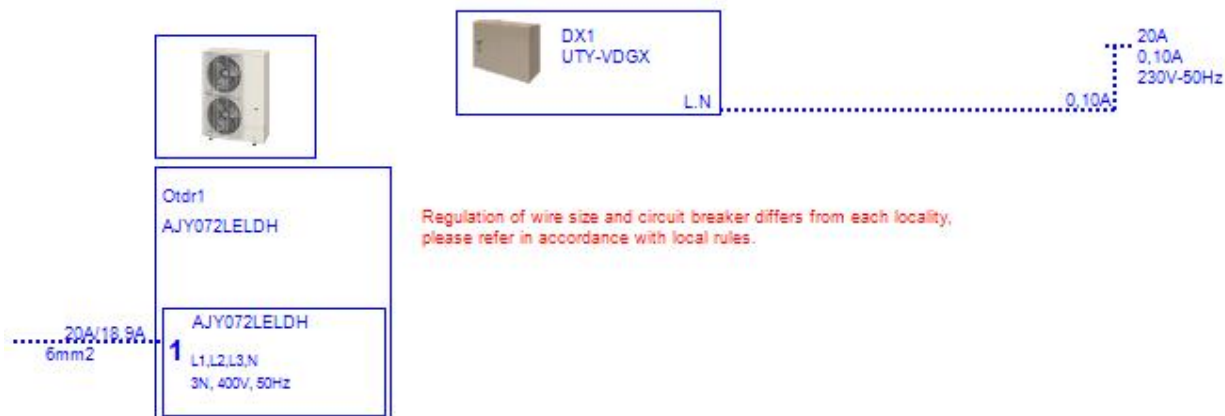

*** : Linia zasilania

J.zewnętrzna

Zabezpieczenie/MCA

.....
Srednica

J. wewnętrzna, Moduł sterujący

MCA

.....
Srednica

Całkowita długość linii zasilania

Zabezpieczenie

MCA

Napięcie-Hz

6.Opcje

Otdr1 (System VRF) – AJY072LELDH

Nazwa	Model	Typ	Ilość	Model	Typ	Ilość
DX1	UTY-RNRYZ5	Wired RC(Touch) Z5	1			

*The detail on Options for Controllers is provided in “1.1.Material list”

7.Szczegółowe dane rur / trójnika / rozgałęźnika

7.1.Szczegółowe dane trójnika

7.2.Szczegółowe dane rozgałęźnika

7.3.Szczegółowe dane rur

Seria: System VRF

Nazwa	Model	9,52	19,05
Otdr1	AJY072LELDH	0,0	0,0

Nazwa	Refrig in OU (factory) R410A(kg)	Add Refrig (piping+extra OU) R410A(kg)	Total Refrig R410A(kg)
Otdr1	7,00	0,00	7,00

7.4.Szczegółowe dane rozdzielacza

7.5.Szczegółowe dane rozdzielacza

7.6.Dane szczegółowe modułu DX Kit

Otdr1 (System VRF) – AJY072LELDH

Nazwa	Moduł sterujący	Zestaw EEV	Ilość
DX1	UTY-VDGX	UTP-VX90A	1

8.Opcja użytkownika

8.1.8.Opcje użytkownika(projekt)

8.2.8.Opcje użytkownika(instalacja)

- 9.Room list
- 9.1.Room list
- 9.2.Room-indoor list

10.Group List

Wystąpiły różnice między obliczonym wynikiem i specyfikacją.

AIRSTAGE