


Pasym, dnia 29.10.2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 22B
12-130 Pasym

Inwestor **Gmina Pasym**
ul. Rynek 8
12-130 Pasym




WARUNKI TECHNICZNE Rozbudowy sieci wodociągowej- by-pass Nr 140/M/2021 r.

L. dz. 1387/2021

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.10.2021 r. działając na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj Dz. U. z 2020 poz. 2028). Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Spółka z o. o. określa warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej stanowiącej dodatkowe zasilenie by-pass z miejscem docelowego włączenia w działce nr 414 w obrębie geodezyjnym Pasym_3 gm. Pasym:


1. Zapewnia się dostawę wody w ilościach podanych na wniosku.
2. Miejsce zasilenia : Stacja Uzdatniania Wody w Pasymiu na działce nr 259 obręb Pasym_4.
3. Warunkiem dostawy wody jest rozbudowanie sieci wodociągowej z rur PE 200 PN 10 SDR 17 zgrzewanych elektrooporowo. Na wysokości 20-30 cm nad rurą umieścić niebieską taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną przeznaczoną do oznaczania przebiegu wodociągów.
4. Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spełniać Polskie Normy i posiadać aprobatę techniczną do stosowania w sieciach wodociągowych oraz atest Polskiego Zakładu Higieny.
5. Głębokość posadowienia przyłącza w zależności od rodzaju rur zgodnie z normą BN-78/9192-03 z uwzględnieniem niwelacji terenu.
6. Ciśnienie minimalne w stacji uzdatniania – 0,2 Mpa
7. Uzbrojenie oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-62/B-09700
8. Na podstawie niniejszych warunków należy sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o którym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane, zwanym dalej „planem sytuacyjnym”
9. Plan sytuacyjny powinien zawierać co najmniej informacje zawarte w treści mapy, na której będzie sporządzony.
10. Przed rozpoczęciem budowy sieci plan sytuacyjny należy przedstawić ZGKiM Pasym Sp. z o. o. celem sprawdzenia, czy uwzględnia niniejsze warunki.
11. Stwierdzenie przez ZGKiM Sp. z o. o., że sporządzony plan sytuacyjny uwzględnia wydane warunki rozbudowy sieci, upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci.
12. Powiadomić ZGKiM Pasym Sp. z o. o. o terminie rozpoczęcia inwestycji przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, podać wykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia oraz inspektora nadzoru kontroli technicznej.
13. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest sprawdzić czy dokumentacja zawiera wszystkie aktualne, wymagane uzgodnienia, w tym uzgodnienia projektu sieci.
14. Przed połączeniem projektowanej sieci z siecią już istniejącą należy ją zachlorować, przepłukać, sprawdzić jej szczelność. Czynności te należy wykonać w obecności pracownika ZGKiM Pasym Sp. z o. o. na dowód czego należy sporządzić stosowny protokół.

15. Włączenia do sieci dokonuje ZGKiM Pasym Sp. z o. o. po uprzednim przygotowaniu przez INWESTORA miejsca włączenia.
16. ZGKiM Pasym sp. z o. o. zastrzega sobie wyłączność na wykonywanie bezpośredniego włączenia przyłącza poprzez tzw. „wcinkę” do istniejącej sieci wodociągowej.
17. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGKiM Pasym Sp. z o. o. informuje, że wskazane jest złożyć do Starosty w Szczytnie wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych sieci. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
18. W trakcie realizacji robót należy:
 - zgłosić roboty do odbioru wstępnego w otwartym wykopie
 - zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci do uprawnionych służb geodezyjnych
19. Warunkiem koniecznym do odbioru jest :
 - posiadanie warunków technicznych przyłączenia
 - wykonanie sieci zgodnie z wydanymi warunkami
 - wykonanie robót zgodnie z normami PN
 - dostarczenie mapy powykonawczej
 - dostarczenie pozytywnych wyników badań wody
20. Korzystanie z wody możliwe jest jedynie w przypadku pozytywnego odbioru technicznego.
21. Niniejsze warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat licząc od daty ich wystawienia, a w przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości w okresie tych 2 lat tracą ważność natychmiastowo wraz ze zmianą właściciela nieruchomości.
22. W przypadku lokalizacji sieci wod-kan w pasie drogi należy uzyskać zgodę na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządcy drogi.
23. Inne warunki: przejście projektowanej sieci przed rozpoczęciem robót uzgodnić w formie pisemnej z właścicielem terenu (jeżeli sieć przechodzi przez tereny osób trzecich), uzgodnienia przedłożyć w ZGKiM Pasym Sp. z o. o.
24. Załączniki graficzne:
Załącznik nr 1

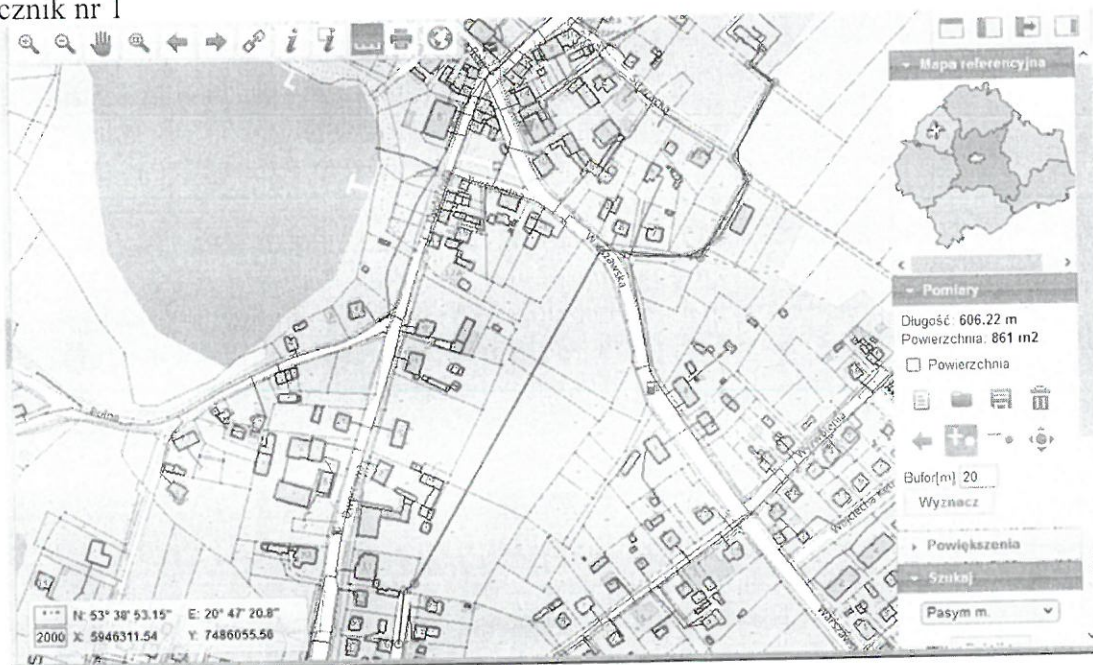


Z up. Prezesa Zarządu
SPECJALISTA
Malwina Szytłowska

Załącznik nr 2

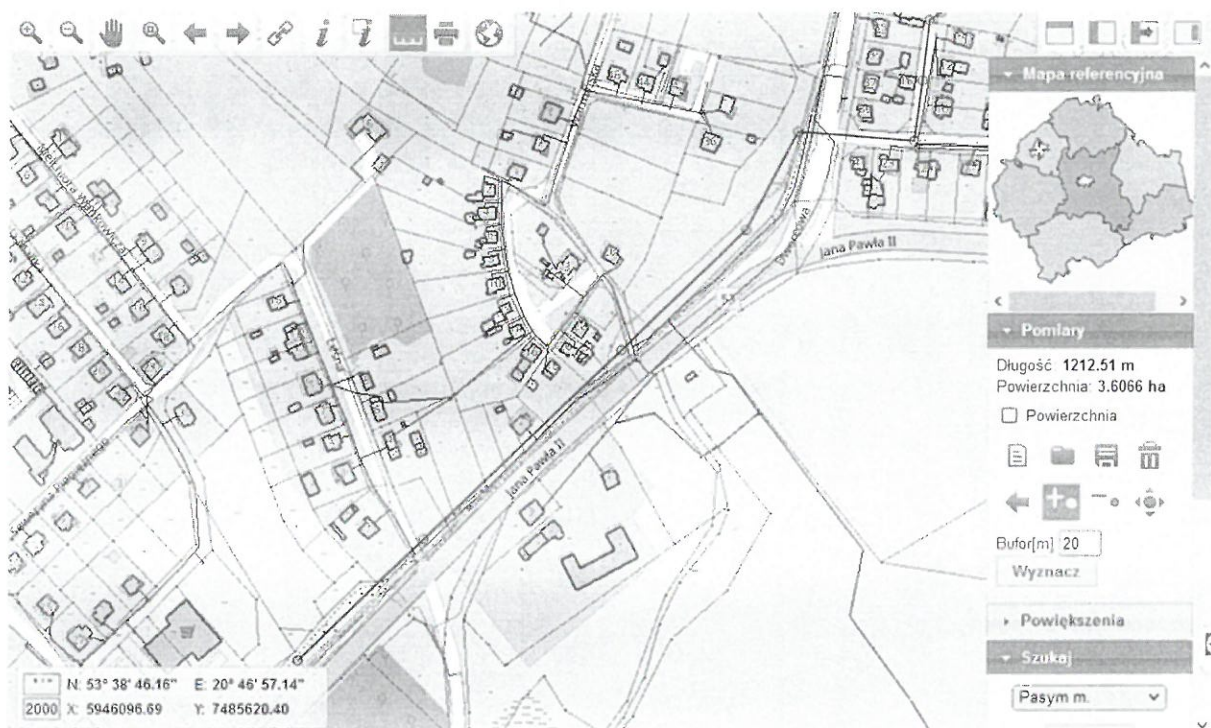

Załącznik nr 3



Załącznik nr 4



Sporządził:
Sokołowska Malwina

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Pasyń Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 22 B, 12-130 Pasyń
KRS 0000587563, REGON 261724646, NIP 7451845878
tel. 89 62-12-168

Zup. Prezesa Zarządu
SPECJALISTA
Malwina Sokołowska

Opracowano ZGKiM Pasyń Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasyń Sp. z o. o.
Ul. Kościuszki 22B, 12-130 Pasyń
www.zgkimpasyń.pl
e-mail: zgkim.odbiory@pasyń.pl
NIP 745 184 58 78

Tel. (89) 62 12 168 wew. 1
Czas pracy Pon-Pt w godz. 7-15