


Wszystkie rury c.o. znajdujące się na klatce schodowej i korytarzu należy zaizolować otuliną FRZ gr. otuliny należy zastosować taką jaką jest średnica rury instalacyjnej.

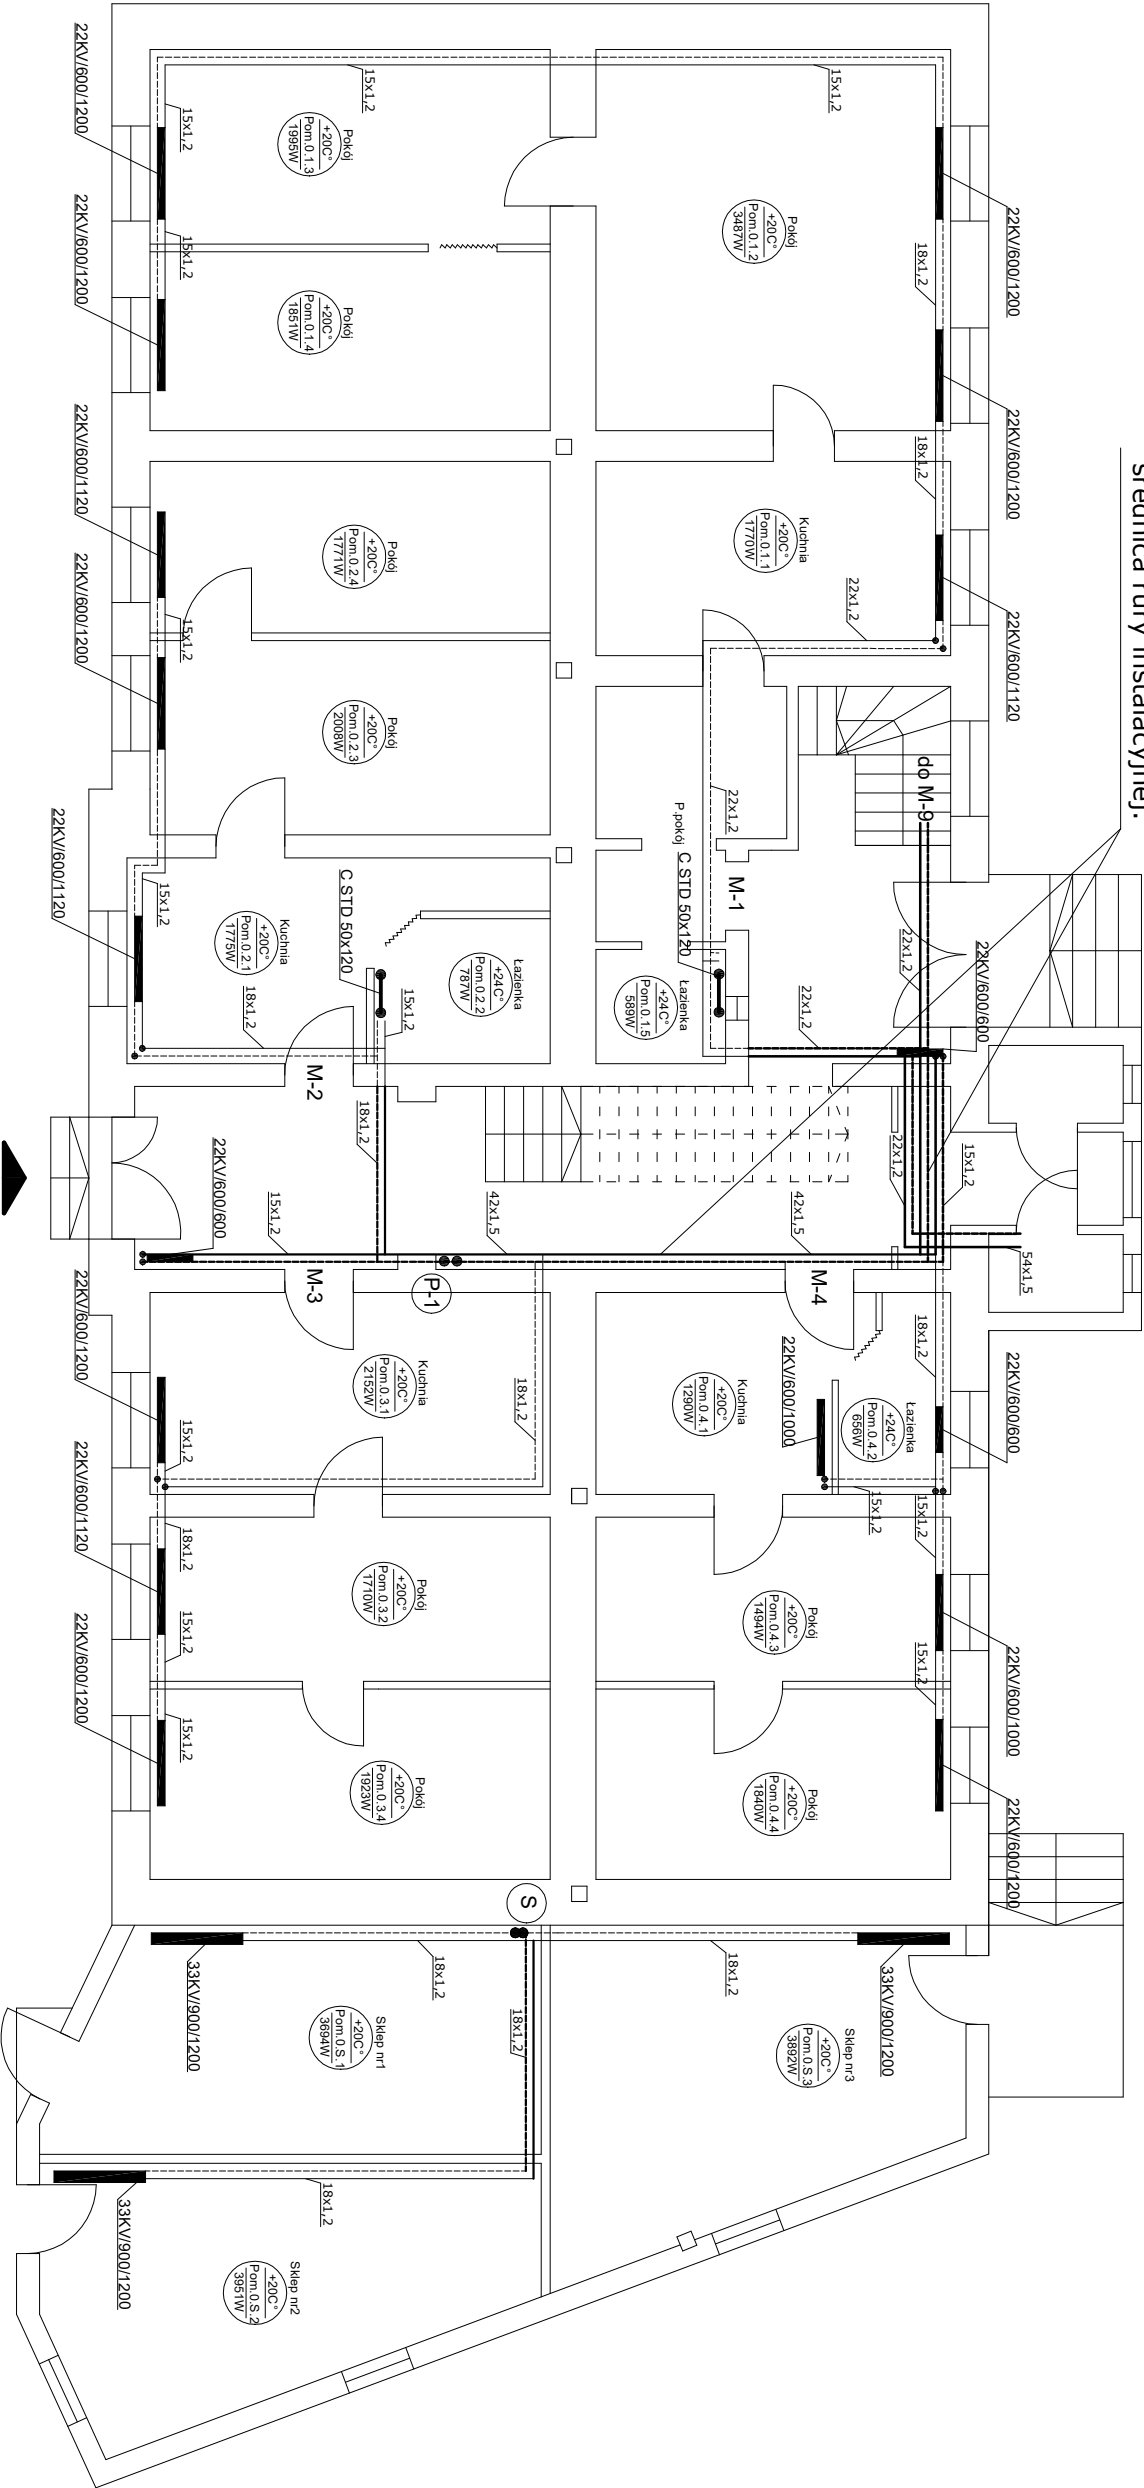

Obiekt: Budunek mieszkalny wielorodzinny (dz.nr 2037/8) przy ul. Janasa 13 w Rudzie Śląskiej				Inwestor: Miasto Ruda Śląska			
Inwestycja: Wewnętrzna instalacja gazowa i instalacja centralnego ogrzewania połączona z kotłownią gazową w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.				Projektant: mgr inż. Katarzyna Garcaziak			
Nr projektu: 7941389W				Nr umowy: DRD-Instalacje 7941389W			
Rzut parteru				Data: 07.2021			
Instalacja c.o.				Projektant: mgr inż. Robert Dzwigon			
Biuro projektowe "DRD Instalacje"				Adres: 41-506 Chorzów, ul. Kaliny 98/4			