


Wszystkie rury c.o. znajdujące się na klatce schodowej i korytarzu należy zaizolować otuliną FRZ gr. otuliny należy zastosować taką, jaka jest średnica rury instalacyjnej.

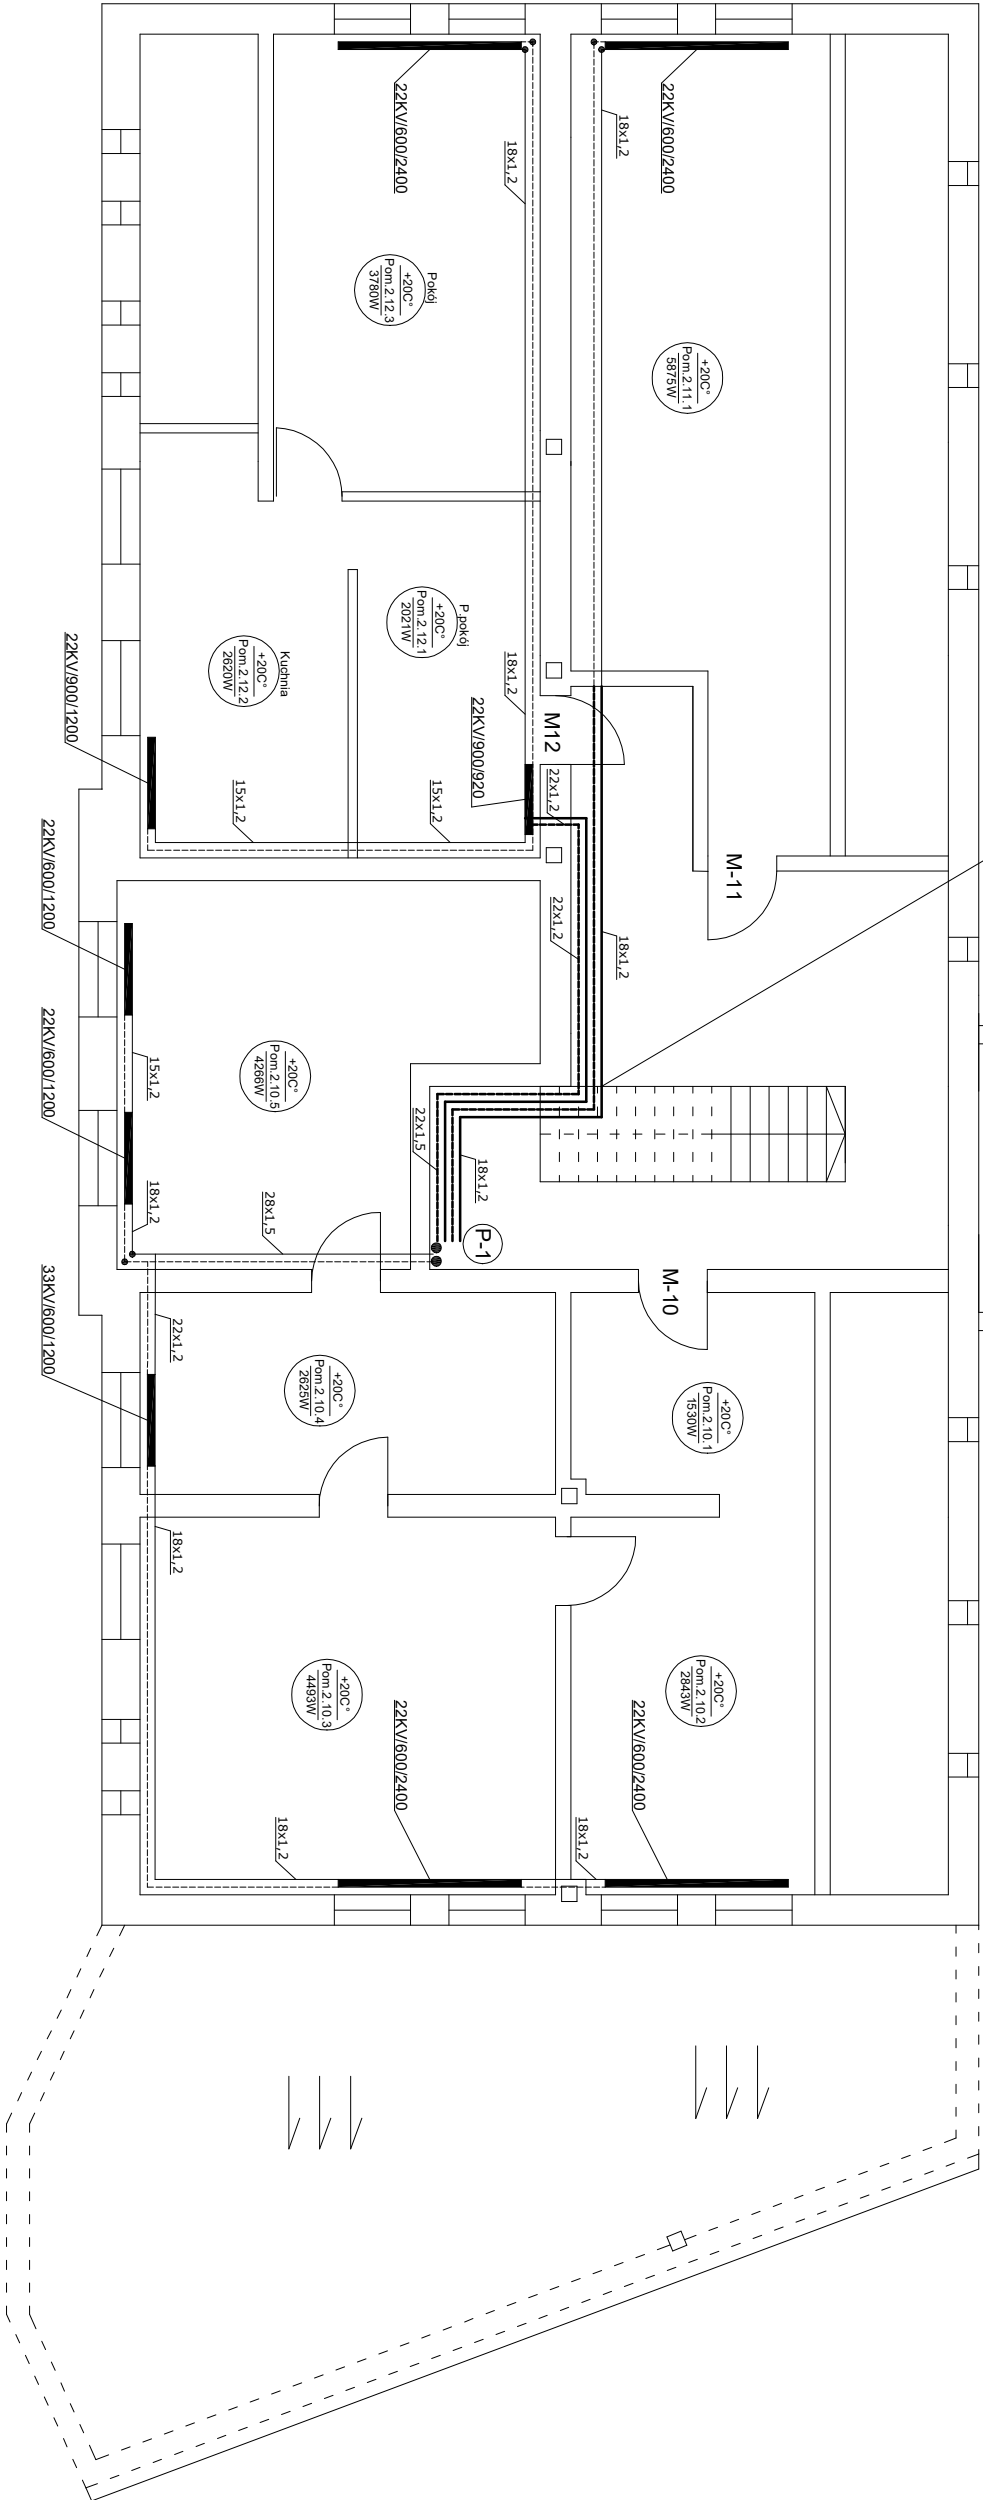

Obiekt:		Budunek mieszkalny wielorodzinny (dz.nr 2037/8) przy ul. Janasa 13 w Rudzie Śląskiej.			Inwestor:		Miasto Ruda Śląska		
Inwestycja:		Wewnętrzna instalacja gazowa i instalacja centralnego ogrzewania połączona z kotłownią gazową w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.			Projektant:		41-709 Ruda Śląska p.l. Jana Pawła II 6 mgr inż. Katarzyna Garcaziak nr upraw. SL/5019/P005/13		
Data: 07.2021		Nr. p.za.		Stwierdzenie		Data:		Podpis:	
Rzut poddasza instalacja c.o.		12		1:100		07.2021		mgr inż. Robert Dzwigon	
Biuro projektowe "DRD Instalacje"									
41-506 Chorzów, ul. Kaliny 98/4									