



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY S.A.**

ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry

Szpital tel.: 32/390 82 00 Administracja tel.: 32/390 82 05 Fax: 032/384 54 04

e-mail: szpital@wspsa.pl http://www.wspsa.pl fb: szpital.wspsa

WSP-NTG-246/20/2024

Tarnowskie Góry, dnia 2.08.2024.

**MINOUT Marcin Janiczek**


Ul . Janasa 3

42-612 Tarnowskie Góry

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.07.2024 r. odnośnie wynikającej kolizji urządzeń elektroenergetycznych informujemy , że posiadamy rezerwowe źródło zasilania biegnące od strony ul. Opolskiej z którego możemy korzystać w czasie trwania przebudowy kabla zasilającego na terenie boiska.

Warunkiem takiego rozwiązania jest poinformowanie nas z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczęcia prac.

Z poważaniem:

**KIEROWNIK**  
Działu Techniczno-Gospodarczego  
  
mgr inż. Adam Balczarek

NIP: 645-25-01-353 REGON: 241512940 Bank: ING Bank Śląski O/Tarnowskie Góry NRB: 79 1050 1230 1000 0023 4649 7437

KRS: nr: 0000349762 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy w kwocie 23 441 000,00 PLN opłacony w całości.

WSP S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.


Firma: MINOUT MARCIN JANICZEK  
Ul. Janasa 3  
42-612 Tarnowskie Góry  
[damian.bodora@minout.pl](mailto:damian.bodora@minout.pl)  
tel.: 888-862-823

Tarnowskie Góry, dn. 25.07.2024



Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.  
im. dr B. Hagera  
ul. Pyskowska 47-51  
42-612 Tarnowskie Góry

W związku z planowaną budową warsztatów szkolnych w Tarnowskich Górach na terenie Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych chciałbym poinformować, że wyszła konieczność przebudowy Państwa kabla zasilającego, który wg informacji dystrybutora sieci Tauron, przebiega w poprzek obecnie istniejącego boiska szkolnego (żółty prostokąt na mapie poniżej) i kończy się on na budynku Opolska 21E.

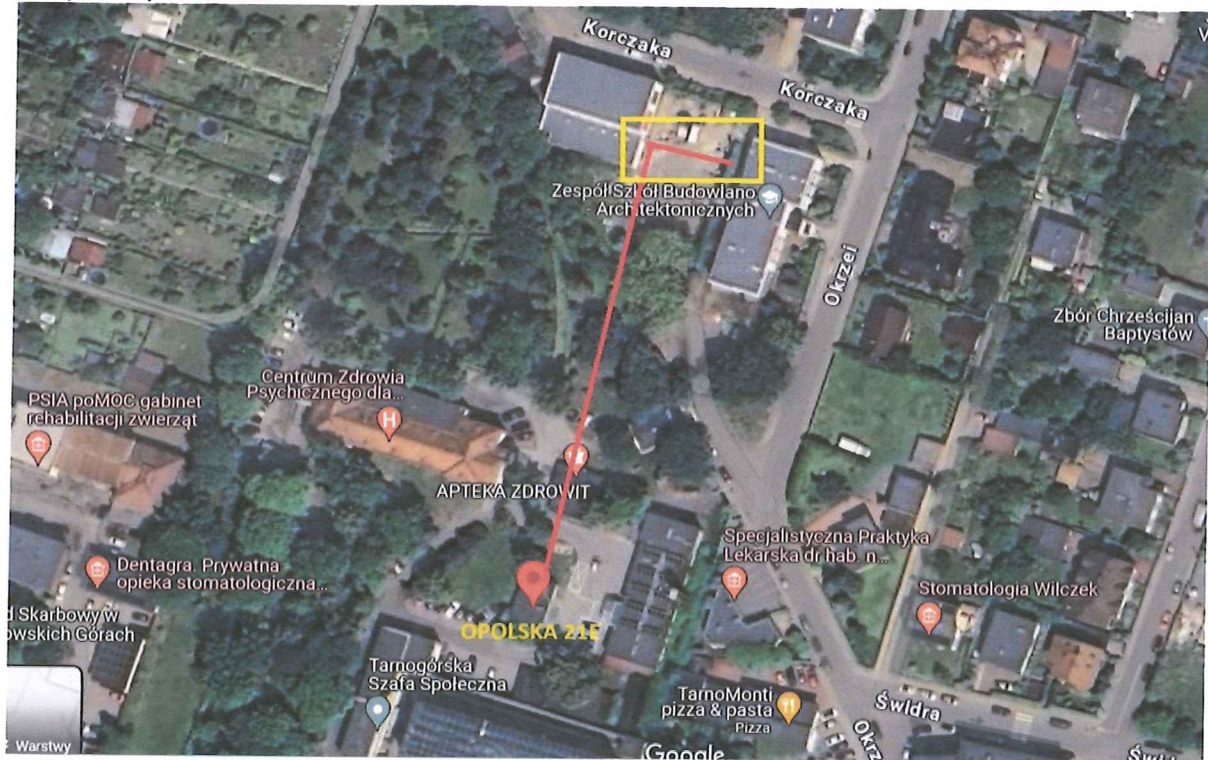

W związku z tym proszę o podanie warunków usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych stanowiących Państwa własność. Przebudowa będzie dotyczyć istniejącego zasilania kabla energetycznego nN ze stacji GLBT22 do Państwa budynku.

Z poważaniem  
Damian Bodora