










LEGENDA:



UWAGI:

1. Instalację elektryczną prowadzić podtynkowo (pod warstwą tynku min. 5mm).
2. Typ osprzętu podtynkowy biały.
3. Łączniki instalować na wysokości 1,4m.
4. Przejścia kabli i przewodów pomiędzy strefami ogniowymi, wykonać w klasie odporności danej przegrody odpowiednimi certyfikowanymi masami ognioodpornymi.

Nazwa projektu					
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU KLUBU NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH					
adres inwestycji				Inwestor	
Krośnice, dz. nr 20/2, obręb 0001 Krośnice, jedn. ewid.: Krośnice - miasto 100204_4				Gmina KROŚNIEWICE ul. Poznańska 5 99-340 Krośnice	
branża	nazwisko nr uprawnień	data	podpis	stadium	branża elektryczna
				PROJEKT TECHNICZNY	
projektant		03.2024		nazwa rys.	
				Plan instalacji oświetlenia - rzut parteru	
				skala	nr rys.
				1:100	E6

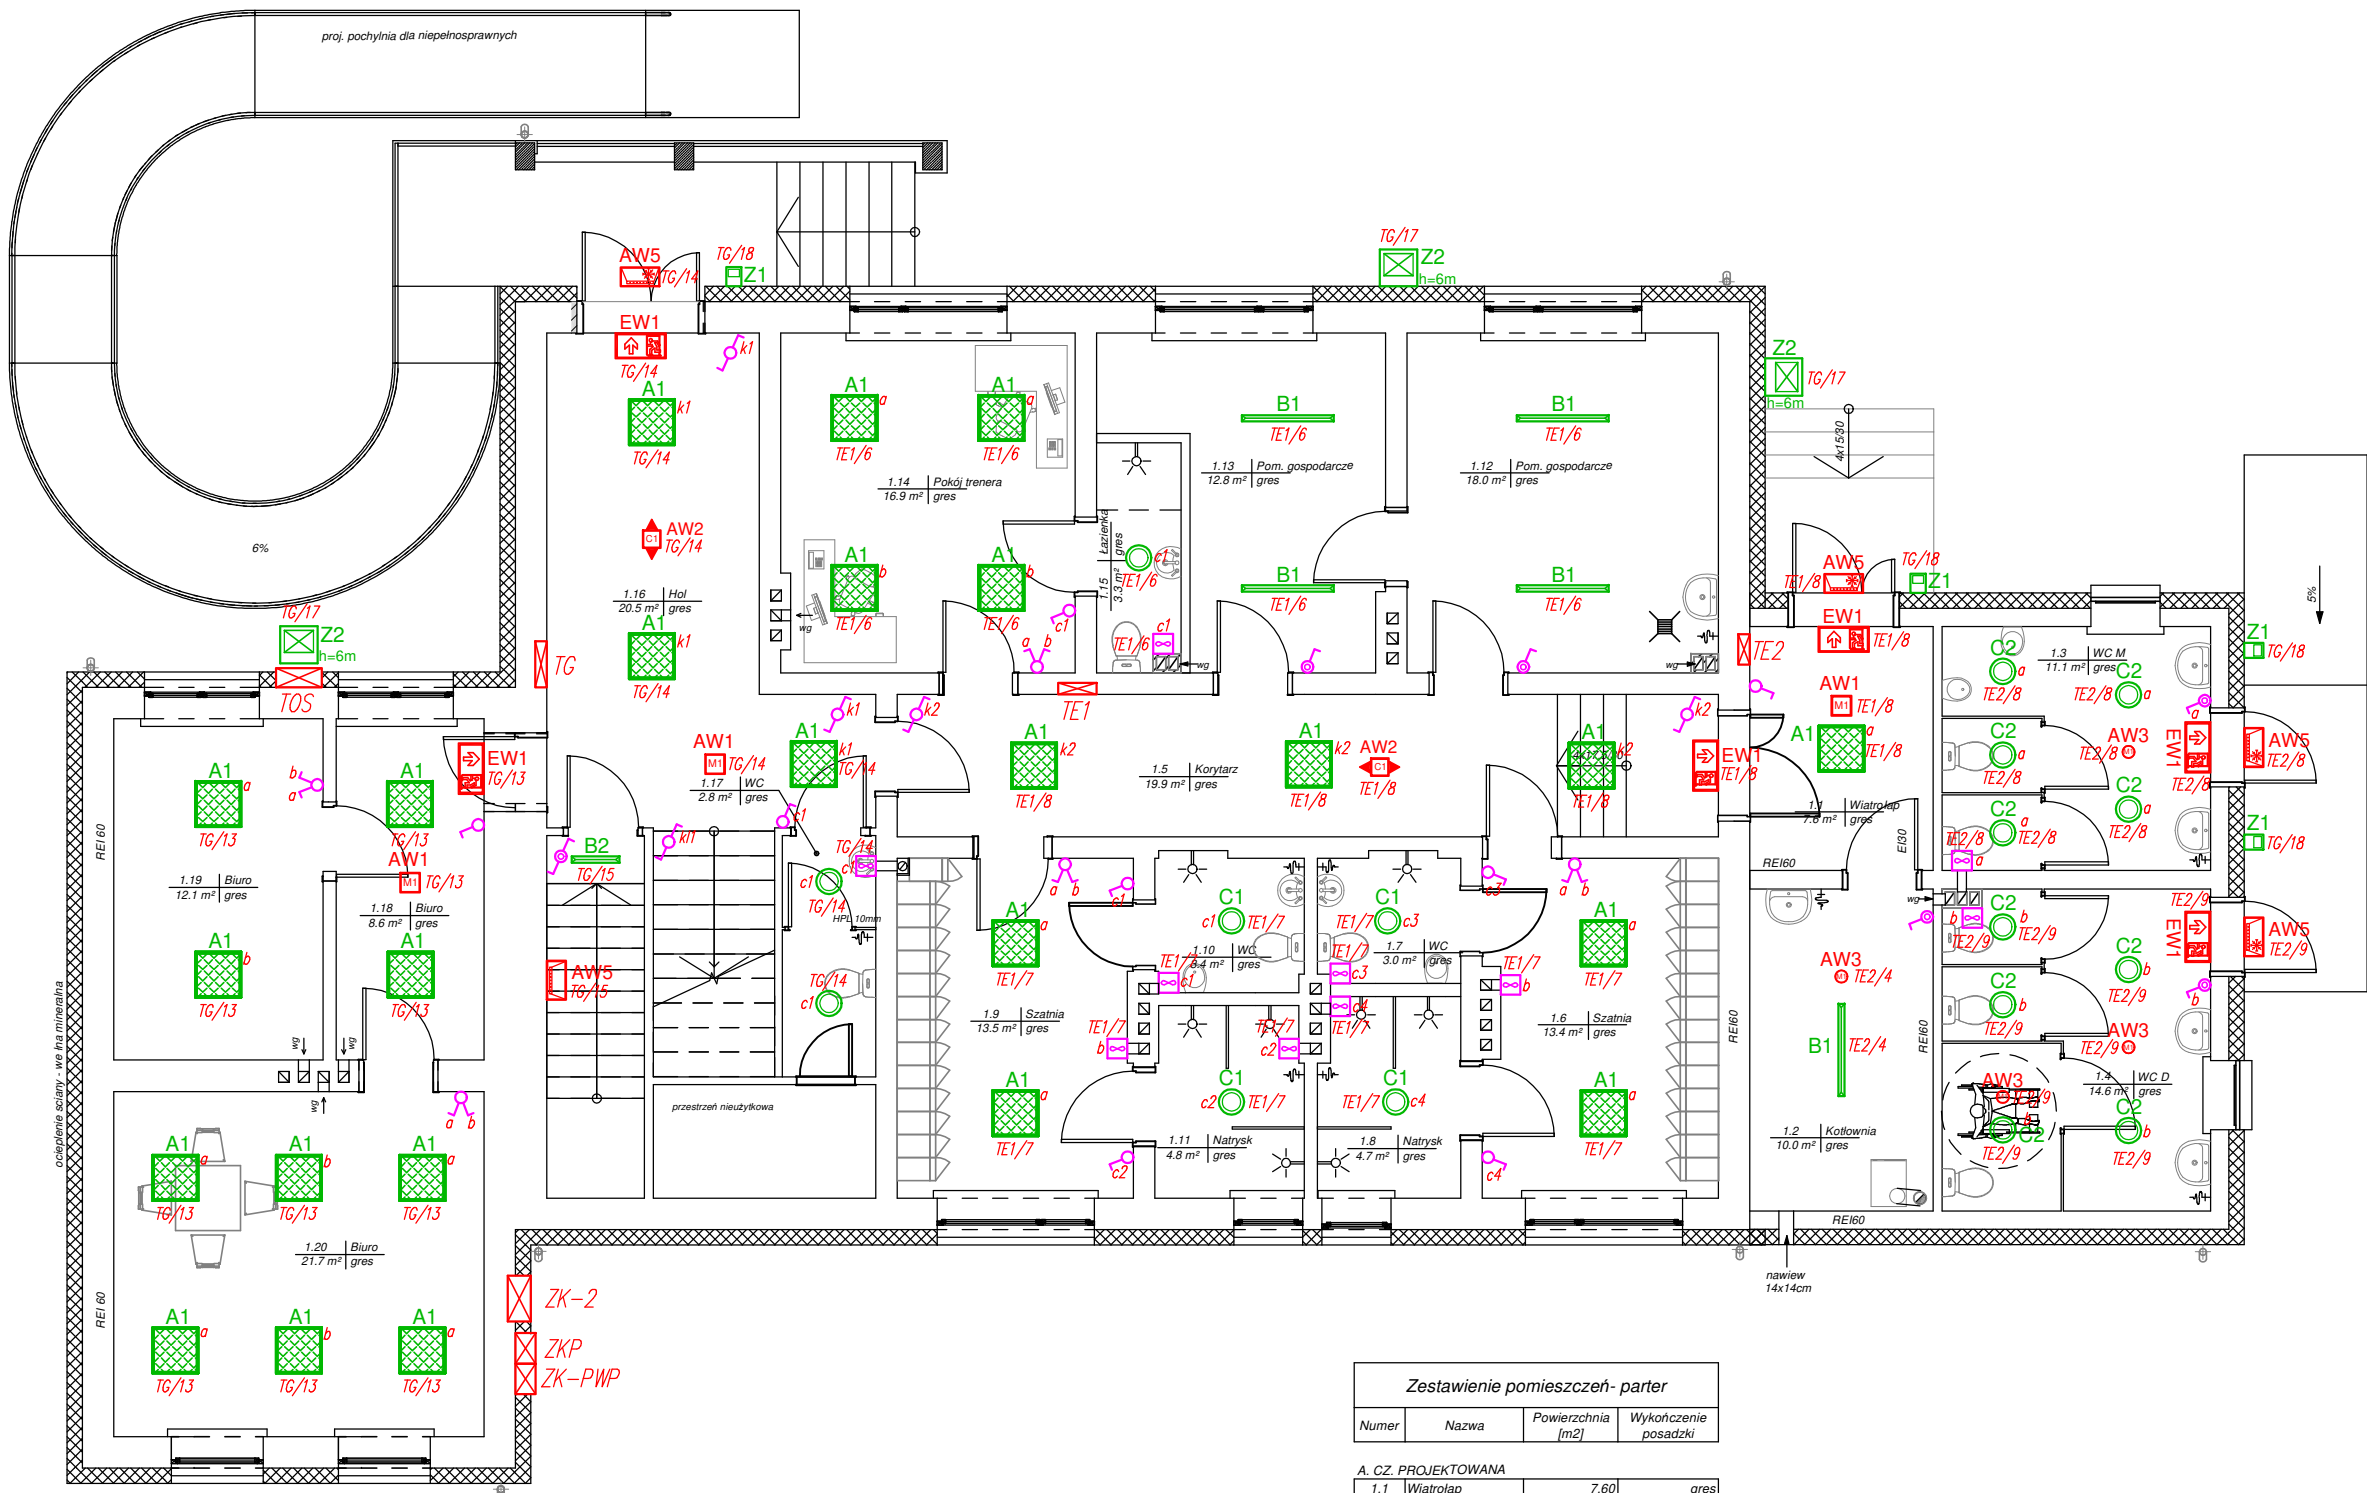

Zestawienie pomieszczeń- parter

Numer	Nazwa	Powierzchnia [m ²]	Wykończenie posadzki
-------	-------	-----------------------------------	-------------------------

A. CZ. PROJEKTOWANA

1.1	Wiatrolap	7.60	gres
1.2	Kotłownia	10.04	gres
1.3	WC M	11.13	gres
1.4	WC D	14.63	gres
		43.40	

B. CZ. ISTNIEJACA

1.5	Korytarz	19.92	gres
1.6	Szatkia	13.37	gres
1.7	WC	3.02	gres
1.8	Natrysk	4.72	gres
1.9	Szatkia	13.51	gres
1.10	WC	3.41	gres
1.11	Natrysk	4.84	gres
1.12	Pom. gospodarcze	17.99	gres
1.13	Pom. gospodarcze	12.76	gres
1.14	Pokoj trenera	16.88	gres
1.15	Lazienka	3.30	gres
1.16	Hol	20.51	gres
1.17	WC	2.83	gres
1.18	Biuro	8.59	gres
1.19	Biuro	12.15	gres
1.20	Biuro	21.74	gres