


LEGENDA :

- Rura PE-X/Al/PE - instalacja C.O. (zasilanie)
 Rura PE-X/Al/PE - instalacja C.O. (powrót)
 C22 600x1000 - grzejnik płytowy z zasilaniem bocznym
 PROM. P. 3,0 kW - promiennik podczerwieni o mocy 3,0 kW
 reg. mocy 3 stopniowa. Obudowa promiennika
 aluminiowa IP65 (ogrzewanie stanowiskowe)

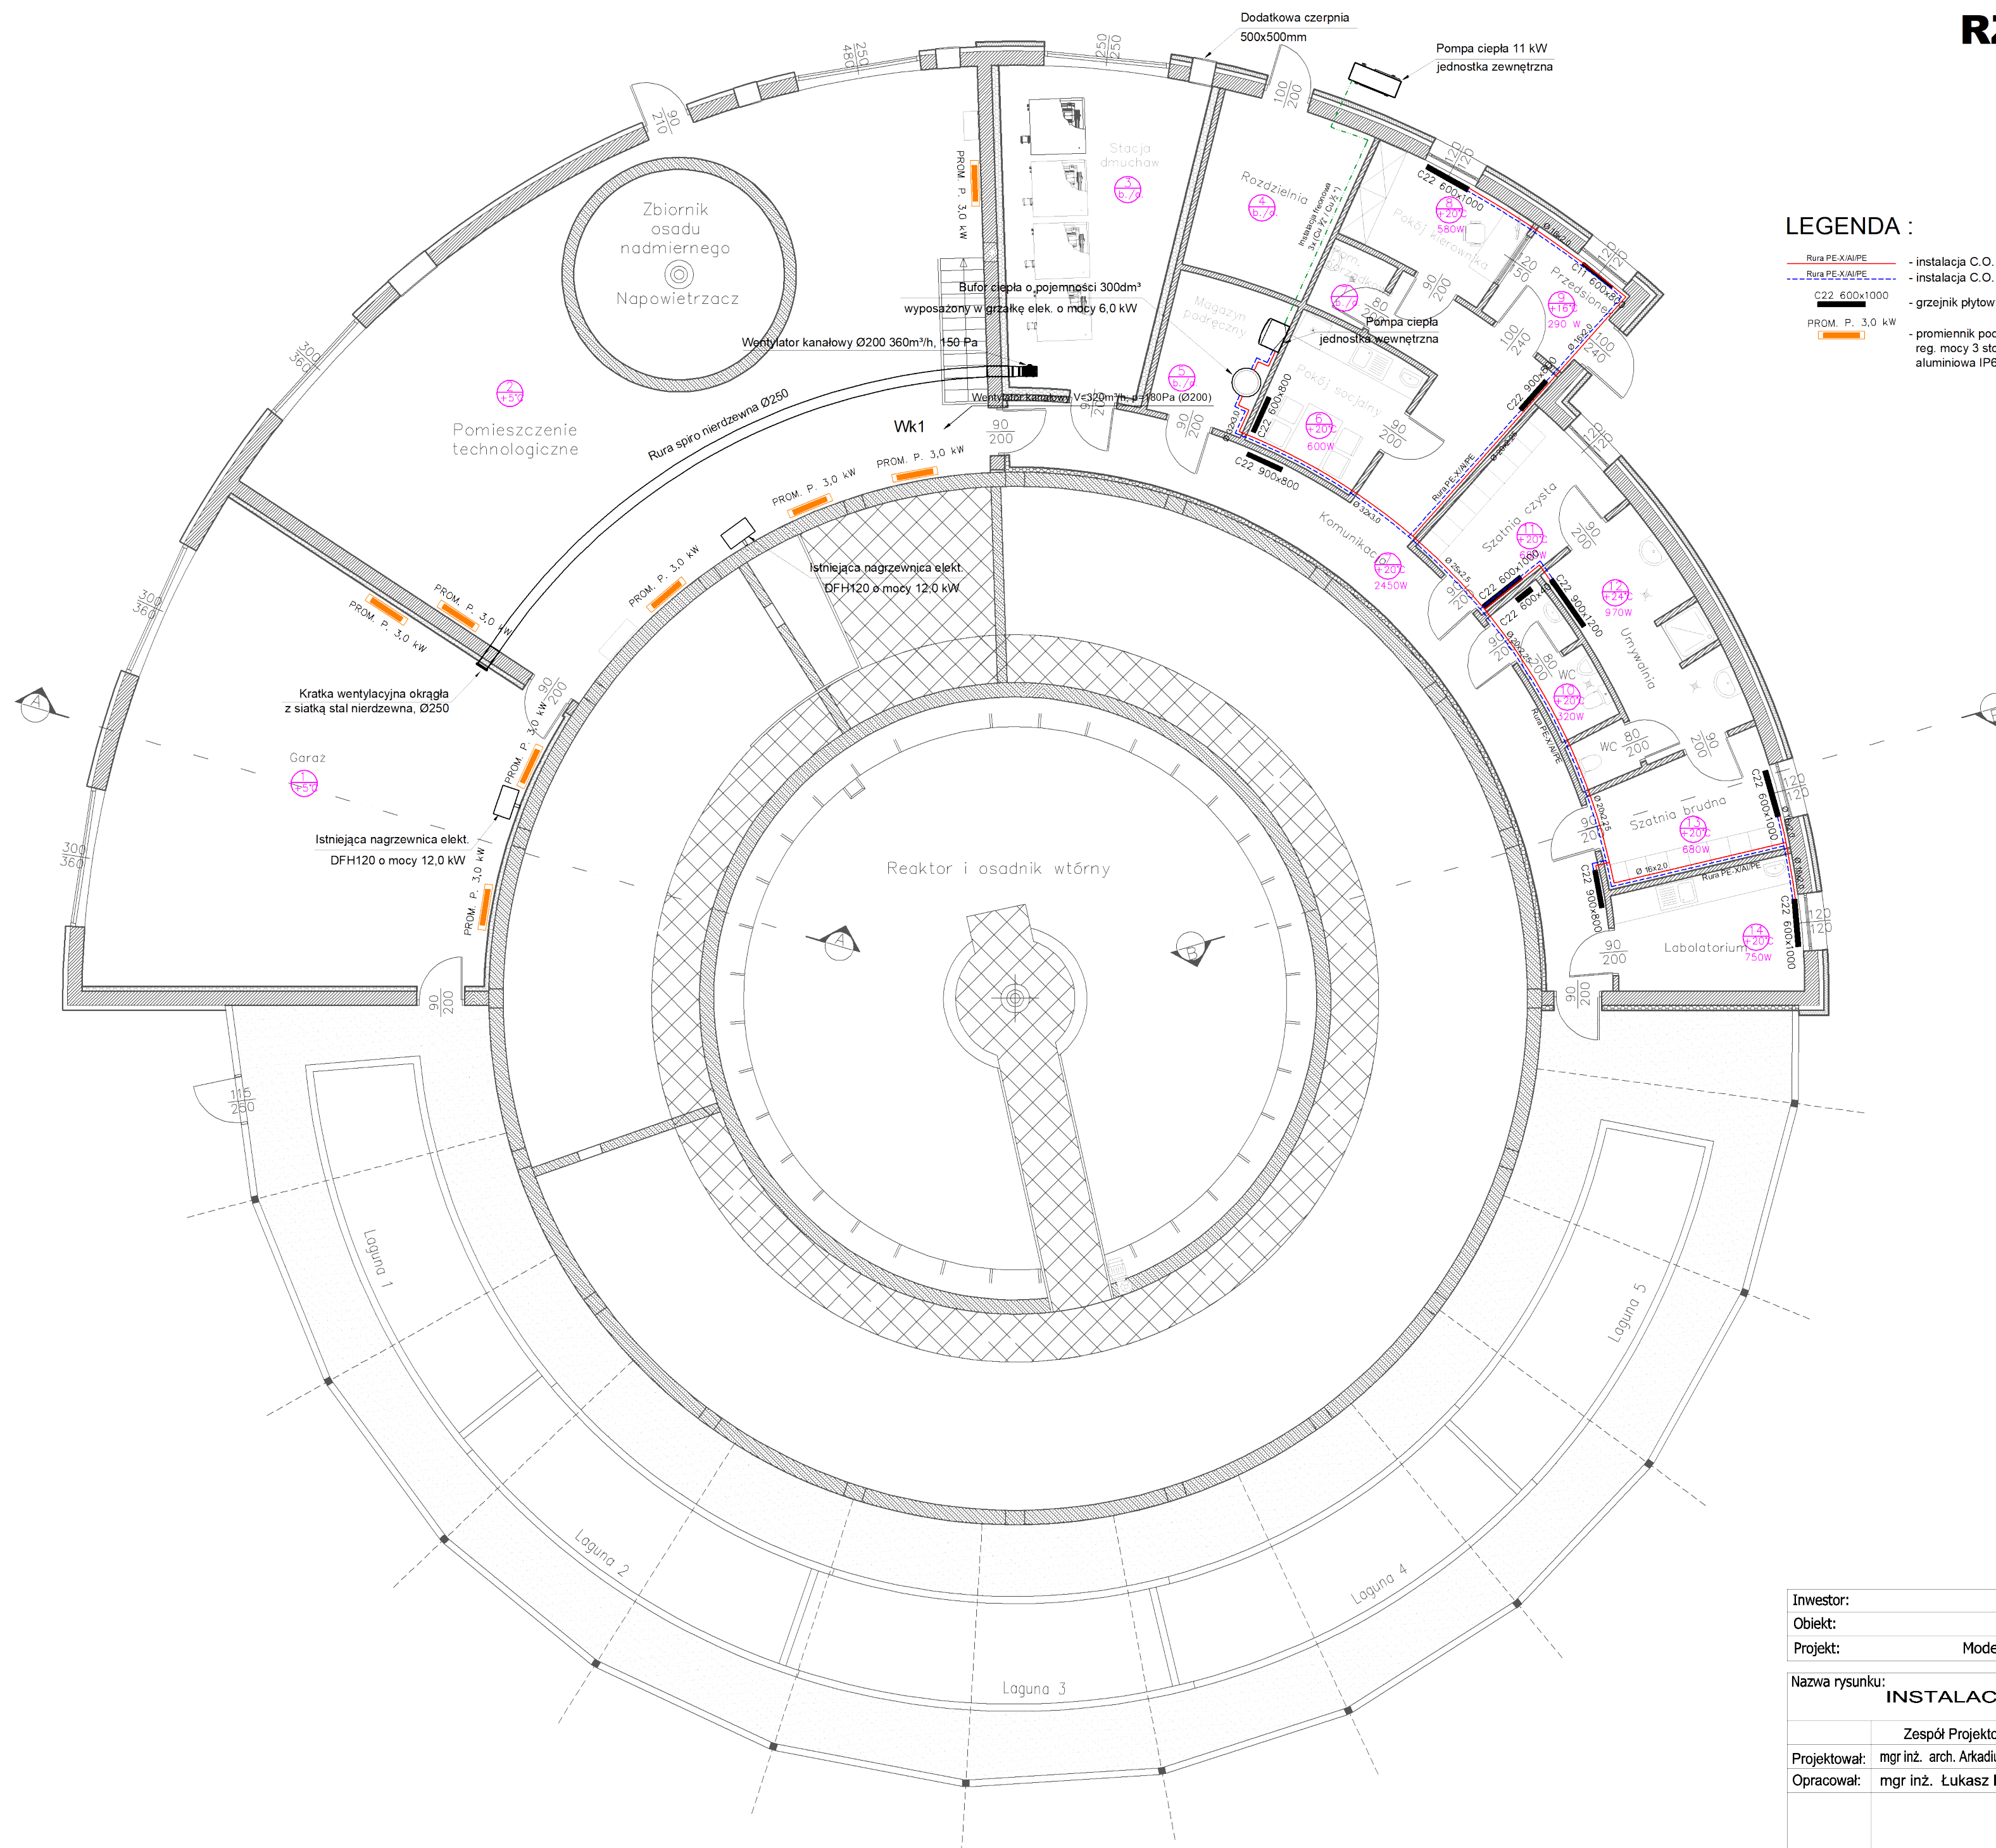

Investor:	Gmina Kołomyżyn , 38-242 Kołomyżyn 12			
Objekt:	Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Przysiekach			
Projekt:	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach			
Nazwa rysunku:				
INSTALACJA SANITARNA - RZUT PARTERU				
	Zespół Projektowy	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Arkadiusz Pamuła	MAP/0244/PWOS/10	01/2024	
Opracował:	mgr inż. Łukasz Barzyk	-	01/2024	
		Branża: Sanitarna	Skala:	Nr rysunku:
		Stadium : PT	1 : 100	S-1