
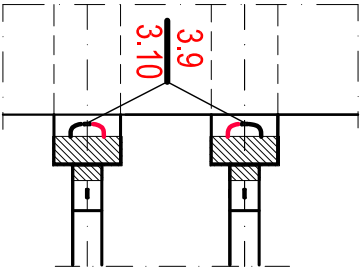


Szczegóły wyprowadzenia drutów alarmowych spod pokryw końcowych w pomieszczeniu węzła

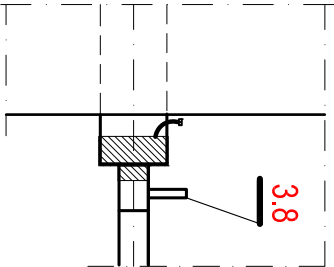

OZNACZENIA

- Przewód sygnalizacyjny miedziany ocynkowany
- Przewód sygnalizacyjny miedziany
- Spiecie przewodów alarm. w pomieszczeniu węzła
- Instalacja alarmowa istniejącego przyłącza

UWAGA

1. Przewody sygnalizacyjne wyprowadzone w węźle spod pokryw końcowych połączyć konektorami przez zaciśnięcie i lutowanie



Zakład Usług Projektowych

Zamawiający	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135						
Tytuł projektu	Projekt przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Wołoskiego 1-3 w Gliwicach						
Tytuł rys.	Schemat instalacji alarmowej						
	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Siec zewnętrzne		02.2021		U8.7/2020
WYKONAL	mgr inż. J.Bania	793/01	Siec zewnętrzne		Nr.rys	4-8.7/20	Nr.kod 4