


PRZEWODY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA UKŁADANE  
W KANALE TECHNICZNYM POD BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

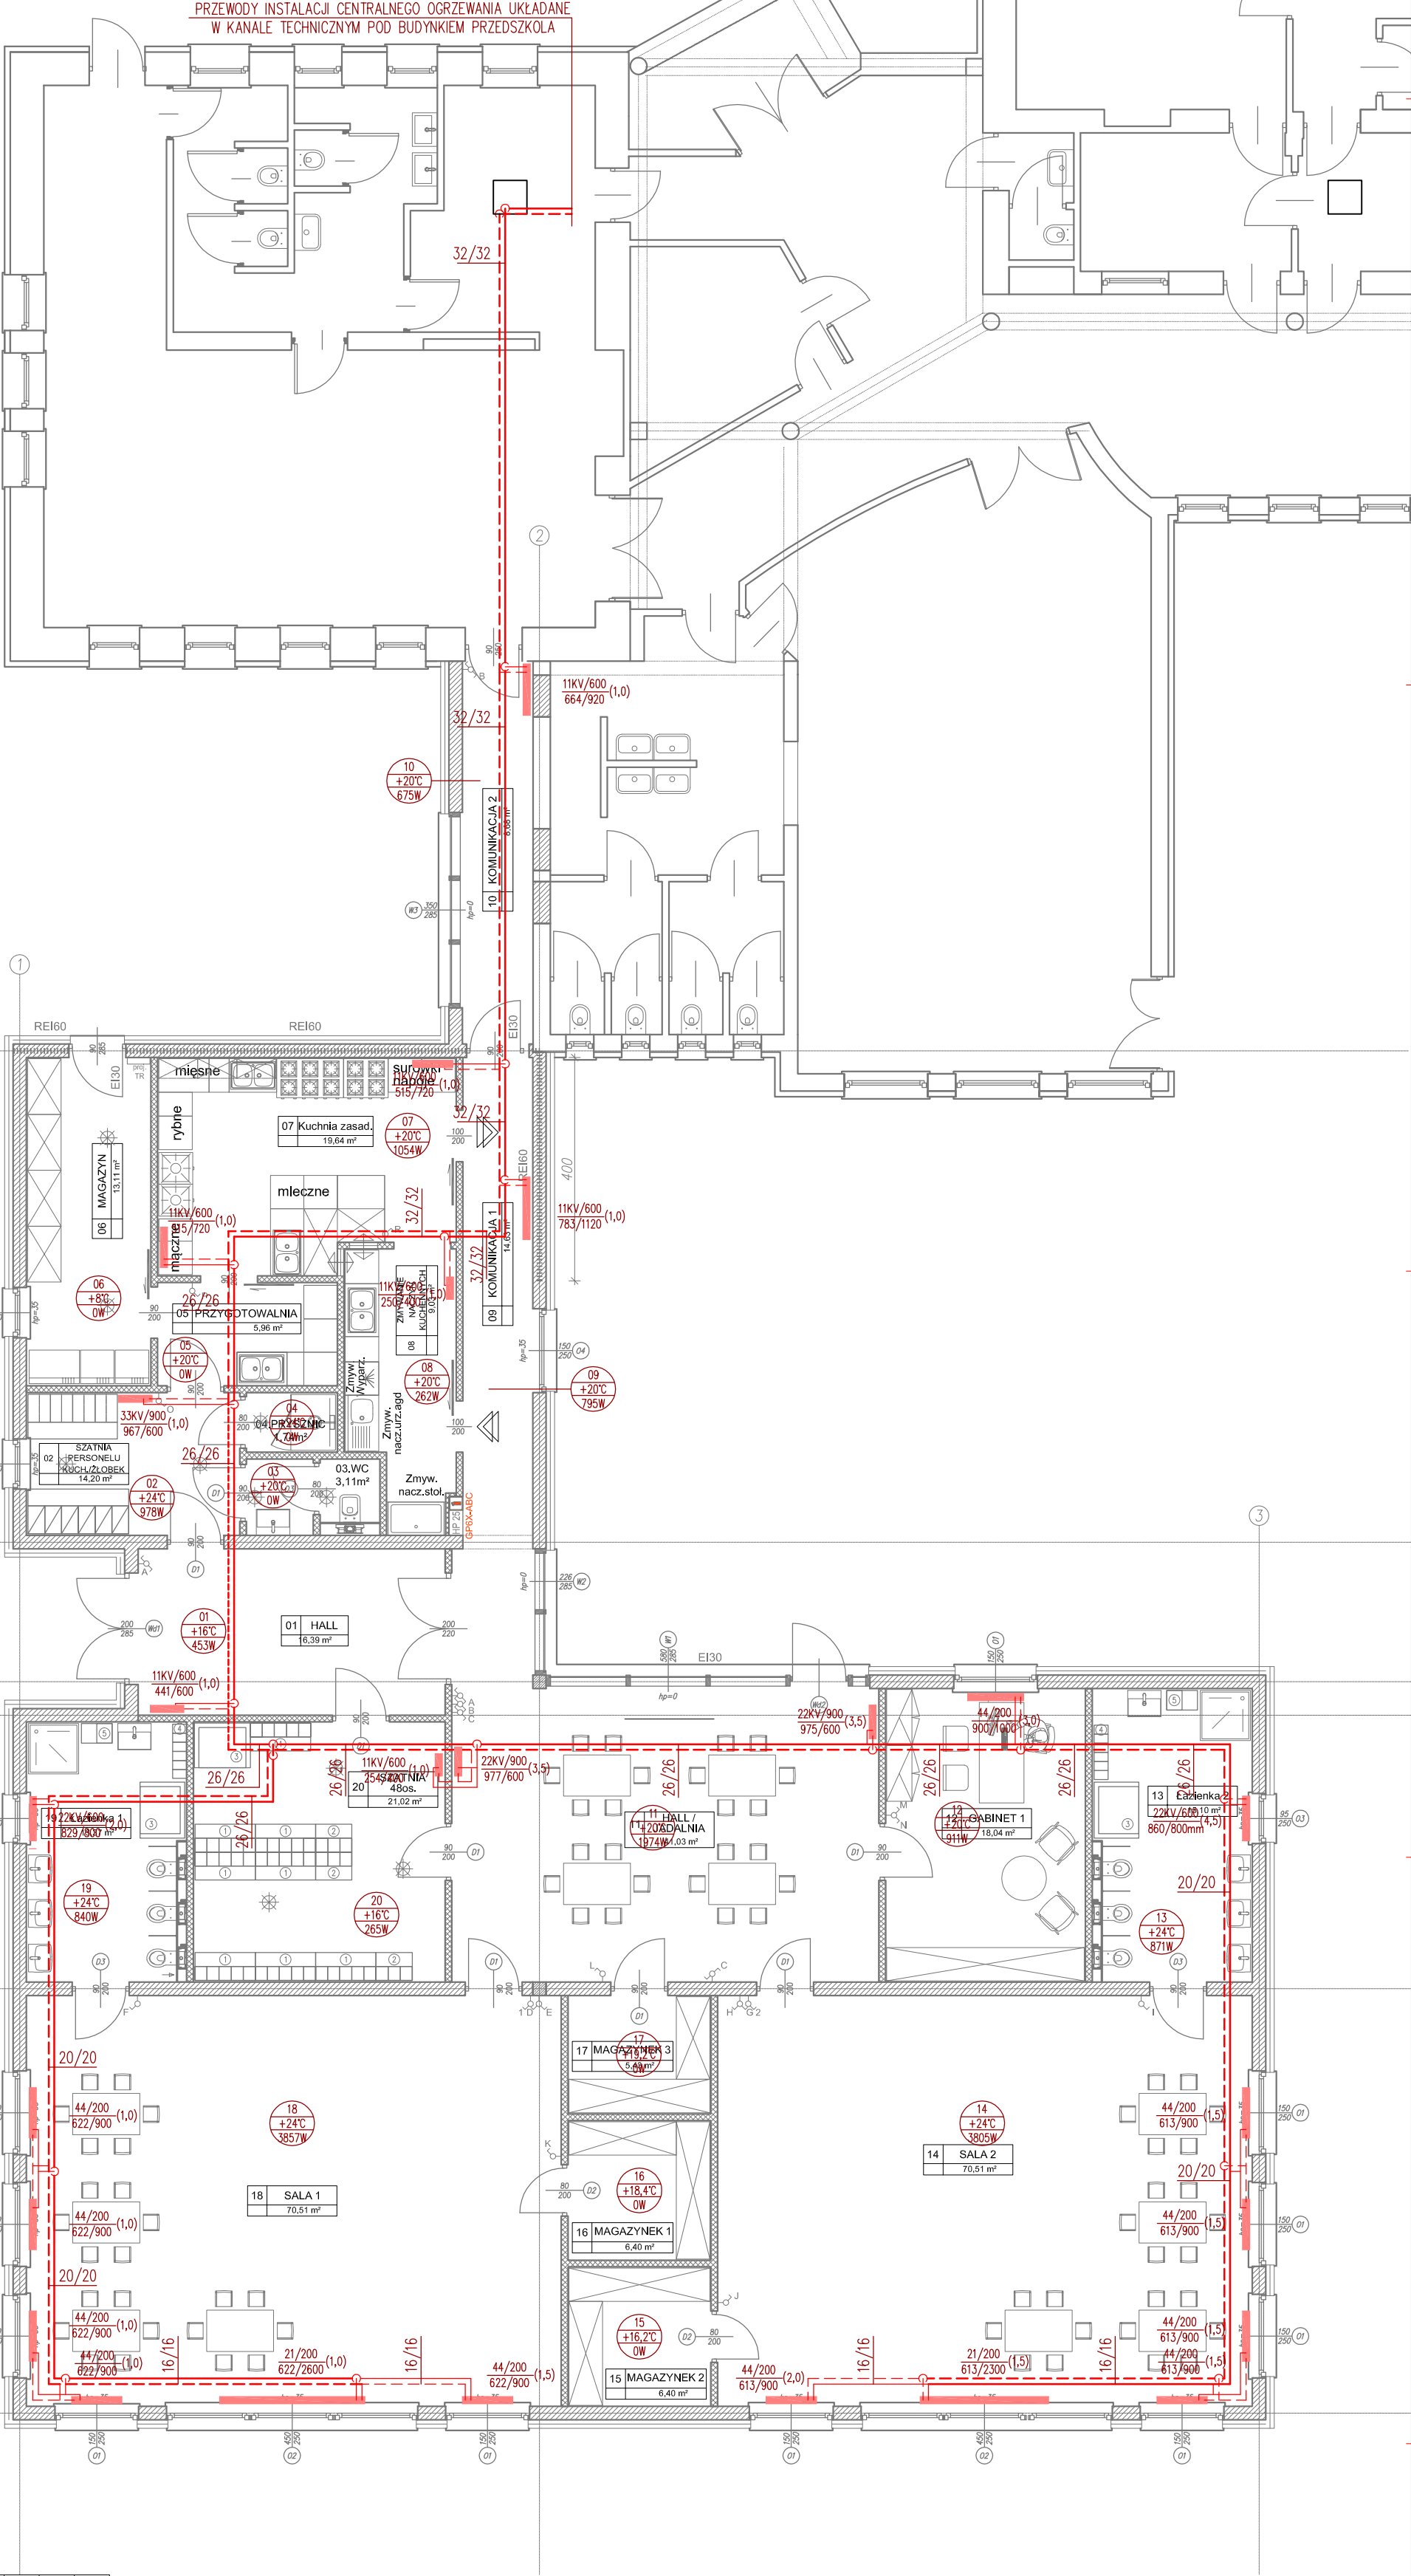

LEGENDA:

- ZASILANE C.O.
- POKRYTO C.O.
- PODESKA POD GRZEJNIK PRZEWODZONE W PODŁOGĘ
- ROZDZIELACZ INSTALACJI C.O.
- ETKIETA POWIESZCZENIA OGRZEWANEGO
- 1/7 NUMER POWIESZCZENIA
- +tC TEMPERATURA POWIESZCZENIA [°C]
- 22W ZAPOTRZEBOWANIE NA Ciepło [W]
- 11KV/600 - NASTAWA ZANURU
- 11KV/600 - TYP GRZEJNIKA
- mm. xW - MINIMALNA KANAŁOWA MOC GRZEJNIKA
- Xmm - DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

Temat:	Projekt rozbudowy przedszkola nr 1
Investor:	Gmina Konstancin Łódzki
Lokalizacja:	Konstancin Łódzki ul. Daszyńskiego 3
Brutto:	SANITARNIA
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.
Autoryzacja:	mgr inż. Adam LEWANDOWSKI uprawnienia nr: LOD/2823/PWS/16 specjalność: sieć instalacje sanitarne
Projekt:	mgr inż. Tomasz LEWISKI uprawnienia nr: LOD/2548/PWS/16 specjalność: sieć instalacje sanitarne
Strona:	11/100
Dział:	12.2020
Nr ark.	IS-7