


Oznaczenia:

- przewód zasilający instalacji ogrzewania
- przewód powrotny instalacji ogrzewania
- numer pomieszczenia
- powierzchnia pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia
- grzejnik stalowy, płytowy, zasilany od dołu wyposażony we wkładkę zaworową i zestaw podłączeniowy
- grzejnik drabinkowy, łazienkowy, zasilany od dołu

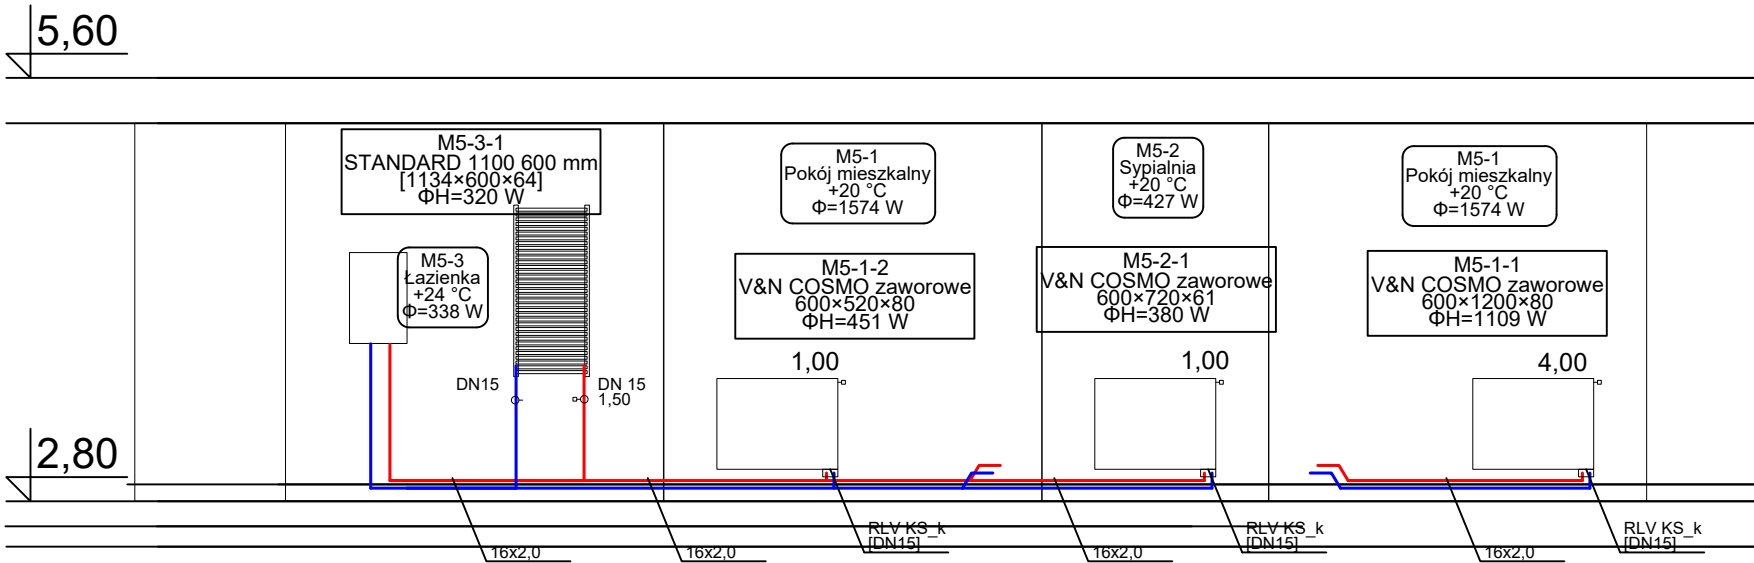

Inwertor: GMINA BIERUŃ ul. Rynek 14 43-150 Bieruń			adres: BIERUŃ ul. Adama 4a 43-150 Bieruń	
nazwa:				
„Zamieszkajmy razem – wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego”				
projektant: mgr inż. Łukasz Kaczmarek			branża: instalacje sanitarne	
specjalność: inst. sanitarne	nr uprawnień: SLK/0271/PWBS/22	data: marzec 2023	KL	
sprawdzający: mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych			faza: PW	
specjalność: inst. sanitarne	nr uprawnień: SLK/4775/PWOS/13	data: marzec 2023	hyg	
opracowanie: -			skala: 1:50	
tytuł:			nr rys.	
Instalacja c.o.- Rozwinięcie			IS-H-02	