


Oznaczenia:

- przewód zasilający instalacji ogrzewania
- przewód powrotny instalacji ogrzewania
- numer pomieszczenia
- powierzchnia pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia
- grzejnik stalowy, płytowy, zasilany od dołu wyposażony we wkładkę zaworową i zestaw podłączeniowy
- grzejnik drabinkowy, łazienkowy, zasilany od dołu

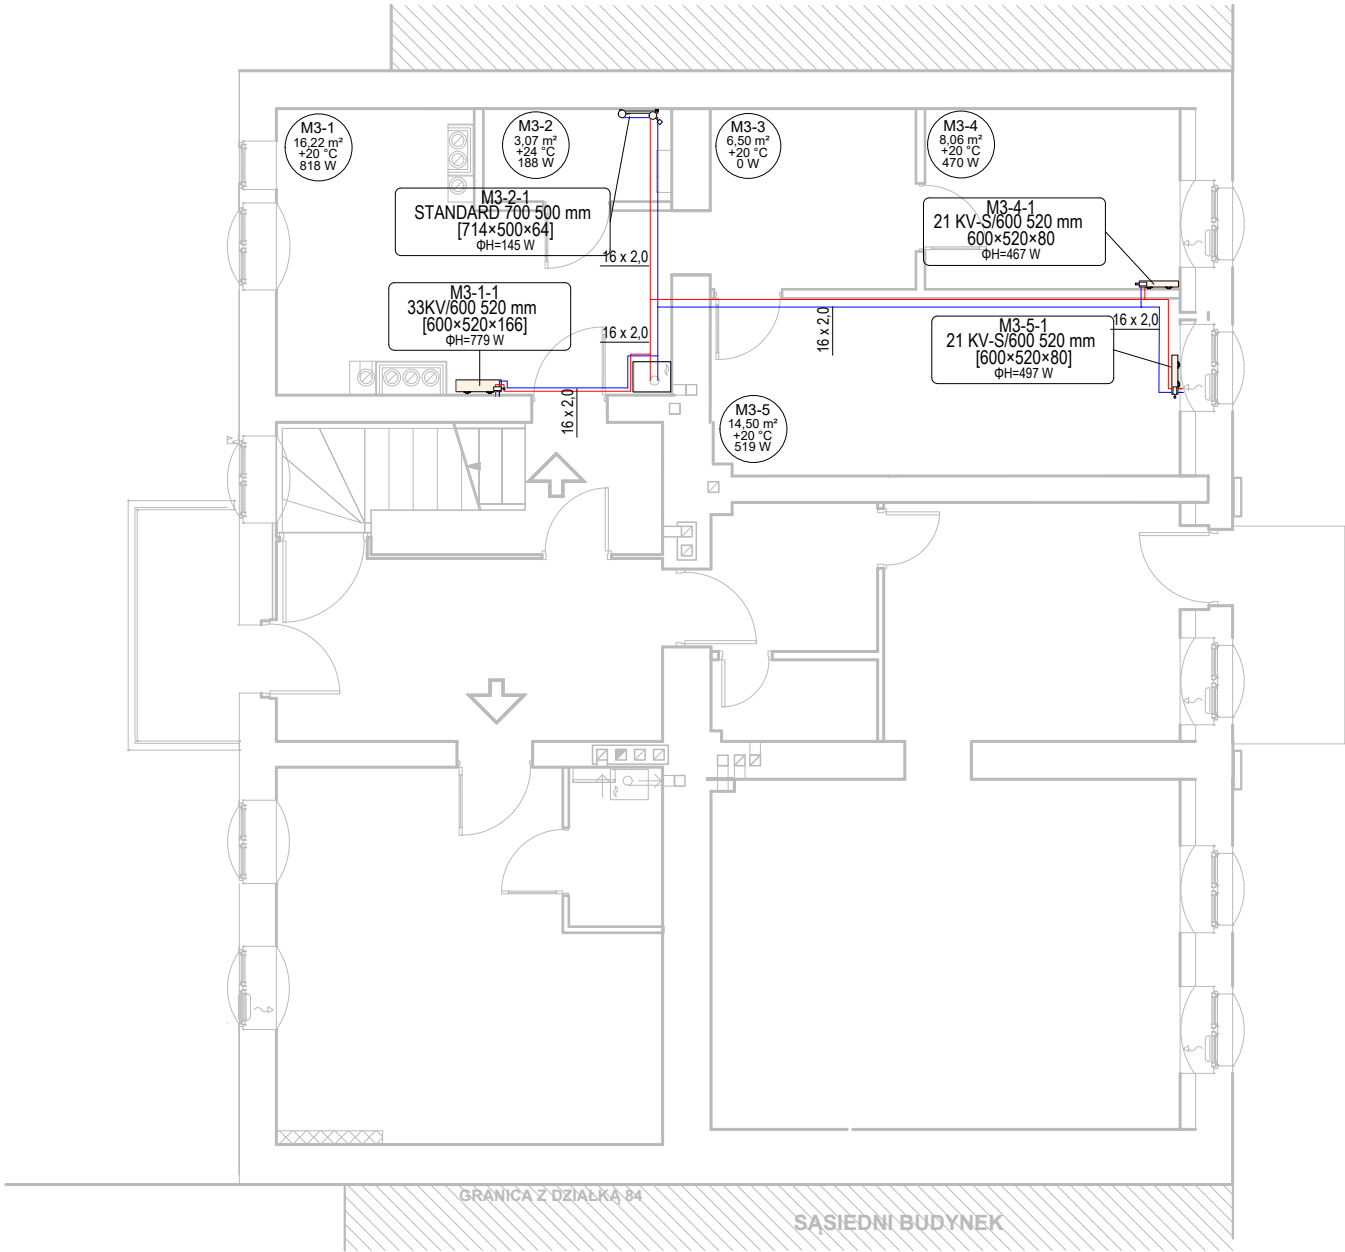

Inwertyr: GMINA BIERUŃ ul. Rynek 14 43-150 BieriŃ			adres: BIERUŃ ul. Rynek 17/3 43-150 BieriŃ	
nazwa:				
ZamieszkaŃmy razem – wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego"				
projektant: mgr inż. Łukasz Kaczmarek			branża: instalacje sanitarne	
specjalność: inst. sanitarne	nr uprawnień: SLK/0271/PWBS/22	data: marzec 2023	KŁ	
sprawdzający: mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych			faza: PW	
specjalność: inst. sanitarne	nr uprawnień: SLK/4775/PWOS/13	data: marzec 2023	hy skala: 1:100	
opracowanie: -				
tytuł:			nr rys:	
Rzut piętra - Instalacja c.o.			IS-H-01	