

Oznaczenia:

przewód zasilający instalacji ogrzewania

przewód powrotny instalacji ogrzewania

- numer pomieszczenia


-powierzchnia pomieszczenia

- temperatura w pomieszczeniu

- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

grzejnik stalowy, płytowy, zasilany od dołu wyposażony we wkładkę zaworową i zestaw podłączeniowy

grzejnik drabinkowy, łazienkowy, zasilany od dołu

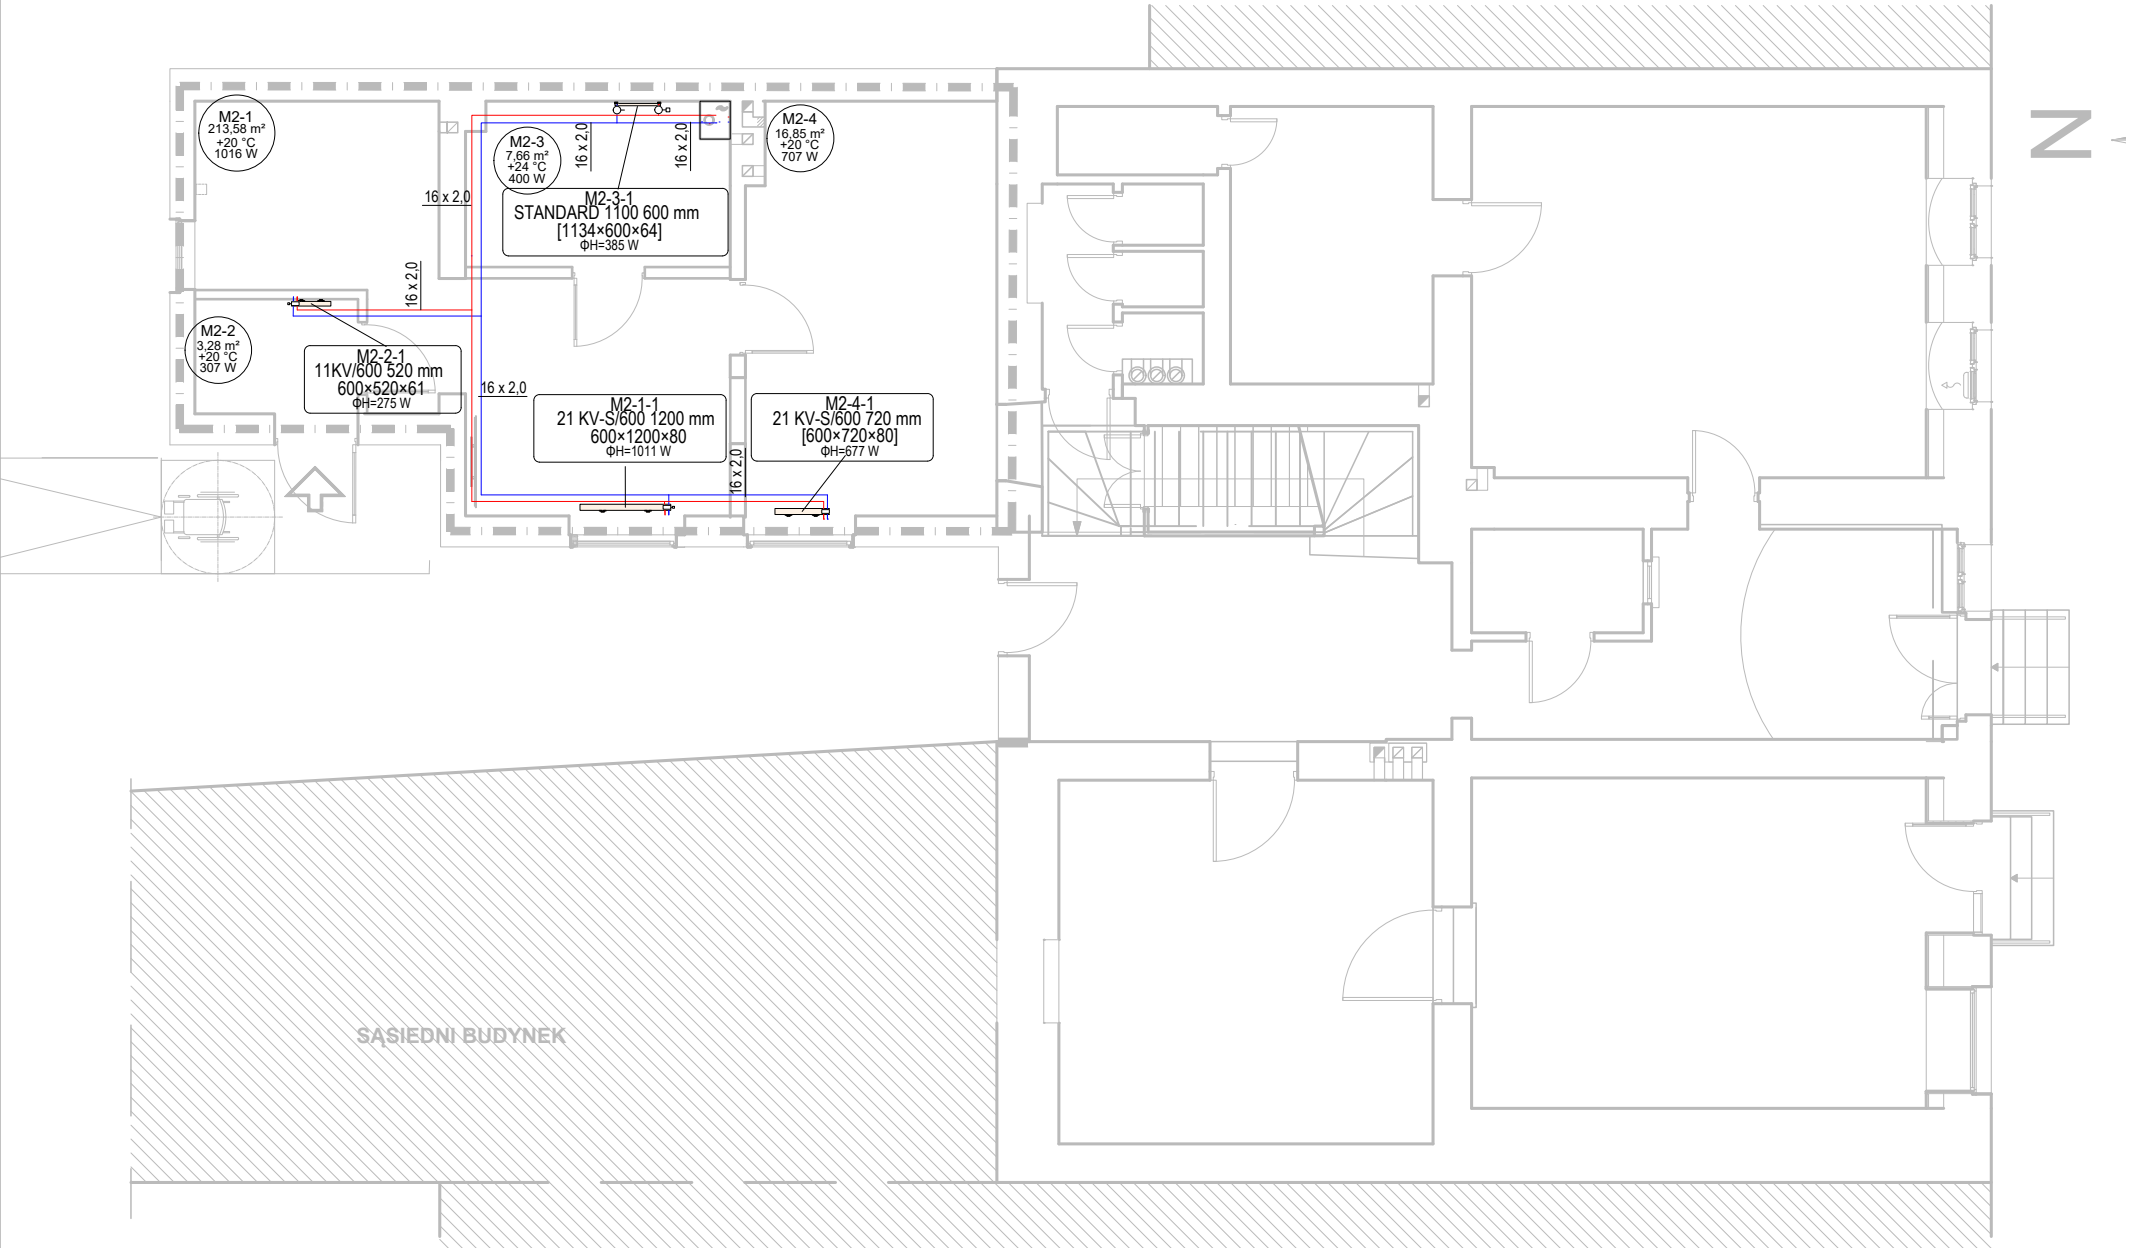

Inwertor: GMINA BIERUŃ ul. Rynek 14 43-150 Bieruń			adres: BIERUŃ ul. Rynek 17/2 43-150 Bieruń	
nazwa: <b>Zamieszkajmy razem – wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego"</b>				
projektant: mgr inż. Łukasz Kaczmarek				branża: instalacje sanitarne
specjalność: inst. sanitarne	nr uprawnień: SLK/0271/PWBS/22	data: marzec 2023		KL
sprawdzający: mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych				faza: PW
specjalność: inst. sanitarne	nr uprawnień: SLK/4775/PWOS/13	data: marzec 2023		hy
opracowanie: -				
tytuł: Rzut parteru - Instalacja c.o.				nr rys: IS-H-01