

Poziom porównawczy 199,00 m n.p.m.

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rzędna terenu istniejącego | 206.90 | 206.85 | 207.30 | 207.50 | 207.70 | 206.70 |
| Rzędna dna kanału | 205.12 | 205.15 | 205.39 | 205.44 | 206.60 | 206.70 |
| Zagłębienie dna kanału [m] | 1.78 | 1.70 | 1.91 | 2.06 0.97 | 1.10 | 1.10 |
| Odległości [m] | 5,50 | 47,70 | 10,00 | 6,60 | 9,20 | |
| Średnice, materiał | PVC-U_SDR34_I 200×5,9 | PVC-U_SDR34_I 200×5,9 | | PVC-U_SDR34_I 200×5,9 | PVC-U_SDR34_I 200×5,9 | PVC-U_SDR34_I 200×5,9 |
| Długość trasy [m] | 0.00 | 5.50 | 53.20 | 63.20 | 69.79 | 78.99 |
| Spadek | | 5,5 ‰ | | 5,0 ‰ | 10,6 ‰ | 10,9 ‰ |

S1


s2

s3

s4


s5


s6



| | |
|--|----------|
| Tytuł rysunku | |
| Temat opracowania | |
| Inwestor | |
| BIURO USŁUG PRACOWNIKÓW mgr TERESA I BIURO | |
| Opracował | E UA |
| Projektant | mc ZF |

STAROSTWO POWIATOWE
W OLESZNE
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel. 34 359-78-33, 35, 37
fax 34/359-78-45

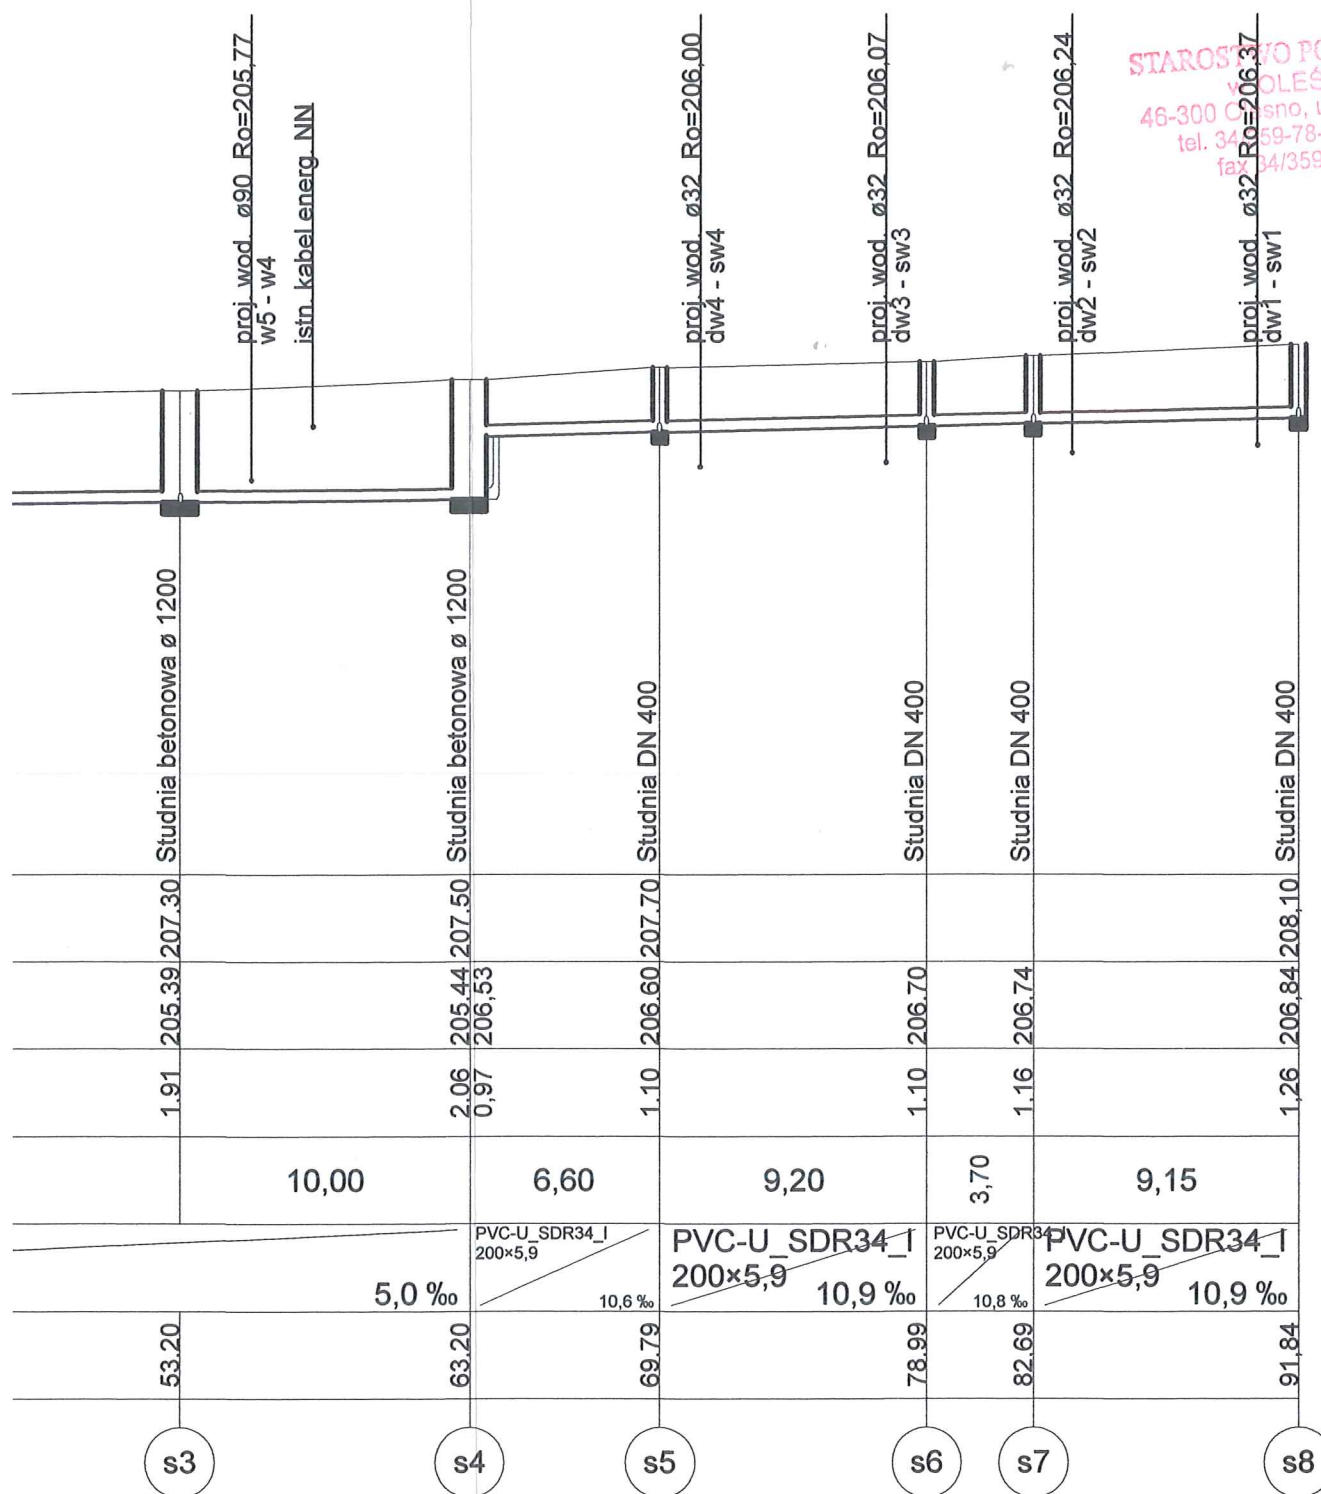

| | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| Tytuł rysunku | Profil sieci kanalizacyjnej | | |
| Temat opracowania | Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Kozłowice dz. nr 467/31, 468/31, 470/31, 305/65 | | |
| Inwestor | Gmina Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski | | |
| BIURO USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH i BIUROWYCH mgr TERESA DITTMANN UL. KARMINOWA 1, 46-300 OLESNO BIURO: UL. LABORA 6, 46-300 OLESNO | | | |
| Opracował | Ehrenfrid Dittmann UAN-VIII-7342/260/93 | Podpis  | Nr rys. 4 |
| Projektant | mgr inż. Gerard Ligus ZPN-VIII-7342/11/97 | Podpis  | Skala 1:1000 Data 01.2021 |