


Zakres robót które wykonana Kupujący w celu wyjęcia nagrzewnic z pomieszczenia kotłowni na Swój koszt

1. Demontaż ścianki działowej rys. Nr.1 oznaczonej kolorem czerwonym opis konstrukcji w/w ścianki rys.2
2. Demontaż sprężarki wraz z instalacją sprężonego powietrza i złożenie jej w miejsce wskazane przez Sprzedającego.
3. Rozebrane nagrzewnic wraz z instalacją nadmuchową i wyniesienie z pomieszczenia kotłowni poprzez drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach 1,80x2,10
4. Kupujący zutylizuje wszelkie materiały pozostające z rozbiórki na swój koszt.

RZUT POMIESZCZENIA NAGRZEWNIC

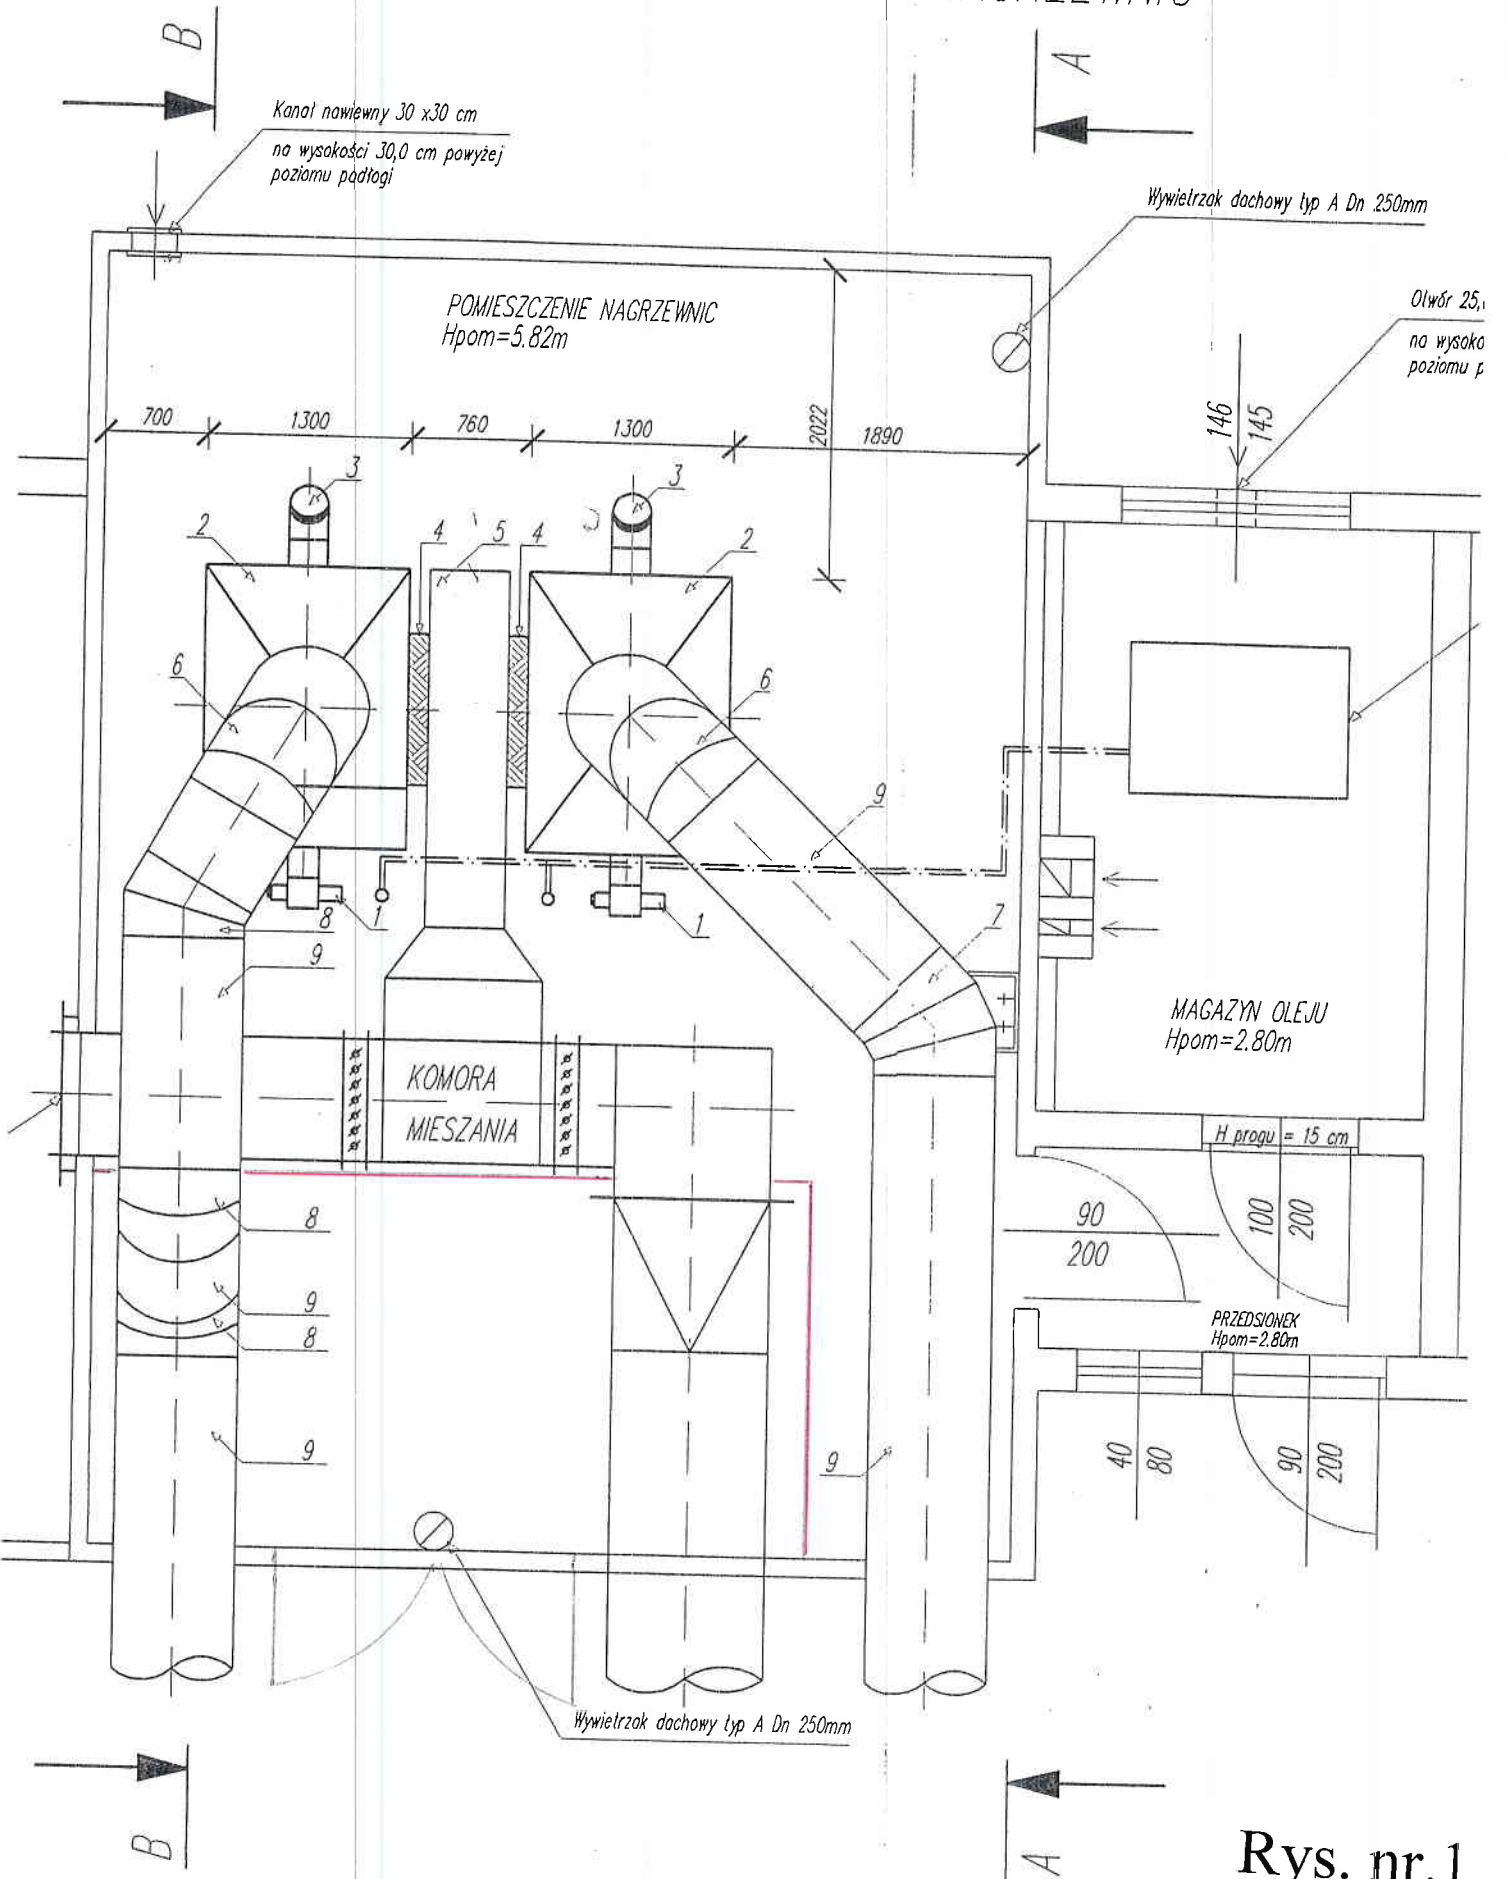

Rys. nr.1

