


AT par 260 zakaz stosowania materialow latwozapalnych

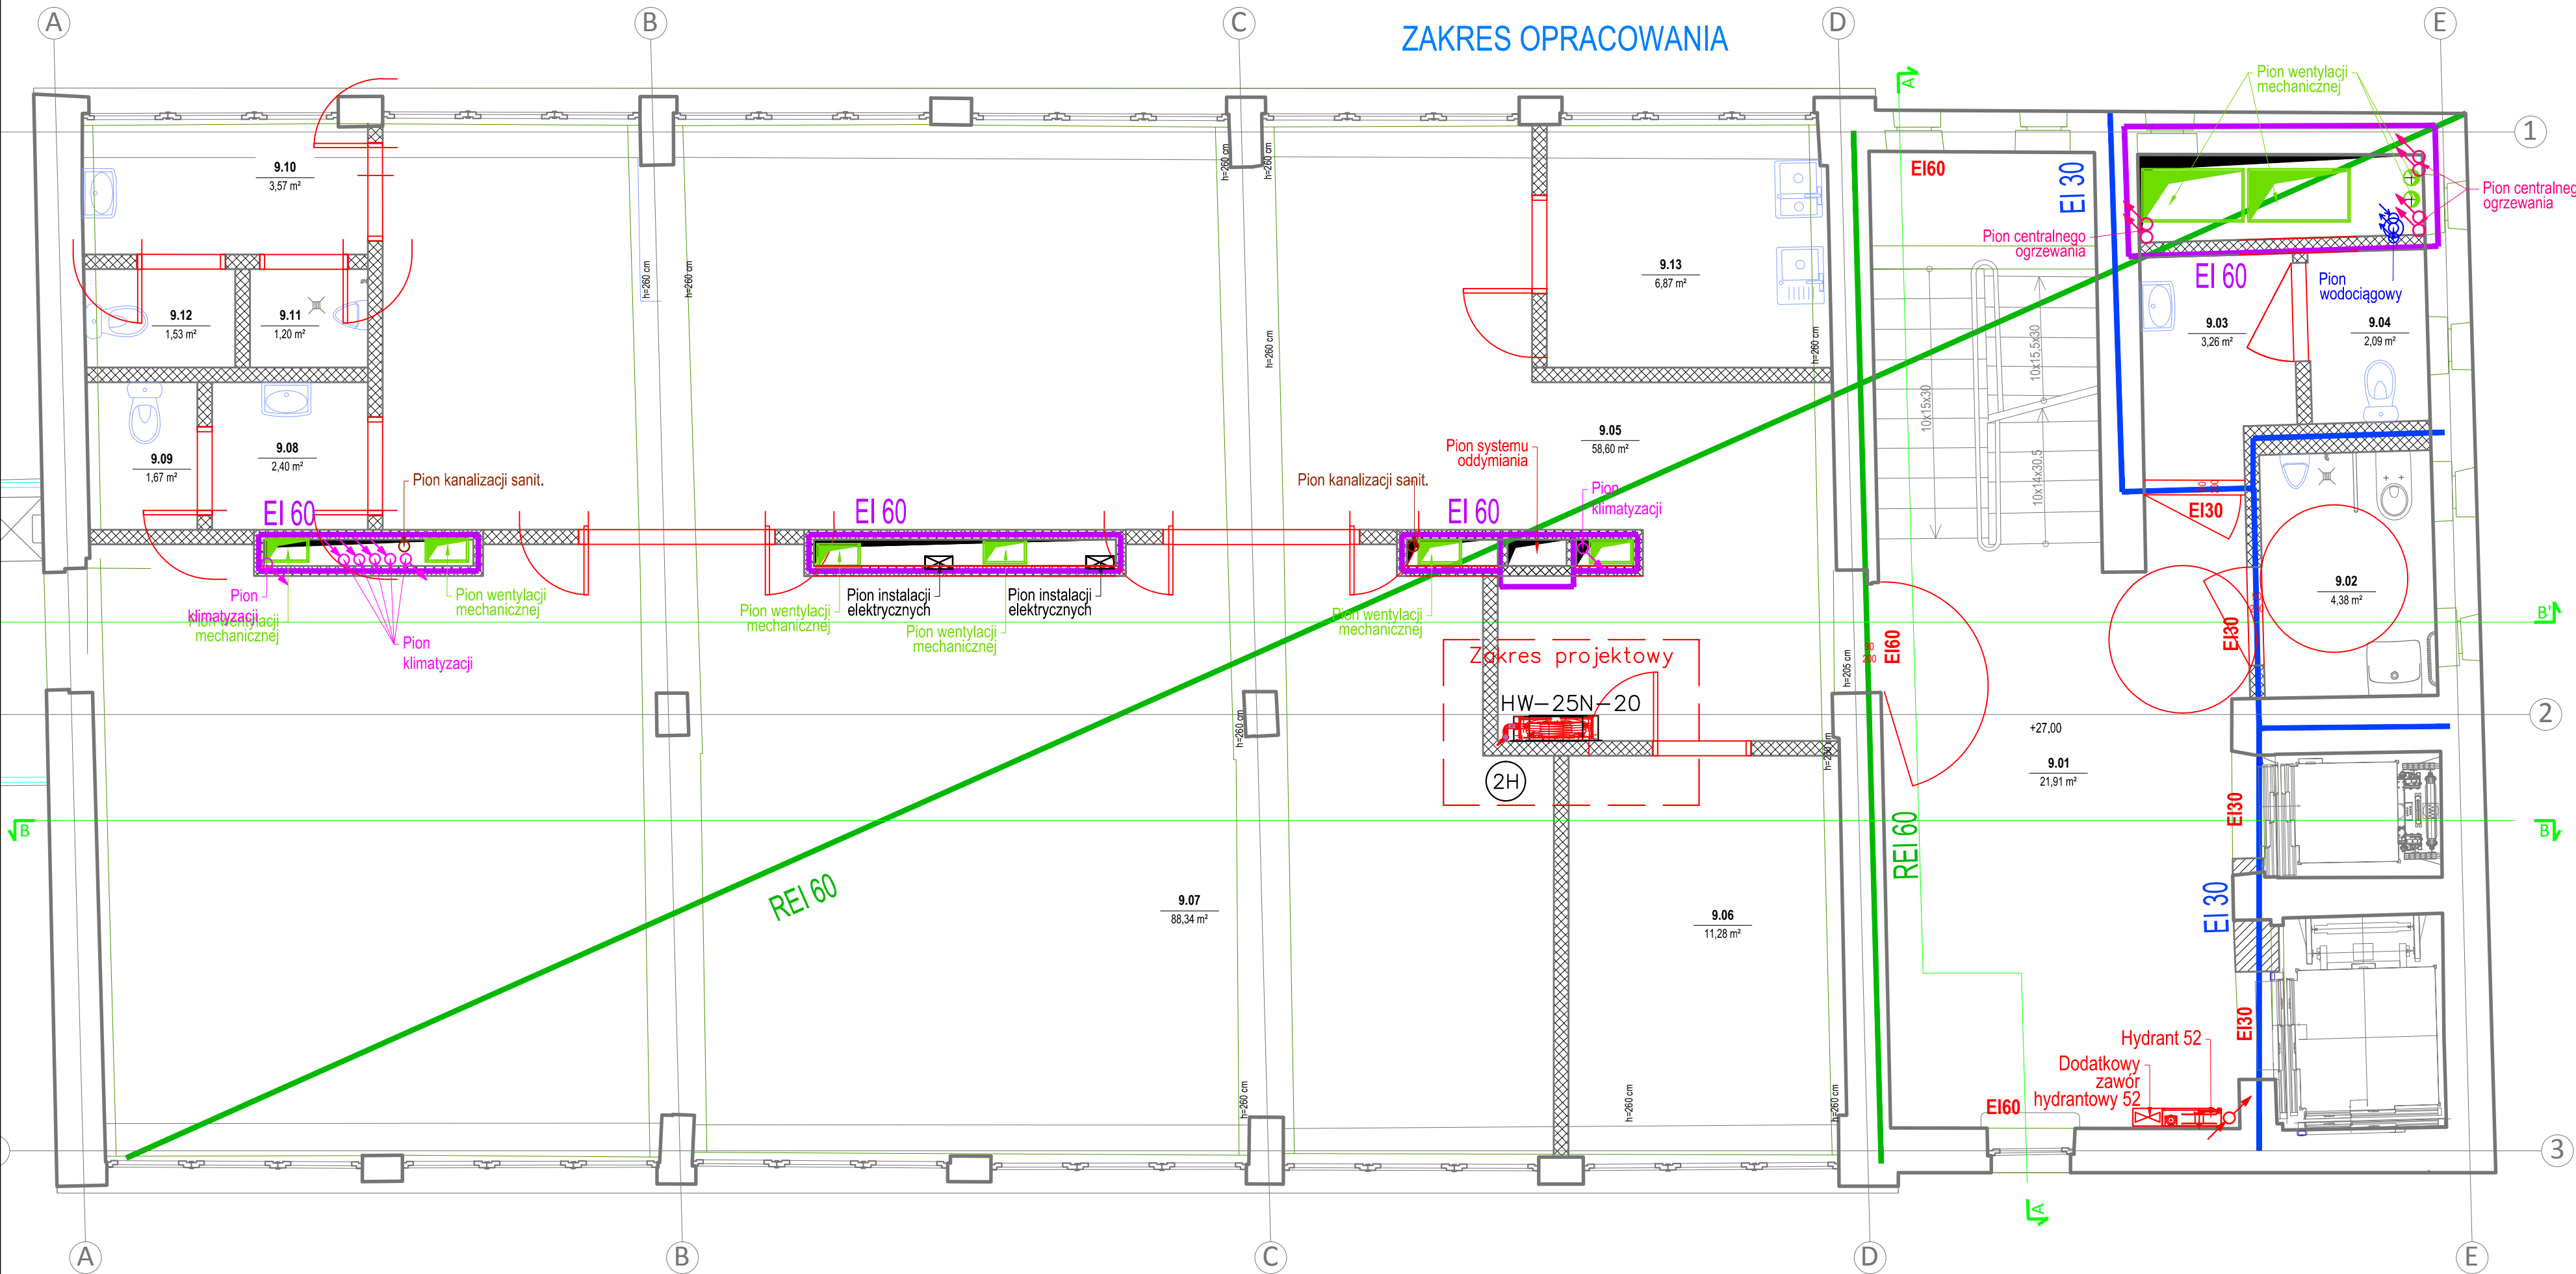

OZNACZENIA:
Instalacja wody zimnej p.poż. (mat. rura stalowa ocynkowa)
(1H) Pion hydrantowy

UWAGA:
1. Przejścia przez ściany wykonać w ramach osłonowych stalowych; przejście przy zmianie stref p.poż. zabezpieczyć systemem p.poż.

ARTMOST S.C. ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań							
Nazwa i adres inwestora: Miasto Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski				Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa VIII i IX piętra w budynku przy ul. Welniany Rynek 18 w Gorzowie Wlkp. wraz z instalacjami oraz agregatem zewnętrznym			
Funkcja	Nazwisko	Upewnienia	Podpis	Nazwa rysunku:		Data	
Projektant	mgr inż. Jarosław Nowicki	LUKG/0004/POOS/05		Instalacja hydrantowa p.poż. rzut piętra 9		02.05.2022	
Etap projektu				Nr rysunku	Nr strony	Skala	
PROJEKT WYKONAWCZY				S1.11	-	1 : 50	