










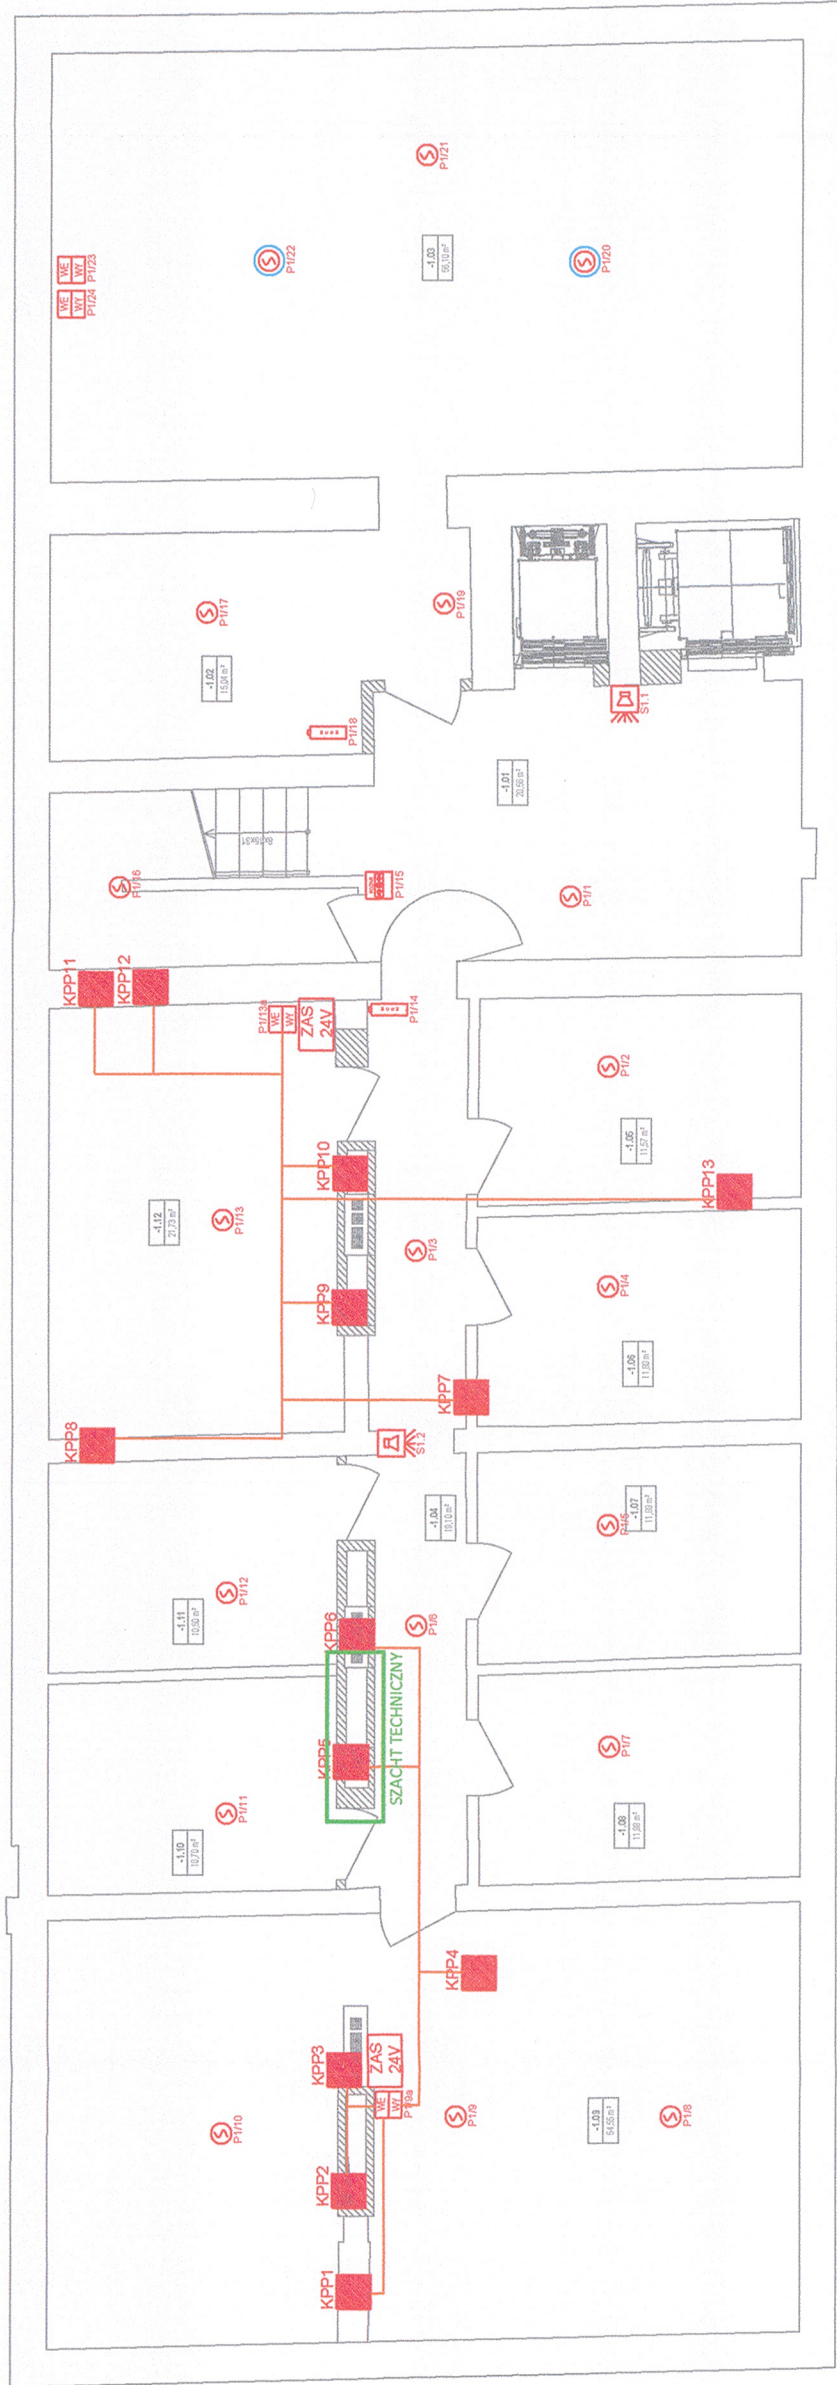









Rzut piwnicy



- | | |
|---|--|
|  | Czujka ognia czarna dymu |
|  | Multisensor optyczno - termiczny |
|  | Czujka ze wskaźnikiem zasilania w przestrzeni międzystropowej |
|  | Czujka w osłudowej kasecie |
|  | Recepcja ostrzeżeń pożarowych (RÖP) |
|  | Sygnałizator optyczno-akustyczny z oświatką LED |
|  | Moduł kontrolno - sterujący |
|  | Moduł 1 wyjście |
|  | Centrala sygnalizacji pożarowej |
|  | Centrala sterowania drzwiami poż. |
|  | Elektronizmycz drzwioy |
|  | Przełącznik zwłiniący |
|  | Przełącznik przewodzący, łączącyowy 1 biegunowy sterujący, natywny |
|  | Opis elementu, pełnowymiarowy nr katalogowy, nr części, nr części dozwolonej, nr elementu na pięci |
|  | Opis sygnalizatorów nr linii nr elementu |
|  | Zasilacz pożarowy buforowy 24VSA |
|  | Klasa ocieplająca na wentylacji z silownikiem |

Nazwa i adres inwestora:		Nazwa i adres inwestycji:	
<p>ARTMOSZ S.C. ul.Rypak 6a/6, 61-883 Poznań</p>		<p>Dokumentacja uzupełniająca w związku z ubezpieczeniem ekspertyzy ppoż dla budynku przy ul. Wełniany Rynek 18 w Gorzowie Wlkp.</p>	
<p>Miasto Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski</p>		<p>Rzut piwnicy - SAP</p>	
<p>Nazwisko mgr inż. M. Urbaniski</p>		<p>Nazwa rysunku:</p>	
<p>Funkcja</p>		<p>Podpis </p>	
<p>Uprawnienia</p>		<p>Etap projektu DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA</p>	
<p>Opracował</p>		<p>Nr strony -</p>	
<p>Data</p>		<p>Skala 1:50</p>	
<p>15.01.2022</p>		<p>15.01.2022</p>	