


Rozdzielnica p/t 4x18

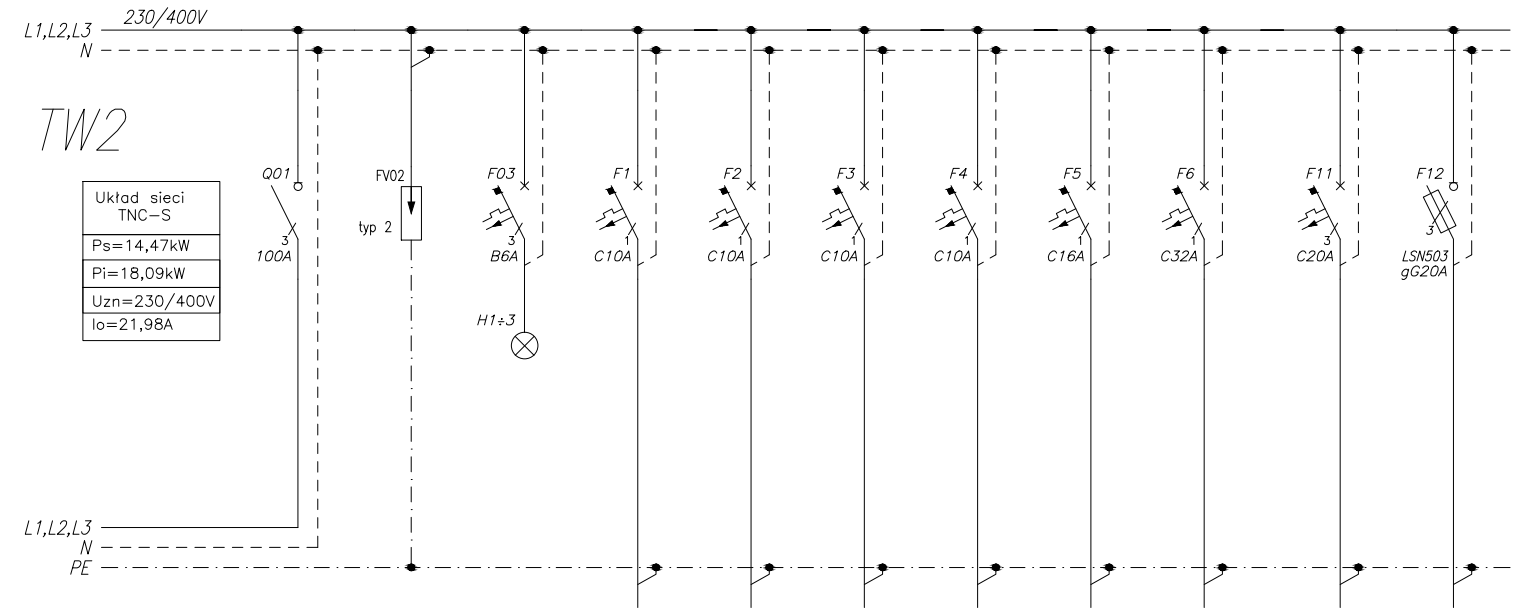

Nazwa odbioru	01	02	03	1	2	3	4	5	6	11	12
	Zasilanie	Ochrona przepięciowa DEHNguard M TNS 275	Obecność napięcia	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Jednostka zewnętrzna INVERTER	Centrala wentylacyjna	Agregat centrali	Zasilanie windy
Pi [kW]	18,09			0,11	0,11	0,11	0,11	2,26	5,40	5,99	4,00
Typ przewodu	N2XH-J 5x25	5xLY10	LY1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x4	N2XH-J 3x6	N2XH-J 5x4	N2XH-J 5x4

OZNACZENIE APARATÓW

- Q01 – rozłęcznik SBN390 100A 3P  
FV02 – ochronnik DEHNguard M TNS 275  
F03 – bezpiecznik 3P B6A  
H1–H3 – sygnalizator potrójny  
BR – blok rozdzielnicy 4–11  
F1–F4 – bezpiecznik 1P C10A  
F5 – bezpiecznik 1P C16A  
F6 – bezpiecznik 1P C32A  
F11 – bezpiecznik 3P C20A  
F12 – rozłęcznik bezpiecznikowy LSN503 gG20A

NR		KREŚLIŁ	
		Osiedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp. biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp. tel. 693-136-890, 697-606-279 NIP 818-154-36-93, REGON 180828593	
Nazwa i adres inwestycji : BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ I ZAPLECZEM TECHNICZNYM ORAZ NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 653/10, 656/1 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM ROPCZYCE - WITKOWICE.		Nr projektu: 25/2018	
Temat rysunku : TABLICA TW2		branża : elektryczna	Skala: 1:10
Projektował: mgr inż. Bartłomiej Stec	Uprawnienia bud.: PDK/0037/PWOE/16	Podpis:	Data: 20.06.2020r.
Sprawił: inż. Paweł Piowar	E-117/02		Nr rysunku: PW.E-44
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE.			