



OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 43W, O STRUMIENIU ŚWIETLENYM MIN. 7000LM, IP66 DLA CAŁEJ OPRAWY, IK08, DWUKOMOROWA, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM, TEMP. BARWOWA 4000K.

SŁUP ALUMINIOWY ANODOWANY, O PRZEKROJU KOŁOWYM ZBIĘŻNYM (STOŻKOWYM), O ŚREDNICY WIERZCHOŁKA 60mm, O WYSOKOŚCI MONTAŻU OPRAWY 9,0m, Z WNEKĄ SŁUPOWĄ O WYMIARACH MINIMALNYCH 95x400mm ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA WYSOKOŚCI OD 500-600mm OD GRUNTU, Z POKRYWĄ WNEKI SŁUPOWEJ LICUJĄCĄ ZE SŁUPEM (TWORZĄCĄ JEDNOLITĄ POWIERZCHNIĘ), USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O WYSOKOŚCI MIN. 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.

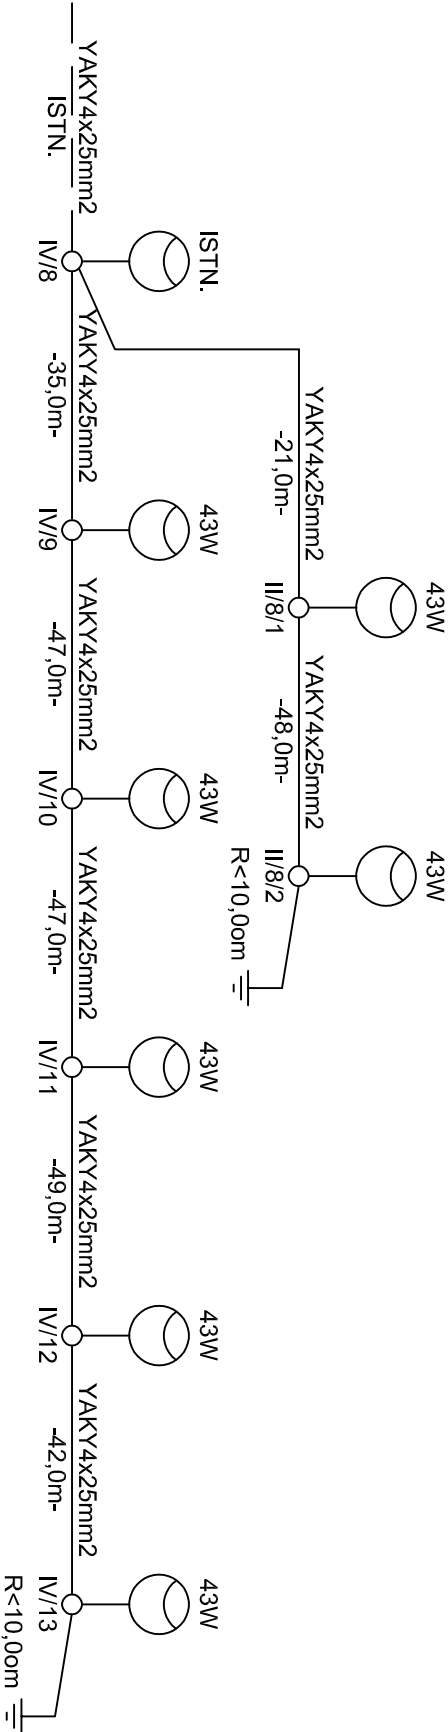

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE  
UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY					64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61				
<b>"WIS"</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA					TEL. 065 529-90-93				
					TEL.KOM. 601-763-997				
					e-mail: jurek@wis.net.pl				
Obiekt	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie								
Adres	ul. Srebrna, ul. Zaborowska, m. Henrykowo, gm. Świeciechowa, pow. ięszczynski, woj. wielkopolskie, dz. nr ewid. 575/9, 575/10, 575/25, 520, ob. ew. 0002 Henrykowo, i. ew. 301305 2 Świeciechowa								
Inwestor	Gmina Świeciechowa ul. Ułajska 4, 64-115 Świeciechowa								
Treść rysunku	Schemat			Data		Skala		Nr. rysunku	
				01.04.2020				3	
Branża	elektryczna								
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak			upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.					
Asystent:	mgr inż. Jacek Kralewski								
Asystent:	inż. Marek Ratajczak								
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki			upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.					