


etap 1

etap 2

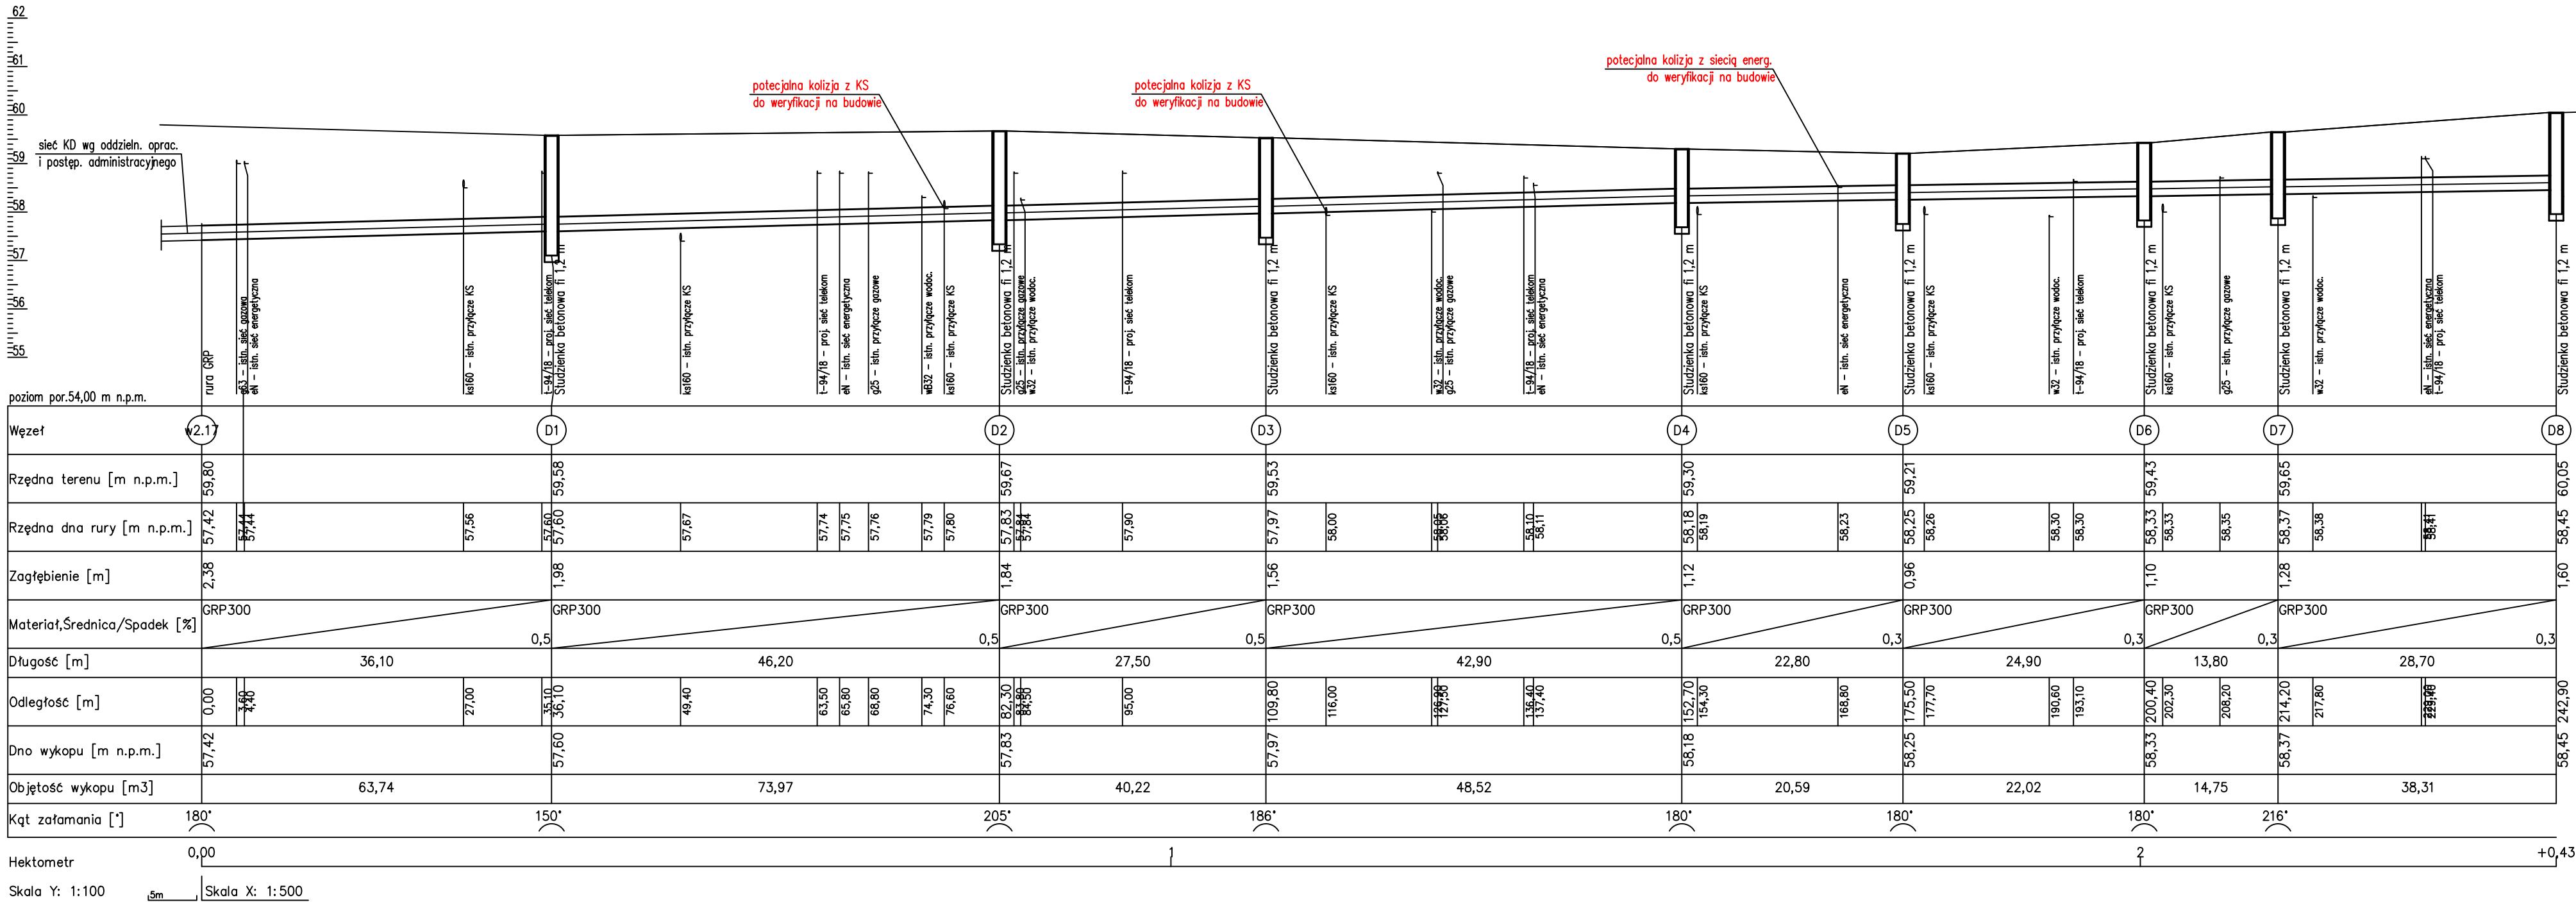

- UWAGA
- PRZED MONTAŻEM RUROCIĄGÓW SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA
 - RZĘDNE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ BEZ PODANYCH RZĘDNYCH OKREŚLONO SZACUNKOWO NA PODSTAWIE ICH STANDARDOWYCH (NORMOWYCH) GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA

- Zwieńczenie studni betonowych wyposażać we właz kanałowy z wypełnieniem betonowym o klasie D400 oraz umieścić napis: KANALIZACJA DESZCZOWA - GORZÓW
- Każdy wpust kanalizacji deszczowej wyposażać osadnik piasku o głębokości min. 0,9m, kratę żeliwną 400x600 z zawiasem i rygłem; kratę montować na płycie odciążającej

"PROFIL TM"
Biuro Usługowo - Projektowe

66-400 Gorzów Wlkp.; ul. Aleksandra Puszkina 13
tel/fax (095) 736 70 27; tel. kom. 0606 69 39 01; e-mail: profil_tm@wp.pl

INWESTOR:

MIASTO GORZÓW

ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

TEMAT: PRZEBUDOWA UL. SKRZETUSKIEGO
ETAP 1

SKALA: 1:100/1:500
NR RYS.: S2
STADIUM: PT
BRANŻA: SANITARNA

TREŚĆ: SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PROFIL DATA: 25.04.2022r.

AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. JAROSŁAW NOWICKI LUKG/0004/POOS/05 INSTALACYJNA

OPRACOWAŁ: mgr inż. JAROSŁAW NOWICKI LUKG/0004/POOS/05 INSTALACYJNA