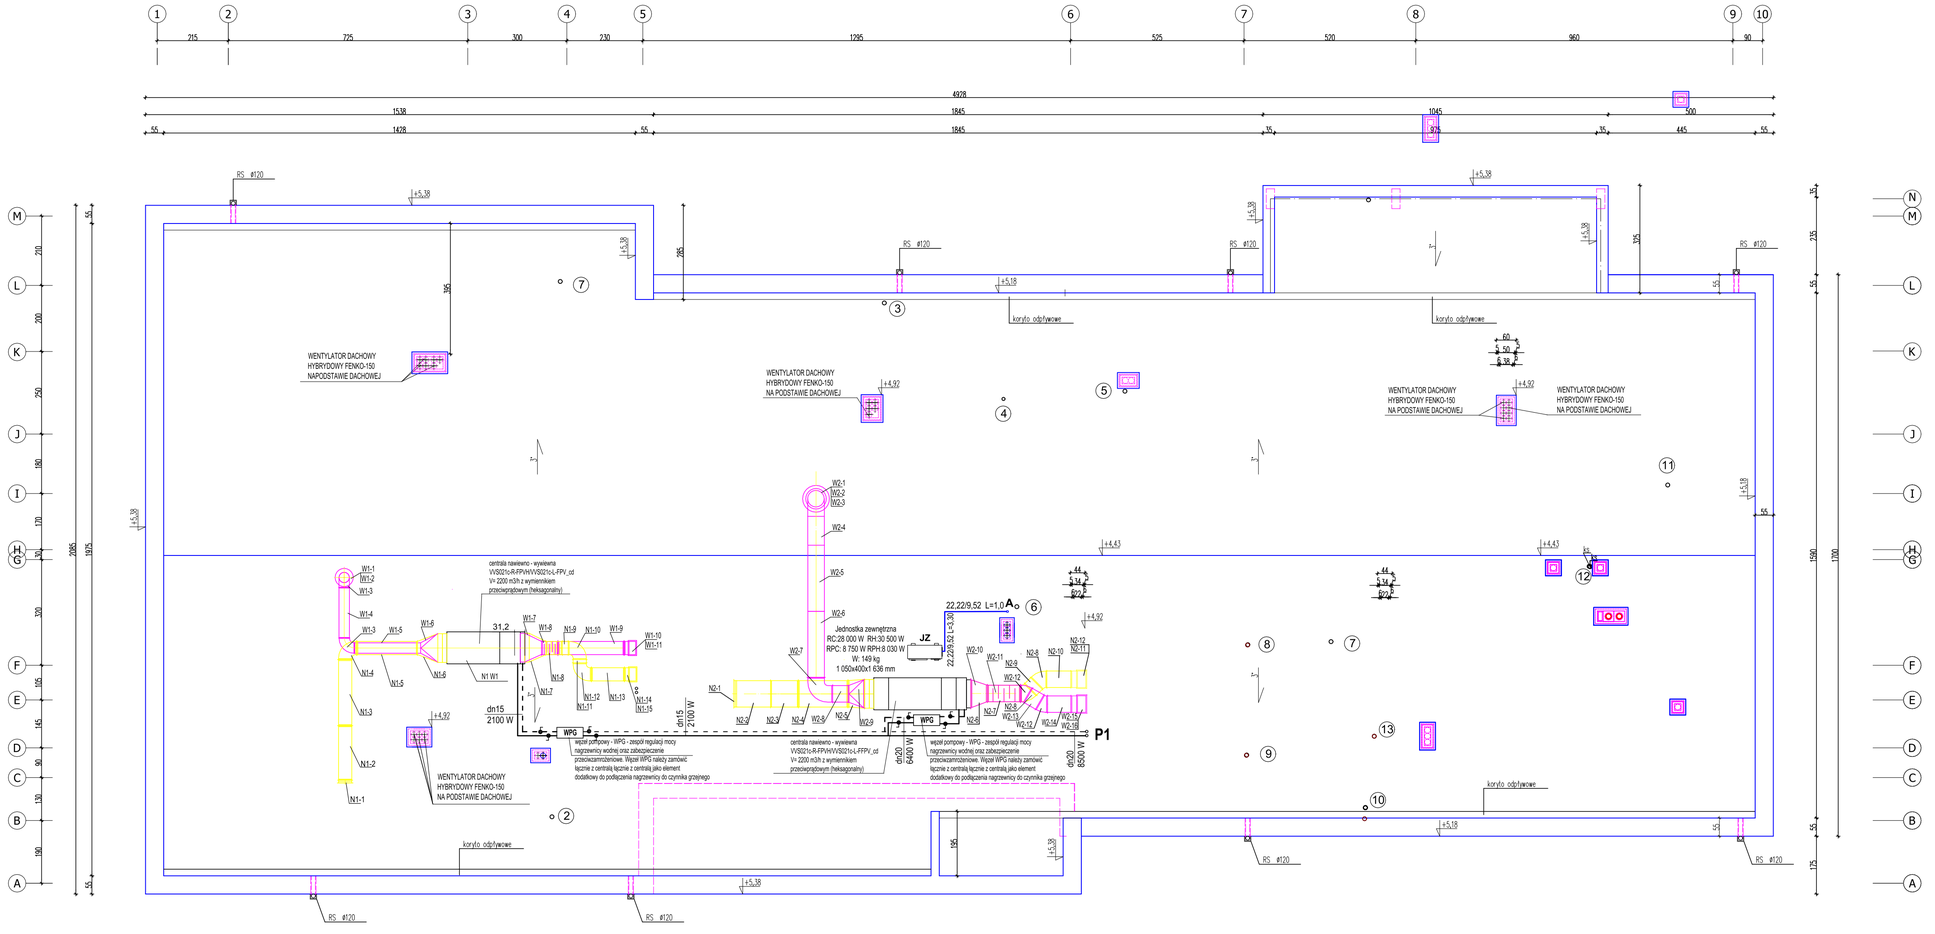

OZNACZENIA

dn40 — Przewody instalacji c.t. z rur stalowych

UWAGA!

Węzeł WGP wyposażony jest fabrycznie w obudowę wykonaną z EPP, termo - manometrów, filtra siatkowego, pompy wodnej, zaworu trójdrogowego z siłownikiem, zaworów odcinających od źródła ciepła.
Należy go zamówić razem z centralą jako element dodatkowy do centrali

RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ORAZ C.T. DO NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH

INWESTOR	GMINA ZAKRZEW, ZAKRZEW 51, 26-652 ZAKRZEW		STADIUM
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JR STUDIO SPÓŁKA CYWILNA WOLA OWADOWSKA 33, 26-631 JASTRZEBIA		PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA ŻŁOBKA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PLACEM ZABAW , PARKINGIEM I ZBIORNIKIEM WÓD OPADOWYCH		BRANŻA SANITARNA
ADRES INWESTYCJI	obręb 0027 ŁONIEC , GMINA ZAKRZEW NR EWID. GRUNTU 81/2, 80/2		DATA 12.2024R
TEMAT RYSUNKU	RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I C.T.		SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ	inż. Iwona Liżewska	UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTAL. SANITARNYCH NR WSP-H-4/4390/7/163	NR RYSUNKU S-2
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Adrian Tkaczyk	UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTAL. SANITARNYCH MAZ/0077/PBO/17	