

Zakład Elektroinstalacyjny mgr inż. Bogusław Dombek
ul. Graniczna 4B
66-400 Gorzów Wlkp.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANŻA ELEKTRYCZNA
BUDOWA LINII KABLOWEJ DLA ZASILANIA
ELEMENTÓW SYSTEMU DYNAMICZNEJ
INFORMACJI PASAŻERSKIEJ

Obiekt: Przyłącza energetyczne Walczaka - Widok — *plut. 47*

Inwestor: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

Projektant: **mgr inż. Bogusław Dombek**
*uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności elektrycznej nr 18/99/GW*

Projektant: **mgr inż. Marek Nowak**
*uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności elektrycznej nr 40/2001/GW*



Temat opracowania.

Tematem opracowania jest techniczny sposób realizacji dostawy energii elektrycznej do projektowanych punktów Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Gorzowie Wielkopolskim w następujących lokalizacjach:

- ul. Walczaka dz. 820/1

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest kablowe przyłącze elektro-energetyczne dla zasilania projektowanych elementów Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Przyłącza projektuje się na podstawie następujących warunków:

- nr 36475/2022/OD2/ZR1 – ul. Walczaka dz. nr 820/1

OPIS TECHNICZNY

Lokalizacja ul. Walczaka - Widok

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia należy z istniejącego złącza ZKP „dz. 820

sygnalizacja świetlna” S-1388 p.4, z zacisków kablowych wyprowadzić kabel NAYY 4*35mm² i

wprowadzić go do projektowanej szafy ZK1-1P. Całość inwestycji odbywa się na terenie

należącym do UM Gorzów. Drzwiczki złącza wyposażać w zamki baszkwilowe z wkładkami Master

Key. Punkt ochronny złącza jw. „PE” -uziemić. Na przewód uziemiający, stosować bednarkę

Fe/Zn25x4 a na uziom - typowe uziemiacze prętowe w ilości zapewniającej spełnienie wymogu

uzyskania rezystancji uziomu $R_u < 10 \Omega$. Uziom pogrążyć w miejscu nieprzewidzianym do ruchu

kołowego ani pieszego. Projektowany zestaw, wyposażać w aparaturę i dokonać połączeń jak na

rys.

W projektowanej szafie ZKP udostępnić miejsce przygotowane do plombowania na montaż układu pomiarowego ENEA Operator.

Z projektowanej szafy ZKP należy wyprowadzić kabel NAYY 4x25mm² i doprowadzić do miejsca lokalizacji fundamentu prefabrykowanego słupa tablicy SDIP.

Projektowaną linię zasilającą należy prowadzić w istniejącej kanalizacji sygnalizacji świetlnej, a następnie w gruncie. Na skrzyżowaniach z podziemnymi instalacjami oraz pod jezdnią ul. Widok kablową linię zasilającą prowadzić w rurze osłonowej HDPE D110mm. W miejscu lokalizacji słupa SDIP należy zamontować fundament prefabrykowany typu FV150/43. W miejscu fundamentu słupa SDIP należy wykonać uziom. Na przewód uziemiający, stosować bednarkę Fe/Zn25x4 a na uziom - typowe uziemiacze prętowe w ilości zapewniającej spełnienie wymogu uzyskania rezystancji uziomu $R_u < 10 \Omega$. Fundament prefabrykowany należy posadowić tak, aby elementy montażowe po montażu słupa przykryć kostkami nawierzchni chodnika.

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski
Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp.
ul. Energetyków 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 48 / 61 850 40 00

Gorzów Wlkp., 20.06.2022 r.

36475/2022/OD2/ZR1

Miasto Gorzów Wielkopolski
ul. gen. Władysława Sikorskiego 4
66-400 Gorzów Wielkopolski

**Warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

System dynamicznej informacji pasażerskiej - pkt. 47 Widok, Gorzów Wielkopolski, ul. Franciszka Waleczaka, dz. nr 820/1

warunki dotyczą przyłączenia obiektu projektowanego

z mocą przyłączeniową 3 kW

na napięciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA:

Podstawy bezpiecznikowe w złączu kablowym w ZKP "dz. 820 sygnalizacja świetlna", S-1388 p.4

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczącym budowy przyłącza ENEA Operator Sp. z o.o.:

*

2. w zakresie dotyczącym niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z o.o.:

Zasilanie z istniejącej sieci 0,4 kV.

3. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego:

Ze złącza kablowego wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą (WLZ) kablem o przekroju dobranym do potrzeb, min. 16 mm² Al lub 10mm² Cu, do szafy pomiarowej. Szafę pomiarową ustawić bezpośrednio przy złączu. Przygotować miejsce na zabudowanie układu pomiarowego.

Z projektowanej szafy pomiarowej obwodem zalicznikowym zasilic urządzenia odbiorcy.

Przed przystąpieniem do prac uzgodnić w RD-Gorzów schemat zasilania oraz miejsce zabudowy układu pomiarowego

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

zacziski na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym, w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Szafa pomiarowa.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Układ pomiarowy bezpośredni - licznik jednofazowy.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ:

Zabezpieczenie główne w szafie pomiarowej: selektywny wyłącznik nadprądowy lub rozłącznik z członem przeciążeniowym 16A.

VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym $\text{tg } \phi \leq 0,4$.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ:

Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej

W miejscu montażu fundamentu słupa SDIP należy pozostawić zapas kabla zasilającego oraz wyprowadzenia uziomu fundamentowego tak aby umożliwić podłączenie docelowej tablicy SDIP.

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchyłen częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
4. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
5. Dokumentacja projektowa w zakresie urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o. opracowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., które są publikowane na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl. Do przedkładanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych należy dołączyć oświadczenie projektanta o zgodności przyjętych rozwiązań ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. ze wskazaniem ewentualnych odstępstw, dopuszczonych wg zasad określonych w tych Standardach.

Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik
Krzysztof Szymkowiak

36475/2022/OD2/ZR1 UWLZ

CK

Strona 2

Koniec kabla zasilającego, wyprowadzenie uziomu oraz elementy montażowe fundamentu należy zabezpieczyć przed korozją i wpływem wody.

Uwagi

Wszystkie materiały i rozwiązania muszą być zgodne ze standardami ENEA Operator.

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami zawartymi w dokumentacji.

Przed przystąpieniem do prac należy odpowiednio wcześniej, zgodnie z zapisami w umowie zgłosić chęć wykonania prac i uzgodnić harmonogram czasowy prac.

Po zakończeniu prac należy wykonać badania i pomiary pomontażowe i potwierdzić je stosownymi protokołami pomiarów.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi i przepisami bhp.

Wszystkie elementy narażone na korozję należy stosownie zabezpieczyć.

PROTOKÓŁ NR WKG-IV.6630.12.2023

z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez geoportal
miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zakończonej w dniu 2023-01-19

Wnioskodawca: Zakład Elektroinstalacyjny mgr inż. 66-400 Gorzów Wielkopolski
Bogusław Dombek ul. Graniczna 4B

Opis przedmiotu narady: Sieć elektroenergetyczna
Lokalizacja: Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego, Walczaka

Nr obrębu	Nazwa obrębu	Działka
2	Górczyn	2357/3
2	Górczyn	888/2
2	Górczyn	888/3
2	Górczyn	820/1
2	Górczyn	663

Przewodniczący narady: Katarzyna Kostyćewicz - Geodeta Miejski

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa Instytucji Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Urząd Miasta Wydział Inwestycji, tel. 95 73 55 978, 95 73 55 918 Aneta Jurczyk 2023-01-19 09:54:31	Na ul. Walczaka firma Infracon Kościan Sp. z o.o. (ul. Nowowiejskiego 4, 66-000 Kościan) wybudowała ścieżkę rowerową. W związku z trwającą gwarancją należy skontaktować się z w/w Wykonawcą (Piotr Kłapsa tel. 609 703 433)
2	Urząd Miasta Wydział Dróg, tel. 95 73 55 940, 95 73 55 717 Maciej Fleischer 2023-01-19 11:58:32	UM WDR 1. Uzgadnia się przebieg trasy sieci w pasie drogowym. 2. Uzyskać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta zezwolenie na lokalizację sieci i urządzeń towarzyszących w pasie drogowym.
3	PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Marcin Mierzejewski 2023-01-19 11:30:57	Nie uzgodniono. Kolizja z istniejącą siecią ciepłą w punkcie E36 i E10. Należy uzgodnić dokumentację z Wydziałem Technicznym PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.
4	Urząd Miasta Wydział Urbanistyki i Architektury; tel. 95 7355 868, 869, 872 Paweł Jacewicz 2023-01-18 12:25:46	Przebieg sieci elektroenergetycznej bez uwag. Infrastruktura techniczna umieszczona w pasie drogi publicznej wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń

		niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.
5	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. tel. 95 728 59 50, 95 728 59 56 Leszek Piwarski 2023-01-19 07:38:56	Uzgodniono z uwagą w miejscach kolizji linii kablowej z przewodami wod. kan. zastosować rury ochronne.
6	MULTIMEDIA POLSKA S.A. tel. 691 767 643 Robert Borawski 2023-01-18 15:03:46	1.Przekazać plac budowy z udziałem Multimedia Polska Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci, ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 663-621-157. 2.Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Multimedia Polska prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności (kable światłowodowe). 3.Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami Multimedia Polska zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm. 4.Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury Multimedia Polska 5.Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury Multimedia Polska, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Multimedia Polska. Nadzór nad pracami prowadzi Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci, ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 663-621-157. 6.Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami Multimedia Polska zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonywanych prac. 7.Nie wyklucza się istnienia infrastruktury Multimedia Polska niewidocznej na planach. 8.Nie ujawnione na planach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami Multimedia Polska, można usunąć po uzyskaniu zgody Multimedia Polska, na wyłączny koszt Inwestora. 9.Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawiane na wyłączny koszt Inwestora 10.Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Multimedia Polska Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci, ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 663-621-157, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej Multimedia Polska.
7	Urząd Miasta Wydział Geodezji i Katastru, tel. 95 73 55 955, 95 73 55 950 Katarzyna Kostyciewicz 2023-01-19 11:32:35	brak uwag
8	Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Marek Kuberka 61 858 2001 2023-01-18 15:03:52	brak uwag
9	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu; tel. 61 854 4548, 61 854 4565 Maria Łasińska 2023-01-18 13:26:22	brak uwag

10	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp. tel. 95 7365 612, 623 Marcin Koryzna 2023-01-18 12:23:02	brak uwag
11	Urząd Miasta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku; tel. 95 7355 674, 524, 532	Nieobecność na naradzie
12	Urząd Miasta Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 95 73 55 811, 813	Nieobecność na naradzie
13	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego tel. 95 7205 105	Nieobecność na naradzie
14	ENE Operator Sp.z o.o. 60- 479 Poznań ul. Strzeszyńska 58 Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.; tel. 95 7217 300; 693720861	Nieobecność na naradzie
15	HAWA TELEKOM S.A. w restrukturyzacji tel. 61 86 14 935	Nieobecność na naradzie
16	EWE energia sp.z o.o. tel. 95 74 26 102	Nieobecność na naradzie
17	Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań	Nieobecność na naradzie

Treść niniejszego protokołu uzgodniono z osobami uczestniczącymi w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Przewodniczący narady

2023-01-19

Z up. Prezydenta Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

Katarzyna Kostyćwicz
Geodeta Miejski

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Kostyćwicz
Data: 2023.01.19
13:10:52 +01'00'

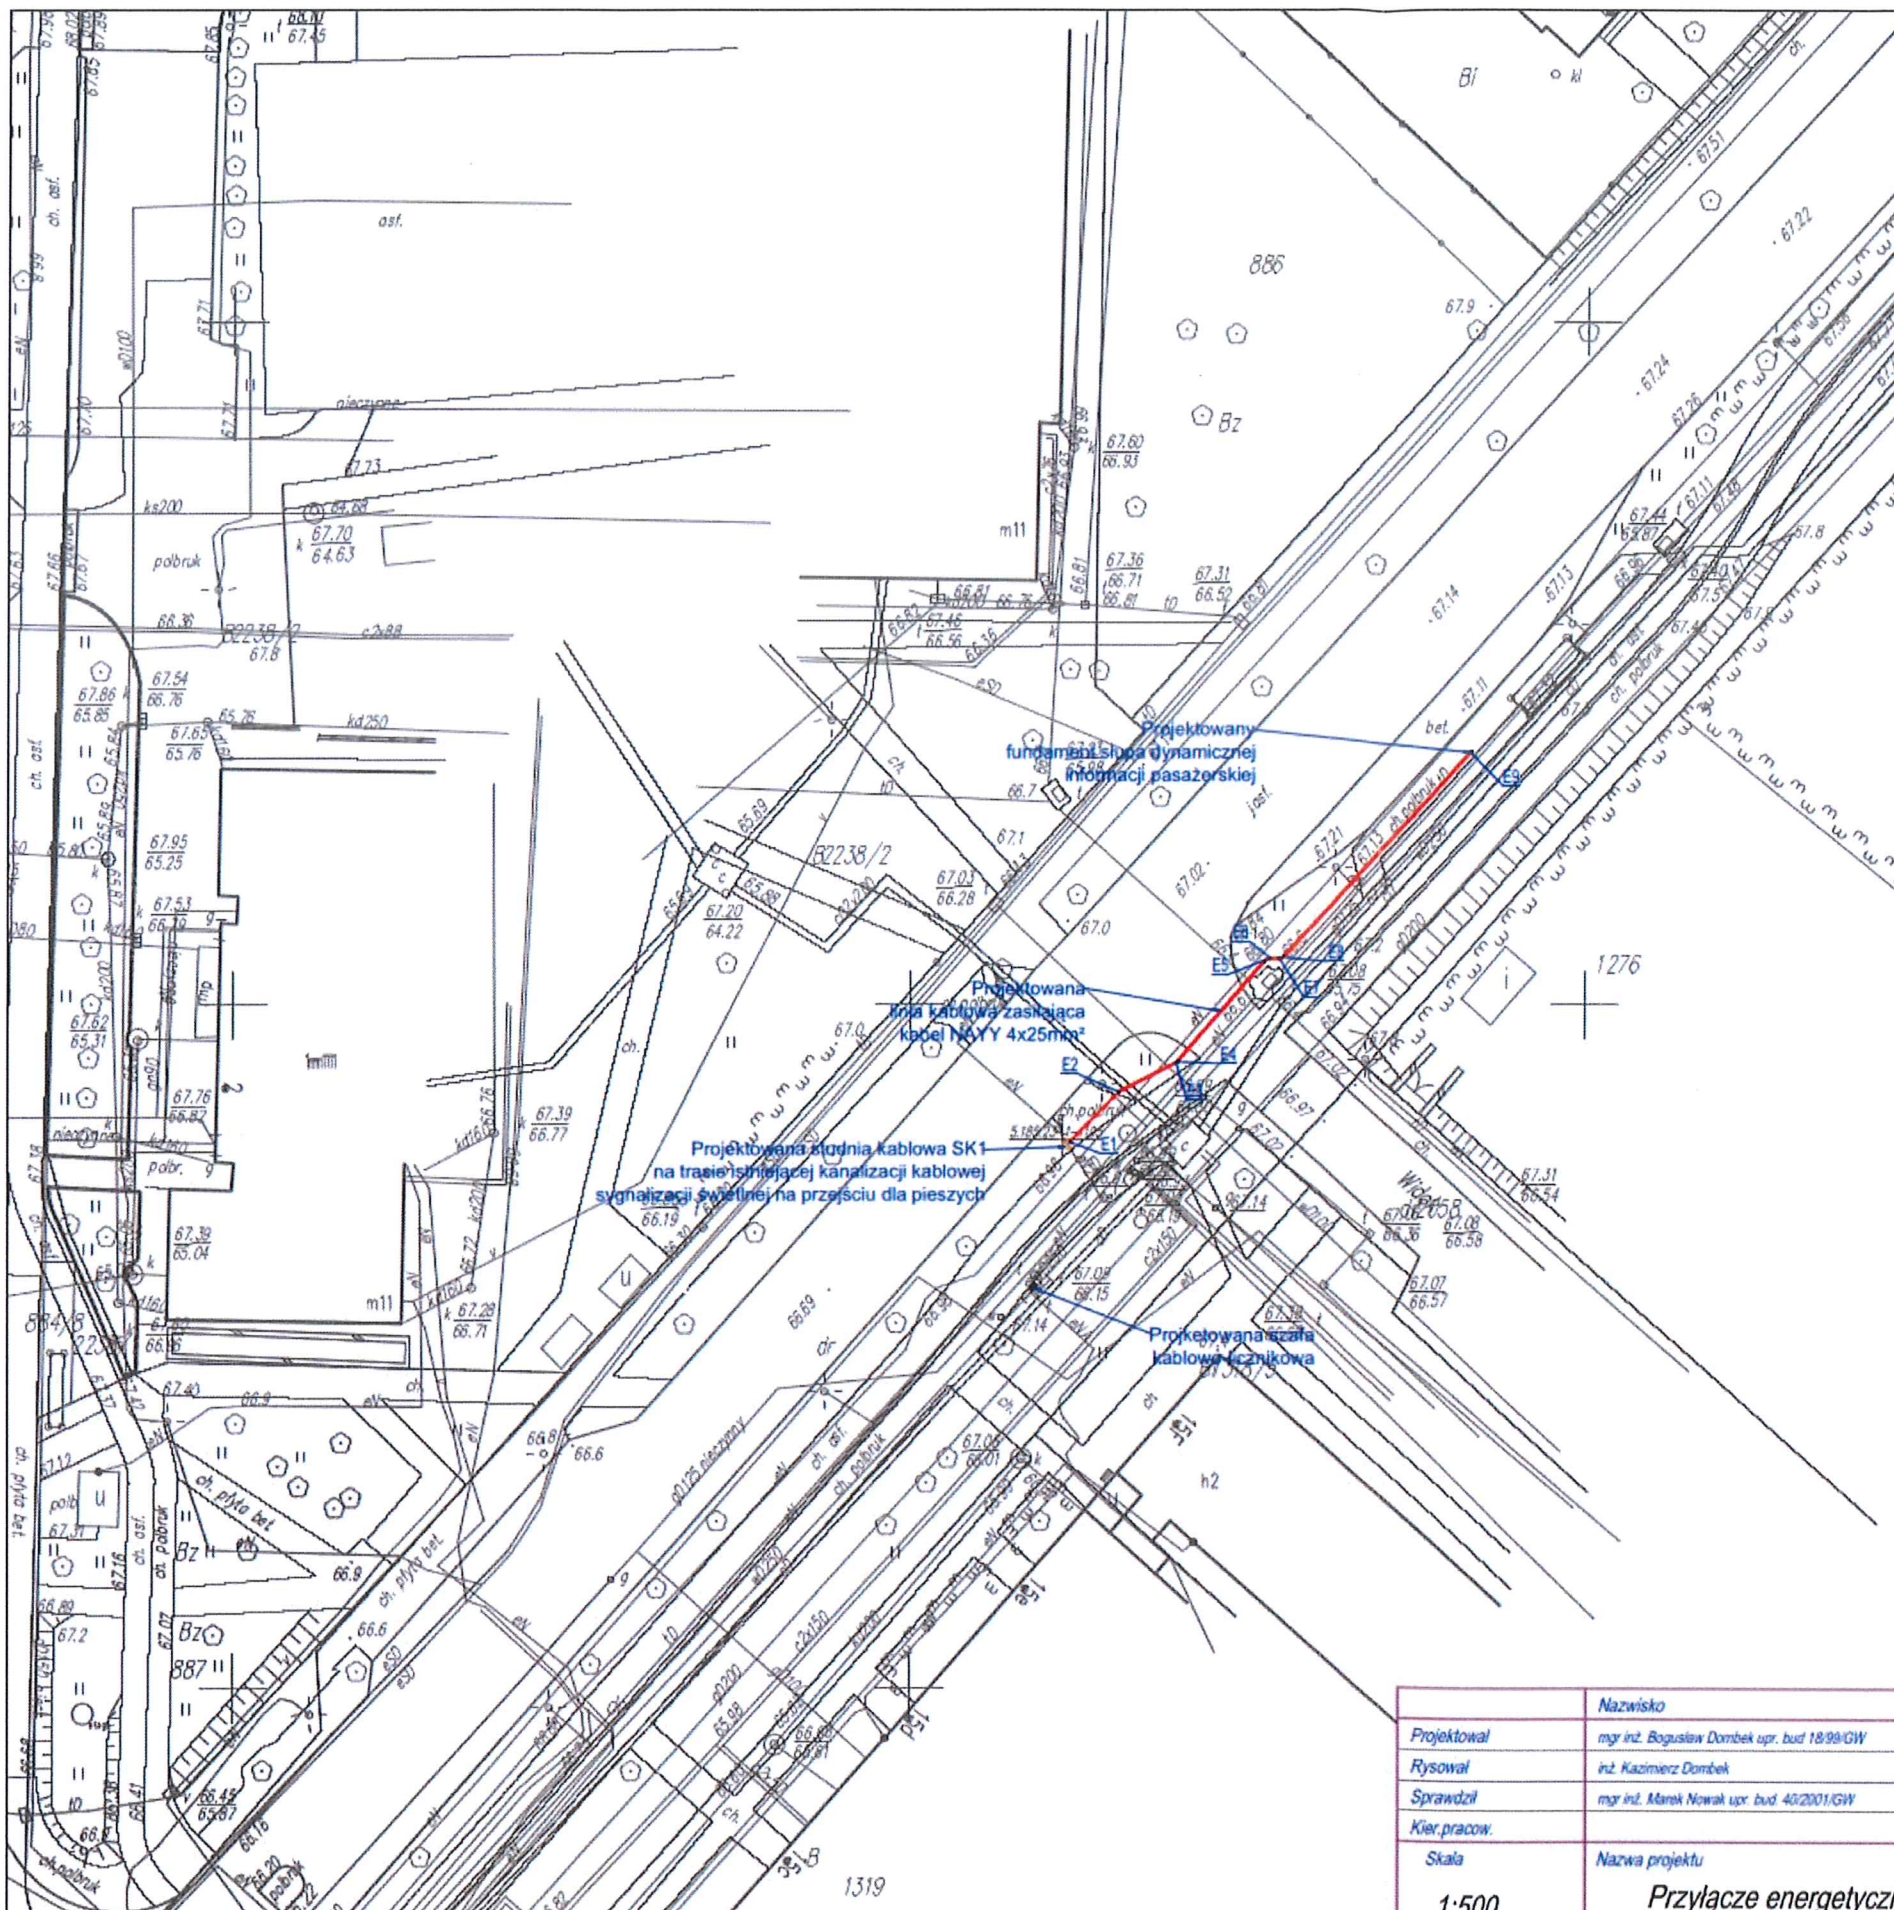

WKG-IV.6642.1.698.2022

Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.0861.2000.248
Nazwa materiału zasobu	MAPA ZASADNICZA
Data wykonania kopii materiału zasobu	2022-06-29
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Anna Bednarek podpisano elektronicznie

Mapa sporządzona w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich : PL-2000 strefa 5.
Układ wysokościowy, poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
Zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1988 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990)
wcześniejsza dokumentacja projektowa numer
WKG-IV.6630.12.2023
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
poprzez Geoportal Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zakończonej
w dniu 2023-01-19

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna
Kostyciewicz
Data: 2023.01.19 13:05:18
+01'00'

	Nazwisko	Data
Projektował	mgr inż. Bogusław Dombek upr. bud. 18/98/GW	22.06.2022
Rysował	inż. Kazimierz Dombek	22.06.2022
Sprawił	mgr inż. Marek Nowak upr. bud. 40/2001/GW	22.06.2022
Kier. prac.		
Skala	Nazwa projektu	
1:500	Przyłącze energetyczne - SIP Walczaka Widok	

Investor
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nr rysunku

1

WOJEWODA LUBUSKI
(1)

Gorzów Wlkp., dnia 29.11.1999 r.

IAB.VII.LDus/7342-4-35/99

DECYZJA Nr 18/99/Gw

O NADANIU UPRAWNIENÍ BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w związku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm. / oraz §9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995r. /, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

n a d a j ę

*Panu **Bogusławowi Dombkowi**
mgr inż.po kierunku elektrotechnika
ur. dnia 18 lutego 1971 roku w Gorzowie Wlkp.*

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ
w zakresie:

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

*Pan **Bogusław Dombek***

jest upoważniony do:

- sporządzania projektów w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- sprawdzania projektów objętych tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.



Z up. WOJEWODY

Wojciech Woropaj
II WICEWOJEWODA



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 10.12.2001 r.

IAB.VII.LDus/7131-50/2001

DECYZJA Nr 40/2001/Gw

O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w związku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /T.j. z dnia 10.11.2000r. Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm./ oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995r./, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

n a d a j ę

Panu **Markowi Nowakowi**
mgr inż. po kierunku elektrotechnika
ur. dnia 24 czerwca 1974r. w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:


sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan **Marek Nowak**


jest upoważniony do:

- sporządzania projektów w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- sprawdzania projektów objętych tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.



Z up. Wojewody Lubuskiego
mgr inż. *[Signature]*
DIREKTOR WYDZIAŁU
Infrastruktury i Administracji Budowlanej

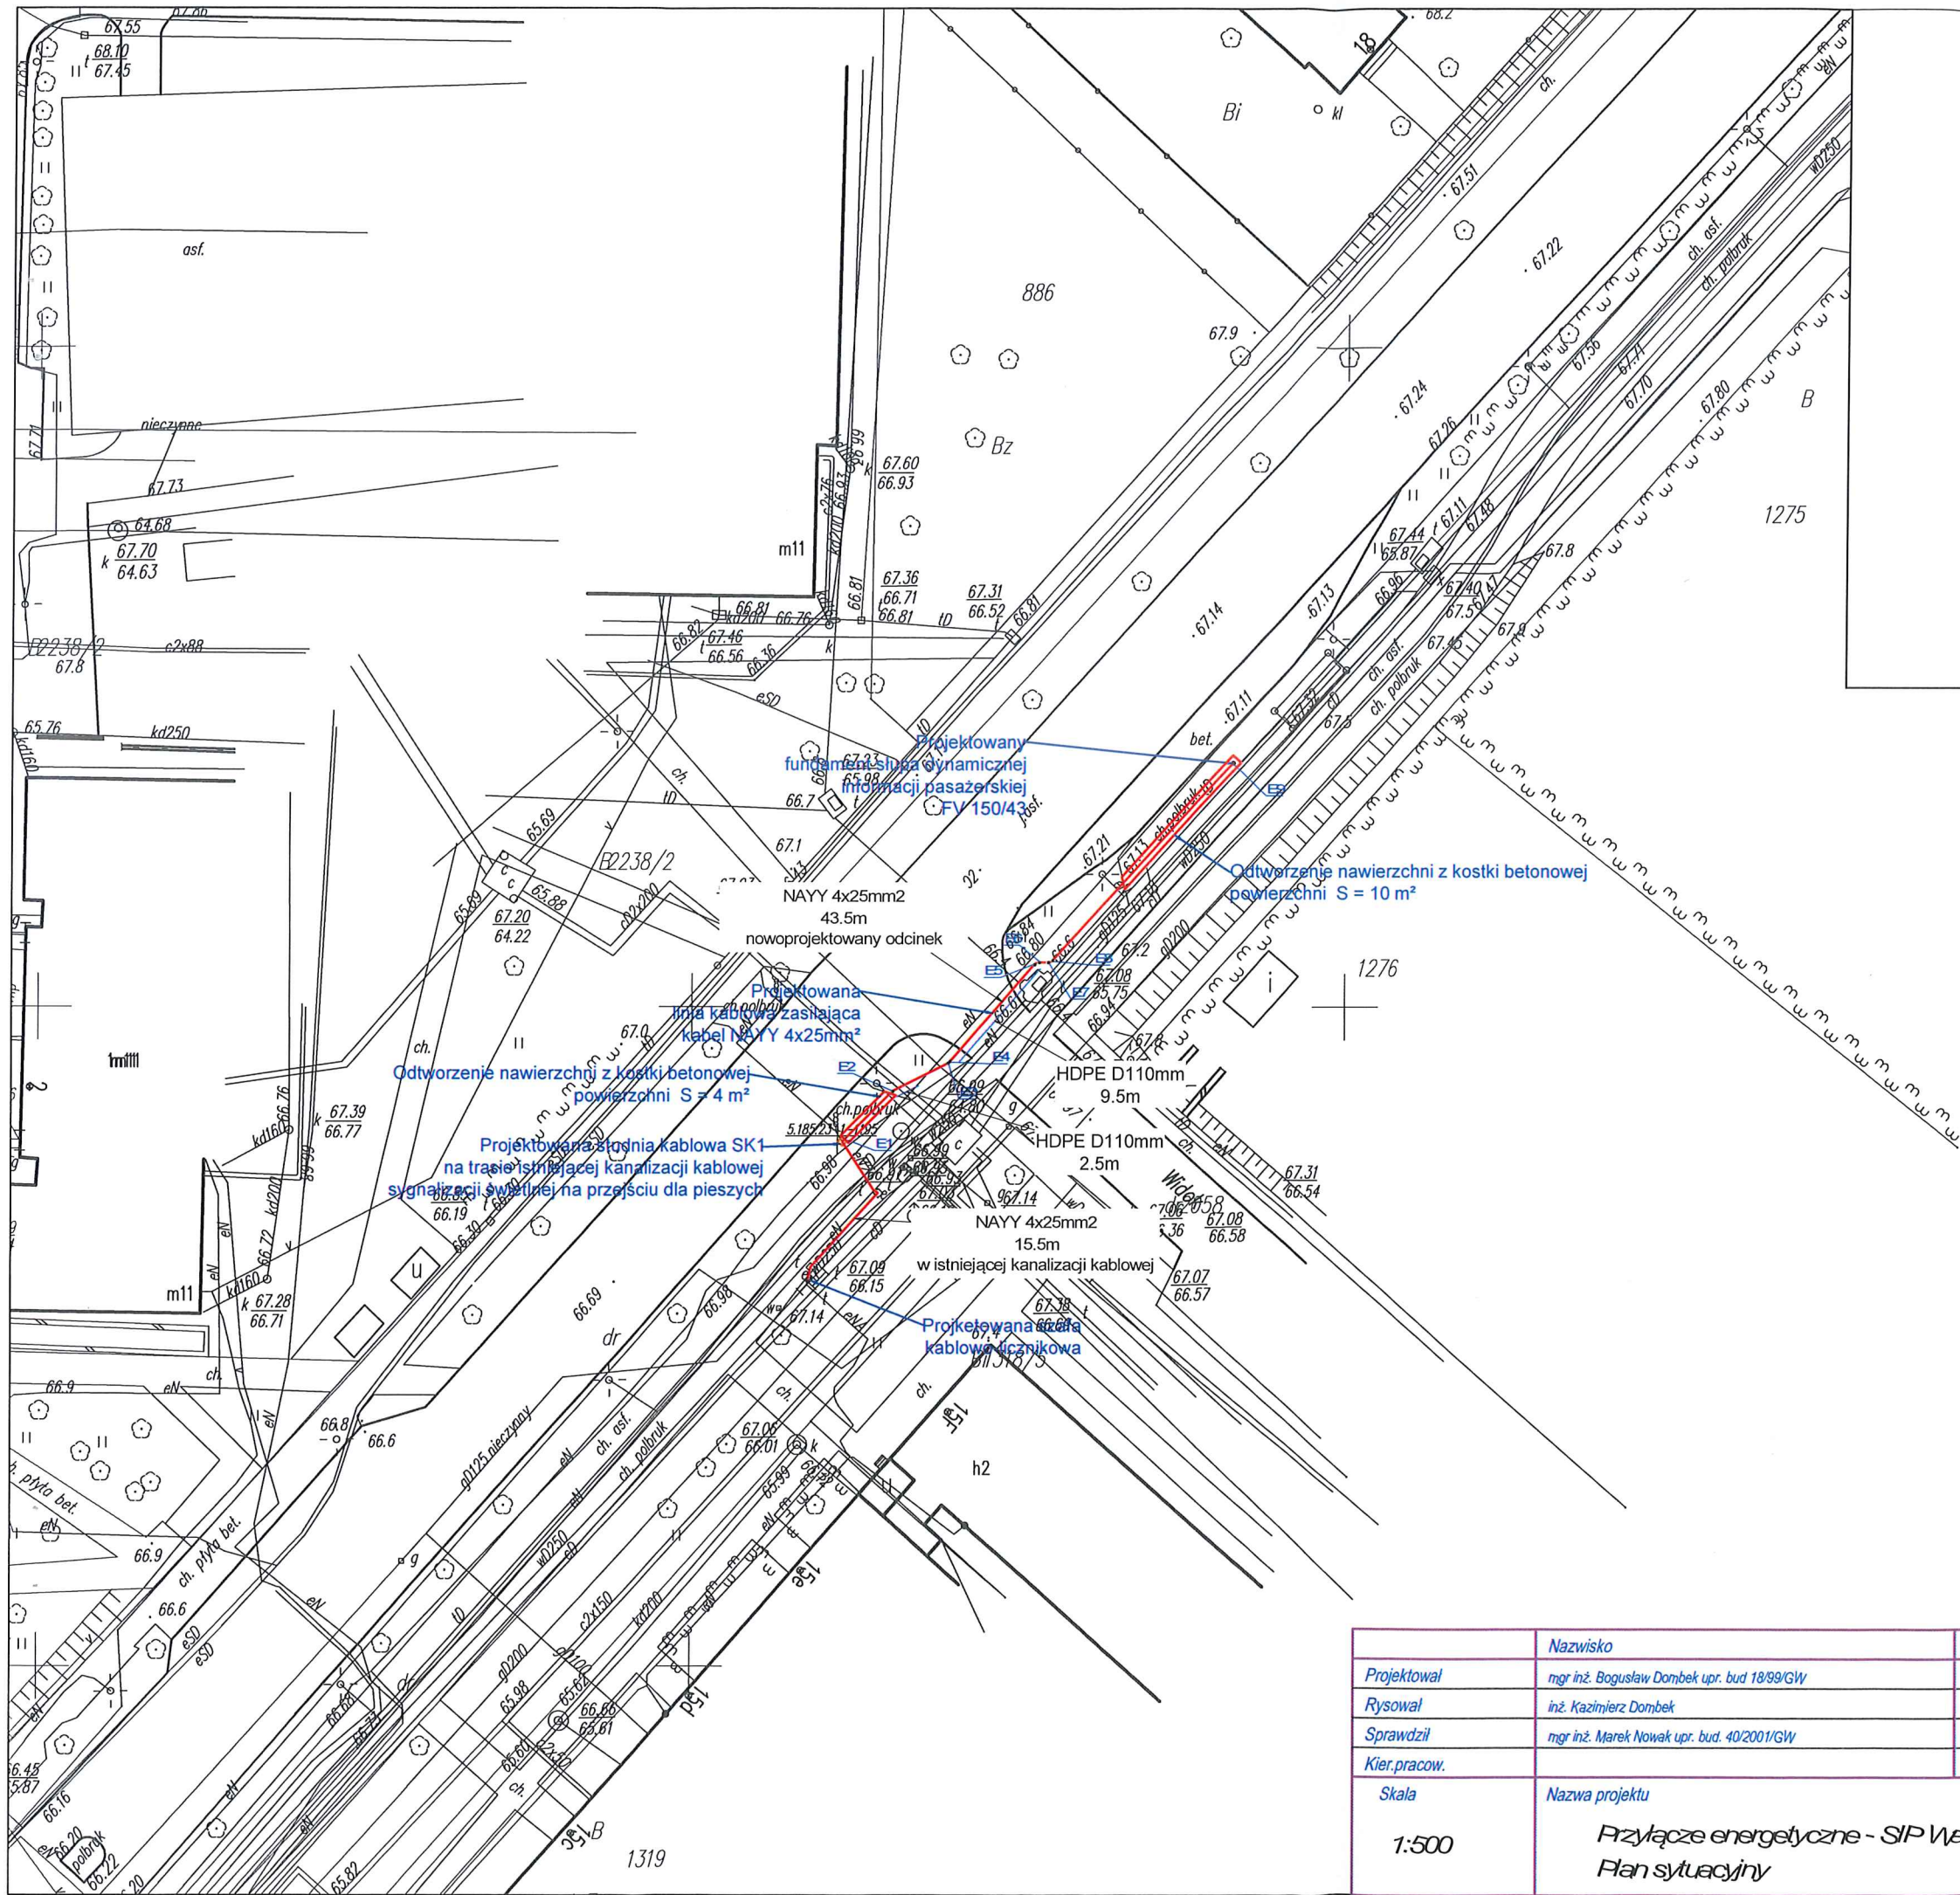



WKG-IV.6642.1.698.2022

Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.0861.2000.248
Nazwa materiału zasobu	MAPA ZASADNICZA
Data wykonania kopii materiału zasobu	2022-06-29
Imię , nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Anna Bedharek podpisano elektronicznie


Mapa sporządzona w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich : PL-2000 strefa 5.
Układ wysokościowy, poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Współrzędne punktów charakterystycznych
E1 5845339.96 5516561.85
E2 5845343.59 5516565.46
E3 5845345.73 5516569.68
E4 5845345.85 5516569.84
E5 5845353.19 5516576.19
E6 5845353.36 5516576.57
E7 5845353.36 5516577.25
E8 5845353.52 5516577.62
E9 5845368.48 5516591.38

	Nazwisko	Data	Inwestor Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski
Projektował	mgr inż. Bogusław Dombek upr. bud. 18/99/GW	22.06.2022	
Rysował	inż. Kazimierz Dombek	22.06.2022	
Sprawdził	mgr inż. Marek Nowak upr. bud. 40/2001/GW	22.06.2022	
Kier.pracow.			
Skala	Nazwa projektu		Nr rysunku
1:500	Przyłącze energetyczne - SIP Walczaka Widok dz. nr 820/1 - plót. 47 Plan sytuacyjny		1




Istniejące złącze
ZKP nr dz. nr 820
"Sygnalizacja świetlna"



YAKY 4x35mm


NAYY 4x35mm
l = 3,0m

Projektowane złącze
ZKP



NAYY 4x25mm
l = 59,0 m

Fundament prefabrykowany - Walczaka Widok
FV150/43



Uziom $R_u < 10 \text{ Ohm}$

Podstawowe dane techniczne:

I część pomiarowa max:	63 A
I część złączowa max:	160 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Spełniane normy:	EN 60 439-1
Klasa izolacji:	II

Opis techniczny:

1. OSZ 40x60 sk. 1szt.
2. OSZ 40x40+F pł. 1szt.
3. Tablica licznikowa T/3F 1szt.
4. Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 1szt.
5. Listwa LZV 00 1szt.
6. Ogranicznik mocy 1P 3szt.
7. Rozłącznik izolacyjny 3P 1szt.
8. Zacisk L 35mm² 3szt.
9. Zacisk PE 35mm² 1szt.
10. Szyna zerowa 40/40x5 1szt.
11. V-klema 35-240mm z łyżką 1szt.
12. V-klema 2x70-240mm z łyżką 1szt.
13. Uchwyt kabla 4x120 1szt.

	Nazwisko	Data	Inwestor
Projektował	mgr inż. Bogusław Dombek upr. bud. 18/99/GW	22.06.2022	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski
Rysował	inż. Kazimierz Dombek	22.06.2022	
Sprawdził	mgr inż. Marek Nowak upr. bud. 40/2001/GW	22.06.2022	
Kier.pracow.			
Skala	Nazwa projektu		Nr rysunku
~	Przyłącze energetyczne - SIP Walczaka Widok dz. nr 820/1 Schemat zasilania		2

