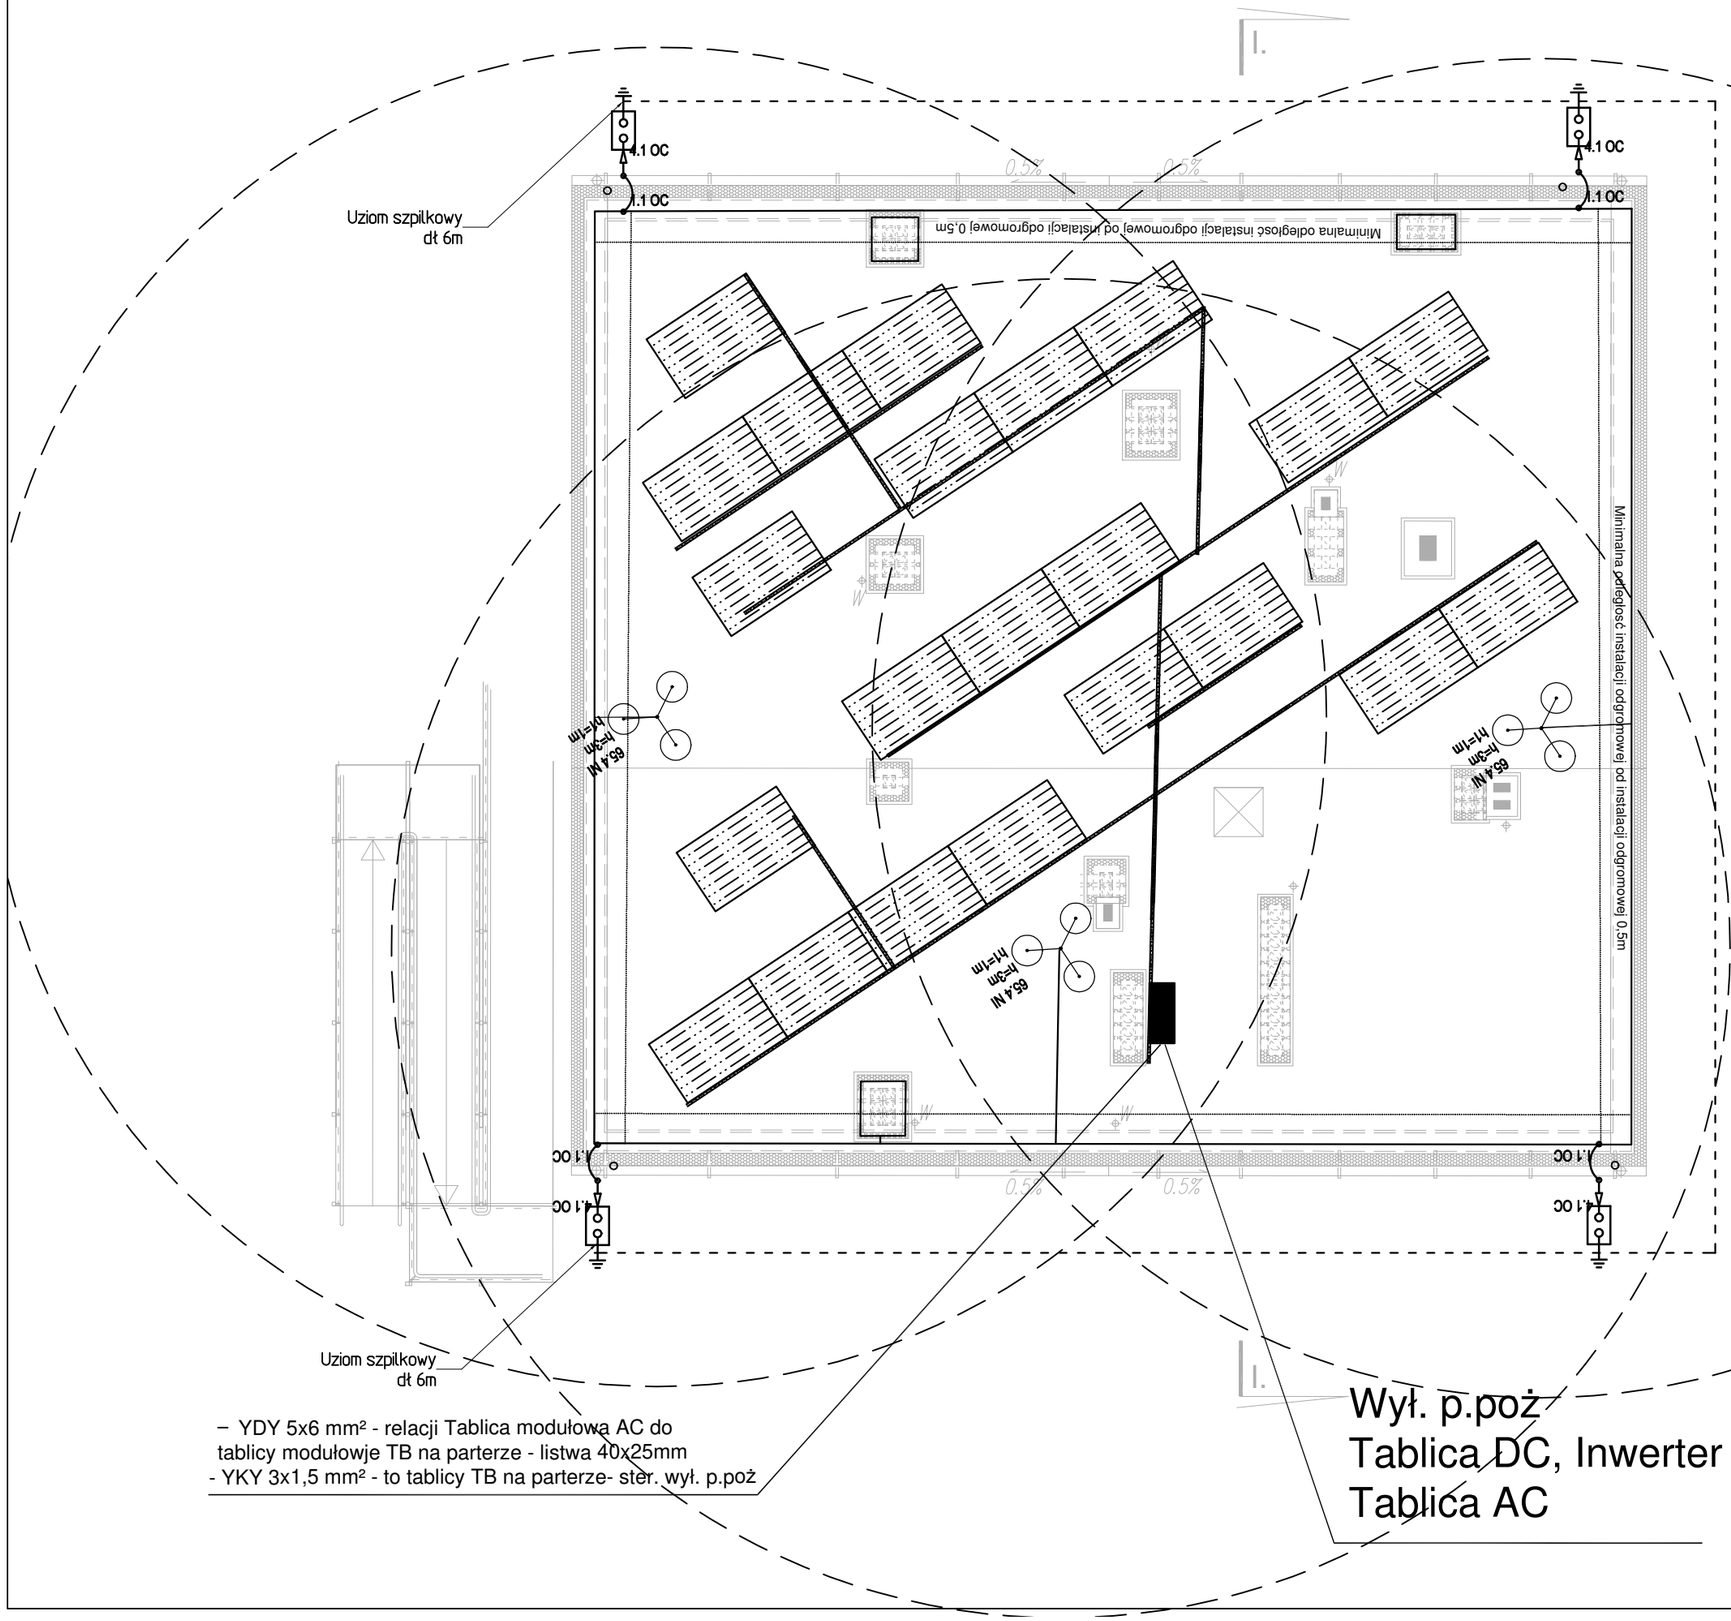

Legenda Elementów Instalacji Odgromowej	
Blok	Uwaga: Legenda nie uwzględnia akcesoriów, mocowań itp.
	Zwody poziome - DR 8 OG na uchwytach 96.2 OC ELKO-BIS mocowane do obróbki blacharskiej attyki obiektu.
	Przewody odprowadzające - DR 8 OG pod warstwą ocieplenia w rurze odgromowej 104.1/2 ELKO-BIS, przebadana do 100kV . Mocowana do ściany za pomocą uchwytów 48.3 OC ELKO-BIS co max 1 m.
	Złącze krzyżowe 4-otworowe, 1.1 OC ELKO-BIS
	Złącze kontrolne 4-otworowe, 4.1 OC ELKO-BIS
	Uziom fundamentowy.
	Obudowa złącza kontrolnego do gruntu - najazdowa 50.1 PL ELKO-BIS wytrzymałość na nacisk do 3000kg.
	Iglica naścienna 2m fi 16mm .
	Maszt odgromowy z podstawą metalową, Iglica Aluminiowa - fi 16mm
	Panel fotowoltaiczny
	Bednarka FeZn 30x4mm
	Koryto kablowe metalowe 50xh40

RZUT DACHU skala 1:100
INSTALACJODGROMOWA I FOTOWOLTAICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
- ARCHITEKT MAREK WOJTECKI-
15-427 Białystok, ul. Lipowa 18A lok.14 tel. 085/74 201 18

OBIEKT	OCIEPLENIE BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA Nowym Dwór, ul. Kościelna 1, gm.Nowy Dwór na części dz. nr 3203/23, obręb 0034 m Sokółka jednostka ewid. 201108_4 m. Sokółka	NR RYS.	E-6
		DATA:	29.03.2024r
		SKALA	1:100
nazwa rysunku	RZUT DACHU INSTALACJA ODGR. I FOTOWOLTAI.	PROJEKT BR. ELEKTRYCZNEJ	
autor projektu	mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz	Upr.Nr PDL/0154/POOE/10	