

# DOKUMENTACJA PROJEKTOWA



Numer projektu: **CXLI/SPZ/1/2023/MK** nr umowy: **242/2022**

EGZ.....

## ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 1 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Parkowej w Sarnowie”
ADRES INWESTYCJI:	m. Sarnów, ul. Parkowa dz. nr 904 obr. 0009 Sarnów j. ewid 240106_2 gm. Psary
INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY):	Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
KLASYFIKACJA ROBÓT:	WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego: 45316100-6 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Kategoria XXVI
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ECO ENERGY POLAND UL. GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231
TWÓRCA :	inż. Mariusz Staniek
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Maksymowicz Nr. upr. PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
WSPÓŁPRACA:	inż. M. Kupryciuk mgr inż. R. Kuczyński
Cieszyn, kwiecień 2023	

## **SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI**

I.	STRONA TYTUŁOWA – ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO .....	1
II.	SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI.....	2
1.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....	3
2.	WARUNKI TECHNICZNE TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. ....	6
3.	ZGODA STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO.....	8
4.	ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU .....	9
5.	MAPA ZASADNICZA DO CELÓW PROJEKTOWYCH.....	15

## 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 1 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Parkowej w Sarnowie”
ADRES INWESTYCJI:	m. Sarnów, ul. Parkowa dz. nr 904 obr. 0009 Sarnów j. ewid 240106_2 gm. Psary
INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY):	Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ECO ENERGY POLAND UL. GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231
SPORZĄDZIŁ	mgr inż. Marek Maksymowicz Nr. upr. PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Cieszyn, kwiecień 2023	

**Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 1 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Parkowej w Sarnowie”**

1. Projektowany zakres robót.
  - 1.1 Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 1 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Parkowej w Sarnowie”
2. Istniejące obiekty budowlane na terenie budowy.
  - 2.1 Czynna linia napowietrzna niskiego napięcia.
  - 2.2 Drogi publiczne.
3. Istniejące obiekty stwarzające zagrożenie na budowie.
  - 3.1 Zagrożenia porażenia prądem elektrycznym (2.1).
  - 3.2 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości (2.1).
  - 3.3 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych (2.2).
4. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania prac na budowie.
  - 4.1 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości podczas montażu opraw oświetleniowych i wysięgników na słupach nn.
  - 4.2 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych podczas prac i transportu materiałów w pasie drogowym.
5. Instruktaże bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczęciem prac przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego z brygadą w celu omówienia zakresu robót, kolejności wykonania prac i zagrożeń występujących na budowie. Brygadzysta kierujący zespołem jest zobowiązany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadań poszczególnym monterom, sprawdzenia stanu narzędzi, sprzętu ochronnego i zabezpieczającego. W szczególności dotyczy to wykonywania prac na wysokości.
6. Środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  - 6.1 Wszyscy członkowie brygady mają obowiązek przestrzegania przepisów bhp, poleceń brygadzysty, kierownika budowy oraz inspektorów mających prawo do kontroli budowy. Brygadzysta i monterzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterów muszą mieć zapewniony nadzór przez wykwalifikowanych monterów i nie mogą wykonywać prac samodzielnie.
  - 6.2 Stosować zgodnie z instrukcjami obsługi i użytkowania sprawne i dopuszczone do używania: sprzęt ochronny, zabezpieczający, narzędzia i sprzęt mechaniczny.
  - 6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzić po uprzednim wyłączeniu napięcia, termin i czas wyłączenia uzgodnić z Rejonem Energetycznym. Do tych prac można przystąpić wyłącznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracowników energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:
    - a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa
    - b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
    - c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.

- d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutków prądów zwarciovych. Część 1: Definicje i metody obliczania.
  - e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prądy zwarciovie w sieciach trójfazovych prądu przemiennego. Część 0: Obliczenia prądów.
  - f) PN-E-04700: 1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażovych badań odbiorczych.
  - g) „Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć” - opracowanie pod patronatem PTPIREE Poznań 2005 rok
  - h) Przepisami BHP - obowiązujące przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.
- 6.4 Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
- 6.5 Prace i sposób zabezpieczenia terenu robót w pasie drogowym uzgodnić we właściwym Zarządzie Dróg.

## 2. WARUNKI TECHNICZNE TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.

Adres do korespondencji:  
TAURON Nowe Technologie S.A.  
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków  
Ul. Małobądzka 141.  
42-500 Będzin



Będzin, dn. 2022.07.25

Gmina Psary  
ul. Malinowicka 4  
42-512 Psary

Sygnatura: TNT/NMK/2022-07-25/08/6969  
Opracował: Paweł Trzcionka 516116151

### Dotyczy: wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Odpowiadając na wniosek z dnia 08.07.2022 w sprawie określenia warunków przyłączenia do sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Psary dla zadania Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „zadanie nr 1 – Projekt oświetlenia odcinka ul. Parkowej w Sarnowie” informujemy, że wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci TAURON Nowe Technologie S.A. sieci i opraw do istniejącego oświetlenia ulicznego w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

#### I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie linia oświetlenia ulicznego zasilana ze stacji **BDD31890 Sarnów Parkowa** z szafy oświetlenia ulicznego z obwodów oświetleniowych **BDD31890/OS101**
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji będą zaciski prądowe zasilającego rozłącznik bezpiecznikowy odbiorcy w kierunku projektowanej instalacji.
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę**:
  - a) od istniejącego stanowiska słupowego **BDD055880 nN** (lokalizacja słupa ul. Parkowa przy budynku 39) zabudować rozłącznik bezpiecznikowy wraz z zasilaniem (własność wnioskodawcy) oraz zaprojektować linię oświetlenia ulicznego w kier. projektowanej instalacji;
  - b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę - zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
  - c) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. lub TAURON Nowe Technologie S.A. z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;

TAURON Nowe Technologie S.A.  
Plac Powstańców Śląskich 20  
53-314 Wrocław  
tel. +48 32 303 80 01, fax. +48 32 303 80 02  
tnt.sekretariat@tauron.pl

NIP: 899-10-76-556, REGON: 930810615  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 9 535 649,00 zł  
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej  
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS: 0000141756

[www.nowe-technologie.tauron.pl](http://www.nowe-technologie.tauron.pl)

Adres do korespondencji:  
TAURON Nowe Technologie S.A.  
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków  
Ul. Małobądzka 141,  
42-500 Będzin



- d) nowe elementy sieci trwale oznaczyć w celu wyodrębnienia majątku – o przyjętym sposobie oznaczenia powiadomić TNT S.A. w momencie zgłoszenia do sprawdzenia.
4. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
5. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej,  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .
6. Sieć nN pracuje w układzie: TT


**Nowo wybudowane elementy sieci pozostaną na majątku Gminy Psary.**

**Informacje dodatkowe.**

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych oraz przebudowane urządzenia oświetleniowe Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z TNT S.A - Biurem Obsługi Oświetlenia Kraków (Będzin ul. Kościuszki 92 ).
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.

**II. Wykaz dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu gotowości przyłączenia obiektu do przyłączenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:**

1. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia na wzorze „ZI” dostępnym na stronie internetowej [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl) , który w części dotyczącej złożenia oświadczenia o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien być potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
2. Dokumentacja powykonawcza,
3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

Z poważaniem  
**TAURON Nowe Technologie S.A.**  
Specjalista ds. Oświetlenia  
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków  
  
Paweł Trzcionka

TAURON Nowe Technologie S.A.  
Plac Powstańców Śląskich 20  
53-314 Wrocław  
tel. +48 32 303 80 01, fax. +48 32 303 80 02  
[tnt.sekretariat@tauron.pl](mailto:tnt.sekretariat@tauron.pl)

NIP: 899-10-76-556, REGON: 930810615  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 9 535 649,00 zł  
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej  
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS: 0000141756

[www.nowe-technologie.tauron.pl](http://www.nowe-technologie.tauron.pl)



**Starosta  
Będziński**

*Sebastian  
Szaleniec*

BGN-I.6852.15.2023

data wpływu  
5584. 2023. 04. 10.  
21. 04. 2023  
*Badure*

Będzin, dnia 17.04.2023r.

**Eco Energy Poland sp. z o. o.  
Mariusz Staniek  
ul. Górna 29B  
43-400 Cieszyn**

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, reprezentujący interesy Skarbu Państwa, wyraża zgodę na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Psarach, obręb Sarnów oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 904 w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: „Projekty oświetlenia ulicznego w ramach zadania Budowa oświetlenia ulicznego oraz Projekt oświetlenia przy Ośrodku Kultury w Goląszy w ramach Funduszu Sołeckiego”.

Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO  
*Dariusz Waluszczyk*  
WICESTAROSTA BĘDZIŃSKI

Starostwo Powiatowe  
ul. Jana Śączewskiego 6  
42 – 500 Będzin  
tel. + 48 032 368 07 00  
fax. + 48 032 267 79 33

Otrzymują:  
1. adresat  
2. aa.

Sporządziła: Katarzyna Wieczorek



#### 4. ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU

**Odpis protokołu z narady koordynacyjnej**  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,  
przeprowadzonej przez Starostę Będzińskiego sposobem elektronicznym  
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie  
w terminie do 2023-03-03

**Znak sprawy:** WG.6630.33.2023

**Wnioskodawca:** ECO ENERGY POLAND SP. Z O.O.  
43-400 Cieszyn, ul. Górna 29 B, PL

**Opis przedmiotu narady:**

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 1 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Parkowej w Sarnowie”

**Przewodniczący narady koordynacyjnej:** Katarzyna Naściszewska

**Protokolant:** Katarzyna Naściszewska

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Aquaplus Sp. z o.o. Bobrowniki	nie dotyczy
	Grzegorz Lazar	Nie dotyczy
2	Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.	nie dotyczy
	Piotr Bociek	Nie dotyczy
3	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4	Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej Mierzęcice	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice	nie dotyczy Nie dotyczy
5	Andrzej Piątek	
	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Czeladź	nie dotyczy Nie dotyczy
6	Aleksandra Pilarska	
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Będzin	nie dotyczy Nie dotyczy
7	Aneta Rokicka	
	NETIA S.A.	pozytywne bez uwag Brak uwag
8	Tadeusz Banaś	
	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach	nie dotyczy Nie dotyczy
9	Gabriela Gocyla - Moś	
	Orange Polska S.A. Katowice	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
10		

11	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Katowice  Dawid Mędrecki	pozytywne bez uwag  Brak uwag
12	PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Południowy  Tomasz Minicki	nie dotyczy  Nie dotyczy
13	PKP Energetyka S.A. Warszawa	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
14	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15	PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
16	PKP Telko Sp. z o.o. Katowice	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
18	Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie  Krzysztof Błach	nie dotyczy  Nie dotyczy
19	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Wydział obsługi sieci Zabrze	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
20	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Będzinie  Krzysztof Domański	pozytywne z uwagami  Uzgadnia się z uwagami: Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN , lub przebudować sieć na koszt inwestora. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór. Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem Gazowni w Będzinie. Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi .
21	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Bytomiu  Marcin Stolarski	nie dotyczy  Nie dotyczy
22	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Świętochłowicach  Mirosław Kozak	nie dotyczy  Nie dotyczy
23	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Zawierciu  Tomasz Drożdżyński	nie dotyczy  Nie dotyczy
24	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
25	Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o.  Tomasz Turek	nie dotyczy  Nie dotyczy
26	TAURON Ciepło Sp. z o.o. Obszar Ciepły nr 1	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

27	TAURON Ciepło Sp. z o.o. Obszar Ciepłny nr 5  Sławomir Kustra	nie dotyczy  Nie dotyczy
28	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie  Dariusz Gąstała	pozytywne bez uwag  Brak uwag
29	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach  Marcin Patyk	nie dotyczy  Nie dotyczy
30	TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.  Robert Jurczak	pozytywne z uwagami  Uzgadnia się z uwagami: na ul. Parkowej w sąsiedztwie planowanych prac przebiega światłowód Tauron Obsługa Klienta sp. z o. o. na podbudowie słupowej Tauron Dystrybucja. W przypadku przebudowy infrastruktury Tauron Dystrybucja należy zgłosić projekt przebudowy do TOK celem uzgodnienia. W innym przypadku proszę o zachowanie szczególnej uwagi podczas prowadzonych robót ziemnych w pobliżu infrastruktury Tauron Dystrybucja. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór branżowy 14 dniowym wyprzedzeniem na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl.
31	T-Mobile Polska S.A.	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
32	Tramwaje Śląskie S.A.  Tomasz Łukaszek	nie dotyczy  Nie dotyczy
33	Wojkowickie Wody Sp. z o.o.	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
34	Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
35	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Siewierz	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
36	Zarząd Dróg Wojewódzkich	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Burmistrz Gminy Sławków	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2	Burmistrz Miasta Czeladź  Rafał Sobczyk	nie dotyczy  Nie dotyczy
3	Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz  Karol Czekaj	nie dotyczy  Nie dotyczy
4	Burmistrz Miasta Wojkowice	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5	Prezydent Miasta Będzin	pozytywne bez uwag

Strona 3 z 5 (20s)

		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6	Wójt Gminy Bobrowniki	nie dotyczy
	Jacek Brzozowski	Nie dotyczy
7	Wójt Gminy Mierzęcice	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
8	Wójt Gminy Psary	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Starostwo Powiatowe w Będzinie - Wydział Architektury	pozytywne bez uwag
	Dariusz Kruczkowski	Brak uwag
Uwaga własna przewodniczącego:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko	Stanowisko/treść uwagi:
1	PODGIK Będzin	pozytywne z uwagami
	Katarzyna Naściszewska	1) Z dokumentacji przyjętej do pzgik w ramach operatu technicznego P.2401.2022.1983 wynika, iż opracowywana mapa do celów projektowych została sporządzona w celu projektowania obiektów liniowych w odległości powyżej 3 m od granic działek (§31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Potwierdza to zamieszczona informacja w sprawozdaniu technicznym ww. pracy geodezyjnej. Usytuowanie projektowanej sieci elektroenergetycznej nie zachowuje wymaganej odległości większej niż 3 m. 2) Aktualnie w bazie ewidencji gruntów i budynków figurują działki: 790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 790/5, 790/6, 790/7, 790/8 będące efektem podziału działki 790. 3) W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązkiem inwestora jest ochrona wszystkich znaków geodezyjnych znajdujących się w obszarze realizacji inwestycji, po uzyskaniu stosownych pozwoleń.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO  
**Katarzyna Naściszewska**  
Kierownik Powiatowego Ośrodka  
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Podpisano podpisem elektronicznym

.....  
Podpis i pieczęć protokolanta narady koordynacyjnej

.....  
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

- Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 z późn.zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
- Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej

Strona 4 z 5 (20s)

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374), powiatową bazę GESUT aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

4. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG.6640.1554.2022
Nazwa miejscowości	Sarnów
Jednostka ewidencyjna	Psary 240106_2
Obręb	Sarnów 240106_2.0009
Skala mapy	1:500
Układy współrzędnych	2000.6 / PL-KRON86-NH
Oznaczenie obszaru aktualizacji	
Kierownik prac	Piotr Porzucek, upr nr 22169
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki REGON 241804424
Data oraz imię nazwisko osoby opracowującej mapę	20.06.2022 Piotr Dymecki

POŚWIADCZAM, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności kartej za złożenie fałszywego oświadczenia.	WG.6640.1554.2022
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	STAROSTA BĘDZIŃSKI
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	MERIDIAN Piotr Dymecki NIP 6482079255 REGON 241804424
Wykonawca prac geodezyjnych	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 08.07.2022r
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Piotr Porzucek upr nr 22169
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w bazie GESUT.  
Obszar planowanej inwestycji objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na niską rozdzielczość grafiki MPZP plan naniesiono orientacyjnie.

Współrzędne lokalizacyjne GPS: 50.366181 19.151992


Treść mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapą do celów projektowych przyjętą oraz zaewidencjonowaną do zasobu powiatowego pod nr protokołu nr 1 (WG.6640.1554.2022) z dnia 08.07.2022


Za zgodność mgr inż. Marek Maksymowicz

LEGENDA:

- proj. słup OU h=8m z oprawą ośw. drogową LED na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 0,4m x 0,4m
- istn. oprawa ośw. na słupie
- proj. kabel oświetleniowy nN - YAKXs 4x25mm<sup>2</sup> w rurze ochronnej Ø50mm
- oznaczenie działki objętej opracowaniem
- granica pasa drogowego zgodnie z ustawą o drogach publicznych art. 4 (dz. U. z 2022r. poz. 1693)
- punkty załamania sieci elektroenergetycznej nN


STAROSTA BĘDZIŃSKI  
(Nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)  
Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zakończonej dnia 2023-03-03 pod numerem sprawy WG.6630.33.2023.  
Dokument podpisany elektronicznie przez

<div>Wykonawca:</div> <div><div>ECO ENERGY POLAND</div></div> <div>GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN TEL:33 444 73 23 www.ecoenergypoland.pl</div>		<div>Inwestor: Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary</div> <div>Adres: m. Sarnów ul. Parkowa dz. nr 904 obr. 0009 Sarnów j. ewid 240106_2 gm. Psary</div>				
Nazwa inwestycji		Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 1 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Parkowej w Sarnowie”				
Nazwa rysunku		Szkic usytuowania sieci uzbrojenia terenu				Skala 1:500
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień		Podpis	Data	Nr rys.
Projektant	Marek Maksymowicz	PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych			31.01.2023	1
Współpraca	R. Kuczyński, M. Kupryciuk,					

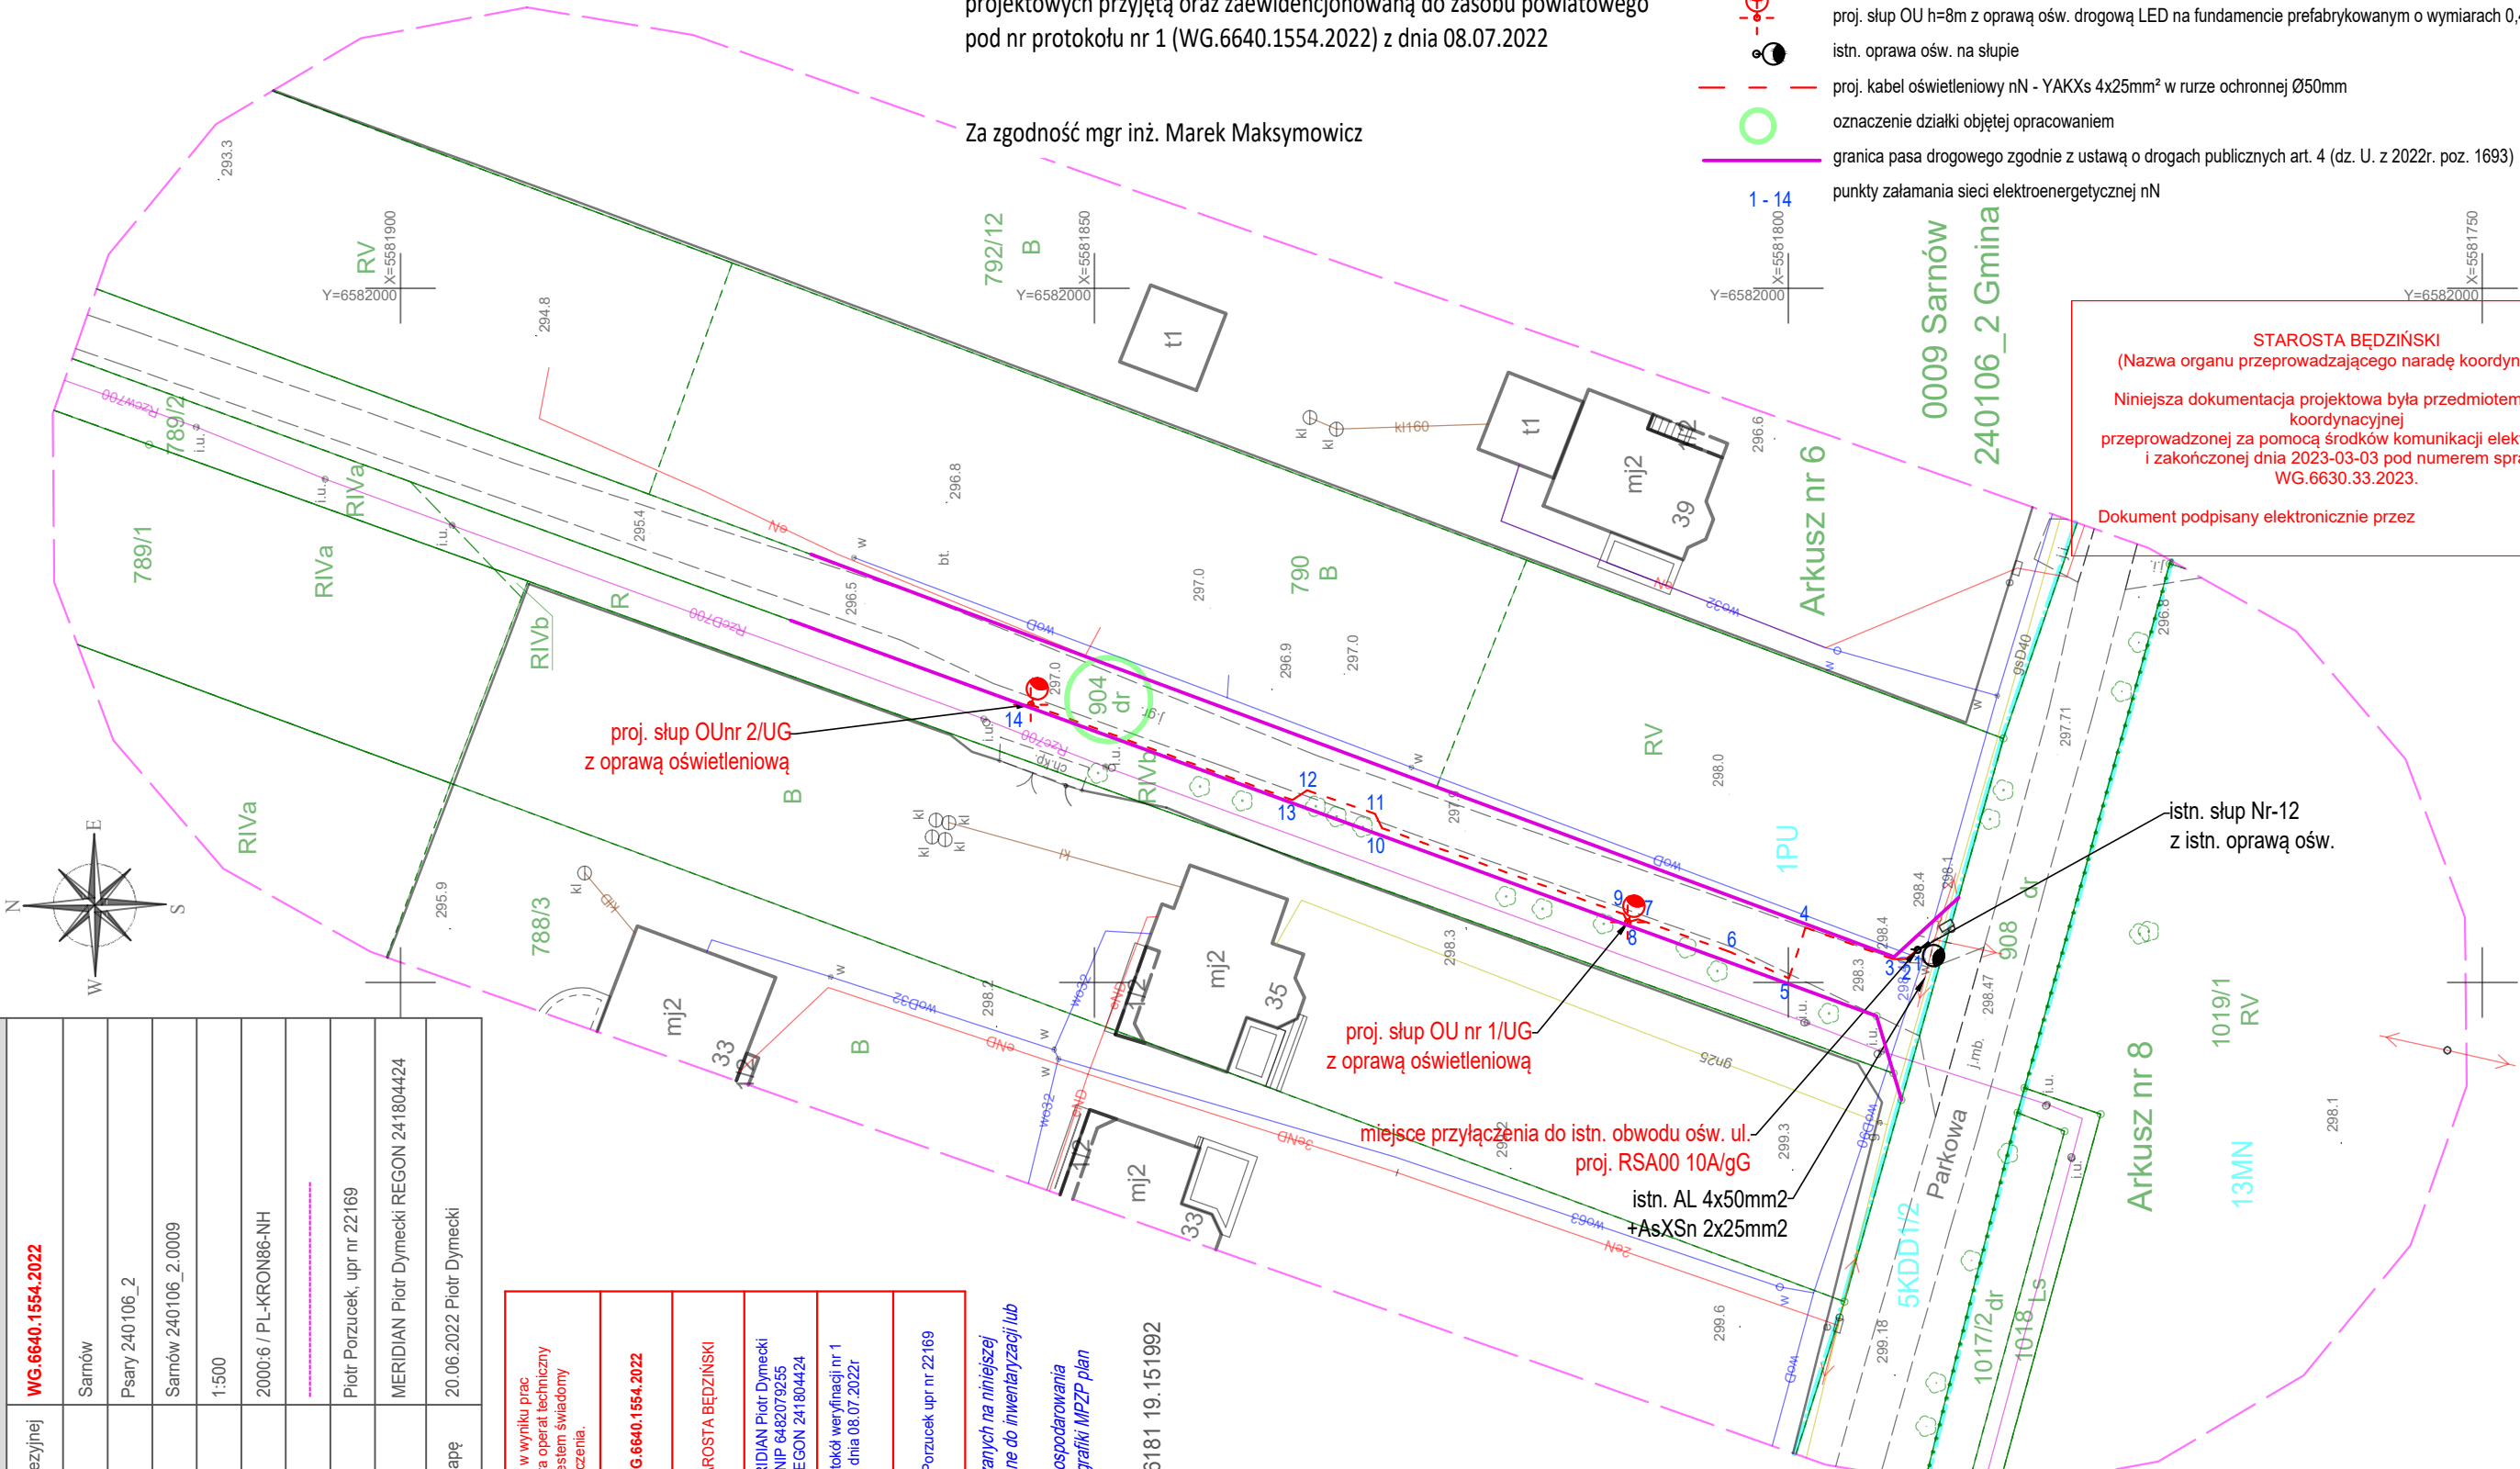



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG.6640.1554.2022
Nazwa miejscowości	Sarnów
Jednostka ewidencyjna	Psary 240106_2
Obręb	Sarnów 240106_2.0009
Skala mapy	1:500
Układy współrzędnych	2000:6 / PL-KRON86-NH
Oznaczenie obszaru aktualizacji	-----
Kierownik prac	Piotr Porzucek, upr nr 22169
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki REGON 241804424
Data oraz imię nazwisko osoby opracowującej mapę	20.06.2022 Piotr Dymecki



<p>Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.</p>	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	<b>WG.6640.1554.2022</b>
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	<b>STAROSTA BĘDZIŃSKI</b>
Wykonawca prac geodezyjnych	<b>MERIDIAN Piotr Dymecki</b> <b>NIP 6482079255</b> <b>REGON 241804424</b>
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	<b>Protokół weryfikacji nr 1</b> <b>z dnia 08.07.2022r</b>
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	<b>Piotr Porzucek upr nr 22169</b>

*Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w bazie GESUT.*

*Obszar planowanej inwestycji objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na niską rozdzielczość grafiki MPZP plan naniesiono orientacyjnie.*

Współrzędne lokalizacyjne GPS: 50.366181 19.151992

