

# DOKUMENTACJA PROJEKTOWA



Numer projektu: CXLI/SPZ/14/2023/MM

nr umowy: 242/2022

EGZ.....

## ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 14 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Brzeźna, Preczów”
ADRES INWESTYCJI:	m. Preczów, ul. Brzeźna, dz. nr 1053, 875/1, 878, 935 obr. 0007 PRECZÓW, j. ewid 240106_2 gm. Psary
INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY):	Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
KLASYFIKACJA ROBÓT:	WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego: 45316100-6 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Kategoria XXVI
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ECO ENERGY POLAND UL. GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231
TWÓRCA :	inż. Mariusz Staniek
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Maksymowicz Nr. upr. PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
WSPÓŁPRACA:	inż. M. Kupryciuk mgr inż. R. Kuczyński
Cieszyn, marzec 2023	

## **SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI**

I.	STRONA TYTUŁOWA – ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO .....	1
II.	SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI .....	2
1.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....	3
2.	WARUNKI TECHNICZNE TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. ....	6
3.	DECYZJA WÓJTA GMINY PSARY RGKIZDIII.7230.1.77.2022 .....	8
4.	ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU .....	13
5.	UZGODNIENIE Z PSG SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W ZABRZU GAZOWNIA W BĘDZINIE.....	18
6.	UZGODNIENIE Z ZAKŁADEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH .....	21
7.	MAPA ZASADNICZA DO CELÓW PROJEKTOWYCH.....	24

## 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI:	<b>Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 14 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Brzeźna, Preczów”</b>
ADRES INWESTYCJI:	<b>m. Preczów, ul. Brzeźna, dz. nr 1053, 875/1, 878, 935 obr. 0007 PRECZÓW, j. ewid 240106_2 gm. Psary</b>
INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY):	<b>Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary</b>
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	<b>ECO ENERGY POLAND UL. GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231</b>
SPORZĄDZIŁ	<b>mgr inż. Marek Maksymowicz Nr. upr. PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</b>
Cieszyn, marzec 2023	

**Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 14 -  
Projekt oświetlenia odcinka ul. Brzeźna, Preczów”**

1. Projektowany zakres robót.
  - 1.1 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 14 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Brzeźna, Preczów”
2. Istniejące obiekty budowlane na terenie budowy.
  - 2.1 Czynna linia napowietrzna niskiego napięcia.
  - 2.2 Drogi publiczne.
3. Istniejące obiekty stwarzające zagrożenie na budowie.
  - 3.1 Zagrożenia porażenia prądem elektrycznym (2.1).
  - 3.2 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości (2.1).
  - 3.3 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych (2.2).
4. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania prac na budowie.
  - 4.1 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości podczas montażu opraw oświetleniowych i wysięgników na słupach nn.
  - 4.2 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych podczas prac i transportu materiałów w pasie drogowym.
5. Instruktaże bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczęciem prac przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego z brygadą w celu omówienia zakresu robót, kolejności wykonania prac i zagrożeń występujących na budowie. Brygadzysta kierujący zespołem jest zobowiązany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadań poszczególnym monterom, sprawdzenia stanu narzędzi, sprzętu ochronnego i zabezpieczającego. W szczególności dotyczy to wykonywania prac na wysokości.
6. Środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  - 6.1 Wszyscy członkowie brygady mają obowiązek przestrzegania przepisów bhp, poleceń brygadzysty, kierownika budowy oraz inspektorów mających prawo do kontroli budowy. Brygadzysta i monterzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterów muszą mieć zapewniony nadzór przez wykwalifikowanych monterów i nie mogą wykonywać prac samodzielnie.
  - 6.2 Stosować zgodnie z instrukcjami obsługi i użytkowania sprawne i dopuszczone do używania: sprzęt ochronny, zabezpieczający, narzędzia i sprzęt mechaniczny.
  - 6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzić po uprzednim wyłączeniu napięcia, termin i czas wyłączenia uzgodnić z Rejonem Energetycznym. Do tych prac można przystąpić wyłącznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracowników energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:
    - a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa
    - b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
    - c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.



- d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutków prądów zwarciovych. Część 1: Definicje i metody obliczania.
  - e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prądy zwarciovie w sieciach trójfazovych prądu przemiennego. Część 0: Obliczenia prądów.
  - f) PN-E-04700: 1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażovych badań odbiorczych.
  - g) „Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć” - opracowanie pod patronatem PTPIREE Poznań 2005 rok
  - h) Przepisami BHP - obowiązujące przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.
- 6.4 Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
- 6.5 Prace i sposób zabezpieczenia terenu robót w pasie drogowym uzgodnić we właściwym Zarządzie Dróg.

## 2. WARUNKI TECHNICZNE TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.

Adres do korespondencji:  
TAURON Nowe Technologie S.A.  
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków  
Ul. Małobądzka 141.  
42-500 Będzin



Będzin, dn. 2022.07.25

**Gmina Psary  
ul. Malinowicka 4  
42-512 Psary**

Sygnatura: TNT/NMK/2022-07-25/05/6969  
Opracował: Paweł Trzcionka 516116151

### **Dotyczy: wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci.**

Odpowiadając na wniosek z dnia 08.07.2022 w sprawie określenia warunków przyłączenia do sieci oświetlenia ulicznego w **Gminie Psary dla zadania Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „zadanie nr 14 – Projekt oświetlenia odcinka ul. Brzeźna, Preczów”** informujemy, że wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci TAURON Nowe Technologie S.A. sieci i opraw do istniejącego oświetlenia ulicznego w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

#### **I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:**

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie linia oświetlenia ulicznego zasilana ze stacji **BDD30070 Preczów** z szafy oświetlenia ulicznego z obwodów oświetleniowych **BDD30070/OS102**
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji będą zaciski prądowe zasilającego rozłącznik bezpiecznikowy odbiorcy w kierunku projektowanej instalacji.
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę**:
  - a) od istniejącego stanowiska słupowego **BDD075090 nN** ( lokalizacja słupa ul. Wschodnia przy budynku 4A) zabudować rozłącznik bezpiecznikowy wraz z zasilaniem (własność wnioskodawcy) oraz zaprojektować linię oświetlenia ulicznego w kier. projektowanej instalacji;
  - b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę - zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
  - c) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. lub TAURON Nowe Technologie S.A. z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;

TAURON Nowe Technologie S.A.  
Plac Powstańców Śląskich 20  
53-314 Wrocław  
tel. +48 32 303 80 01, fax. +48 32 303 80 02  
tnt.sekretariat@tauron.pl

NIP: 899-10-76-556, REGON: 930810615  
Kapitał zakładowy (wplacony): 9 535 649,00 zł  
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej  
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS: 0000141756

[www.nowe-technologie.tauron.pl](http://www.nowe-technologie.tauron.pl)

Adres do korespondencji:  
TAURON Nowe Technologie S.A.  
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków  
Ul. Małobądzka 141,  
42-500 Będzin



- d) nowe elementy sieci trwale oznaczyć w celu wyodrębnienia majątku – o przyjętym sposobie oznaczenia powiadomić TNT S.A. w momencie zgłoszenia do sprawdzenia.
- 4. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
- 5 Wymagany stopień skompensowania mocy biernej,  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .
- 6. Sieć nN pracuje w układzie: TT

**Nowo wybudowane elementy sieci pozostaną na majątku Gminy Psary.**

**Informacje dodatkowe.**

- 1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych oraz przebudowane urządzenia oświetleniowe Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z TNT S.A - Biurem Obsługi Oświetlenia Kraków (Będzin ul. Kościuszki 92 ).
- 2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.

**II. Wykaz dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu gotowości przyłączenia obiektu do przyłączenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:**

- 1. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia na wzorze „ZI” dostępnym na stronie internetowej [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl) , który w części dotyczącej złożenia oświadczenia o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien być potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
- 2. Dokumentacja powykonawcza,
- 3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

Z poważaniem

**TAURON Nowe Technologie S.A.**  
Specjalista ds. Oświetlenia  
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków

**Paweł Trzcionka**

TAURON Nowe Technologie S.A.  
Plac Powstańców Śląskich 20  
53-314 Wrocław  
tel. +48 32 303 80 01, fax. +48 32 303 80 02  
[tnt.sekretariat@tauron.pl](mailto:tnt.sekretariat@tauron.pl)

NIP: 899-10-76-556, REGON: 930810615  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 9 535 649,00 zł  
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej  
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS: 0000141756

[www.nowe-technologie.tauron.pl](http://www.nowe-technologie.tauron.pl)

WOJTA GMINY PSARY  
woj. śląskie

**DECYZJA  
WÓJTA GMINY PSARY  
RGKIZDIII.7230.1.77.2022  
z dnia 04.01.2023r.**

data wpływu  
5169. 2023. 01. 13  
13. 01. 2023  
Podpis

Na podstawie art. 104 i art. 107, art.127 i 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz.2000), art. 39 ust. 3 i 3a, art. 40 ust. 1, w związku z art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2022r., poz.1693), po rozpatrzeniu wniosku **Pana Mariusza Staniek - ECO ENERGY POLAND Sp. z o. o., ul.Górna 29B, 43-400 Cieszyn**

**w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie projektowanej infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych ozn. nr ew. 618 070 S ul.Jaworowej w Preczowie na działkach ozn. nr geod.939, 997/1, 814/6 obręb Preczów; ul.Słonecznej w Malinowicach na działce ozn. nr geod.1206/11 obręb Malinowice ; ozn. nr ew. 618 064 S Brzękowie Dolne na działce ozn. nr geod.366/1 obręb Brzękowie; ozn. nr ew. 618 068 S ul.Brzeźnej w Preczowie na działce ozn. nr geod. 935 obręb Preczów; ozn. nr ew. 618 066 S ul.Sosnowej w Preczowie na działce ozn. nr geod. 933/1 obręb Preczów.**

**ORZĘKAM**

1. Zezwolić na umieszczenie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych tj. projektowanej infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych ozn. nr ew. 618 070 S ul.Jaworowej w Preczowie na działkach ozn. nr geod.939, 997/1, 814/6 obręb Preczów; ul.Słonecznej w Malinowicach na działce ozn. nr geod.1206/11 obręb Malinowice ; ozn. nr ew. 618 064 S Brzękowie Dolne na działce ozn. nr geod.366/1 obręb Brzękowie; ozn. nr ew. 618 068 S ul.Brzeźnej w Preczowie na działce ozn. nr geod. 935 obręb Preczów; ozn. nr ew. 618 066 S ul.Sosnowej w Preczowie na działce ozn. nr geod. 933/1 obręb Preczów;
2. Ustalić następujące warunki zezwolenia:
  - a) należy zabudować projektowane słupy wraz z oprawą oświetleniową; projektowany przewód oświetleniowy nN- AsXS<sub>n</sub> 2x25mm<sup>2</sup> oraz projektowaną sieć kablową oświetleniową nN - YAKXs 4x25mm<sup>2</sup> w poboczu pasa drogowego drogi gminnej ul.Jaworowej w Preczowie na działkach ozn. nr geod.939, 997/1, 814/6 obręb Preczów;
  - b) należy zabudować projektowane słupy wraz z oprawą oświetleniową oraz projektowany kabel oświetleniowy YAKXs 4x25mm<sup>2</sup> w poboczu pasa drogowego drogi gminnej ul.Słonecznej w Malinowicach na działce ozn. nr geod.1206/11 obręb Malinowice;
  - c) należy zabudować projektowane słupy wraz z oprawą oświetleniową oraz projektowany kabel oświetleniowy YAKXs 4x25mm<sup>2</sup> w poboczu pasa drogowego drogi gminnej Brzękowie Dolne na działce ozn. nr geod.366/1 obręb Brzękowie;
  - d) należy przyłączyć się do istniejącego obwodu oświetleniowego z istniejącego słupa na działce ozn. nr geod.1053 obręb Preczów(po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości) następnie należy przejść metodą przewiertową na drugą stronę drogi ul.Brzeźnej w Preczowie przez działkę ozn. nr geod.935 obręb Preczów, następnie należy zabudować projektowane słupy wraz z oprawą oświetleniową oraz projektowany kabel oświetleniowy YAKXs 4x25mm<sup>2</sup> w poboczu pasa drogowego drogi gminnej ul.Brzeźnej w Preczowie na działce ozn. nr geod. 935 obręb Preczów;
  - e) należy przyłączyć się do istniejącego obwodu oświetleniowego z istniejącego słupa na działce ozn. nr geod.906/1 obręb Preczów (po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości) następnie należy poprowadzić projektowany kabel oświetleniowy YAKXs 4x25mm<sup>2</sup> w poboczu pasa drogowego drogi gminnej ul.Sosnowej w Preczowie na działce ozn. nr geod. 933/1 obręb Preczów, następnie należy przejść metodą przewiertową na drugą stronę drogi przez działkę ozn. nr geod.933/1 obręb Preczów w celu zabudowania projektowanych słupów wraz z oprawą oświetleniową oraz projektowany kabel oświetleniowy YAKXs 4x25mm<sup>2</sup> na działce ozn. nr geod.685 obręb Preczów ul.Świerkowej w Preczowie (po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości ozn. nr geod.685 obręb Preczów);
  - f) ewentualne kolizje i skrzyżowania z innymi urządzeniami zabezpieczyć rurami ochronnymi;
  - g) teren pasa drogowego przywrócić do stanu poprzedniego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.124);
  - h) na czas prac teren robót oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i BHP.



**W przypadku kolizji w/w urządzenia z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urządzenia.**

Część składową niniejszej decyzji stanowią mapy z lokalizacją infrastruktury oświetlenia ulicznego (załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5).

## UZASADNIENIE

**Pan Mariusz Stanek - ECO ENERGY POLAND Sp. z o. o. ,ul.Górna 29B, 43-400 Cieszyn** złożył w tut. organie wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych tj.: projektowanej infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych ul.Jaworowej w Preczowie na działkach ozn. nr geod.939, 997/1, 814/6 obręb Preczów; ul.Słonecznej w Malinowicach na działce ozn. nr geod.1206/11 obręb Malinowice; Brzękowie Dolne na działce ozn. nr geod.366/1 obręb Brzękowie; ul.Brzeźnej w Preczowie na działce ozn. nr geod. 935 obręb Preczów; ozn. nr ew. 618 066 S ul.Sosnowej w Preczowie na działce ozn. nr geod. 933/1 obręb Preczów.Do wniosku załączono mapy z lokalizacją infrastruktury oświetlenia ulicznego (zał. nr 1, 2, 3, 4 i 5).

Zgodnie z art.19 ust.1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2022r., poz.1693) jednostka samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Zarządcą dróg gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).Zgodnie z art.20 pkt 8 cytowanej ustawy do zarządcy drogi należy w szczególności wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego również zgodnie z pkt 1 zabronione jest lokalizowanie obiektów i umieszczanie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Art. 39 ust. 3 cyt. ustawy stanowi iż, w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządcą drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1a przepisu ust. 1 pkt 1 **nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.576 oraz z 2022r., poz.501) **oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej** oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają.

W związku z powyższym tut. organ zezwala na umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych **ul.Jaworowej w Preczowie na działkach ozn. nr geod.939, 997/1, 814/6 obręb Preczów; ul.Słonecznej w Malinowicach na działce ozn. nr geod.1206/11 obręb Malinowice; Brzękowie Dolne na działce ozn. nr geod.366/1 obręb Brzękowie; ul.Brzeźnej w Preczowie na działce ozn. nr geod.935 obręb Preczów; ul.Sosnowej w Preczowie na działce ozn. nr geod.933/1 obręb Preczów** o warunkach zgodnych z orzeczeniem niniejszej decyzji, ponieważ warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają, a ich umieszczenie nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego ani naruszenia wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzec jak w sentencji.

## POUCZENIE

**Przed rozpoczęciem inwestor robót budowlanych jest zobowiązany** zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych do:

1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia, o którym mowa w ust. 3;
3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia - **m. in. zwrócić się z miesięcznym wyprzedzeniem z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.**

**Wniosek o zajęcie pasa drogowego winien zawierać następujące dane:**

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
- cel zajęcia pasa drogowego;
- powierzchnia zajmowanego pasa drogowego lub powierzchnię reklamy (wymiarzy instalowanego urządzenia);
- czas zajęcia pasa drogowego (termin realizacji).

**Do wniosku należy dołączyć załączniki zgodnie z wytycznymi § 1 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1264).**

Umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym skutkować może coroczną opłatą ponoszoną przez właściciela tegoż urządzenia.

Powyższa zgoda nie jest zezwoleniem na rozpoczęcie robót.

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po dokonaniu zgłoszenia budowy (robót) w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.2351).

Za wszelkie roszczenia osób trzecich, (także związane z naruszeniem granic) wynikłe w czasie realizacji robót odpowiada inwestor.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23, za pośrednictwem Wójta Gminy Psary, ul.Malinowicka 4 , 42-512 Psary w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z upoważnienia Wójta  
Kierownik Referatu Gospodarki  
Komunalnej i Zarządzania Drogami

*[Signature]*  
Jolanta Gólosz-Rączka

**Otrzymują:**

1. Pan Mariusz Staniek - ECO ENERGY POLAND Sp. z o. o., ul.Górna 29B, 43-400 Cieszyń
2. Kopia a/a.

Zwolniono z pobrania opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz.2142)

„Sprawę prowadzi:  
Artur Muc, Inspektor ds. zarządzania drogami  
Tel. 32 294 49 22, e-mail: arturmuc@psary.pl”

### Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

1. Administratorem Danych jest Wójt Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Psary e-mail: [iod@psary.pl](mailto:iod@psary.pl);
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja wniosku.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.
6. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być strony postępowania administracyjnego, mogą być również inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami prawa.
9. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
10. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa, ich nie podanie może skutkować nie rozpatrzeniem wniosku.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG.6640.1569.2022
Nazwa miejscowości	Psary
Jednostka ewidencyjna	Psary 240106_2
Obręb	Preczów 240106_2.0007
Skala mapy	1:500
Układy współrzędnych	2000.6 / PL-KRON86-NH
Oznaczenie obszaru aktualizacji	
Kierownik prac	Piotr Porzucek, upr nr 22169
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki REGON 241804424
Data oraz imię nazwisko osoby opracowującej mapę	23.06.2022 Piotr Dymecki

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG.6640.1569.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA BĘDZIŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki NIP 6482079255 REGON 241804424
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 15.07.2022r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Piotr Porzucek upr nr 22169



Treść mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapą do celów projektowych przyjętą oraz zaewidencjonowaną do zasobu powiatowego pod nr protokołu nr 1 (WG.6640.1569.2022) z dnia 15.07.2022

Za zgodność mgr inż. Marek Maksymowicz

Urząd Gminy Psary  
42-512 Psary, ul. Malinowicka 4  
tel. 32 294-49-00, fax 32 294-49-01  
NIP 625-161-06-38  
nr 4  
Załącznik do decyzji  
RGR:ZD.III.1230.1.17.2022  
Nr ..... z dn. 04.04.2023r  
Z upoważnienia Wójta  
Kierownik Referatu Gospodarki  
Komunalnej i Zarządzania Drogi  
Jolanta Górsz-Rączka

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w bazie GESUT. Obszar planowanej inwestycji objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na niską rozdzielczość grafiki MPZP plan naniesiono orientacyjnie.

Współrzędne lokalizacyjne GPS: 50.365601 19.180383

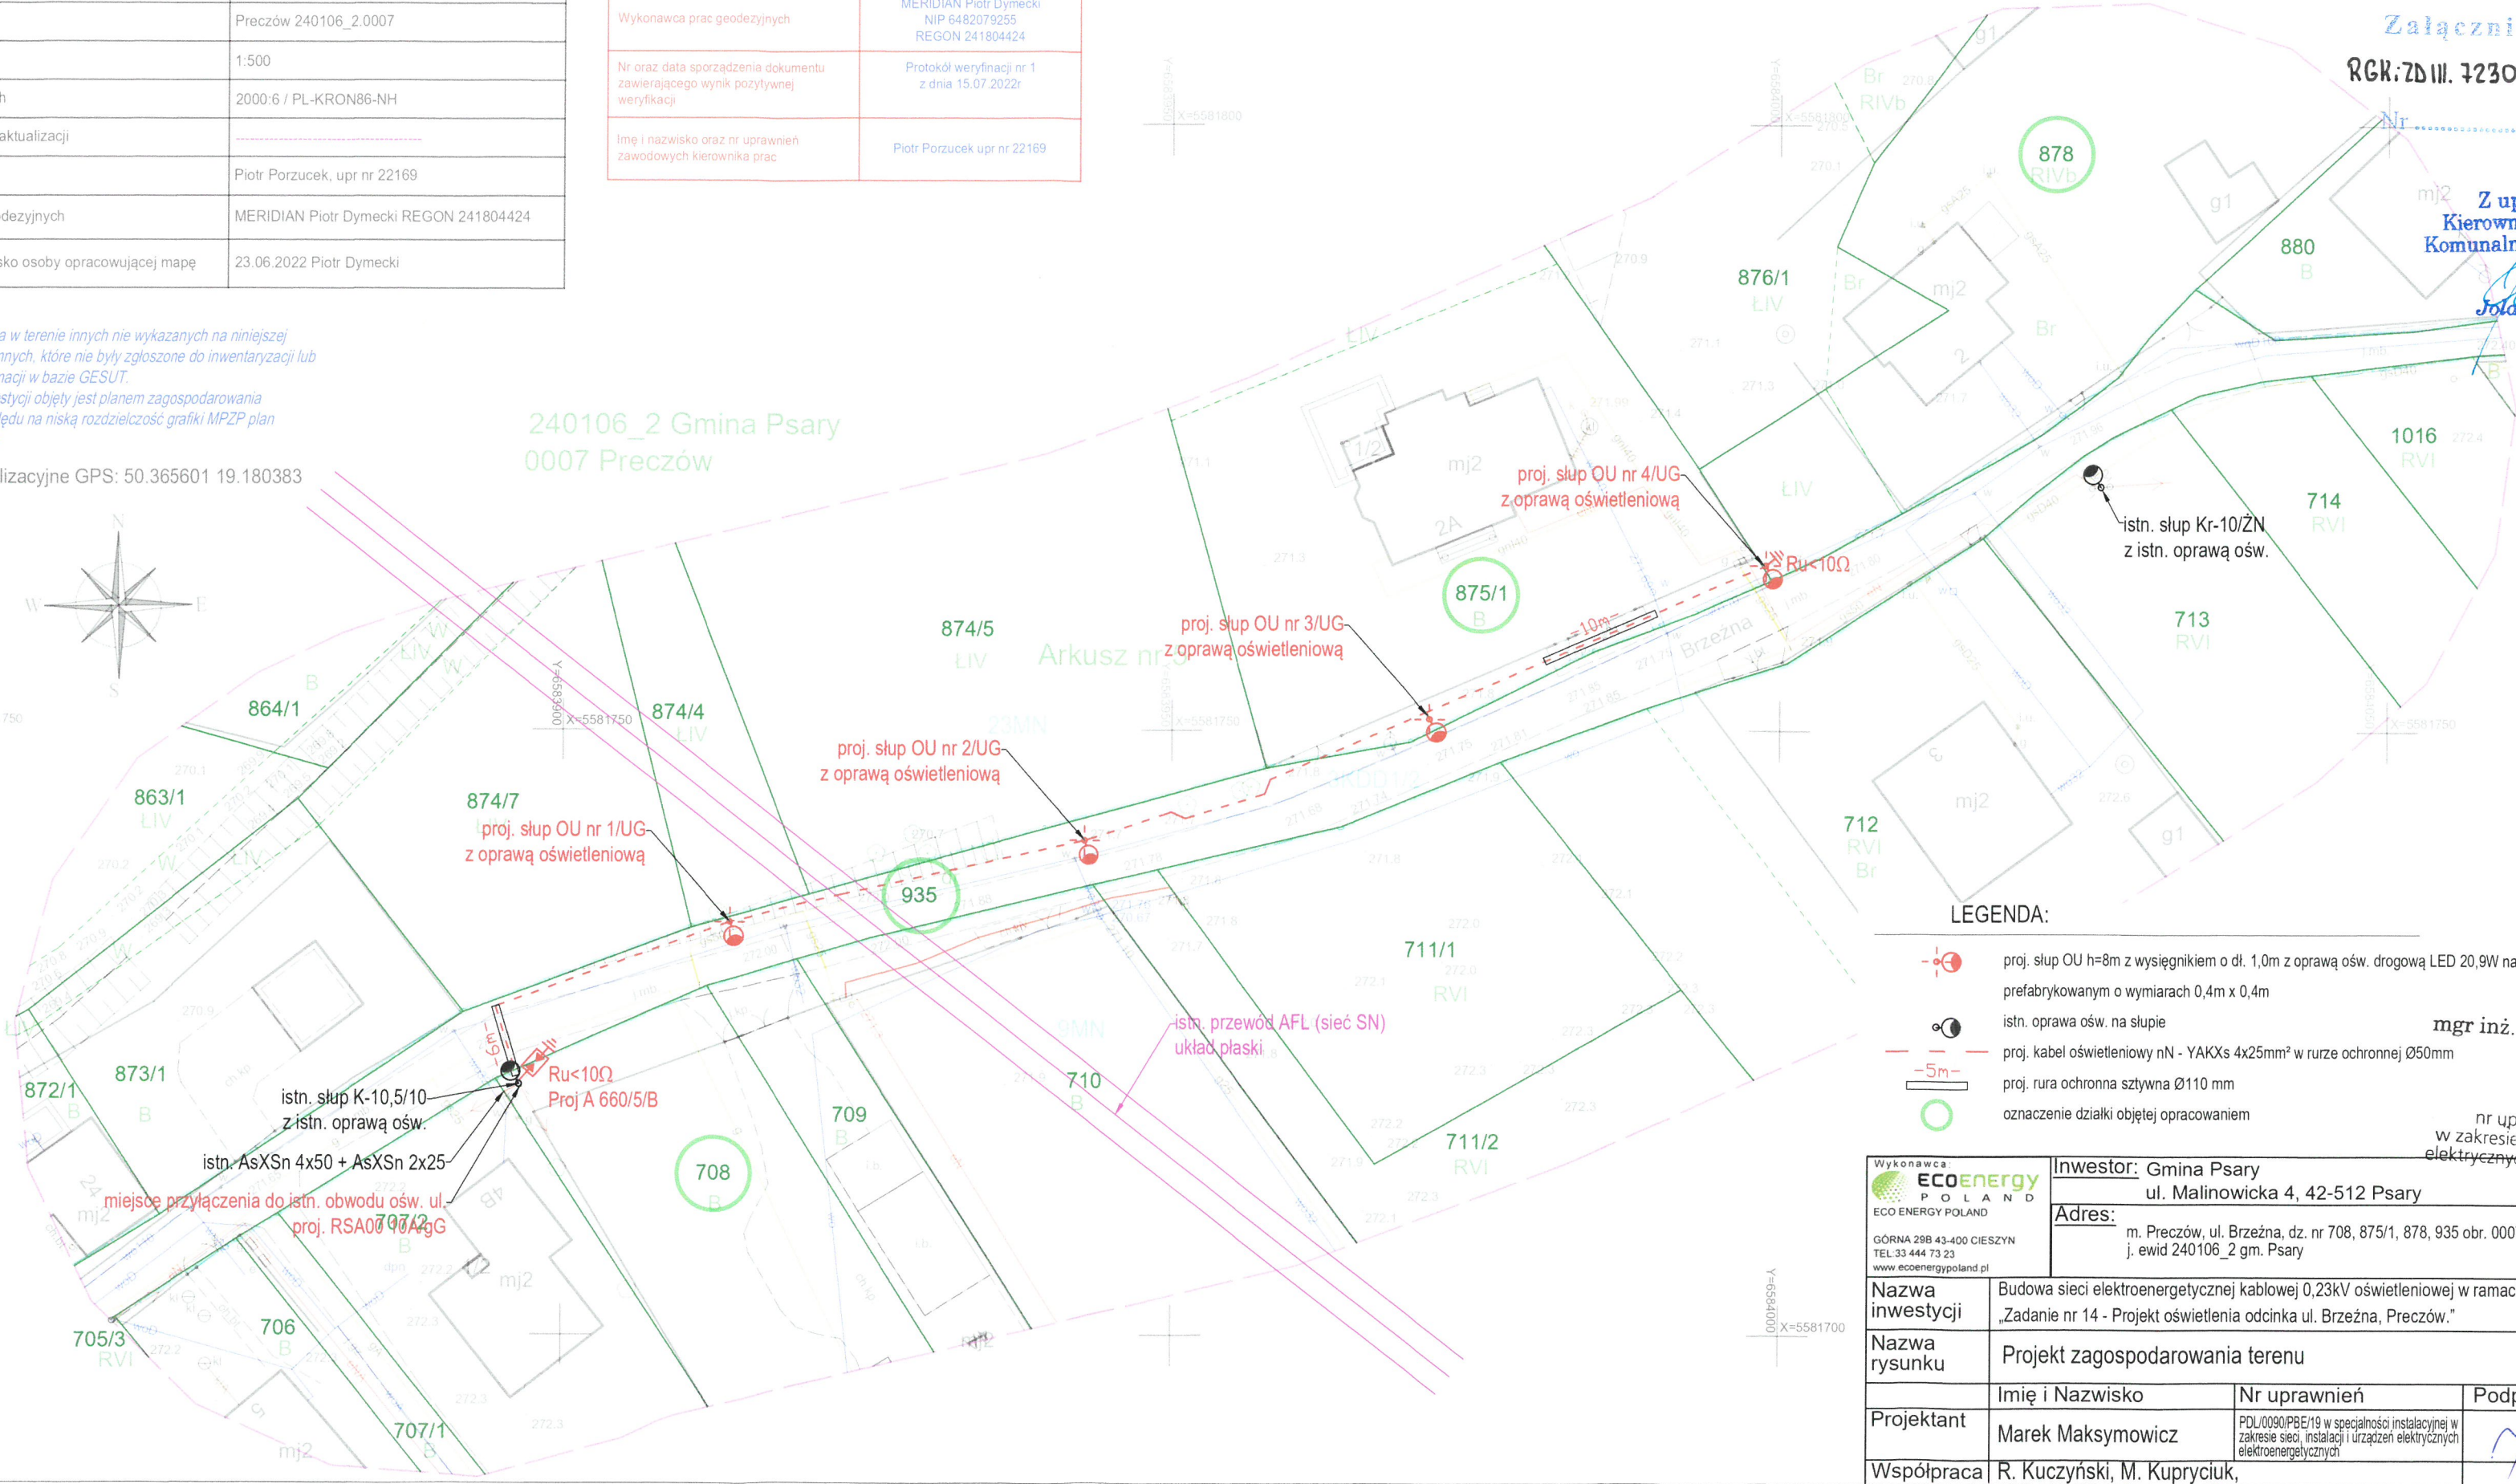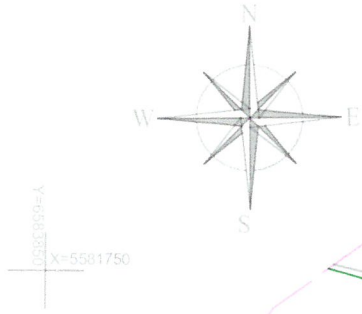

Wykonawca <b>ECOenergy</b> POLAND ECO ENERGY POLAND GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN TEL: 33 444 73 23 www.ecoenergypoland.pl		Inwestor: Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary	
Nazwa inwestycji		Adres: m. Preczów, ul. Brzeźna, dz. nr 708, 875/1, 878, 935 obr. 0007 PRECZÓW j. ewid 240106_2 gm. Psary	
Nazwa rysunku		Projekt zagospodarowania terenu	
Projektant		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień
Współpraca		Marek Maksymowicz	PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
		Podpis	Data
		R. Kuczyński, M. Kupryciuk,	02.08.2022
		Skala	Nr rys.
		1:500	1



#### 4. ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU

**Odpis protokołu z narady koordynacyjnej**  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,  
przeprowadzonej przez Starostę Będzińskiego sposobem elektronicznym  
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie  
w terminie do 2023-03-17

**Znak sprawy:** WG.6630.48.2023

**Wnioskodawca:** ECO ENERGY POLAND SP. Z.O.O.  
43-400 Cieszyn, ul. Górna 29 B, PL

**Opis przedmiotu narady:**

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kV oświetleniowej w ramach zadania pn.:  
„Zadanie nr 14 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Brzeźna, Preczów.”

**Przewodniczący narady koordynacyjnej:** Katarzyna Naściszewska

**Protokolant:** Katarzyna Naściszewska

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Aquaplus Sp. z o.o. Bobrowniki	nie dotyczy
	Grzegorz Lazar	Nie dotyczy
2	Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.	nie dotyczy
	Piotr Bociek	Nie dotyczy
3	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4	Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej Mierzęcice	nie dotyczy
	Aleksander Mańdok	Nie dotyczy
5	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice	nie dotyczy
	Andrzej Piątek	Nie dotyczy
6	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Czeladź	nie dotyczy
	Aleksandra Pilarska	Nie dotyczy
7	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Będzin	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
8	NETIA S.A.	pozytywne bez uwag
	Tadeusz Banaś	Brak uwag
9	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach	nie dotyczy
	Gabriela Gocyla - Moś	Nie dotyczy
10	Orange Polska S.A. Katowice	pozytywne bez uwag
		Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

11	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Katowice  Dawid Mędrecki	pozytywne bez uwag  Brak uwag
12	PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Południowy  Tomasz Minicki	nie dotyczy  Nie dotyczy
13	PKP Energetyka S.A. Warszawa	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
14	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15	PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
16	PKP Telkol Sp. z o.o. Katowice	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
18	Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie  Krzysztof Błach	nie dotyczy  Nie dotyczy
19	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Wydział obsługi sieci Zabrze	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
20	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Będzinie  Natalia Baran	negatywne  Należy uzgodnić projektowaną inwestycję w Gazowni w Będzinie.
21	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Bytomiu	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
22	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Świętochłowicach  Mirosław Kozak	nie dotyczy  Nie dotyczy
23	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Zawierciu  Tomasz Drożdżyński	nie dotyczy  Nie dotyczy
24	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
25	Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o.  Tomasz Turek	nie dotyczy  Nie dotyczy
26	TAURON Ciepło Sp. z o.o. Obszar Ciepły nr 1	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
27	TAURON Ciepło Sp. z o.o. Obszar Ciepły nr 5  Sławomir Kustra	nie dotyczy  Nie dotyczy

28	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie  Dariusz Gąstała	pozytywne z uwagami  Dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy naszych urządzeń elektroenergetycznych do TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie. Pod adresem ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin. Po uprzednim uzyskaniu wywiadów branżowych w TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie
29	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach  Marcin Patyk	nie dotyczy  Nie dotyczy
30	TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.  Robert Jurczak	nie dotyczy  Nie dotyczy
31	T-Mobile Polska S.A.	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
32	Tramwaje Śląskie S.A.	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
33	Wojkowickie Wody Sp. z o.o.	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
34	Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach  Marcin Fabjański	pozytywne bez uwag  Brak uwag
35	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Siewierz	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
36	Zarząd Dróg Wojewódzkich	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Burmistrz Gminy Sławków	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2	Burmistrz Miasta Czeladź  Rafał Sobczyk	nie dotyczy  Nie dotyczy
3	Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz  Karol Czekaj	nie dotyczy  Nie dotyczy
4	Burmistrz Miasta Wojkowice	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5	Prezydent Miasta Będzin	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6	Wójt Gminy Bobrowniki  Jacek Brzozowski	nie dotyczy  Nie dotyczy
7	Wójt Gminy Mierzęcice	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
8	Wójt Gminy Psary	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Starostwo Powiatowe w Będzinie - Wydział Architektury _____ Dariusz Kruczkowski	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
Uwaga własna przewodniczącego:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko	Stanowisko/treść uwagi:
1	PODGIK Będzin _____ Katarzyna Naściszewska	pozytywne z uwagami _____ W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązkiem inwestora jest ochrona wszystkich znaków geodezyjnych znajdujących się w obszarze realizacji inwestycji, po uzyskaniu stosownych pozwoleń.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO  
**Katarzyna Naściszewska**  
Kierownik Powiatowego Ośrodka  
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

*Podpisano podpisem elektronicznym*

.....  
Podpis i pieczęć protokolanta narady koordynacyjnej

.....  
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

#### Informacje dodatkowe:

- Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 z późn.zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
- Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374), powiatową bazę GESUT aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
- Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwają lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
- O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG.6640.209.2023
Nazwa miejscowości	Psary
Jednostka ewidencyjna	Psary 240106_2
Obręb	Preczów 240106_2.0007
Skala mapy	1:500
Układy współrzędnych	2000:6 / PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie obszaru aktualizacji	-----
Kierownik prac	Piotr Porzucek, upr nr 22169
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki REGON 241804424
Data oraz imię nazwisko osoby opracowującej mapę	07.02.2023 Piotr Dymecki






Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG.6640.209.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA BĘDZIŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymceki NIP 6482079255 REGON 241804424
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 20.02.2023r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Piotr Porzucek upr nr 22169

Za zgodność mgr inż. Marek Maksymowicz

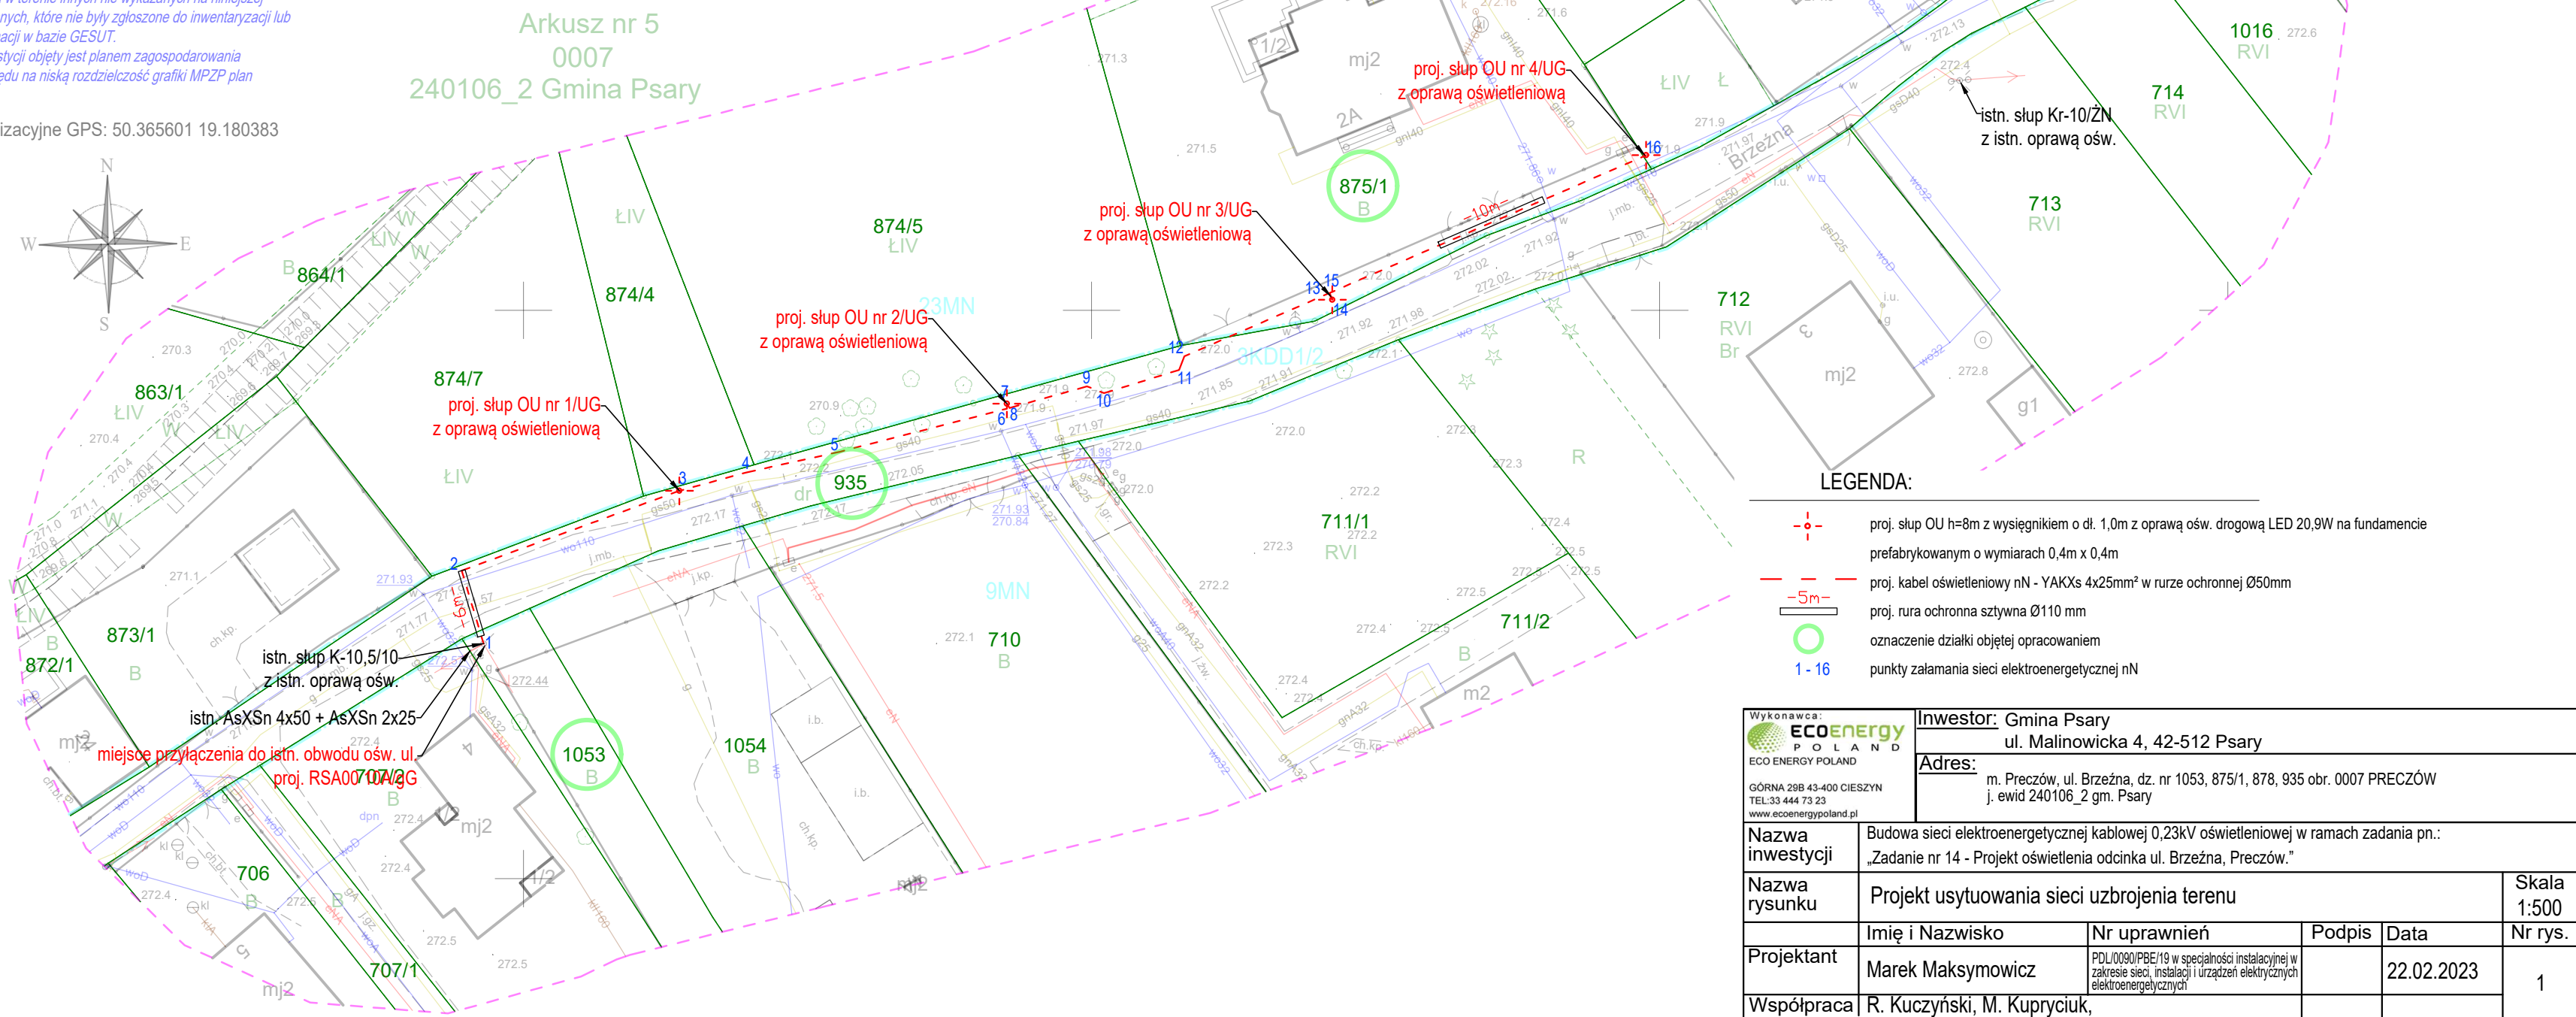Dokument podpisany elektronicznie przez

Współrzędne lokalizacyjne GPS: 50.365601 19.180383



	proj. słup OU h=8m z wysięgnikiem o dł. 1,0m z oprawą ośw. drogową LED 20,9W na fundamencie
	prefabrykowanym o wymiarach 0,4m x 0,4m
	proj. kabel oświetleniowy nN - YAKXs 4x25mm <sup>2</sup> w rurze ochronnej Ø50mm
	proj. rura ochronna sztywna Ø110 mm
	oznaczenie działki objętej opracowaniem
	punkty załamania sieci elektroenergetycznej nN

<b>Investor:</b> Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
<b>Adres:</b> m. Preczów, ul. Brzeźna, dz. nr 1053, 875/1, 878, 935 obr. 0007 PRECZÓW j. ewid 240106 2 gm. Psary

Nazwa rysunku	Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu				Skala 1:500
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Nr rys.
Projektant	Marek Maksymowicz	PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych		22.02.2023	1
Współpraca	R. Kuczyński, M. Kupryciuk,				

5. UZGODNIENIE Z PSG Sp. z o.o. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W ZABRZU GAZOWNIA W BĘDZINIE



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

data wpływu  
5502.2023.02.KB.1447  
30.03.2023  
Będzin

**Gazownia w Będzinie**  
ul. Sielecka 85a, 42-500 Będzin  
tel. 22 444 33 33  
gazownia.bedzin@psgaz.pl

**ECO ENERGY POLAND**  
Ul. Górna 29 B  
43-400 Cieszyn

Wasz znak:  
Nasz znak: PSG/ZA.0154.763.160115538.2023

Będzin 27.03.2023

Dot.: Uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego dla projektowanego oświetlenia  
w Preczowie przy ul. Brzeźnej dz. nr. 1053, 875/1, 878, 935..

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na załączonym  
planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci  
gazowej:

- gazociąg średniego ciśnienia (PE) – kolorem granatowym
- gazociąg średniego ciśnienia (STAL) – kolorem zielonym

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy  
uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci  
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie z**  
**następującymi uwagami.**

- W miejscu skrzyżowania projektowanej inwestycji z ww. gazociągami należy  
zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m.
- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy  
zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z gazociągiem należy  
zachować odległość poziomą od powierzchni zewnętrznej ścianki gazociągu  
nie mniejszą niż 0,5 m, zgodnie z ww. Rozporządzeniem zał. nr 2 Tabela 2 i/lub  
3.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie  
uzgodnić z PSG.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz  
innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej,



należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.

- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (1,0 m po 0,5 m w każdą stronę od osi gazociągu średniego ciśnienia).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Będzinie.


W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesać do Gazowni na adres: ul. Sielecka 85a. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

**Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Młodszy Specjalista  
ds. Technicznych  
  
Natalia Baran

Z poważaniem  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Gazowni w Będzinie  
  
Artur Grzywnowicz

Załączniki:

- plany (1 szt.)

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas.




MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG.6640.209.2023
Nazwa miejscowości	Psary
Jednostka ewidencyjna	Psary 240106_2
Obręb	Preczów 240106_2.0007
Skala mapy	1:500
Układy współrzędnych	2000:6 / PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie obszaru aktualizacji	-----
Kierownik prac	Piotr Porzucek, upr nr 22169
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki REGON 241804424
Data oraz imię nazwisko osoby opracowującej mapę	07.02.2023 Piotr Dymecki

Współrzędne lokalizacyjne GPS: 50.365601 19.180383

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG.6640.209.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA BĘDZIŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki NIP 6482079255 REGON 241804424
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 20.02.2023r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Piotr Porzucek upr nr 22169

Za zgodność mgr inż. Marek Maksymowicz

nachlesion  
orientierung

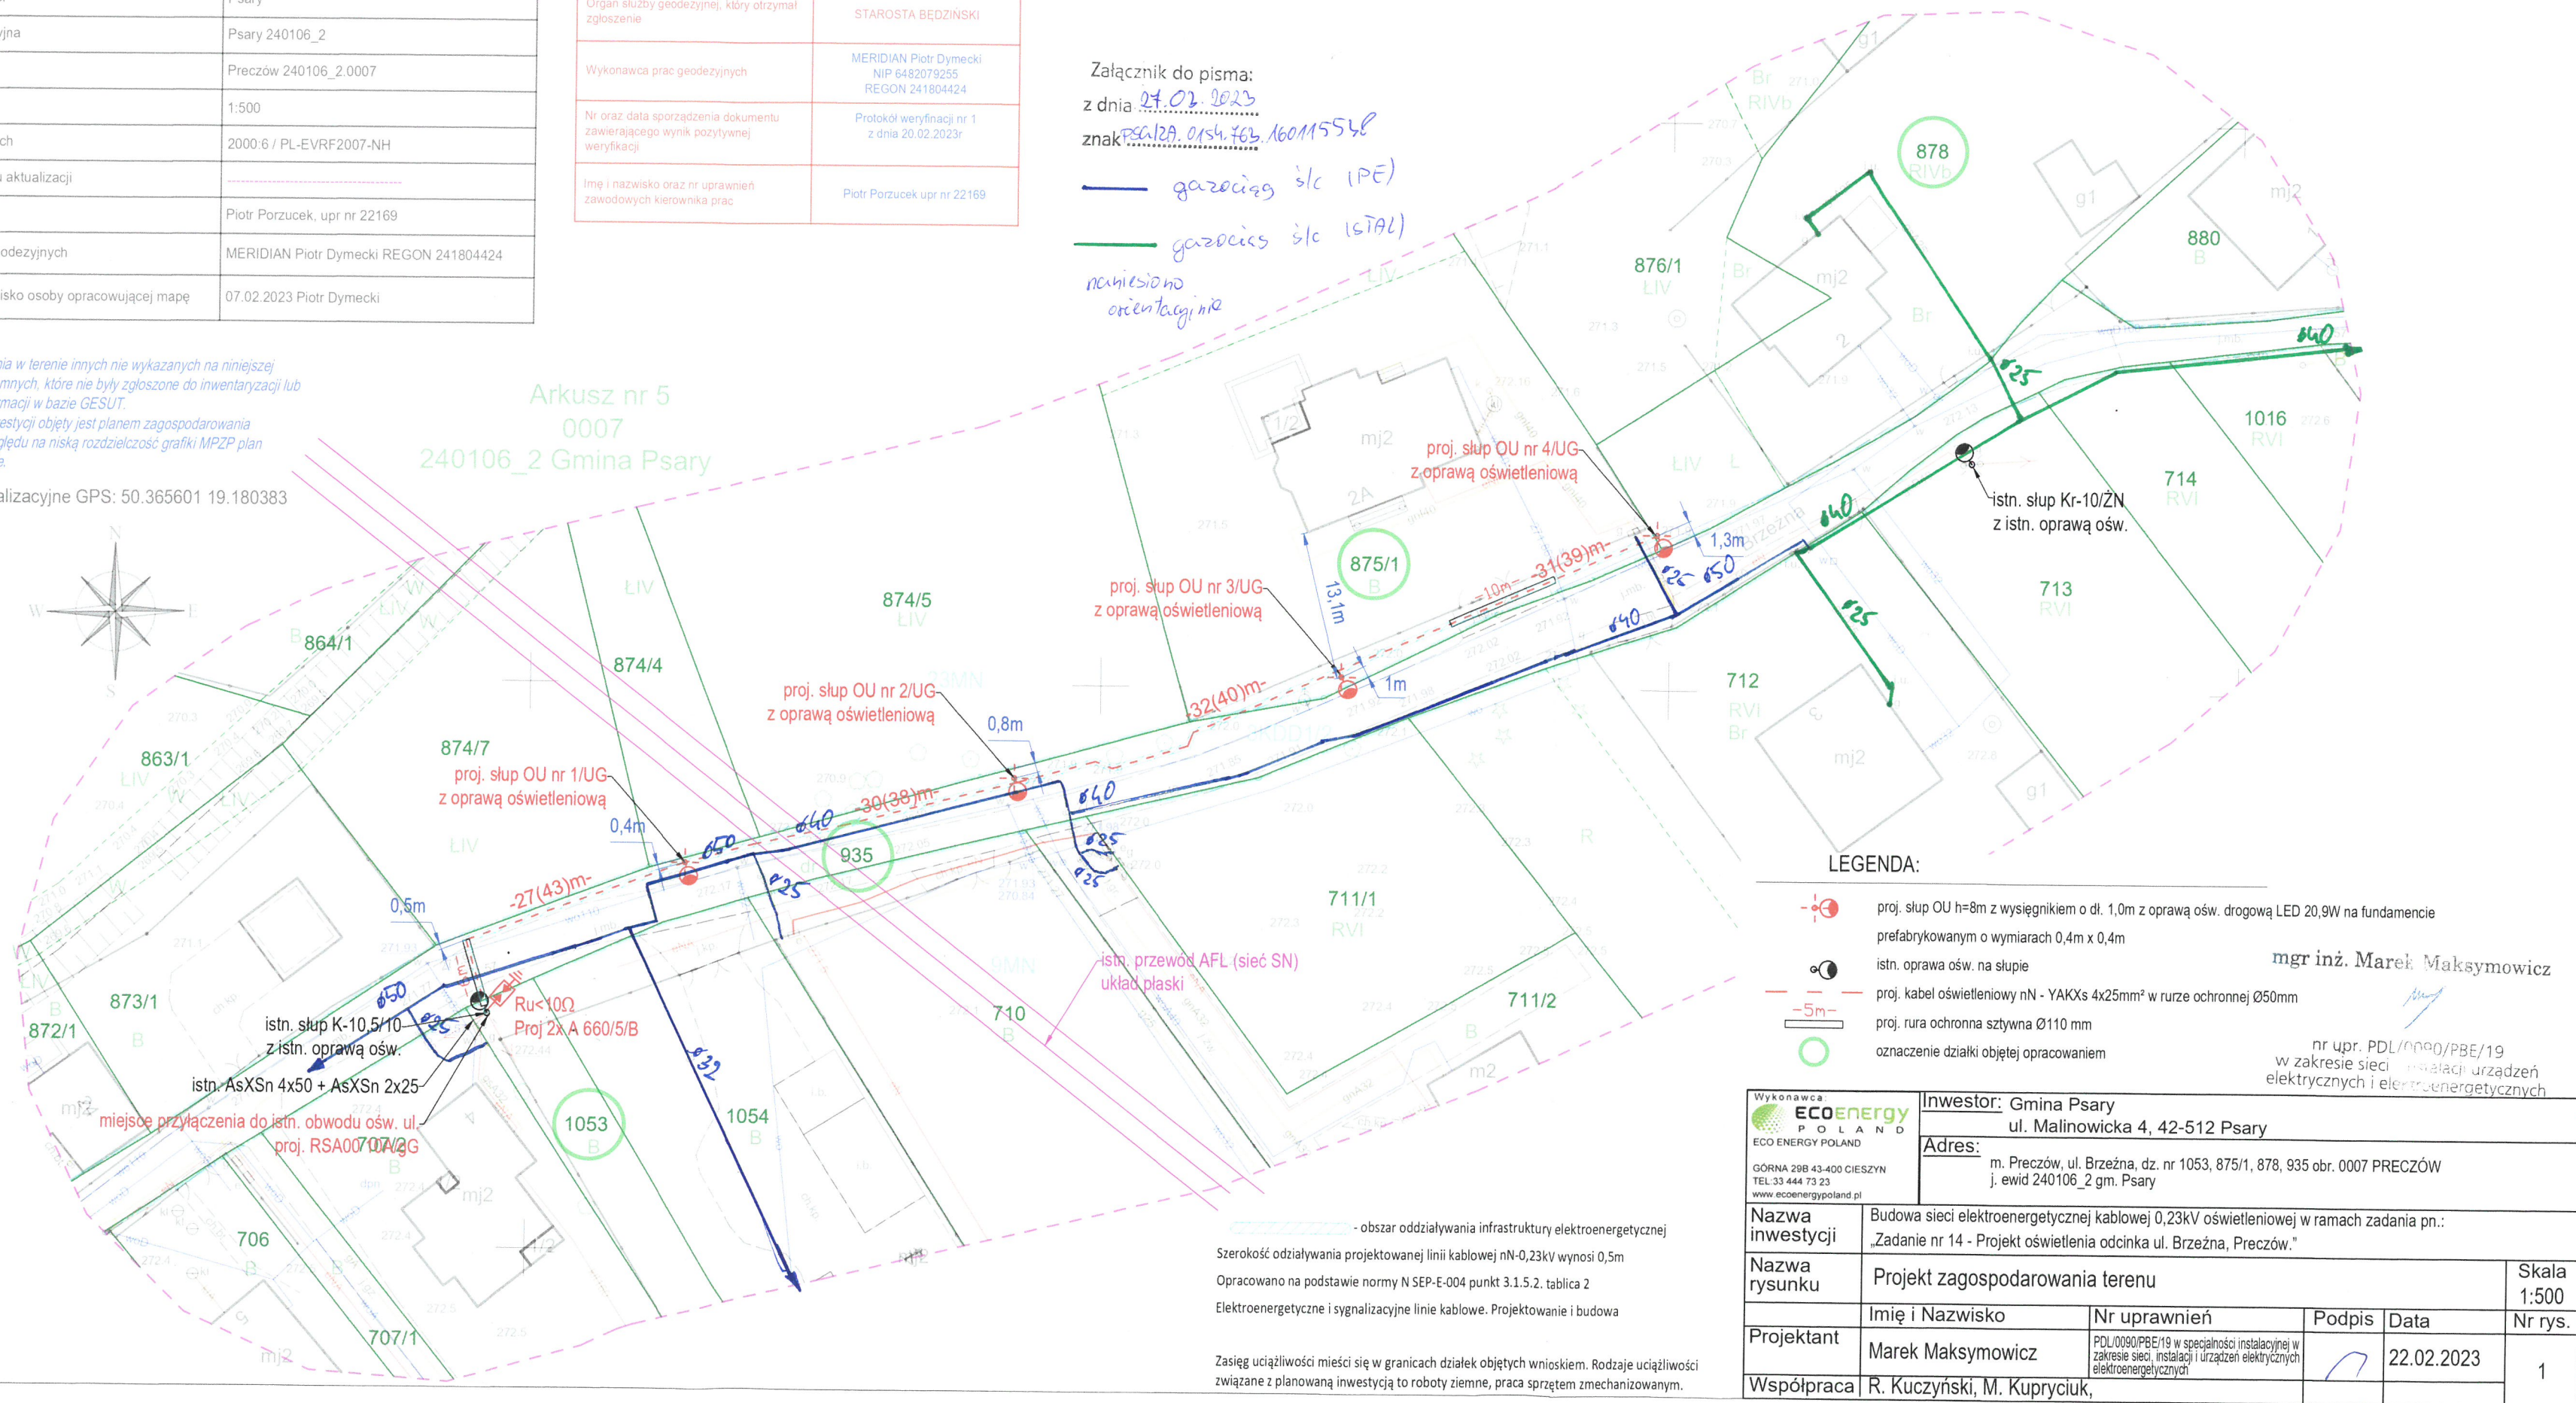


mgr inż. Marek Maksymowicz

nr upr. PDL/0090/PBE/19  
w zakresie sieci i instalacji urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych

Wykonawca:  
**ECOenergy**  
POLAND  
ECO ENERGY POLAND  
GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN  
TEL: 33 444 73 23  
[www.ecoenergypoland.pl](http://www.ecoenergypoland.pl)

Inwestor:	Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
Adres:	m. Preczów, ul. Brzeźna, dz. nr 1053, 875/1, 878, 935 obr. 0007 PRECZÓW j. ewid 240106_2 gm. Psary

Nazwa inwestycji	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 14 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Brzeźna, Preczów.”				
Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania terenu				Skala 1:500
Projektant	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Nr rys.
	Marek Maksymowicz	PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych		22.02.2023	1
Współpraca	R. Kuczyński, M. Kupryciuk,				



## 6. UZGODNIENIE Z ZAKŁADEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH



**ZAKŁAD  
GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ  
W PSARACH**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.

Dąbie ul. Dolna 1, 42-504 Będzin

tel. 32 428 15 80, [zgk@psary.pl](mailto:zgk@psary.pl), [www.zgk.psary.pl](http://www.zgk.psary.pl)

data wpływu

5498.1023.CI.KB.1410

29.03.2023

*Podur*

I.dz. 70330/UB/2/2023

Dąbie dn. 21.03.2023 r.

**ECO ENERGY POLAND Sp. z o.o.  
ul. Górna 29B  
43-400 Cieszyn**

Znak pisma: 5241.2023.CI.KB.1410

Dotyczy: Uzgodnienia trasy projektowanej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Psary.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. pozytywnie uzgadnia lokalizację projektowanego przyłącza kablowego dla n/w inwestycji, na poniższych warunkach technicznych:

1. Na załączniku nr 1 (ul. Słoneczna w Malinowicach) do niniejszego pisma potwierdza aktualność mapy w zakresie przebiegu sieci:
  - wodociągowej PE DN225 (zaznaczona kolorem niebieskim, linia ciągła) - sieć jest w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.,
  - nie wyklucza się istnienia innej podziemnej sieci i przyłączy wod.-kan. w przedmiotowym obszarze niniejszego uzgodnienia, których posadowienie w tym obszarze nie jest nam znane i nie zostało zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
2. Na załączniku nr 2 (ul. Sportowej w Strzyżowicach) do niniejszego pisma potwierdza aktualność mapy w zakresie przebiegu sieci:
  - wodociągowej PE DN63 (zaznaczona kolorem niebieskim, linia ciągła) - sieć jest w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.,
  - przyłącza wodociągowego PE DN40 (zaznaczona kolorem niebieskim, linia przerywana) sieć w eksploatacji prywatnego właściciela,
  - nie wyklucza się istnienia innej podziemnej sieci i przyłączy wod.-kan. w przedmiotowym obszarze niniejszego uzgodnienia, których posadowienie w tym obszarze nie jest nam znane i nie zostało zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3. Na załączniku nr 3 (Dąbie Górne) do niniejszego pisma potwierdza aktualność mapy w zakresie przebiegu sieci:
  - wodociągowej stalowej DN150 (zaznaczona kolorem niebieskim, linia ciągła) - sieć jest w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.,
  - wodociągowej projektowanej – w trakcie realizacji - PE DN160 (zaznaczona kolorem niebieskim, linia przerywana)
  - nie wyklucza istnienia innej podziemnej sieci i przyłączy wod.-kan. w przedmiotowym obszarze niniejszego uzgodnienia, których posadowienie w tym obszarze nie jest nam znane i nie zostało zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
4. Na załączniku nr 4 (Brzękowice Dolne) do niniejszego pisma potwierdza aktualność mapy w zakresie przebiegu sieci:
  - wodociągowej stal DN90 (zaznaczona kolorem niebieskim, linia ciągła) - sieć jest w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.,

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.

z siedzibą w Dąbiu, ul. Dolna 1 (42 – 504 Będzin), NIP: 6252480712, nr KRS: 0000953285, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 34 594 000,00 zł.

- nie wyklucza istnienia innej podziemnej sieci i przyłączy wod.-kan. w przedmiotowym obszarze niniejszego uzgodnienia, których posadowienie w tym obszarze nie jest nam znane i nie zostało zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
5. Na załączniku nr 5 (ul. Brzeźna w Preczowie) do niniejszego pisma potwierdza aktualność mapy w zakresie przebiegu sieci:
- wodociągowej PE DN110 (zaznaczona kolorem niebieskim, linia ciągła) - sieć jest w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.,
  - przyłącza wodociągowego PE DN40 (zaznaczona kolorem niebieskim, linia przerywana) sieć w eksploatacji prywatnego właściciela,
  - nie wyklucza istnienia innej podziemnej sieci i przyłączy wod.-kan. w przedmiotowym obszarze niniejszego uzgodnienia, których posadowienie w tym obszarze nie jest nam znane i nie zostało zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
6. Planowana inwestycja powinna uwzględniać zapisy z Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych, podane w Zeszycie nr 3, poz. 5.5.11 wydanym przez COBRTI INSTAL\_WTWiO stanowiące, że: „Skrzyżowania przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń”;
7. Minimalne odległości (w świetle) dla przewodów wodociągowych od sieci energetycznych powinny wynosić nie mniej niż 0,7 m;
8. Minimalna odległość krawędzi fundamentów słupów od sieci wodociągowej powinna wynosić 1,0 m.
9. W miejscach kolizji z siecią wodociągową należy zastosować rury ochronne Arot L=3,0 m;
10. O planowanym rozpoczęciu robót związanych z wykonaniem przedmiotowej sieci należy powiadomić tutaj. Zakład na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót.
- Powyższe uzgodnienie lokalizacji jest ważne przez okres 3-ch lat od daty wydania niniejszego pisma.

Załącznik:

5 x mapa sytuacyjna z uzgodnieniem

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. a/a

**KIEROWNIK**  
Działu Utrzymania Sieci

*inż. Marcin Fabijański*

Członek Zarządu

Aleksandra Benseł

Prezes Zarządu

Łukasz Siwczyk



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG.6640.1569.2022
Nazwa miejscowości	Psary
Jednostka ewidencyjna	Psary 240106_2
Obręb	Preczów 240106_2.0007
Skala mapy	1:500
Układy współrzędnych	2000.6 / PL-KRON86-NH
Oznaczenie obszaru aktualizacji	
Kierownik prac	Piotr Porzucek, upr nr 22169
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki REGON 241804424
Data oraz imię nazwisko osoby opracowującej mapę	23.06.2022 Piotr Dymecki

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG.6640.1569.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA BĘDZIŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki NIP 6482079255 REGON 241804424
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 15.07.2022r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Piotr Porzucek upr nr 22169

Treść mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapą do celów projektowych przyjętą oraz zaewidencjonowaną do zasobu powiatowego pod nr protokołu nr 1 (WG.6640.1569.2022) z dnia 15.07.2022

Za zgodność mgr inż. Marek Maksymowicz

Uzgodnia się na warunkach określonych w piśmie znak: 20330/418/2/2023 z dnia 2.1.2023

KIEROWNIK  
Działu Utrzymania Sieci  
inż. Marcin Fabijański

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub innych brak jest informacji w bazie GESUT.  
Obszar planowanej inwestycji objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na niską rozdzielczość grafiki MPZP plan naniesiono orientacyjnie.

Współrzędne lokalizacyjne GPS: 50.365601 19.180383

240106\_2 Gmina Psary  
0007 Preczów

Arkusz nr 23MN

LEGENDA:

- proj. słup OU h=8m z wysięgnikiem o dł. 1,0m z oprawą ośw. drogową LED 20,9W na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 0,4m x 0,4m
- istn. oprawa ośw. na słupie
- proj. kabel oświetleniowy nN - YAKXs 4x25mm<sup>2</sup> w rurze ochronnej Ø50mm
- proj. rura ochronna sztywna Ø110 mm
- oznaczenie działki objętej opracowaniem

mgr inż. Marek Maksymowicz

nr upr. PDL/0090/PBE/19  
w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wykonawca:  
ECOenergy  
POLAND  
ECO ENERGY POLAND  
GÓRNA 29B 43-400 CIESZYŃ  
TEL 33 444 73 23  
www.ecoenergypoland.pl

Inwestor: Gmina Psary  
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary  
Adres: m. Preczów, ul. Brzeźna, dz. nr 1053, 875/1, 878, 935 obr. 0007 PRECZÓW  
j. ewid 240106\_2 gm. Psary

Nazwa inwestycji	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 14 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Brzeźna, Preczów.”				
Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania terenu				Skala 1:500
Projektant	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Nr rys.
Współpraca	Marek Maksymowicz	PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		02.08.2022	1
	R. Kuczyński, M. Kupryciuk,				

## **7. MAPA ZASADNICZA DO CELÓW PROJEKTOWYCH**



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelarii/je zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG.6640.209.2023
Nazwa miejscowości	Psary
Jednostka ewidencyjna	Psary 240106_2
Opis	Pieców 240106_2.0007
Skala mapy	1:500
Układy współrzędnych	2000.6 / PL-ETRS2007-AHN
Oznaczenie obszaru aktualizacji	
Kierownik prac	Piotr Porzucek, upr nr 22169
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymek REGON 241804424
Data oraz imię nazwisko osoby opracowującej mapę	07.02.2023 Piotr Dymek

Przekazuję, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozycyjny zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG.6640.209.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STANOSTA BEGDZINSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymek NIP 6482079255 REGON 241804424
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozycyjnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 20.02.2023r
Inne i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Piotr Porzucek, upr nr 22169

**MERIDIAN**  
USŁUGI GEODEZYJNE  
ul. Armii 501, 501, 502, nr 2, Piotr Dymek  
44-400 Ząbki, 44-400 Ząbki, 44-400 Ząbki  
NIP 64-82079255, REGON 241804424

GEODETA UPRAWNIENY  
mgr inż. Piotr Porzucek  
Nr uprawnień: 22169

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w bazie GUSIT.  
Obszar planowanej inwestycji objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na niską rozdzielczość planu WZP plan nanieśiono orientacyjnie.

Współrzędne lokalizacyjne GPS: 50.365601 19.180383

