


Objaśnienia:

- 1 - stal dwuteowa HEA200  
2 - marka st. mocująca blacha st. gr 10mm  
3 - zbrojenie usztywniające 4xØ12 strzemiona  
Ø6mm co 10cm w otulinie z betonu C20/25  
4 - podsypka piaskowa zagęszczona do wsp. Id=0,85

Tab.2. Stan i stopień zagęszczenia gruntów oraz odpowiadające pomiary sondowania statycznego (CPT) oraz dynamicznego(DPH)

Stan zagęszczenia wg PN-EN ISO 14688-2 [2]	Stopień zagęszczenia		Sondowanie statyczne q <sub>c</sub>						Sondowanie dynamiczne DPH N <sub>10</sub>	
	I <sub>D</sub>		wg Lancelot		wg PN-B [5]		wg EC7-2 [1] dla poziomu wody		wg PN-B [5]	
	od	do	od	do	od	do	powyżej	poniżej		
bardzo luźny	0	0,15	0,12	0,29	1,26	1,56	0 ÷ 1,3	0 ÷ 0,6	0 ÷ 0,5	
luźny	0,15	0,35	0,29	0,98	1,56	2,07	1,3 ÷ 3,8	0,6 ÷ 2,1	0,5 ÷ 1,5	
średnio zagęszczony	0,35	0,65	0,98	6,08	2,07	3,16	3,8 ÷ 18,4	2,1 ÷ 12,7	1,5 ÷ 7,2	
zagęszczony	0,65	0,85	6,08	20,58	3,16	4,19	18,4 ÷ 53,0	12,7 ÷ 42,8	7,2 ÷ 30,6	
bardzo zagęszczony	0,85	1,00	20,58	51,37	4,19	5,17	53,0 ÷ 117,2	42,8 ÷ 106,2	20,6 ÷ 45,0	

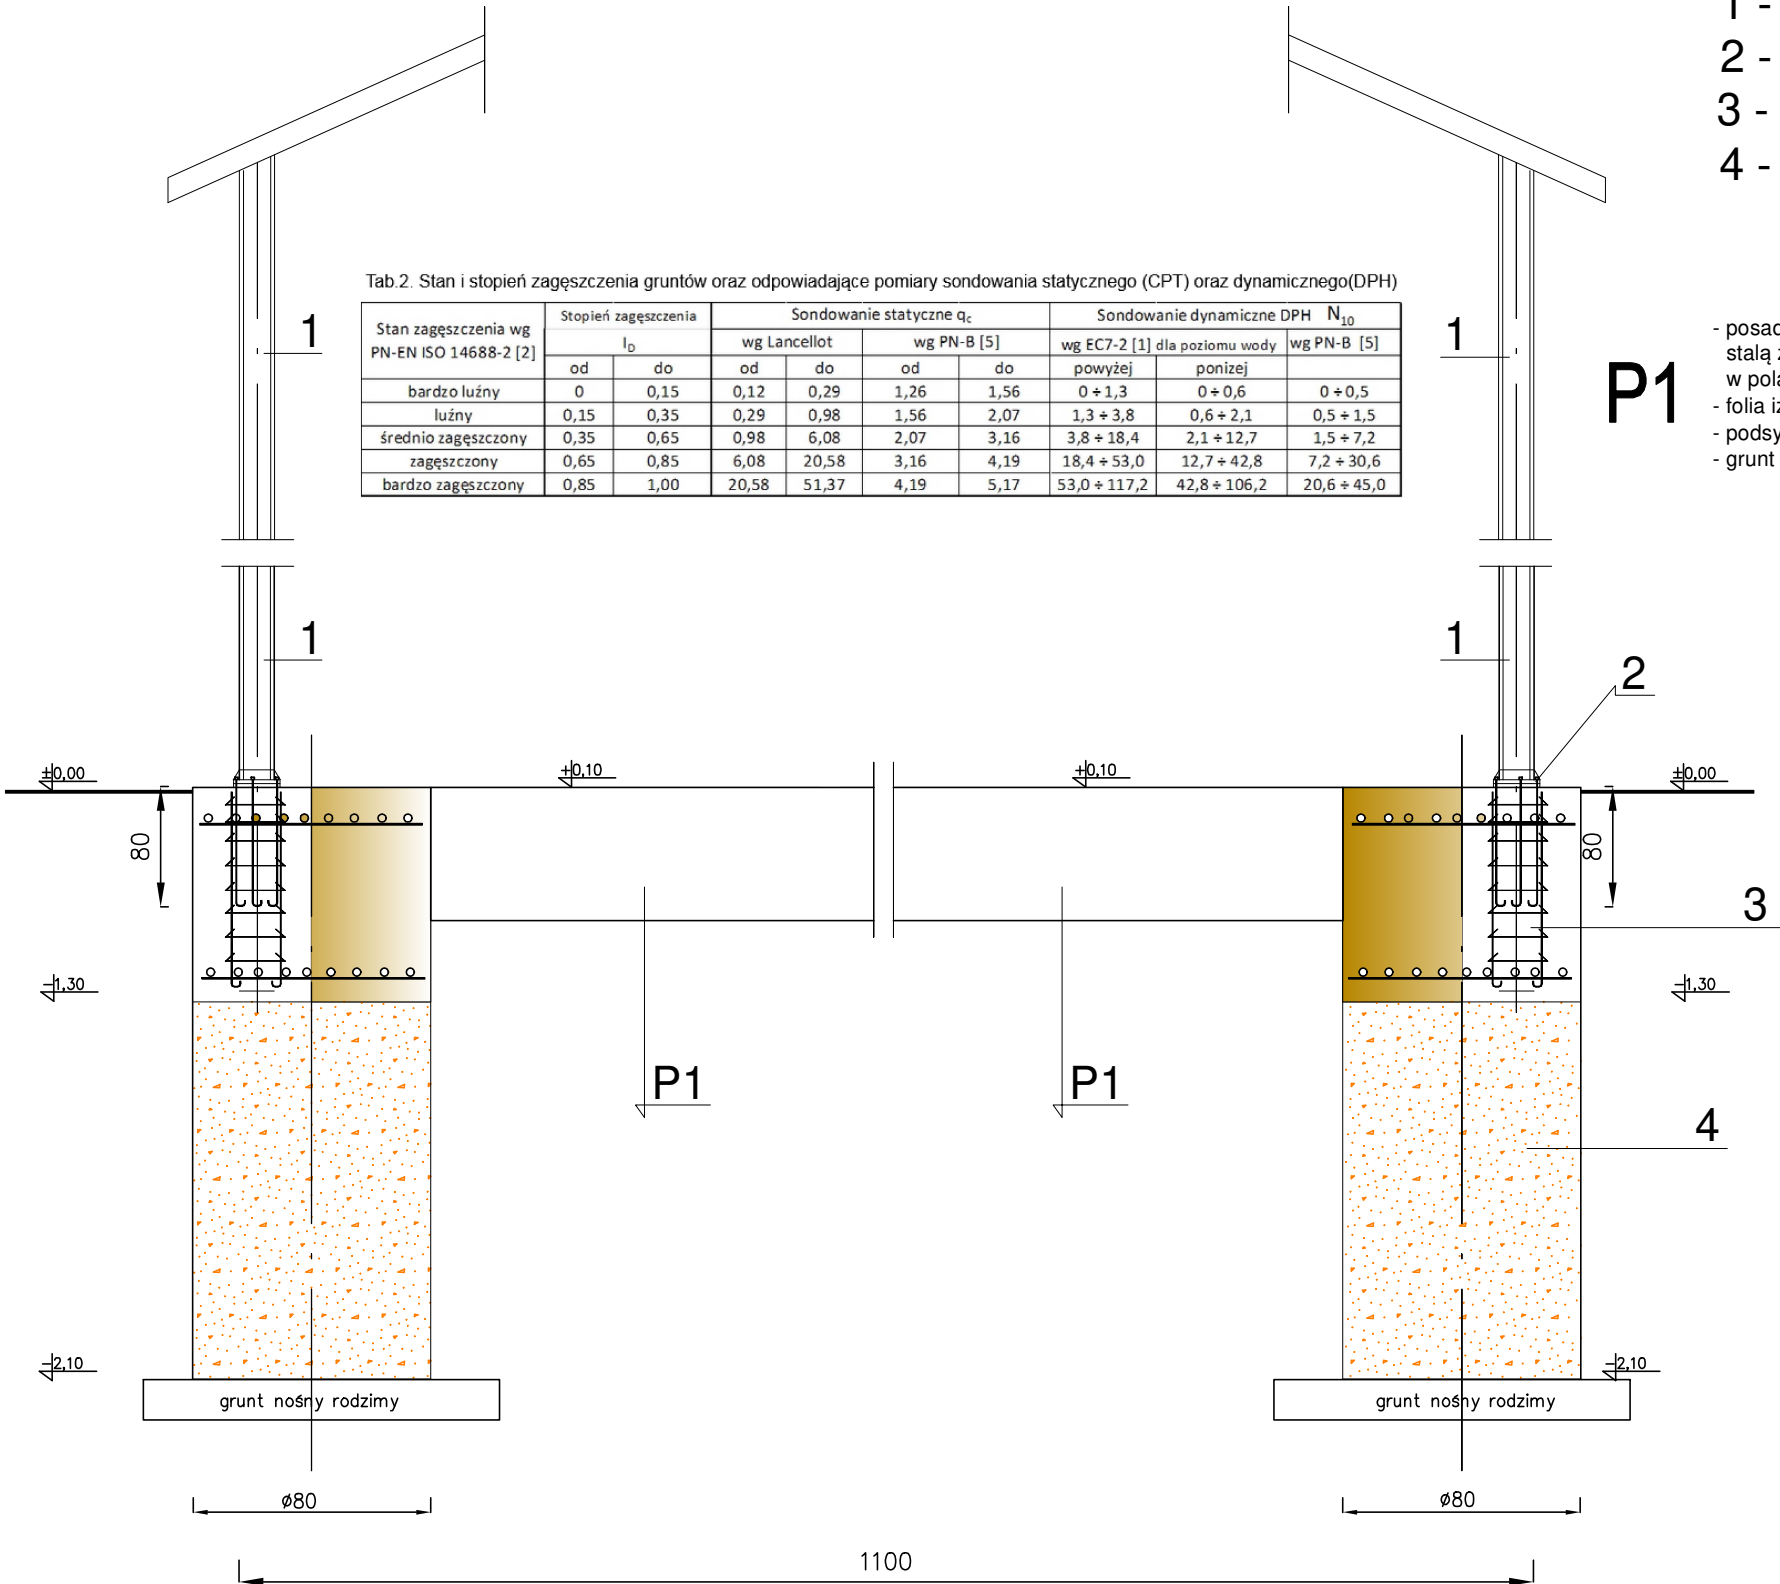



**Jednostka projektowa  
"BUIP"**

Biurowe Usługi Inwestycyjno-Projektowych  
**Leszek Fioncek**  
40-250 Wolczyn ul. Młyńska 2B tel. mobil 662 892 487  
adres e-mail buip\_fioncek@op.pl

Nazwa rysunku	<b>Konstrukcja - fundamenty</b>			Skala
Temat opracowania	Budowa budynku garażowego wraz z przebudową pom. kotłowni			1:50
Lokalizacja Inwestycji	Wolczyn ul. Byczyńska 4 działka nr 75 ark. m. 2			Data 01 2022
Inwestor Adres Inwestora	Gmina Wolczyn Wolczyn ul. Dworcowa 1			
Dane osobowe	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Rys. nr1KF
Autor opracowania:	<b>mgr inż. arch. Ryszard Adamowicz</b>	UAN-VIII-7342 166/93		
Program	Certificate ZWCAD 2019 Professional nr licencji X8AG-ZZD6			