ROZKUCIE ISTNIEJĄCEGO STROPU

W typ "z"

STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH

Dylatacja z 2xpapa na sucho

Szyb windowy

Wykonać kanał 40x40x130 cm

0.06 20.2

0.07 16.9

0.08 6.1

0.09 2

0.04 2.9

0.03 6.3

0.05 4.4

0.05a 4.4

0.01 11.4

0.01a 11.9

0.13 18.9

D11

D10D

D9wc/a

D9wc

D9w

istn.

03n

NP1

NP2

-2,50

-1,90

15x16,67 30

4x15,83 30

8x15,83 30

Dociepienie styropianem gr. 1(
ze względu na elewację

Uwaga: wszystkie okna w piwnicy
Uwaga: istniejacy budynek należy

1-

Projektowana ława żelbetowa 50/40 cm

Projektowana ława żelbetowa 60/40 cm

Filar z cegły pełnej na zap. cem. 25x25 cm

kotłownia na paliwo gazowe

HYDRANT

ROZKUCIE ISTNIEJĄCEGO STROPU

Docieplenie styropianem gr. 10 cm ze względu na elewację

10 cm

Uwaga: W oknach : : wykonać nawiewy podokienne z możliwością regulacji nawiewu

y należy zabezpieczyc kratami stalowymi z prętów ø12

y docieplić styropianem gr. 6 cm

– Ściana projektowana

– Ściana przeznaczona do wyburzenia

– Ściana istniejąca

– Zamurowanie otworu

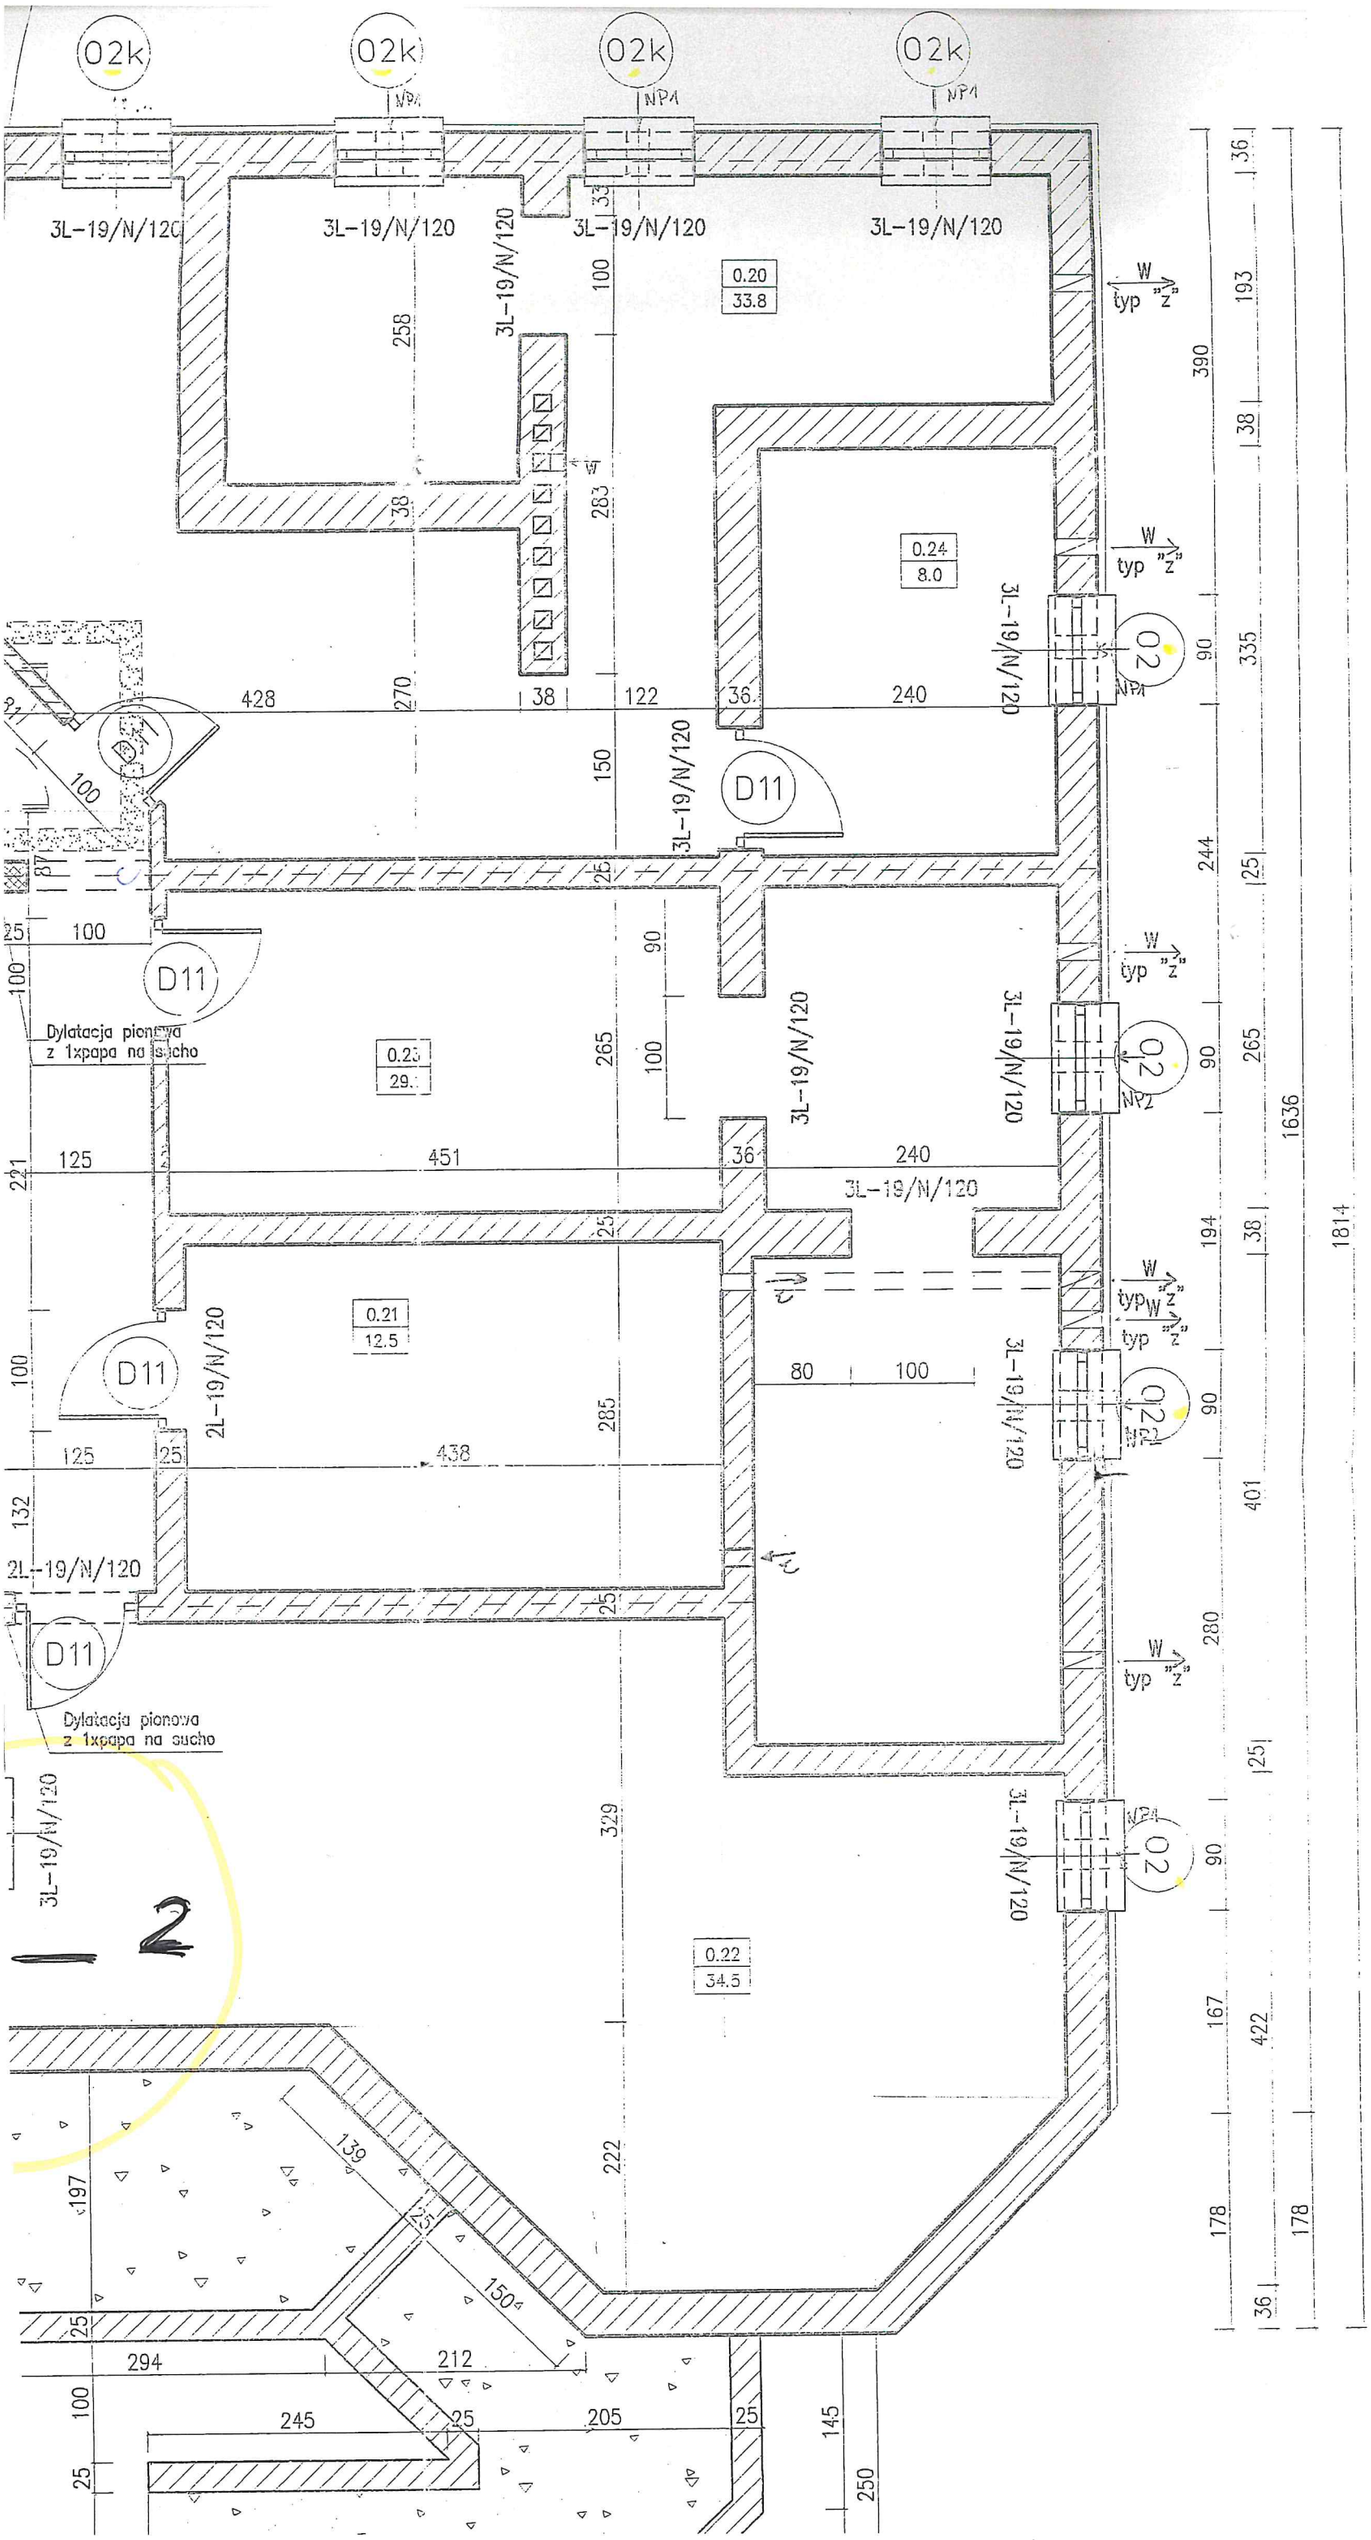

B I
RZI
NR POM
0.0
0.01
0.0
0.0
0.0
0.0
0.05
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2