




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepły Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepły Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 009941/20

Nr dokumentu: DZ/609/2020

Wasz Znak:

Data: 09.12.2020r


Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na Remont kotła WR-25 nr 4.

Informujemy iż do postępowania jw. wpłynęło pytanie o treści:

Proszę o zgodę na zastosowanie rury fi38x4 w miejsce rury fi38x3,6.
Prośba podyktowana jest możliwościami technologicznymi wykonania gięcia pęczków.
Proszę także o potwierdzenie, że promień gięcia wynosi $R=50\text{mm}$ dla węzownic pęczka II ciągu oraz $R=50\text{mm}$ dla węzownic pęczka III ciągu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że promień gięcia zarówno rur II i III ciągu wynosi R -50. Kwestię grubości ścianek należy potraktować dwójako. Ze strony Zamawiającego jest zgoda na zastosowanie grubszych rur. Natomiast wszystkie króćce na komorach są obecnie fi 38 x 4. Czy rura może być tej samej grubości co króciec to pytanie do UDT czy uzgodni taką dokumentację.

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.**
Rudolf Witek

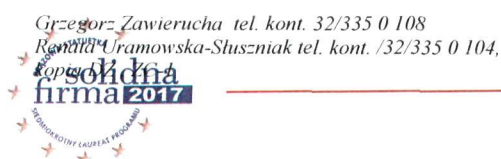

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 67-276-000 PLN
73.405.000 PLN