



Budynek krytego basenu

Odległość instalacji fotowoltaicznej  
od budynku krytego basenu wynosi 25 m

Obszar odkrytego basenu



Lokalizacja	MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz			
Przedmiot rysunku	Rzut lokalizacji instalacji fotowoltaicznej			Nr rys. E.2
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Norbert Gajda	Branża elektryczna	LUB/0068/PWBE/15	

# Legenda:

- RDC

 - Rozdzielnica DC
- RAC


 - Rozdzielnica AC
- Falownik

 - Falownik
- RG

 - Rozdzielnica Główna



Falownik wraz z zabezpieczeniami  
AC i DC będą znajdować się pod panelami

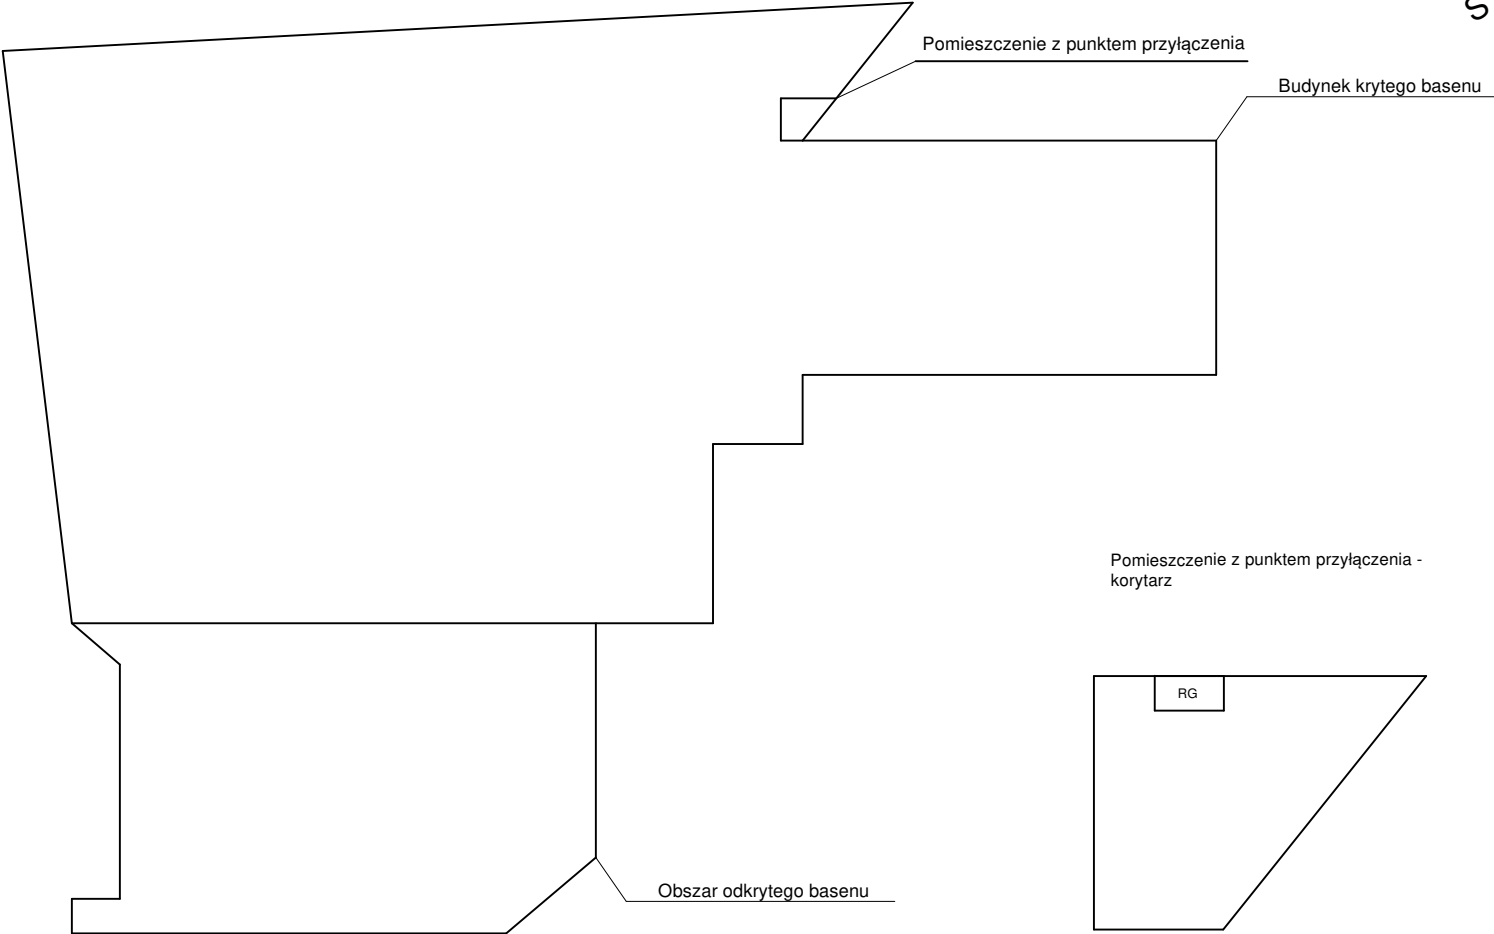

Lokalizacja	MOSiR, ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz			
Przedmiot rysunku	Rzut lokalizacji falownika, rozdzielnic DC i AC oraz punktu przyłączenia			Nr rys. E.3
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Norbert Gajda	Branża elektryczna	LUB/0068/PWBE/15	