


RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA WENTYLACYJNA
SKALA 1:50

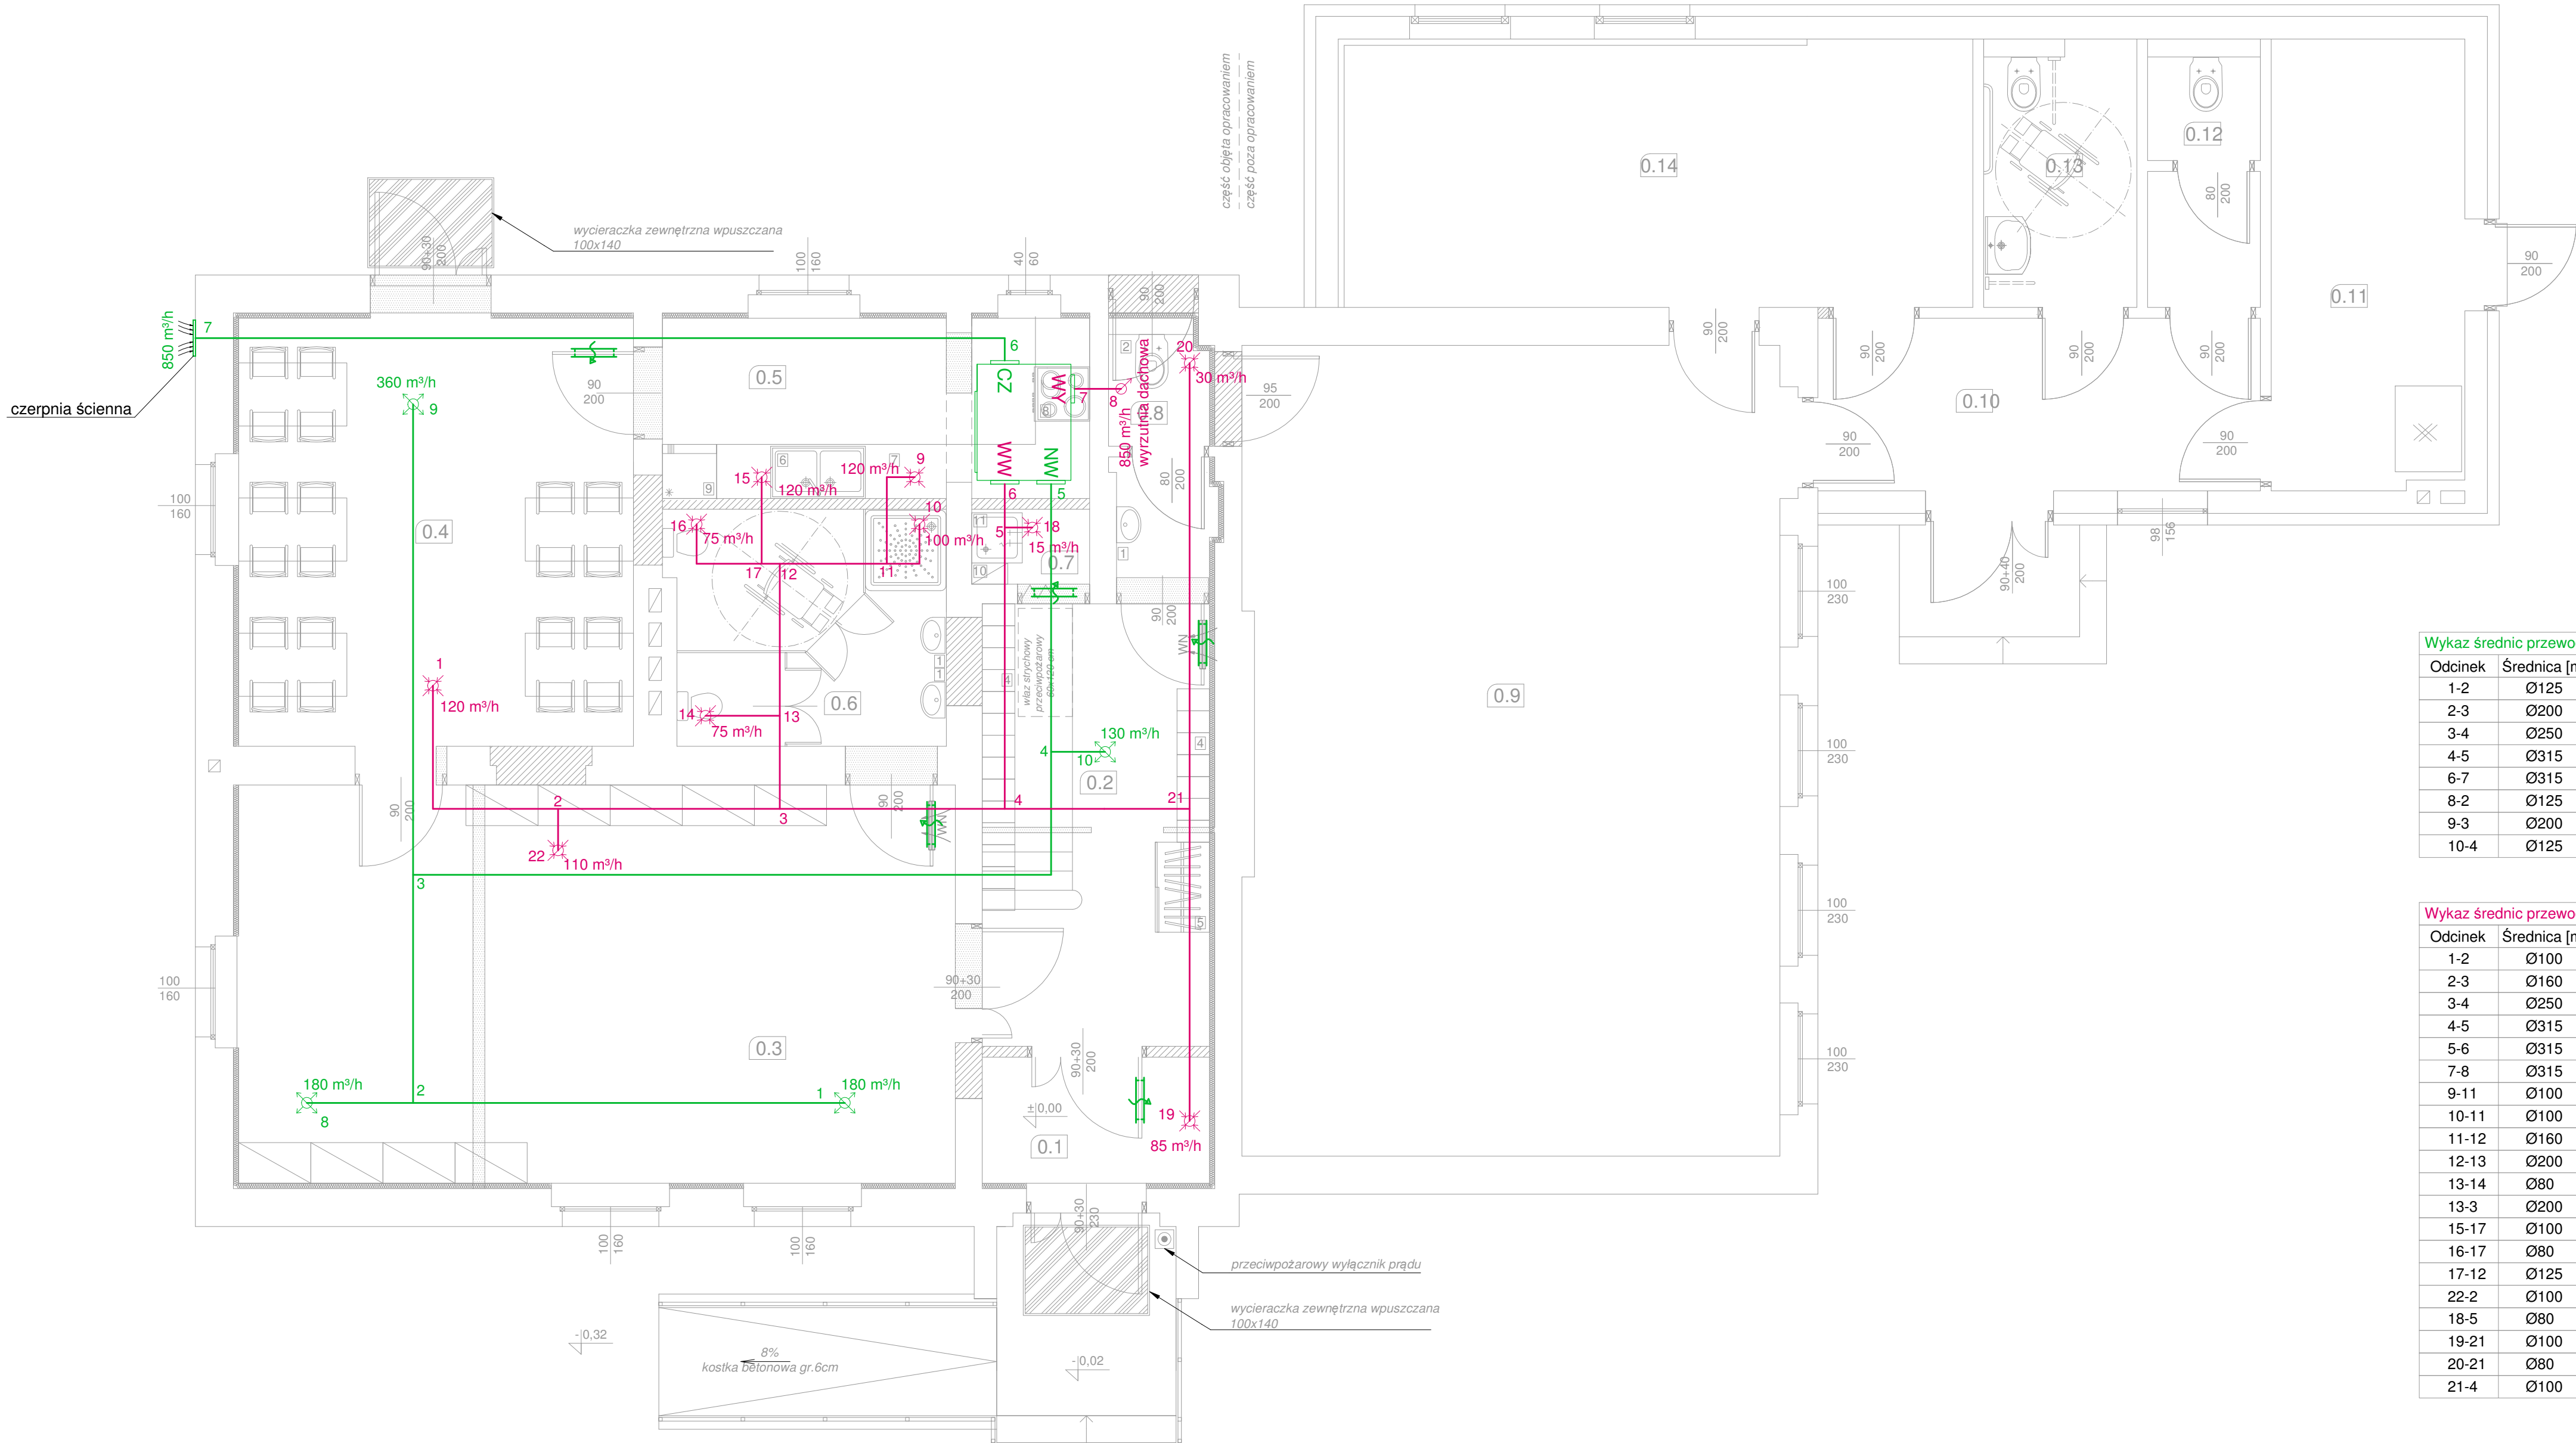

LEGENDA:

- instalacja nawiewna
- instalacja wywiewna
- nawiew grawitacyjny nad oknem
- wentylator wyciągowy
- wywiew grawitacyjny
- kratka wentylacyjna w drzwiach
- anemostat nawiewny
- anemostat wywiewny

UWAGI:

- Wykonać ocieplenie budynku od wewnątrz za pomocą zespolonych płyt termoizolacyjnych, gr. 6 cm.
- W budynku wykonać wentylację mechaniczną. Przepływ powietrza w budynku realizować z pomieszczeń czystych, tj. sali, szatni, w kierunku kuchni i pomieszczeń sanitarnych. W tym celu w drzwiach zamontować kratki lub pozostawić szczelinę pomiędzy skrzydłem a podłogą o powierzchni 0,022m².
- Wszystkie balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczach.

Wykaz średnic przewodów - NAWIEW

Odcinek	Średnica [mm]	Długość[m]
1-2	Ø125	4,8
2-3	Ø200	2,5
3-4	Ø250	8,4
4-5	Ø315	3,0
6-7	Ø315	9,3
8-2	Ø125	1,2
9-3	Ø200	5,2
10-4	Ø125	0,6

Wykaz średnic przewodów - WYWIEW

Odcinek	Średnica [mm]	Długość[m]
1-2	Ø100	2,8
2-3	Ø160	2,5
3-4	Ø250	2,5
4-5	Ø315	3,2
5-6	Ø315	0,5
7-8	Ø315	4,0
9-11	Ø100	0,8
10-11	Ø100	1,3
11-12	Ø160	1,2
12-13	Ø200	1,7
13-14	Ø80	0,8
13-3	Ø200	1,0
15-17	Ø100	1,0
16-17	Ø80	1,2
17-12	Ø125	0,3
22-2	Ø100	0,5
18-5	Ø80	0,3
19-21	Ø100	3,5
20-21	Ø80	4,0
21-4	Ø100	2,0

Zestawienie wyposażenia

Nr	Nazwa urządzenia
1.	Umywalka fajansowa do mycia rąk
2.	Muszla ustępowa fajansowa
3.	Brodzik fajansowy
4.	Szafka na odzież dla dzieci
5.	Szafka na odzież dla personelu
6.	Zlewozmywak dwukomorowy
7.	Szafki kuchenne z blatem
8.	Kuchenka gazowa
9.	Lodówka
10.	Szafka na środki czystości
11.	Zlew jednokomorowy montowany na wys.40 cm nad poziomem posadzki

LEGENDA OZNACZEŃ:

- WN - nawiew grawitacyjny w drzwiach (tuleje lub podcięcie)
- zawór czerpalny z końcówką do węża
- kratka ściękowa ø 50 mm
- ŚCIANY DO ZAMUROWANIA
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ELEMENTY DO WYBURZENIA

UWAGA!
Długości poszczególnych odcinków są podane w zaokrągleniu i mogą odbiegać nieznacznie od podanych w tabeli.

TPP3 H.CIEŚLESKI PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH 63-900 RAWICZ ul. SZARYCH SZEROCÓW 2A tel. 65 545 21 53 adres e-mail: biuro@ciesielski.home.pl		63-900 RAWICZ ul. SZARYCH SZEROCÓW 2A tel. 65 545 21 53 adres e-mail: biuro@ciesielski.home.pl		Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą i zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na przedciele wraz z zagospodarowaniem terenu wraz z instalacjami: elektryczną, wodociagową, kanalizacją sanitarną, wentylacyjną i ogrzewczą (kat. IX)			
rysunek :	Rzut przyziemia - instalacja wentylacyjna	skala :	1: 50	data :	21 Grudzień 2020	nr rys. :	S1
adres obiektu :	dz. nr 15, obręb Zołędnica, jedn. ewid. Rawicz	inwestor :	Gmina Rawicz ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz				
projektant :	inż. Krzysztof Walkowiak	branża :	instalacje sanitarne	1753 / 94 /Lo			
projektant :		nr uprawn.:		podpis			
asystent :		mgr inż. Piotr Malecki					