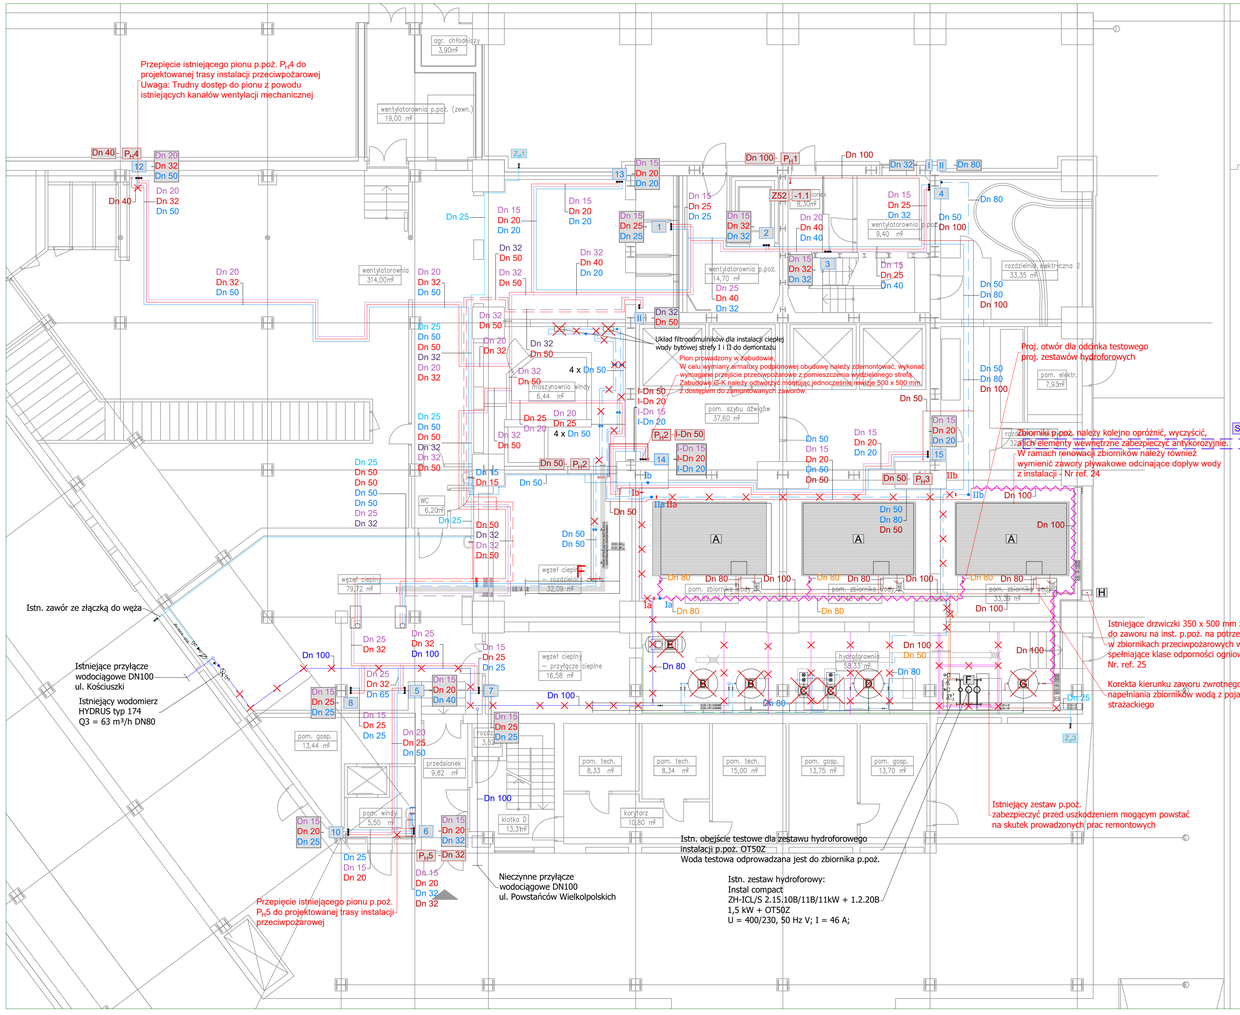

Legenda:

- trasa istniejącej inst. wody bytowej (od przyłącza)
- trasa istniejącej inst. wody ogrodowej
- trasa istniejącej inst. wody bytowej zimnej dla strefy I
- trasa istniejącej inst. wody bytowej ciepłej dla strefy I
- trasa istniejącej inst. wody bytowej cyrkulowanej dla strefy I
- trasa istniejącej inst. wody bytowej zimnej dla strefy II
- trasa istniejącej inst. wody bytowej ciepłej dla strefy II
- trasa istniejącej inst. wody bytowej cyrkulowanej dla strefy II
- trasa istniejącej inst. wody przeciwpożarowej
- trasa istniejącej inst. wody uzupełnienia zbiorników w wodę p.poż. oraz obejścia testowego
- trasa istniejącej inst. sprężonego powietrza

A - Istniejący zbiornik otwarty zapasu wody na cele hydrantów p.poż. o poj. 25 m³

B - Zbiornik hydroforowy, typ PPc; poj. 2000 l - zainstalowany przed pompami bytowymi strefy II

C - Pompy podnoszenia ciśnienia dla instalacji wody bytowej strefy II

D - Zbiornik pośredni hydroforowy, typ PPc; poj. 2000 l - zainstalowany za pompami bytowymi dla strefy II

E - Sprężarka dla zbiornika D

F - Istniejący zestaw pompowy dla instalacji hydrantowej typu ZH-ICL/S 2.15.10B/11B/11kW+1.2.20B 1,5 kW wraz z obejściem testowym OT50Z

G - Zbiornik pośredni hydroforowy, typ PPc; poj. 2000 l - zainstalowany za pompami p.poż. - odłączony

H - Drzwiczki rewizyjne umożliwiające podłączenie węża strażackiego do istniejącej nasady o średnicy 75 mm w celu zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z samochodów gaśniczych

Ia Ib IIa IIb - Lokalizacja projektowanych odcięć istniejącej instalacji od źródła wody zimnej strefy I lub strefy II w celu przygotowania warunków do demontażu modernizowanej instalacji

Ia Ib IIa IIb - Tymczasowe punkty podłączenia inst. wodociągowej umożliwiające wymianę rurociągów w hydroforowni na nowe przy zachowaniu funkcjonowania instalacji wodociągowej w budynku

- Projektowany demontaż urządzeń i instalacji
- Rurociągi i urządzenia przeznaczone do wymiany

UWAGA:
1. Przedstawione na rysunku średnice istniejących rurociągów określono na podstawie dokumentacji archiwalnej i przeprowadzonej inwentaryzacji – rzeczywiste średnice rurociągów wymagają potwierdzenia przez Wykonawcę po demontażu istniejących izolacji. Obowiązkiem Wykonawcy jest oznaczyć w dokumentacji powykonawczej rzeczywiste średnice rurociągów w przypadkach, gdy opis rurociągu istniejącego w dokumentacji projektowej jest niezgodny ze stanem faktycznym.

2. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zabezpieczyć istniejący zestaw pompowy dla instalacji przeciwpożarowej.

3. Po wykonaniu wszystkich prac dla stanu tymczasowego, przed przystąpieniem do dalszych prac tj. prac demontażowych, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testy działania zestawu pompowego oraz zobowiązany jest przeprowadzić w obecności służb Zamawiającego odbiór częściowych prac, w trakcie którego potwierdzić należy poprawność pracy:
- instalacji wodociągowej dla strefy I
- nowej pompowni bytowej dla strefy II oraz instalacji w strefie II
- istniejącej pompowni hydrantowej i instalacji hydrantowej

4. Zestawy hydroforowe ze względu na wielkość otworu drzwi należy przetransportować w częściach i zmontować na miejscu. Montaż i uruchomienie, demontaż, ponowny montaż i uruchomienie w miejscu docelowym przeprowadzić musi autoryzowany przez Producenta serwis.

5. Prace związane z wymianą, będące konsekwencją złego stanu technicznego, odcinków tras instalacji p.poż oraz urządzeń jak zawory pływakowe i laty wodowskazowe, wymuszają w czasie trwania wyłączenie instalacji przeciwpożarowej, czas ten należy skrócić do minimum. Termin niniejszych prac należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym oraz Specjalistą do spraw p.poż. Zamawiającego.

obiekt	Hydroforownia w budynku Collegium Altum
adres	ul. Powstańców Wielkopolskich 16 61-875 Poznań
inwestor	Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
projektował	mgr inż. Jakub Makowski upr. WKP/0148/POOS/10
sprawdzał	mgr inż. Zenon Makowski upr. 260/85/Pw
sprawdzał	mgr inż. Damian Rzeszotarski
branża	SANITARNA
faza	PROJEKT TECHNICZNY
skala	1:100
data	10.2024
wydanie	CA
nr rys.	Rzut piwnicy - demontaż instalacji i urządzeń sanitarnych
nr rys.	PT-IS-W-04
wersja	00